
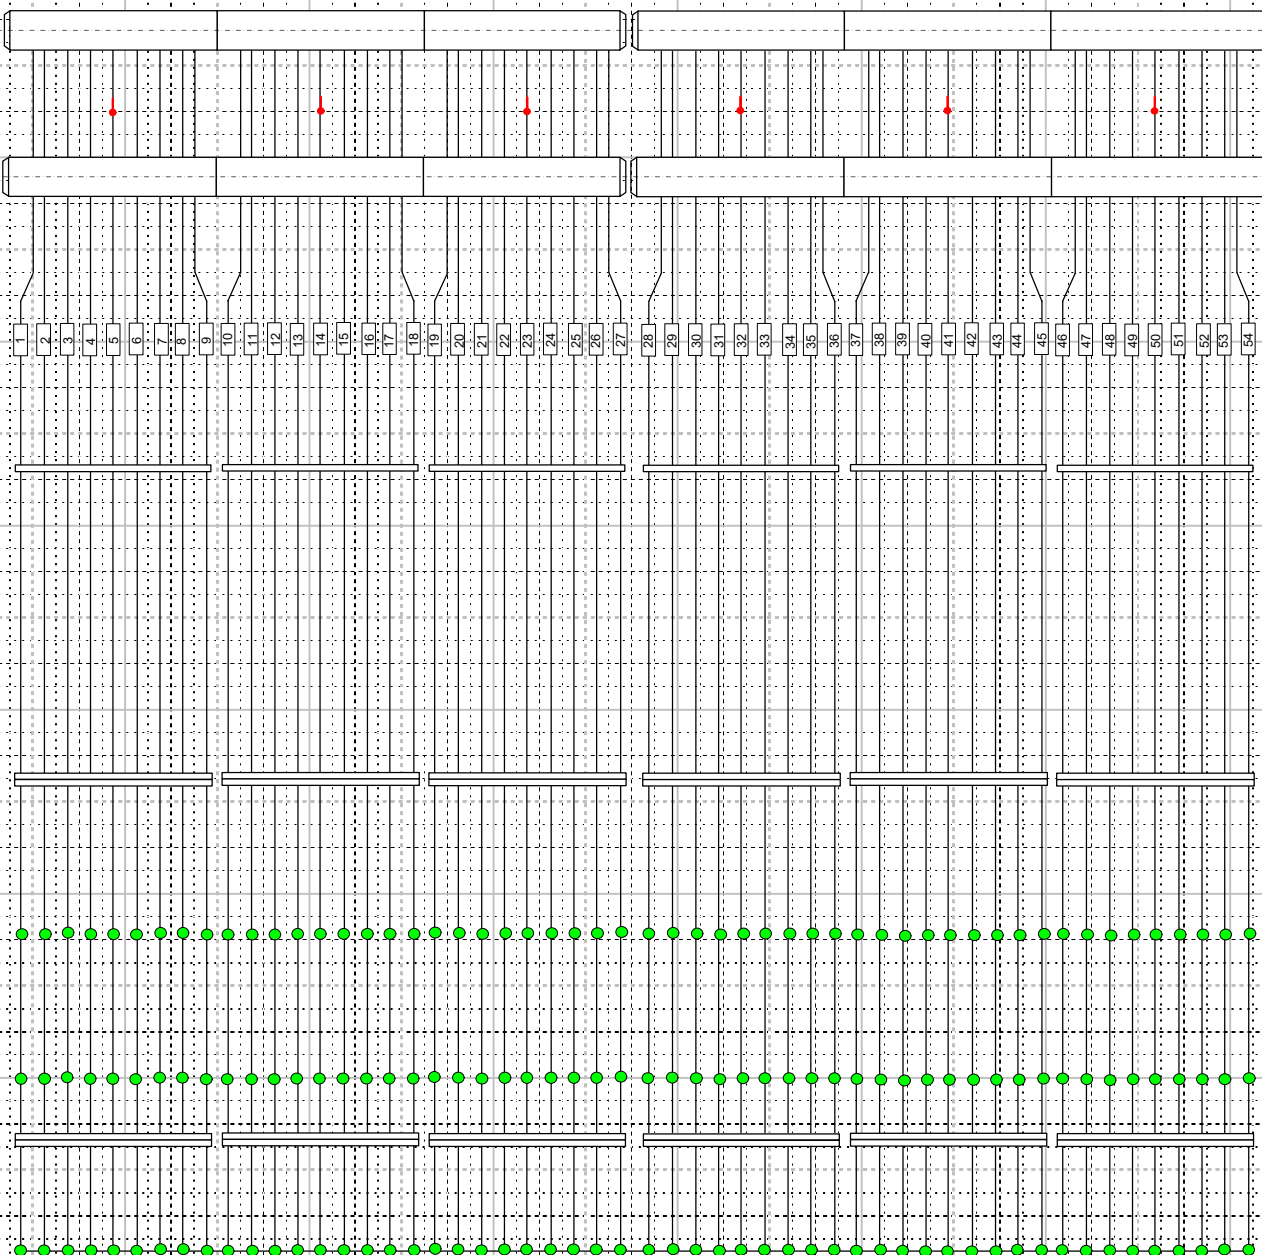


Braižė	R.Skarulis		
Vadovas	L.Kočubejnik		
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
			Data



ŠE katilo K-3, kūrkylos vamzdžių išdėstymo (pjūvio vaizdas iš viršaus) schema.

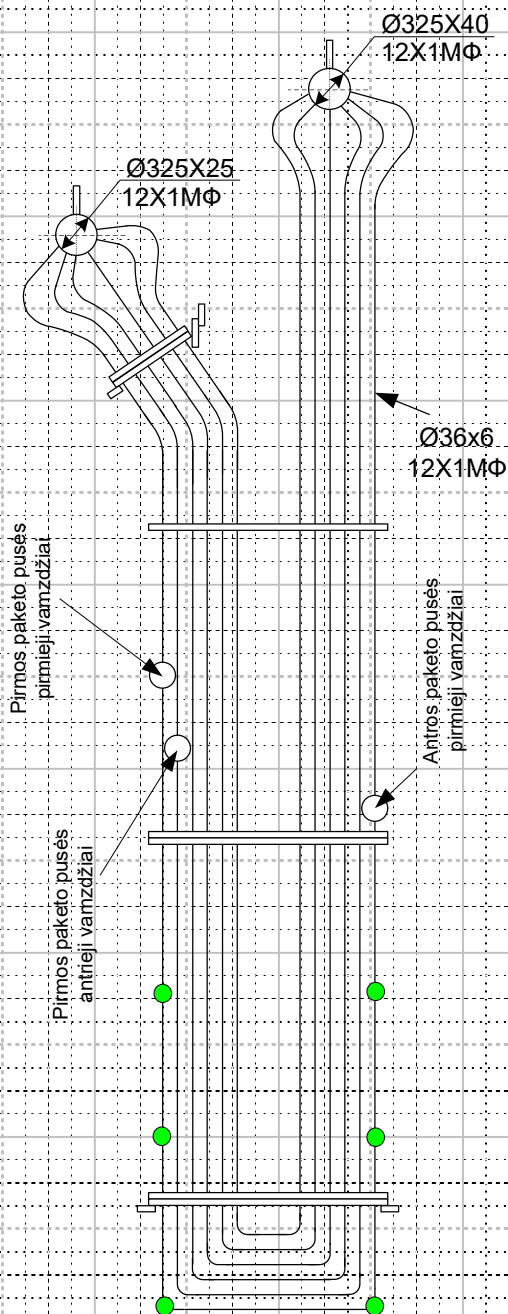

- 0 - Vamzdžio numeris.
- - Storio matavimo taškai
- ↓ - Temperatūros matavimo daviklis

Braižė	R. Skarulis	14-10-17
Vadovas	L. Kočubėnik	
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.
		Parašas
		Data


ŠE katilo K-3, konvektyvinio garo pakeitintojo КПП-I
vamzdžių sienelės storio matavimo schema:

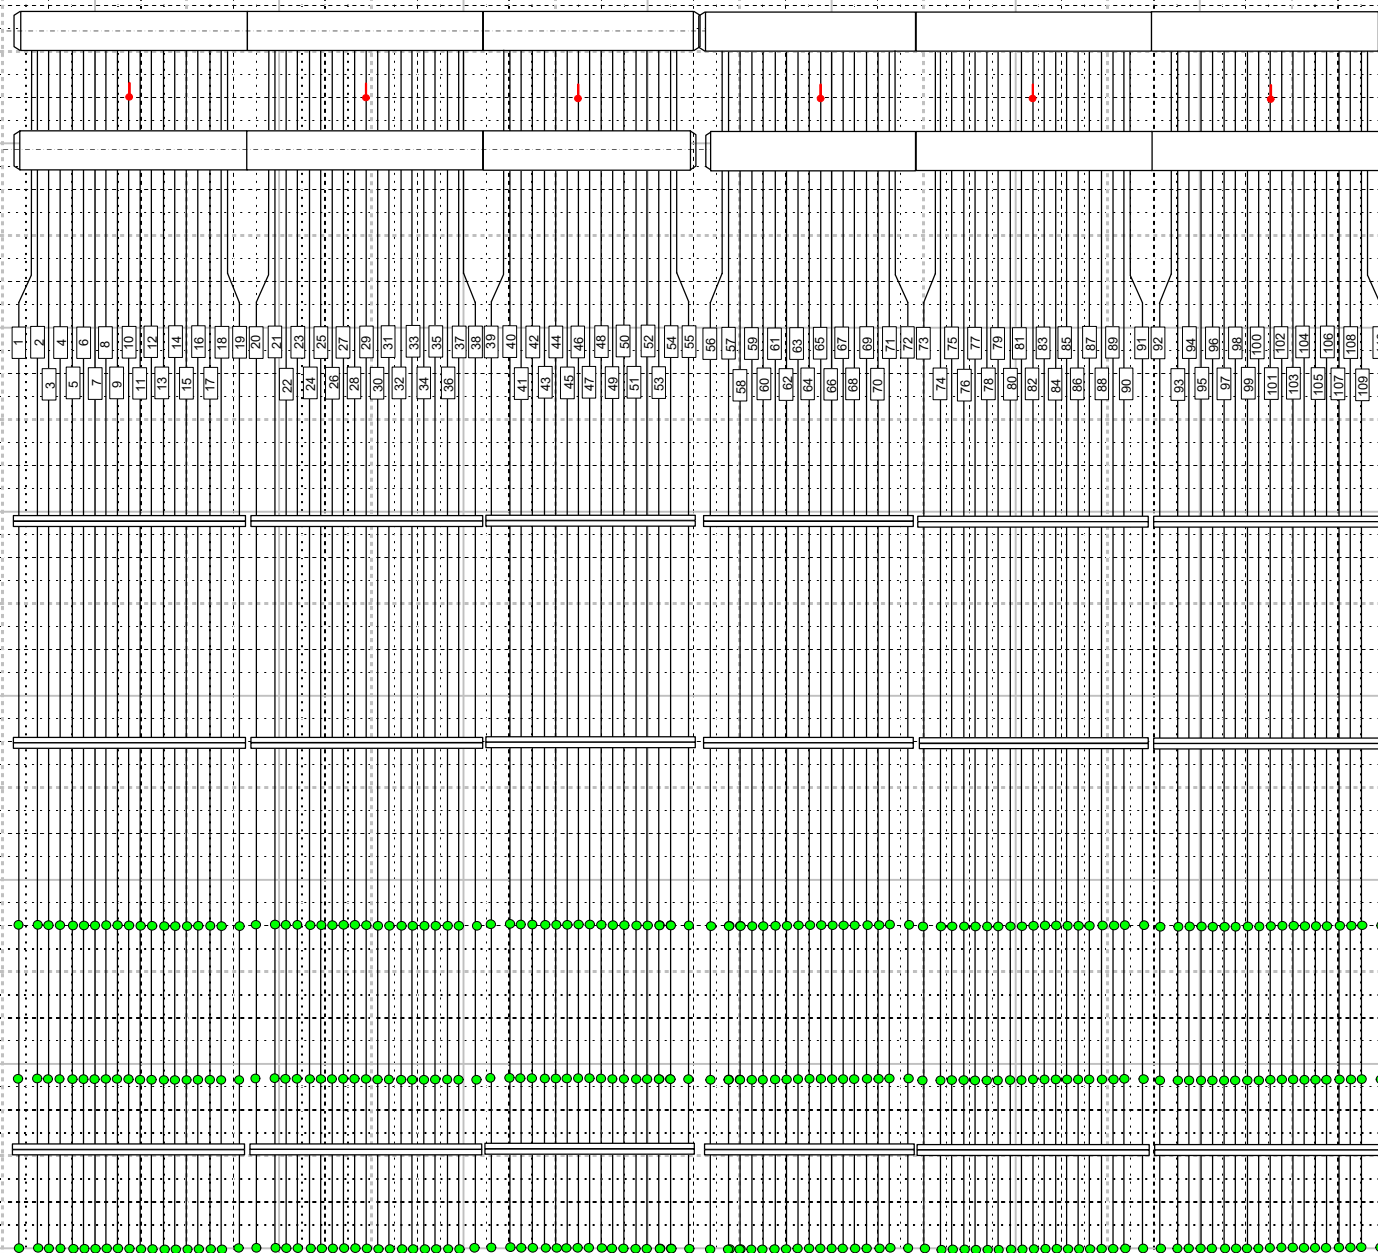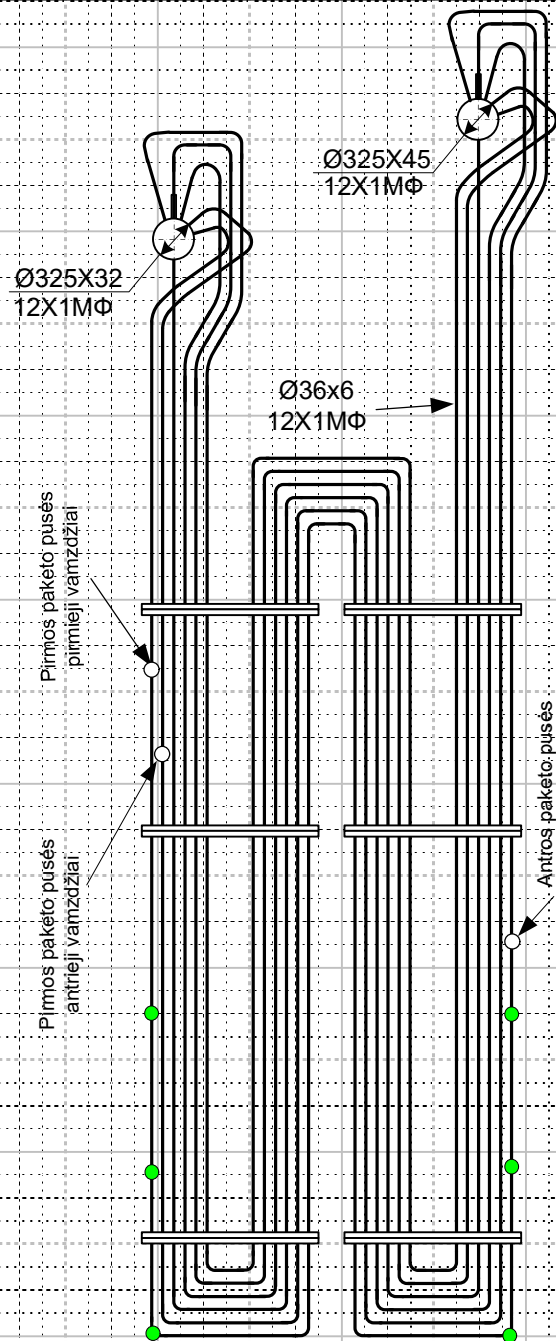

- 0 - Vamzdžio numeris.
 ● - Storio matavimo taškai
 ● - Temperatūros matavimo daviklis

Braižė	R.Skarulis		
Vadovas	L.Kočubeinik		
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
			Data



ŠE katilo K-3, konvektyvinio garo pakeitintojo КПП-II
 vamzdžių sienelės storio matavimo schema;

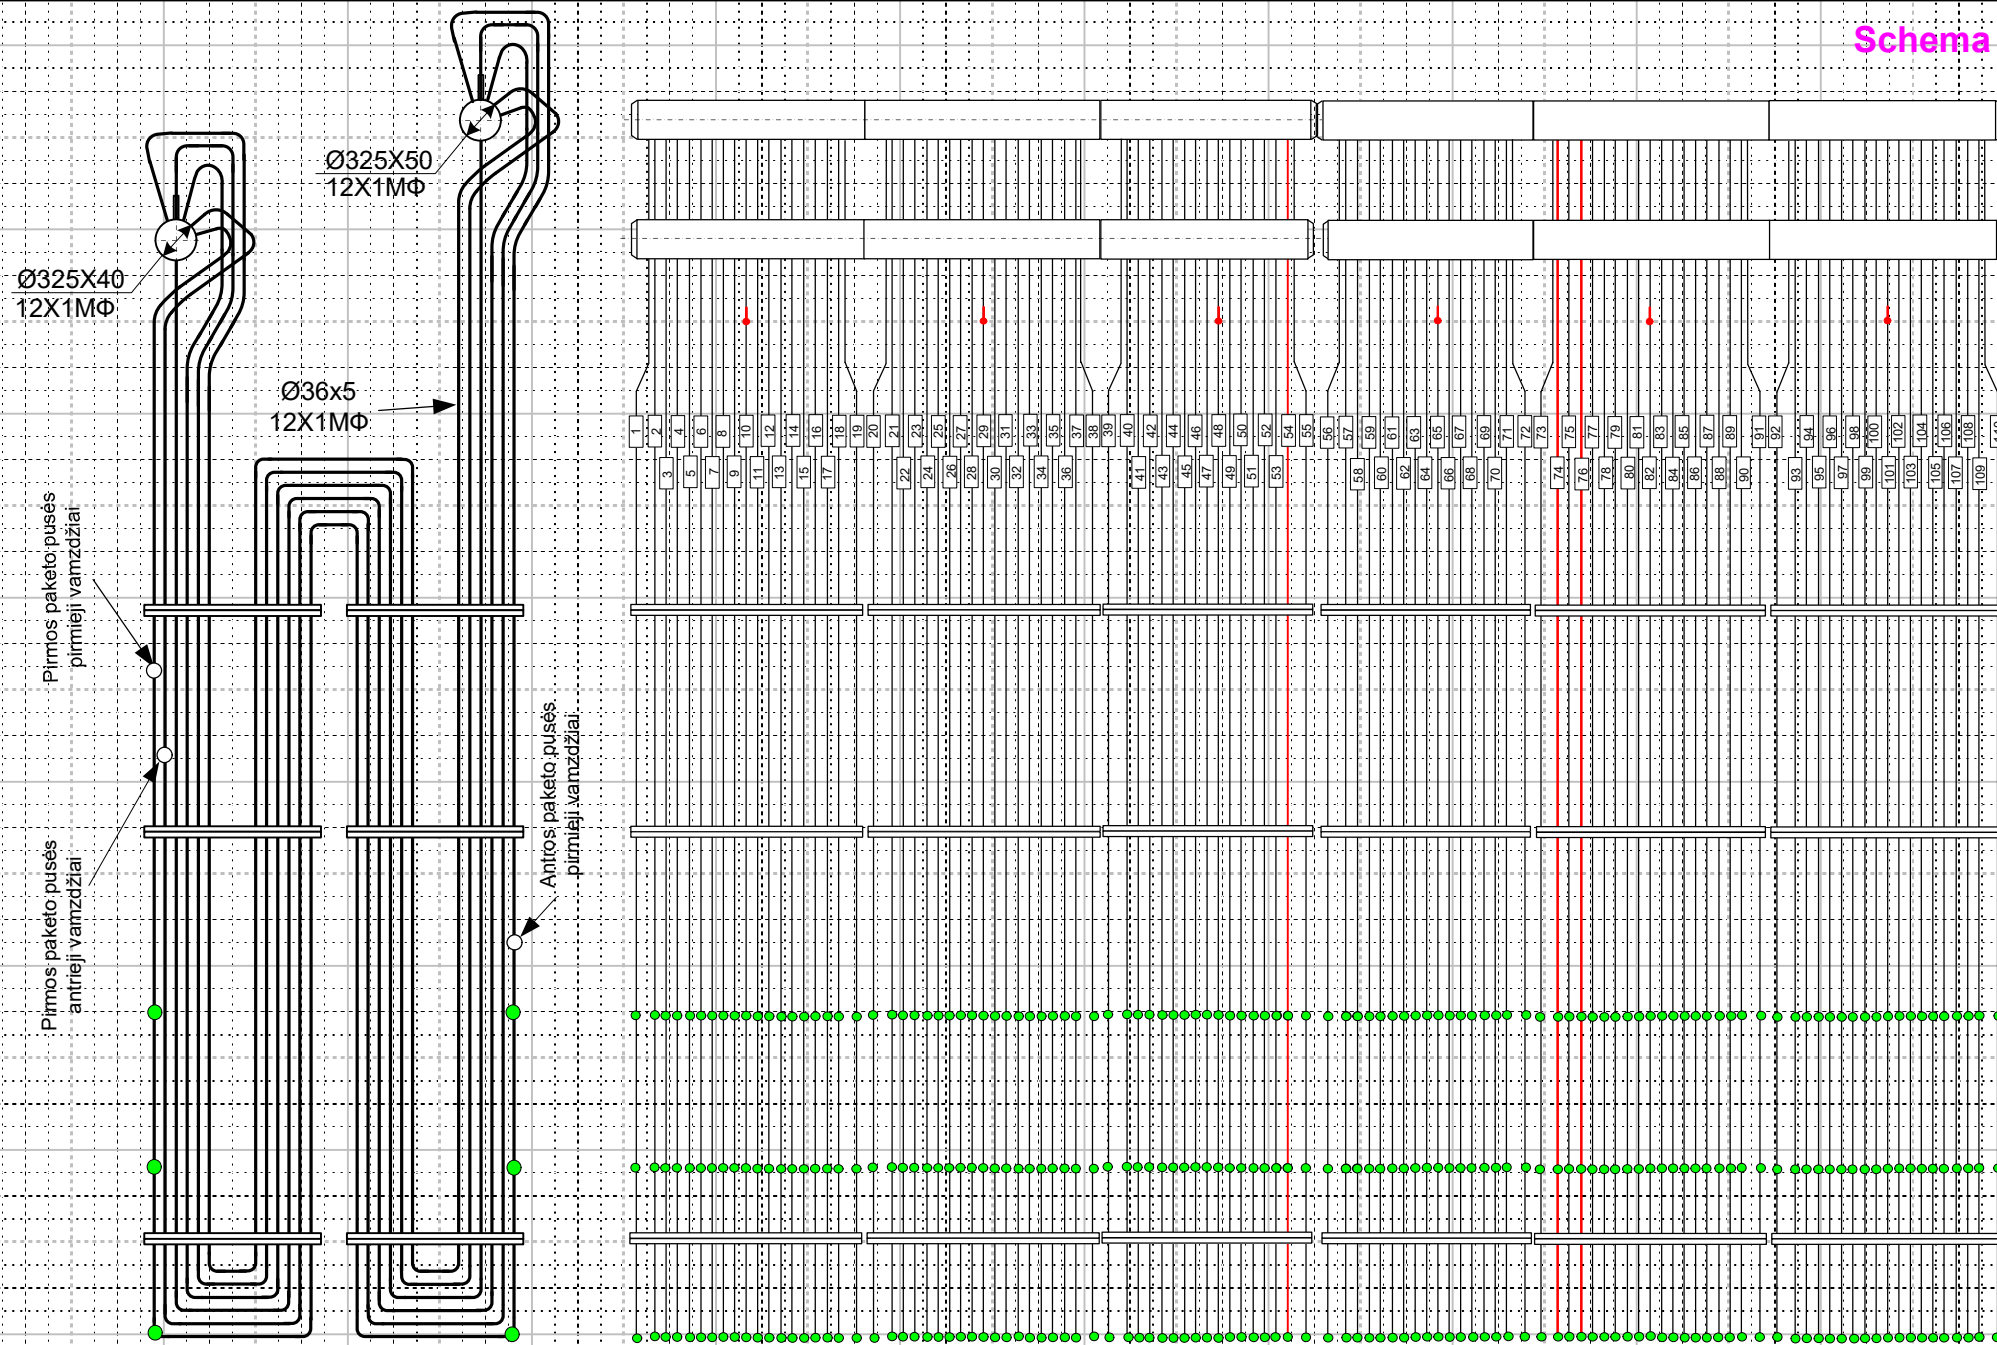

- 0 -- Vamzdžio numeris.
 ● - Storio matavimo taškai
 ▲ - Temperatūros matavimo daviklis

Braižė	R.Skarulis				
Vadovas	L.Kočubeinik				
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data	

ŠE katilo K-3, konvektyvinio garo pėkaitintojo КПП-III
 vamzdžių sienelės storio matavimo schema.

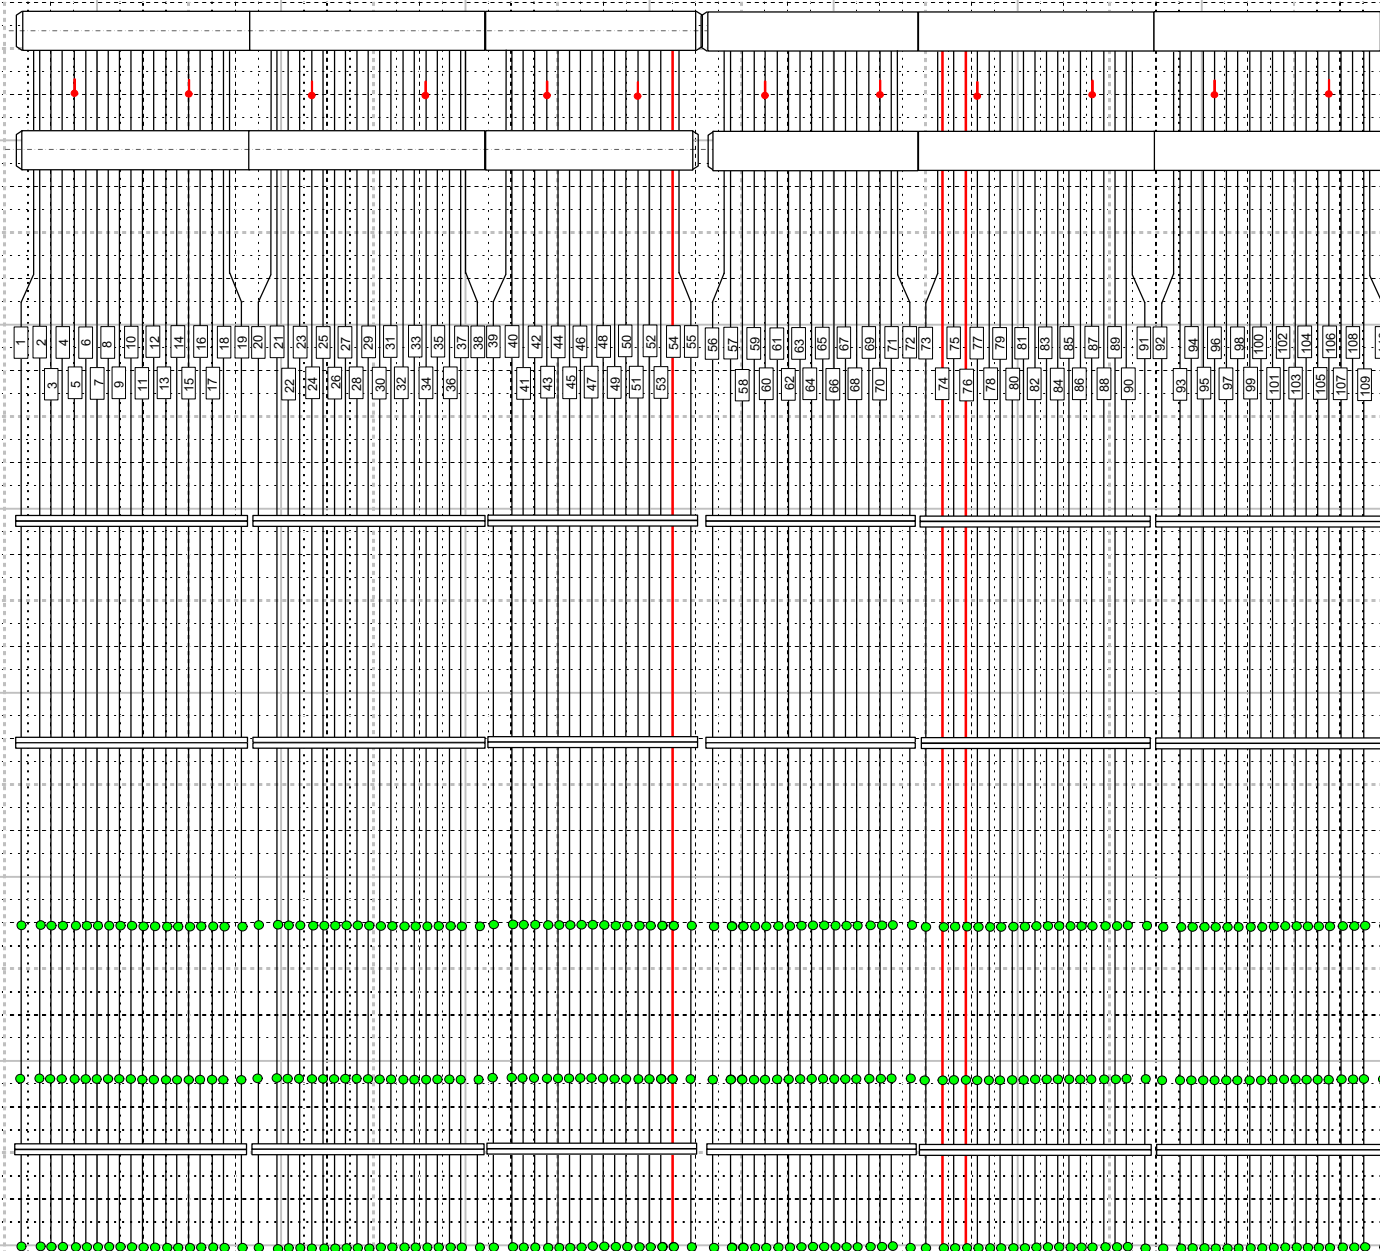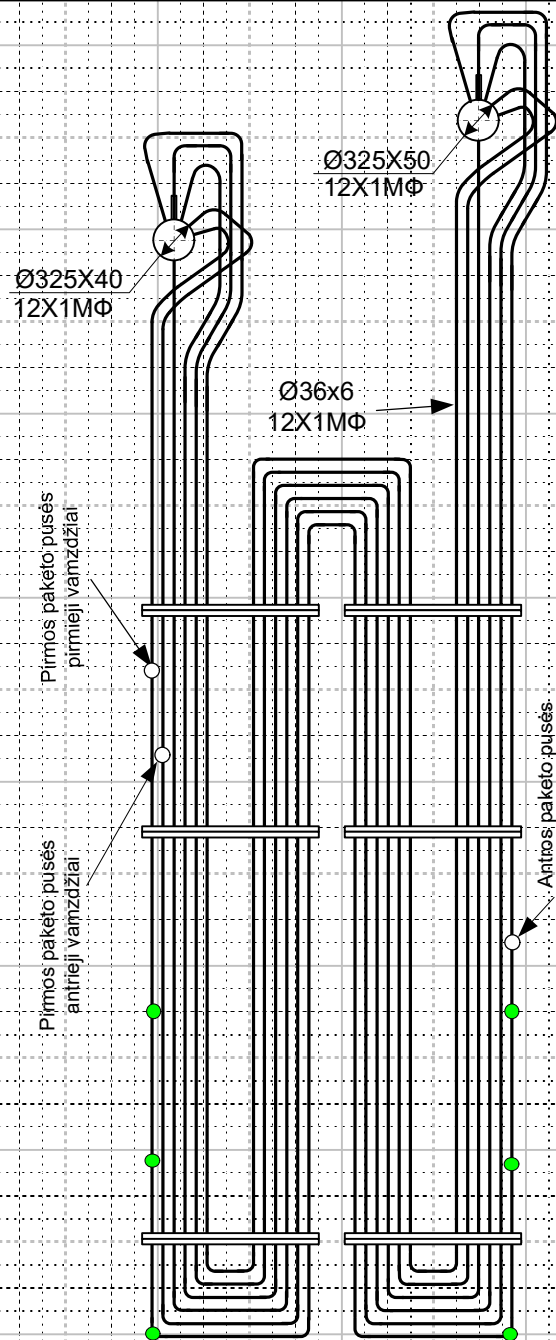


- 0 - Vamzdžio numeris.
- - Storio matavimo taškai
- ↓ - Temperatūros matavimo daviklis

Braižė	R.Škarulis		
Vadovas	L.Kočubeinik		
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
			Data

ŠE katilo K-3, konvektyvinio garo pakeitintojo КПП-IV
vamzdžių sienelės storio matavimo schema.

Katilo K-1 pusė

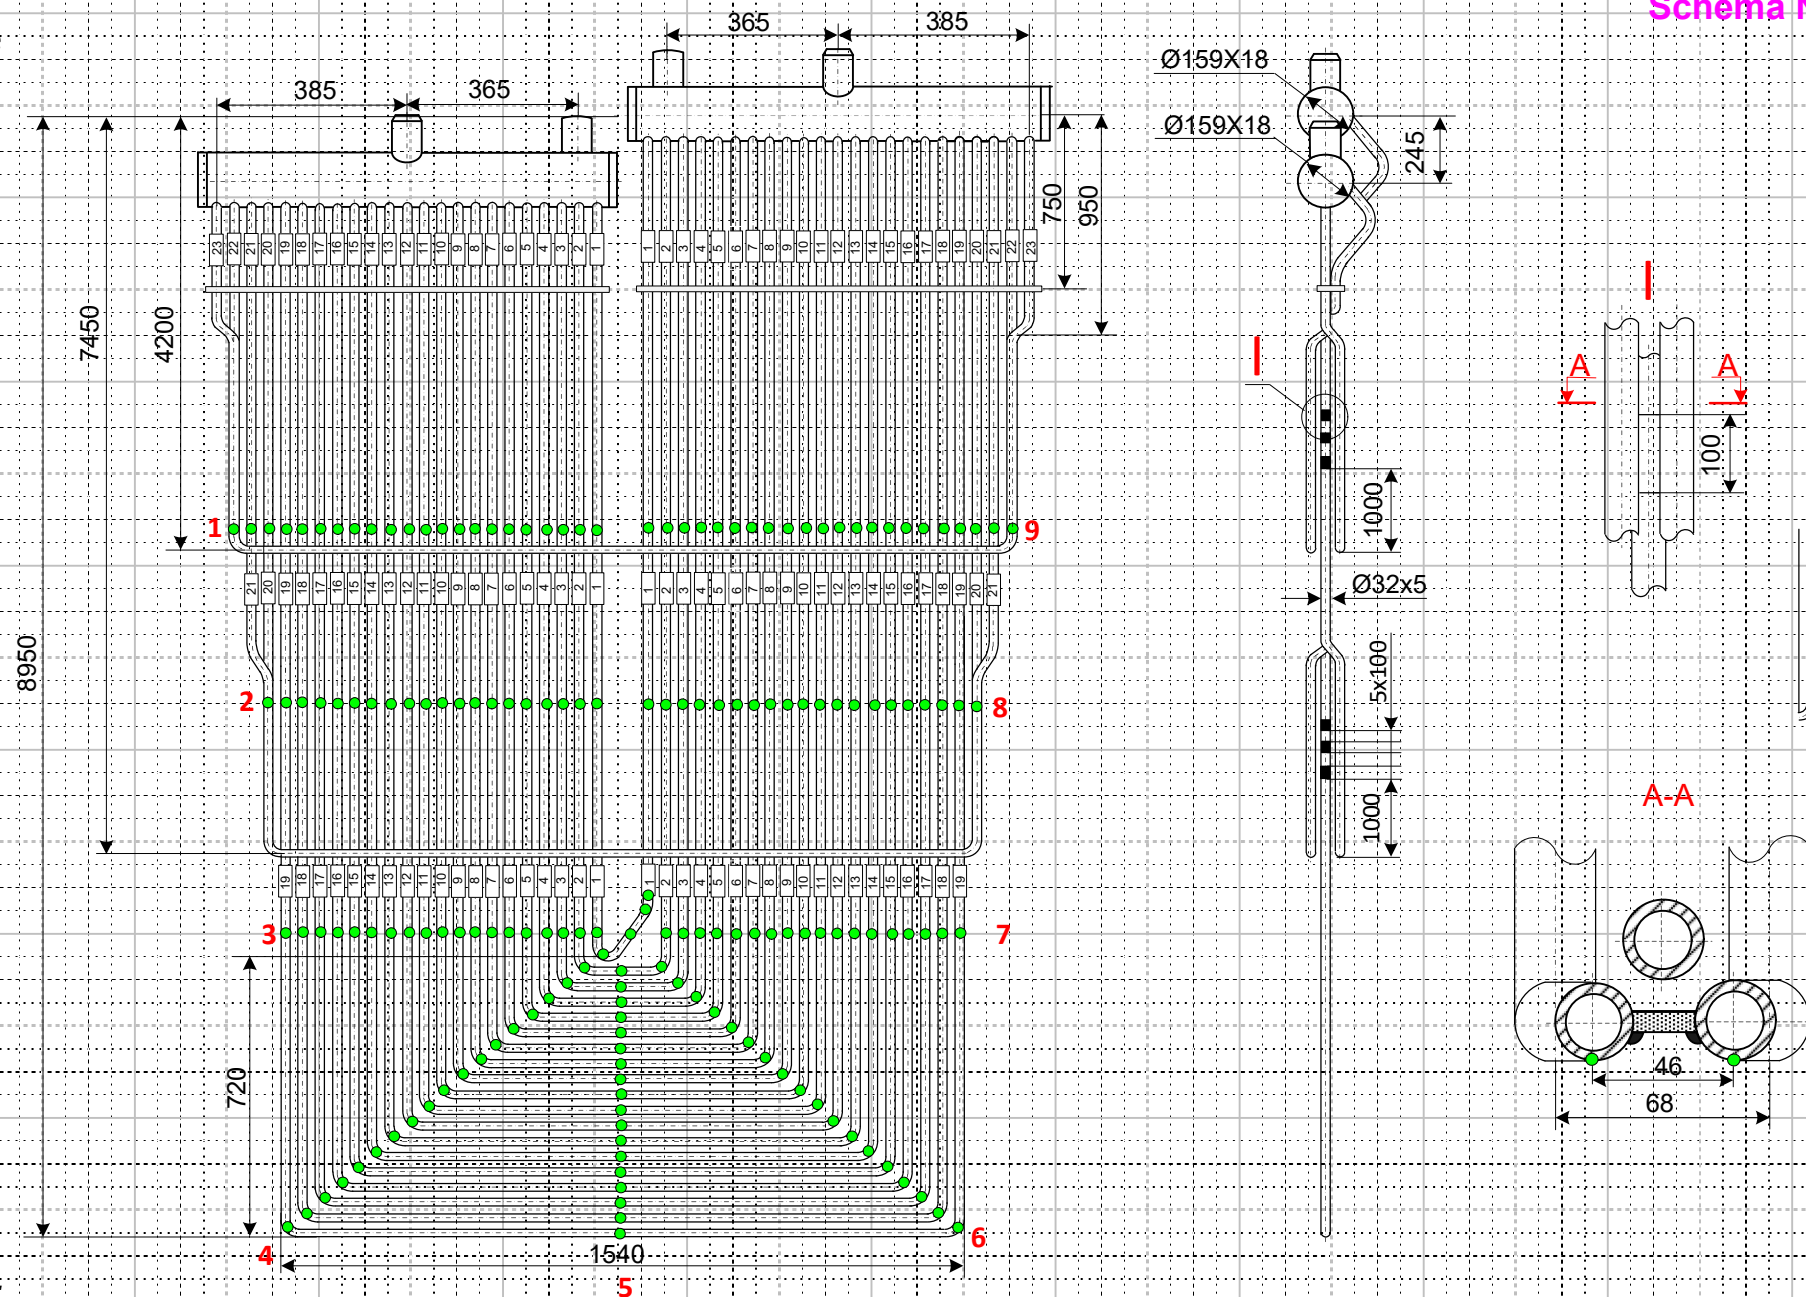

Pastaba:

Viso katilo 18 vnt. širminių garo perkaitintuvų.

- 0 - Vamzdžio numeris.
 ● - Storio matavimo taškai.
 vamzdeliai Ø32x5 mm, plienas 12X1MΦ

Braižė	R.Skarulis		
Vadovas	L.Kočubėnik		
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
			Data

ŠE katilo K-3, širminių garo perkaitintuvų vamzdžių sienelės storio matavimo schema.

