

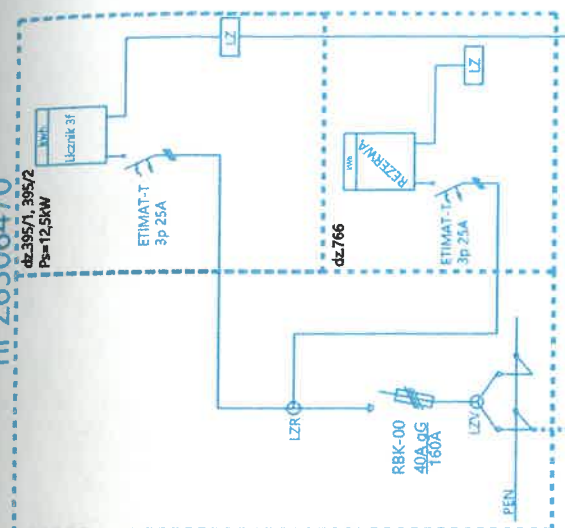


proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6506470

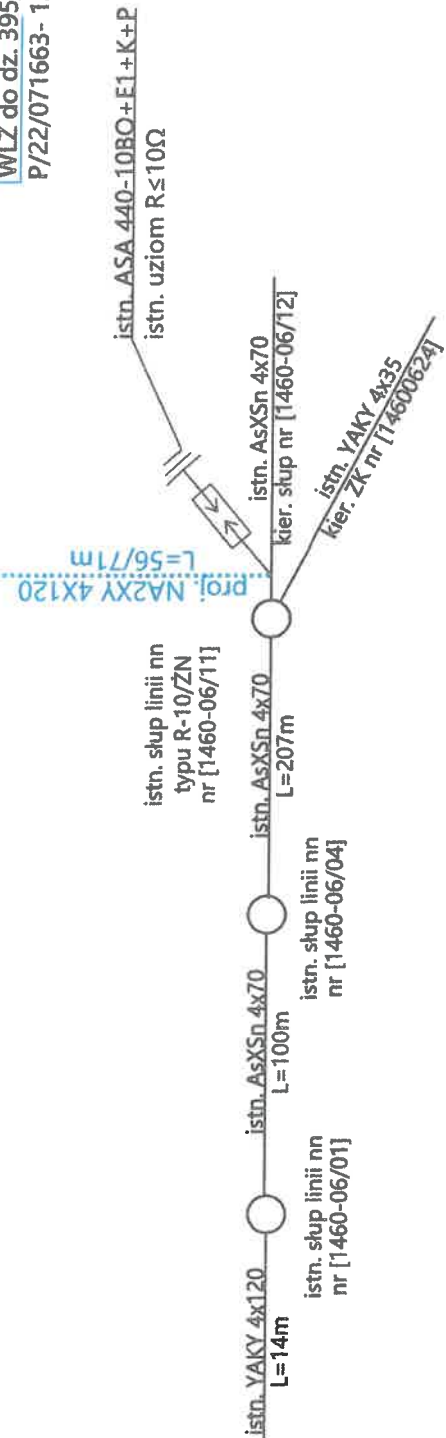

WLZ do dz. 395/1, 395/2
P/22/071663-12,5kW

ST SN/nn "Szczytno Lwowska" nr [S-1460]
obwód "LEŚNA" nr [1460-06]
moc transformatora: 250kVA

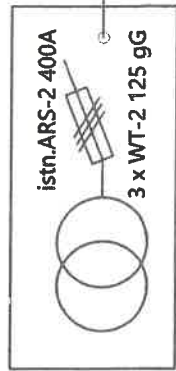

Investor: Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	Jednostka Projektowa: T1ar-projekt Marek Holubowicz	Temat: Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV
Nazwa rysunku: Schemat sieci i zasilania	Lokalizacja: Szczytno, obręb 0804 dz. 395/1, 395/2	OBJ: 08/15/2402092
Projektował: mgr inż. Andrzej Lesiński	nr uprawnień: KUP/0092/PWBE/21	WP: P/22/071663
Opracował: mgr inż. Marek Holubowicz	nr uprawnień: -	Podpis:
Strona -		12.2024

Domiar proj. ZKP

dz. 395/2

0.25m

0.8m

0.2m

dz. 800

dz. 766

147.0

147.2

147.4

147.6

147.8

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

147.2

147.4

147.6

147.8

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

147.4

147.6

147.8

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

147.6

147.8

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

147.8

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

148.0

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

148.2

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

148.4

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

148.6

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

148.8

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

149.0

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

149.2

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

149.4

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

149.6

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

149.8

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

150.0

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

150.2

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

150.4

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

152.8

150.6

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

152.8

153.0

150.8

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

152.8

153.0

153.2

151.0

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

152.8

153.0

153.2

153.4

151.2

151.4

151.6

151.8

152.0

152.2

152.4

152.6

152.8

153.0

153.2

153.4

153.6

151.4

151.6

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2402092

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

1. Dotyczy tylko robót na nN: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania dz. 395/2 Szczytno
2. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

PPN 0,4kV

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

25.02.2025

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Miroslaw Mezykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Oddziału Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

Szczytno, dn. 18 listopada 2024 r.

Nr GM.DP.7230.1.26.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z 15.10.2024 r (wpł. 07.11.2024 r.) wniesionego przez:

Marka Hołubowicza - pełnomocnika

działającego w imieniu i na rzecz:

Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej nr 214072N – ulicy Warmińskiej w Szczytnie (dz. nr ewid. 800 obręb nr 0004 m. Szczytno) urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w postaci przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 395/2, 395/1 obręb 0004 m. Szczytno, zgodnie z koncepcją przedstawioną na załączonej mapie sytuacyjno - wysokościowej, na niżej wymienionych warunkach:

1. Przyłącze energetyczne nN należy zaprojektować zgodnie z przepisami § 97 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.).
2. Wykonanie robót związanych z budową przyłącza energetycznego nN w pasie drogowym należy zaprojektować:
 - metodą przecisku, w chodniku, wzdłuż ul. Warmińskiej,
 - metodą wykopu otwartego w pasie zieleni, wzdłuż ul. Leśnej.
3. W projekcie należy określić:
 - a) sposób przywrócenia (naprawy) poszczególnych elementów pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności ze wskazaniem zakresu, technologii i użytych do naprawy materiałów – w przypadku ich uszkodzenia.
 - b) przydatność uzyskanego urobku do zasypki wykopów pod względem osiągnięcia parametrów wymaganych dla rozkopanego elementu drogi, w tym wymaganych zagęszczeń gruntu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
 - b) uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego urządzenia;
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia.
2. Zgodnie z art. 127 § 1 a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.
3. Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Szczytna, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy, oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Informacja

Niniejsze zezwolenie jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz 725) lecz nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót, ani zezwoleniem na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, o które należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Szczytnie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót należy dołączyć między innymi zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego.

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej cz. III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111).

Klauzula

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, informuję, co następuje:

- 1) dane osobowe strony postępowania są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie prowadzenia robót w pasie drogowym;
- 2) podstawą przetwarzania danych osobowych strony postępowania jest art. 29 ustawy z 21.03.1985 r. drogach publicznych, art. 63 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego;
- 3) podanie danych osobowych przez stronę jest obowiązkiem określonym ustawowo, którego spełnienie umożliwia udział w postępowaniu;
- 4) dane osobowe strony nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania;
- 5) dane osobowe strony nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 6) odbiorcą danych osobowych strony są organy administracji publicznej i sądy administracyjne w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- 7) dane osobowe strony będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- 8) strona postępowania może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
- 9) w przypadku przetwarzania danych osobowych strony z naruszeniem przepisów RODO, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 10) administratorem danych osobowych strony jest **Burmistrz Miasta Szczytno**;
- 11) inspektorem ochrony danych osobowych jest **Lucjan Wołos iod@um.szczytno.pl**.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

Sporządził:

Daniel Przybyłek
Wydział Gospodarki Miejskiej
tel. (89)-624-72-33
e-mail: daniel.przybylek@um.szczytno.pl



Z up. BURMISTRZA
MIASTA SZCZYTNO
Katarzyna Hrybek-Dudek
SACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej