

AV-443


Q-0,665/0,301m³

L-5484

D-520

REMONTO DARBAMS REIKALINGAS PAKROVĖJAS.
APSIŖŪPINA RANGOVAS

KRANAS NEPRIVAŽIUOJA

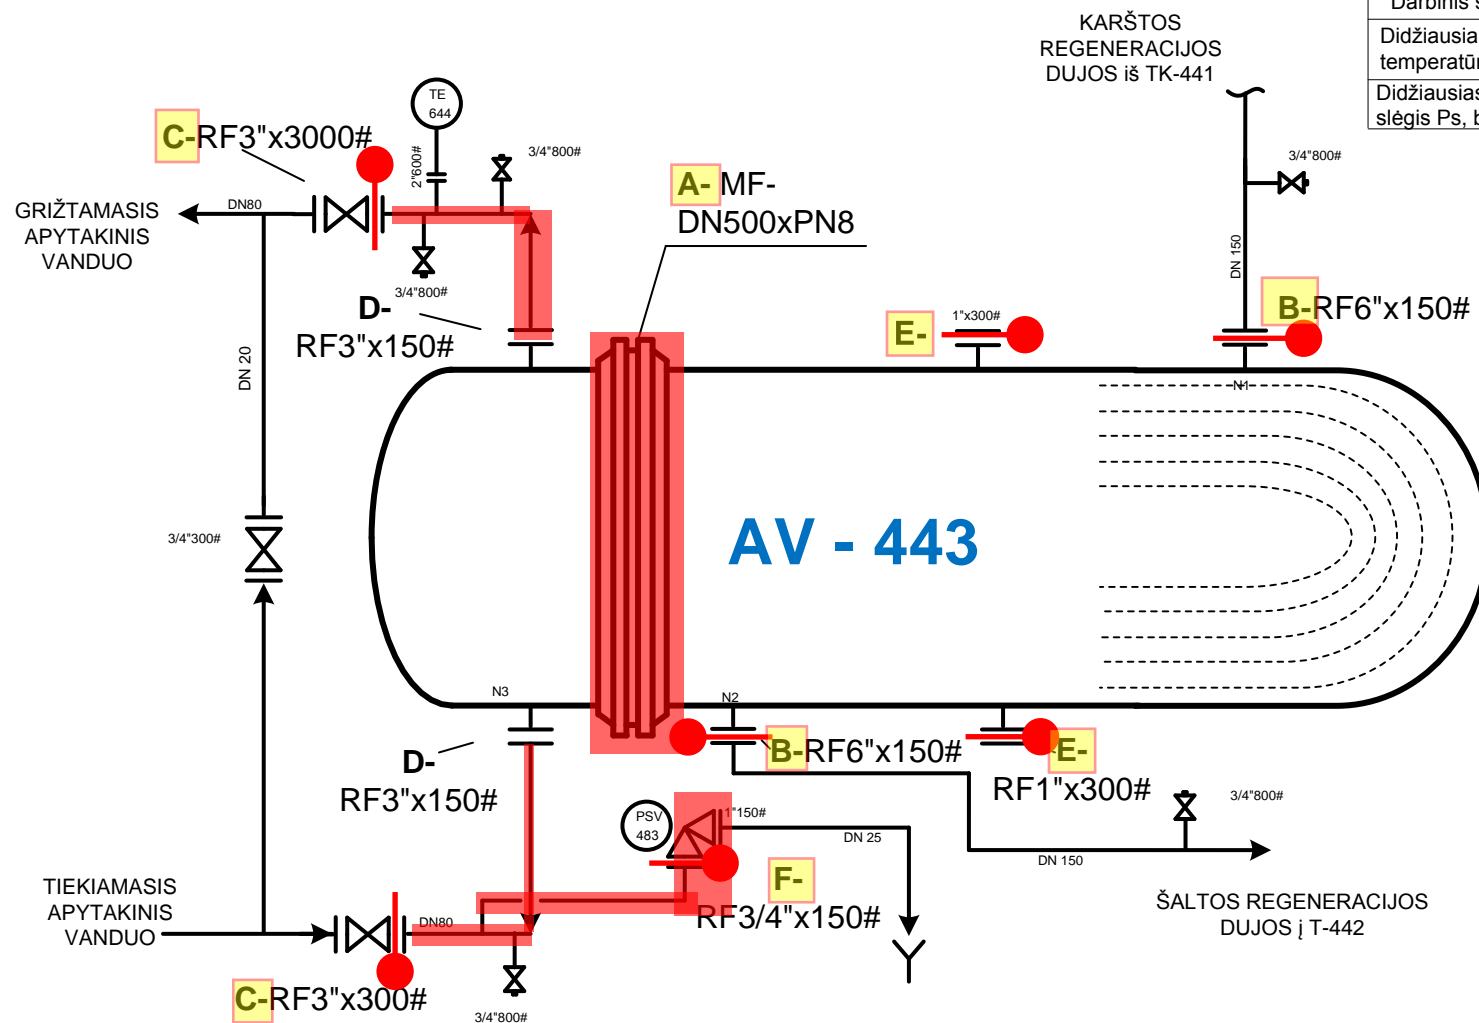

Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Regeneracijos dujos	I-os sistemos apytakinis vanduo
Darbinė temperatūra, °C	90	37
Darbinis slėgis, bar	8	5,8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	120	120
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, bar	8	8

BANDOMASIS SLĖGIS
KORPUSAS Pb-23,5bar
V.PLUOŠTAS Pb-21,8bar