

# AV-444

Q-0,21/0,065m<sup>3</sup>


L-3845

D-350

- ATLIKTI 3-is HIDRAULINIUS BANDYMUS
1. VAMZDINIO PL. BADIYMAS SU ŽIEDU
  2. VAMZDINIO PL. BANDYMAS SUMONTAVUS PASKIRSTYMO KAMERA
  3. PILNAS INDO PRESAVIMAS

B-RF4"x150#

Sumontuoti monometrus.  
Presuoti 11,44bar

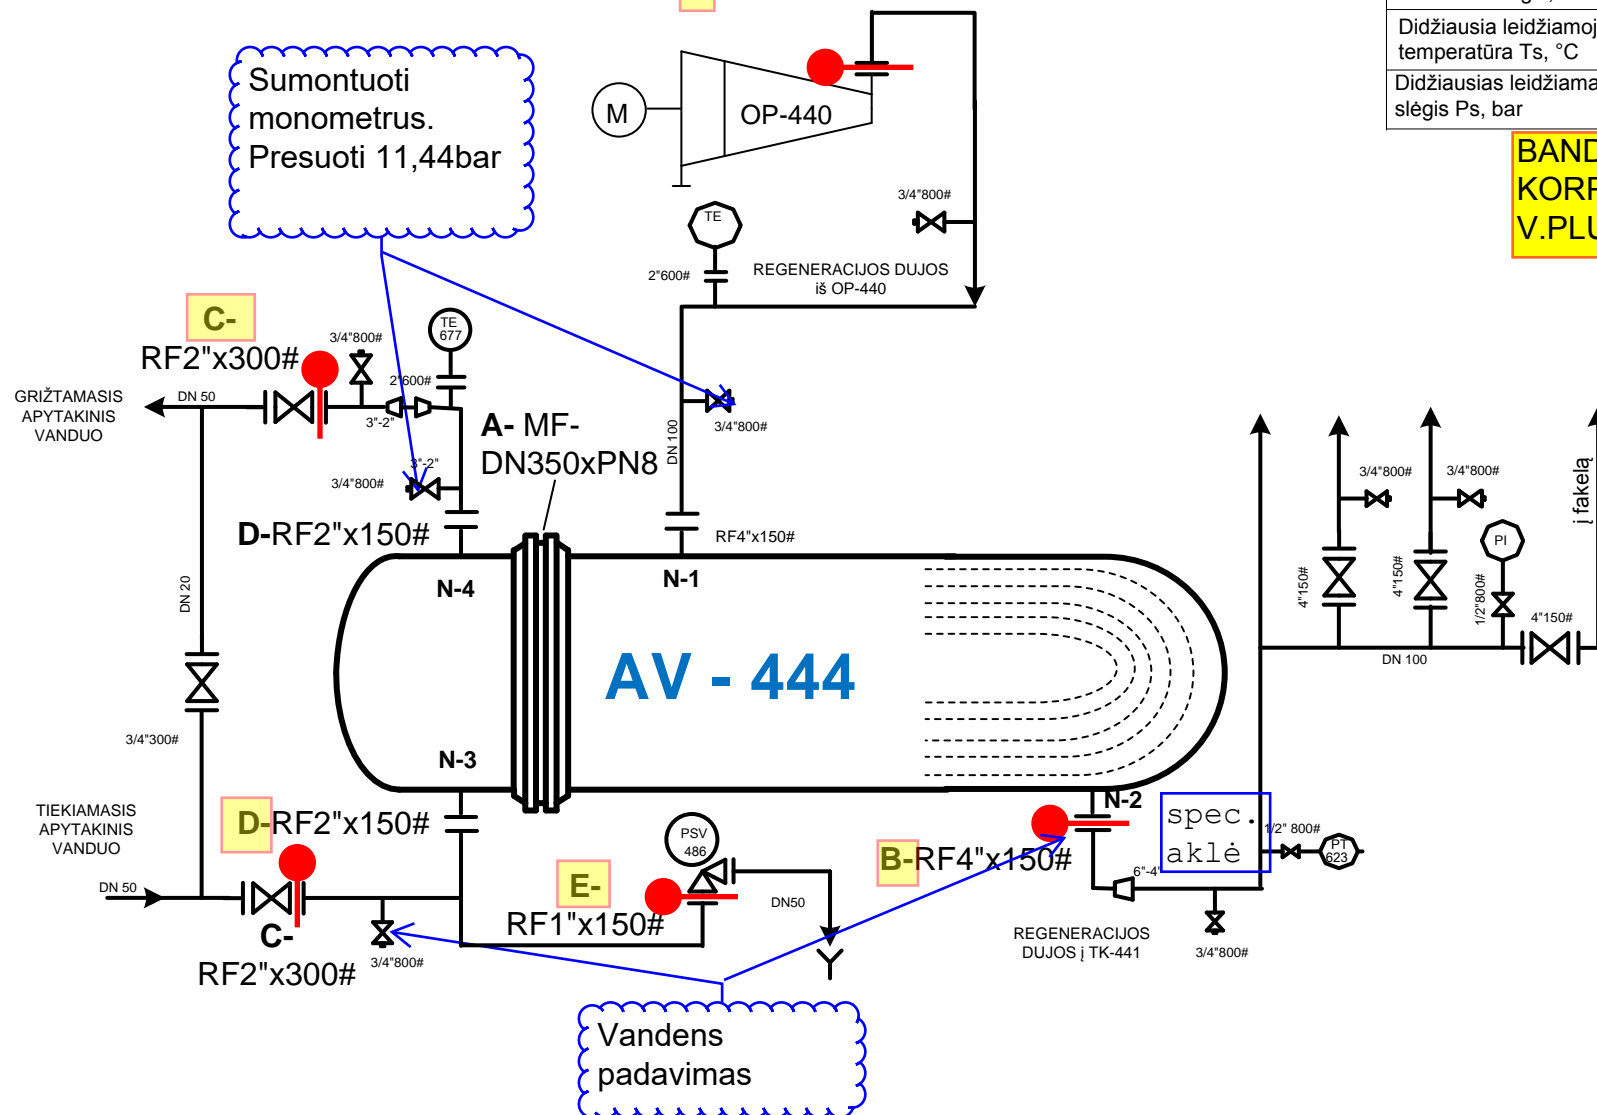

Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Regeneracijos dujos	I-os sistemos apytakinis vanduo
Darbinė temperatūra, °C	100	37
Darbinis slėgis, bar	8	5,8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	130	130
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, bar	8	8

**BANDOMASIS SLĖGIS**  
**KORPUSAS Pb-11,44bar**  
**V.PLUOŠTAS Pb-11,44bar**