

Remonto ir aklinimo schema

Inv. Nr. 2318;
Ds 1600;
H - 5095 mm;
V - 8 m³;
P_d - 0,3 MPa;
P_{HB} - 2,08 MPa;
T_d - 35 °C.


H-4,3m
Darbas ant
pastolių talpos
viduje

Kuro dujos į KR-102

↓ 5100

Lašų atmušėjus d/m plovimui,
apžiūrai. Išbrokuotus lašų
atmušėjų segmentus, keisti
naujais.

■ - sklendes d/m revizijai

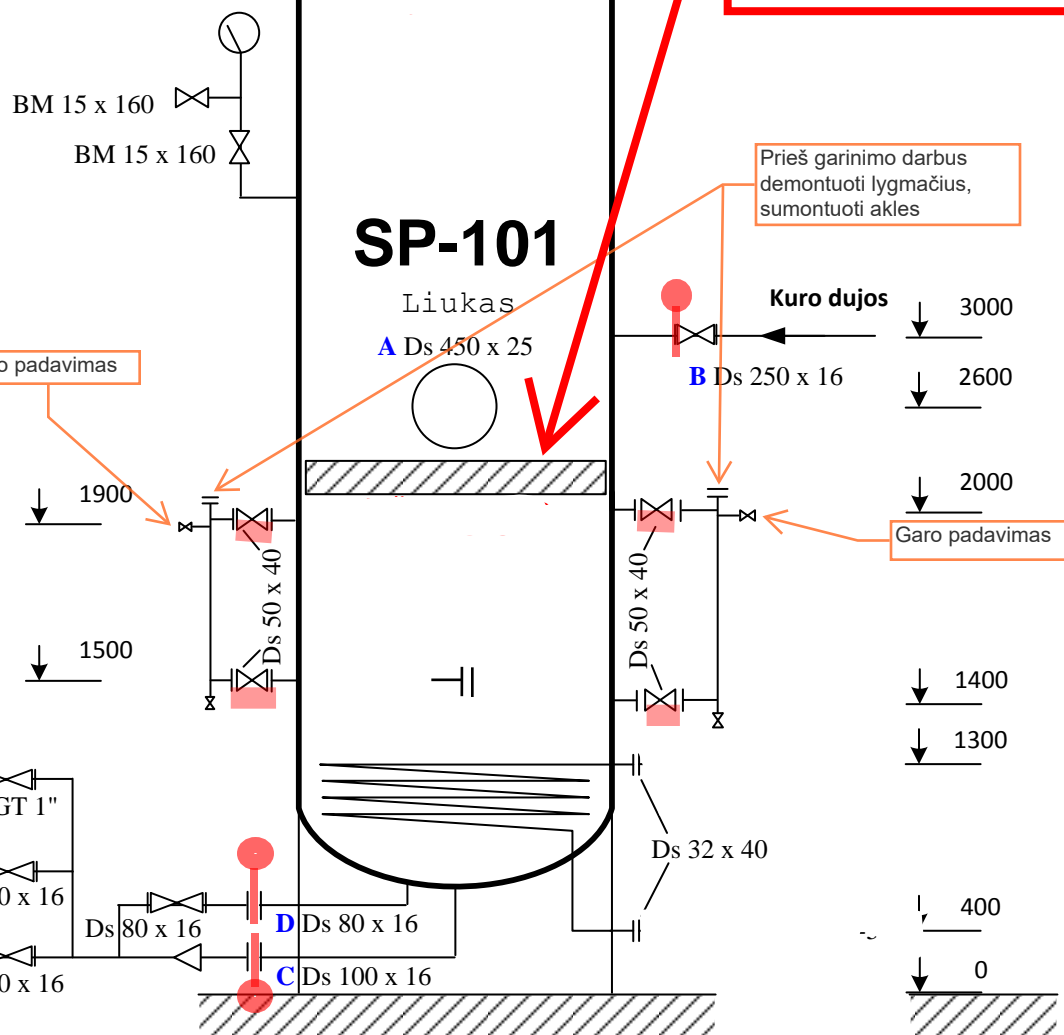

↓ T-110

VOGT 1"

↓ T-110

Ds 80 x 16

↓ T-111, 112

Ds 80 x 16