

T-442 AKLINIMO REMONTO SCHEMA


T-442

Q-0,45m³

L-2446

D-520

Dangčio demontavimui
nuimti sklendę, vamzdžius
pakelti po atramomis padėti
laikinas plokštes.

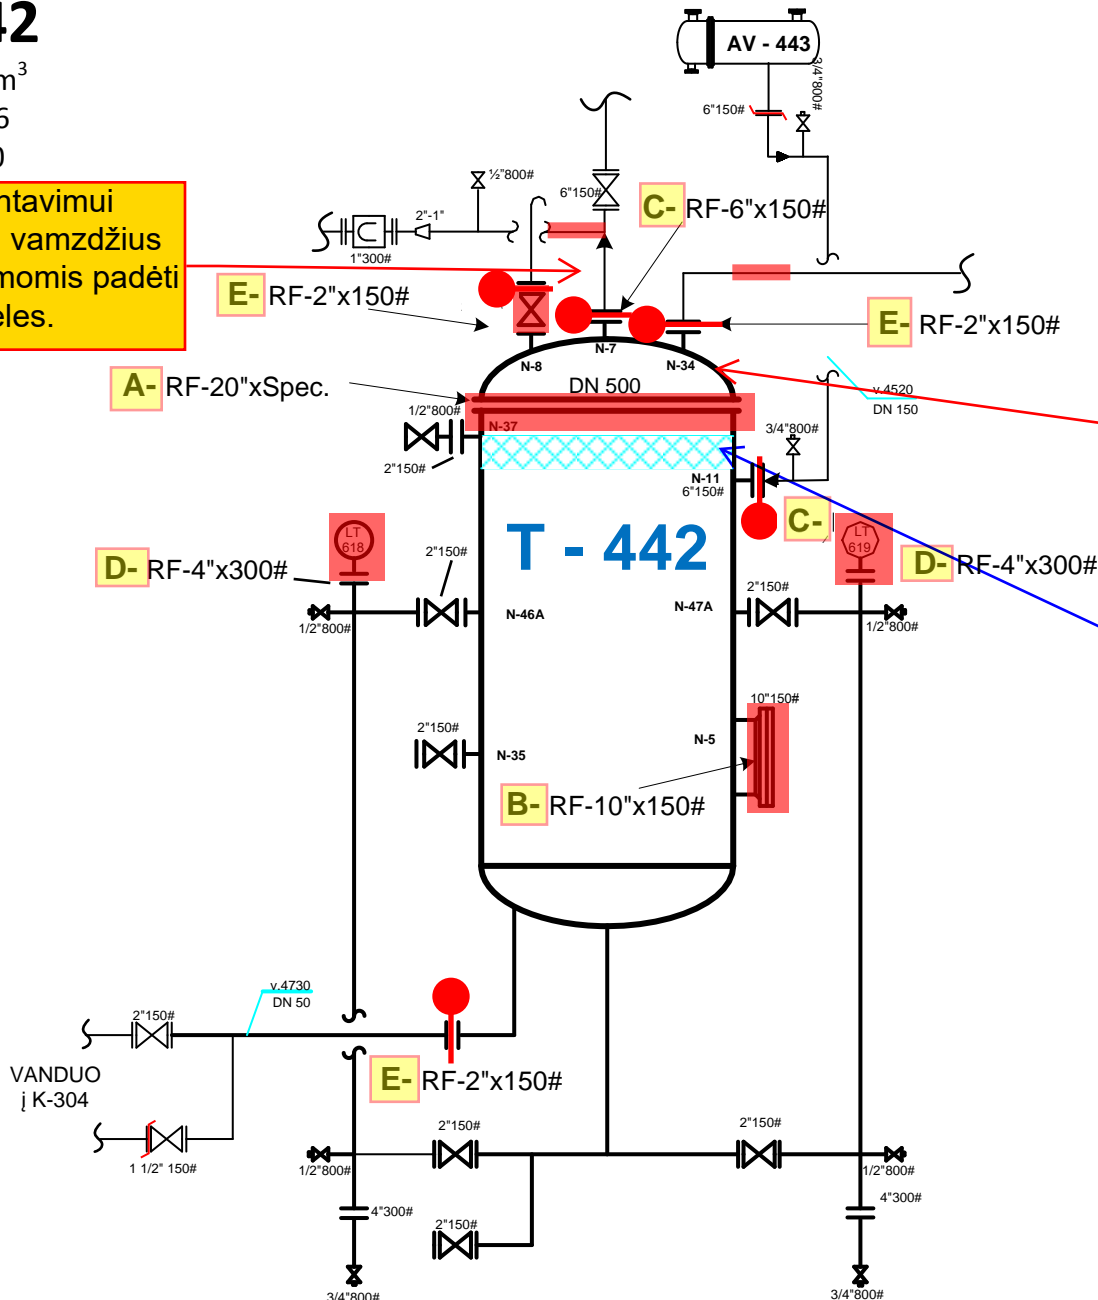

Dangtį de/montuoti rankiniu būdu. Talę tvirtinti ant esamų konstrukcijų.

Neaiški atmušėjo konstrukcija. Ardymui, montavimui planuoti 16 val.

Darbinēs terpēs pavadinimas	Regeneracijos dujos
Darbinė temperatūra, °C	40
Darbinis slėgis, bar	8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra T_s , °C	120
Didžiausias leidžiamasis slėgis P_s , bar	8