



ORLEN S.A.  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

## KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

1/2

NAZWA ELEMENTU

Separator oleju myjni

NR KATALOGOWY

WT 9

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

### OPIS:

- Separator oleju koalescencyjny bez osadnika szlamu o skuteczności oczyszczania <5 mg/litr.
- Konstrukcja: żelbetowy, monolityczny z wkładem filtrującym i zaworem odcinającym w przypadku przepełnienia produktami naftowymi. Według normy PN-EN 858-1 - beton B55
- Przepływ uzależniony od technologii myjni. W zależności od technologii myjni – np program wstępnego mycia przewiduje w czasie 100s zużycie 75litrów wody. Dla 5 programów mycia zużycie wody wynosi ok. 430l na 1 pojazd.
- Przepustowość 0.75 dm<sup>3</sup>/s zapewnia typoszereg od NG 1.5-0,35, poj.1m<sup>3</sup> (max przepływ) do NG10-0,85 (nominalny przepływ)
- Preferowane rozwiązania – separator myjni automatycznej NG 10, separator myjni ręcznej NG 3
- Włazy B 125, C 250 i D 400 w zależności od zastosowania.
- Dopuszcza się montaż studzienek nieprzełączowych tego samego systemu co kanały PVC o klasie S
- Za urządzeniem podczyszczającym wód deszczowych i roztopowych należy zaprojektować studzienkę do poboru prób ścieków do analizy, studzienka średnicy min. 1000 mm z osadnikiem 300 x 300 x 400 mm (rozwiązanie wymagane bezwzględnie tam gdzie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne ).

### LOKALIZACJA:

Pod podjazdem stacji lub pod terenem zielonym (w zależności od projektu sieci kanalizacji).

### WYMAGANIA ODBIOROWE:

1. aprobaty Instytutu Ochrony Środowiska lub deklaracja zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymogami określonymi właściwymi przepisami
2. dokumentacja techniczna – ruchowa dostarczona przez producenta (w języku polskim)
3. instrukcja eksploatacji w języku polskim
4. karta gwarancyjna
5. protokół odbioru

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--



ORLEN S.A.  
ul. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK

# KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:  
**Separator oleju myjni automatycznej**


STRONA

2/2

NR KATALOGOWY

WT 9

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

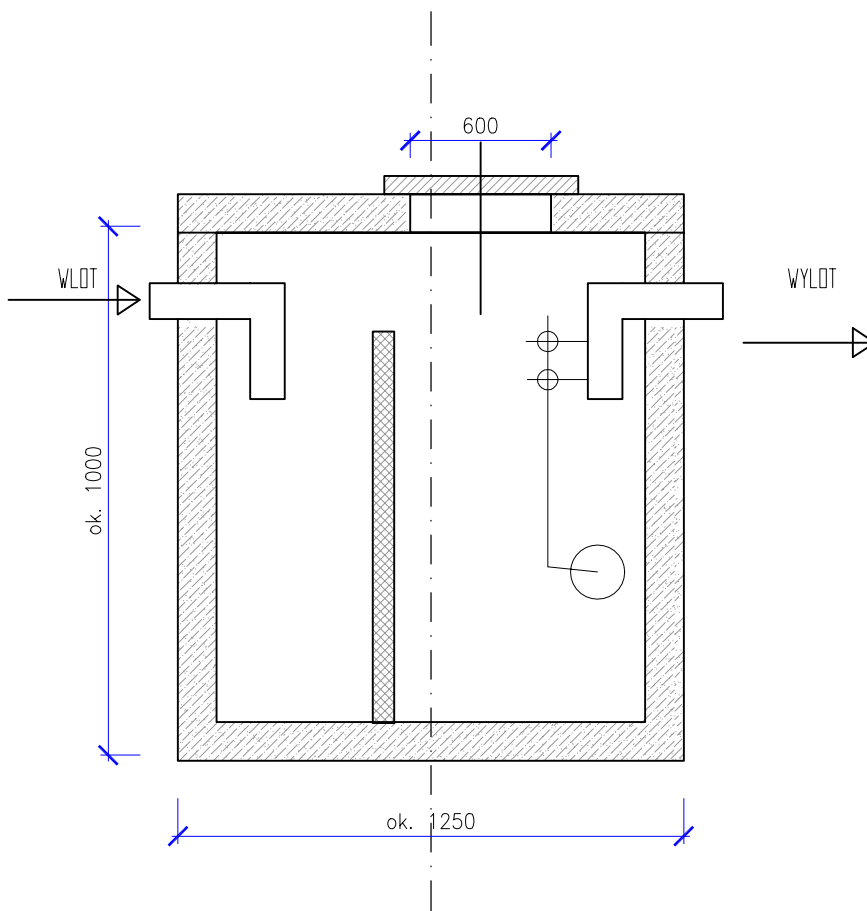

ZATWIERDZAJ CY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]