


„TVIRTINU“
 Vyriausiasis technologas
 K.RUŠKYS
 2009m. 01 mėn. 22 d.

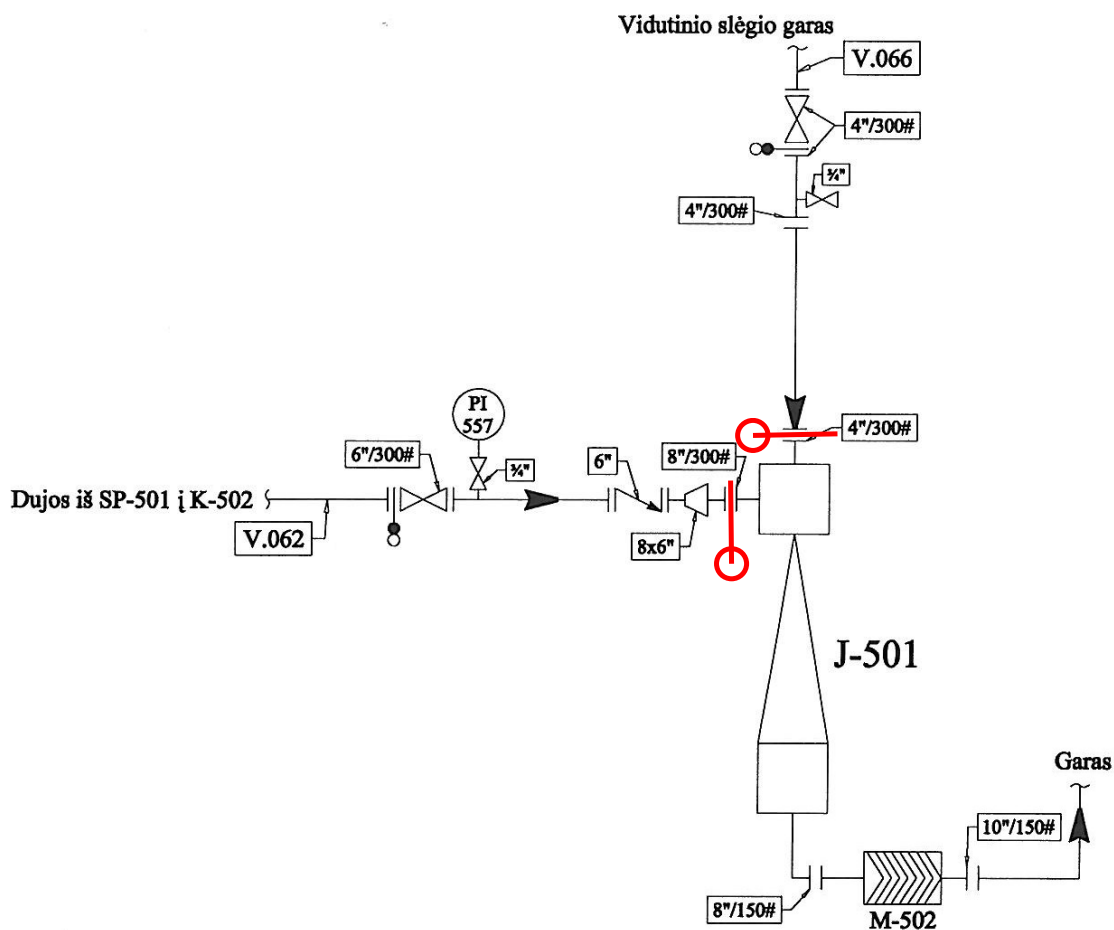

Slėgio šaltinis:
 V.066 - 13.0 bar
 SK-501/A,B - 27.0 bar
 (Apsauginis vožtuvas ant K-502 - 16.5 bar)

Terpė:
 dujinė fazė: N₂, H₂, vandens garas, AVD

Darbo parametrai:
 slėgis : 13.0 bar
 temperatūra: 250°C

Naudojimas	Ežektorius
Dydis (Diametras/Ilgis)(mm)	380/2768/540
Projektinis (bar g.)	13
Darbinis (°C)	250

„TIKRINO“
 GP-2 gamybos viršininkas
 A.BAGUŽIS
 2009m. 01 mėn. 20 d.

„BRAIŽĖ“
 MGPK Įrenginio Nr.2
 viršininkas
 D.SURPLYS
 2009m. 01 mėn. 16 d.