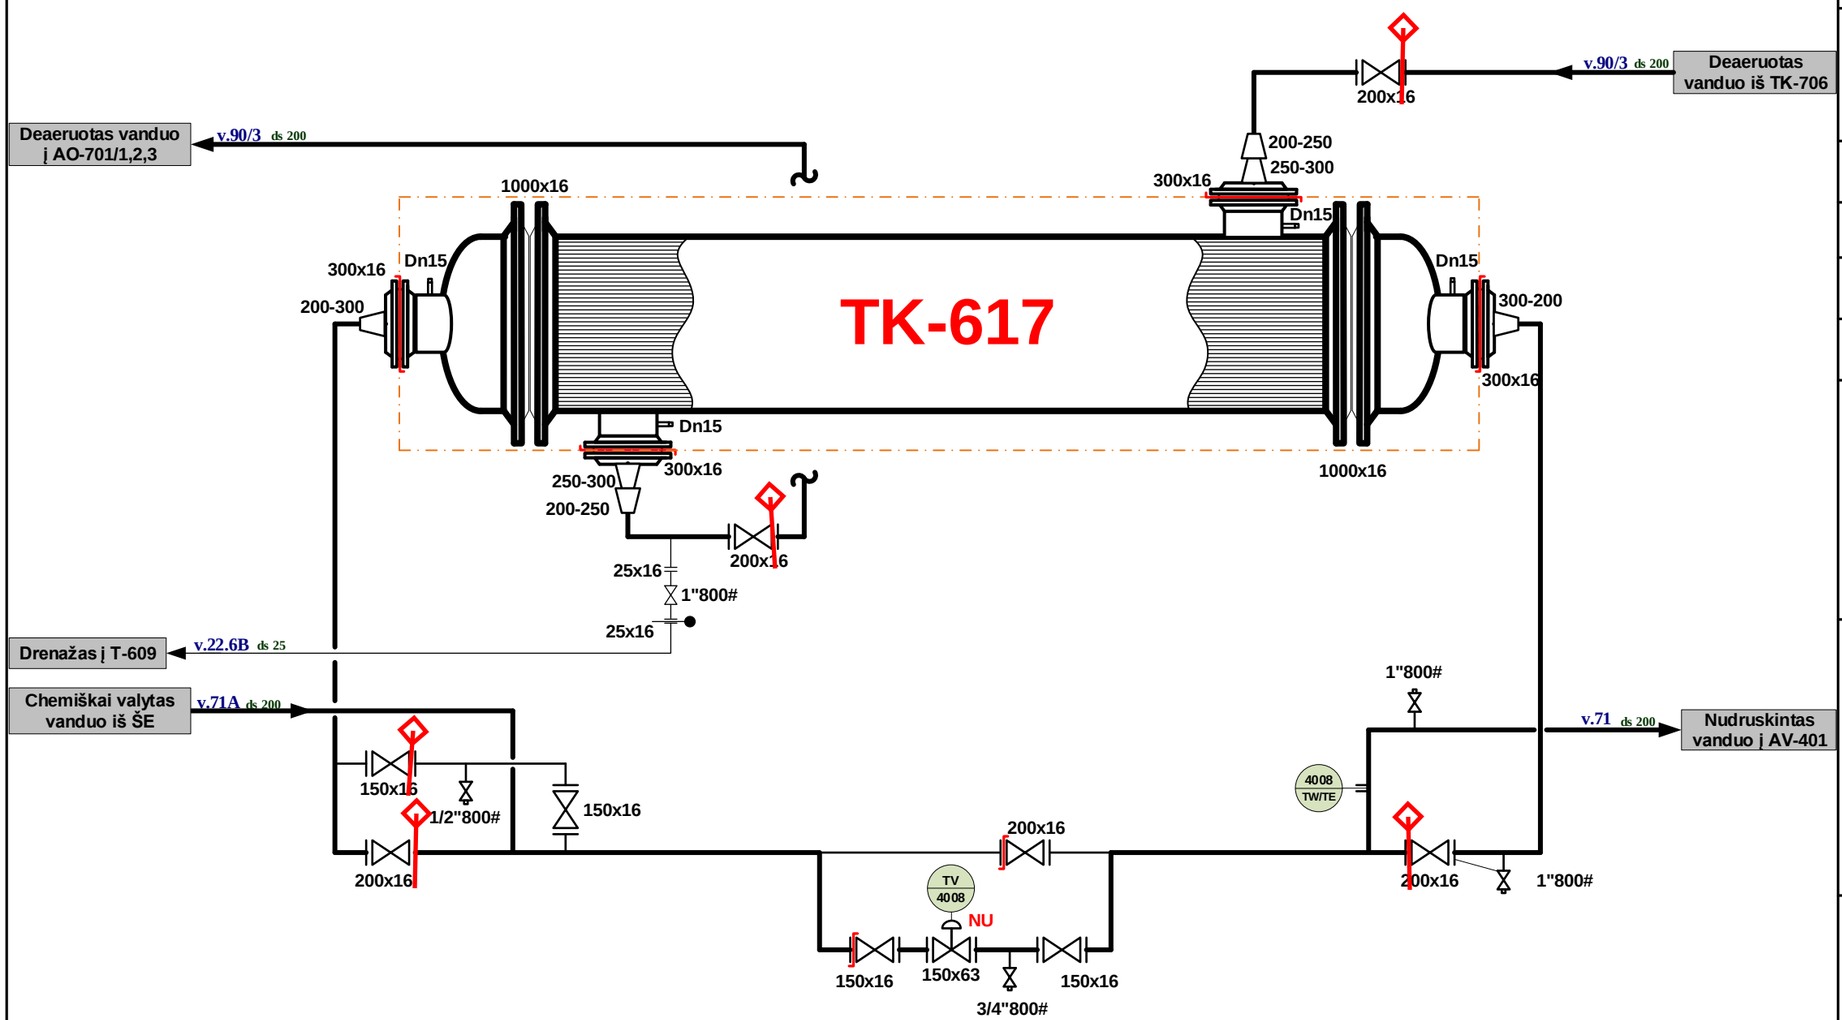

Technologinis procesas	Chemiškai valyto vandens pašildymas	
Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Deaeruotas vanduo	Chemiškai valytas vanduo
Darbinė temperatūra , °C	70	40
Darbinis slėgis , barg	13,0	5
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	100	100
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	16,0	16,0
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	S-715/1,R 16,0	NS-1,2,3 12,0
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg; - priešslėgis, barg;		
Pastabos:	1. indo ribos 2. vamzdyno ribos 3. NU Normaliai uždarytas	

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
Suderino	GP-2 Įr-1 viršininkas	G. Liučvaikis	GEDIMINAS LIUČVAIKIS	Digitally signed by GEDIMINAS LIUČVAIKIS Date: 2023.05.31 13:19:33 +03'00'	TK-617 pajungimo schema
Braižė	GP-2 Įr-1 viršininkas	G. Liučvaikis	GEDIMINAS LIUČVAIKIS	Digitally signed by GEDIMINAS LIUČVAIKIS Date: 2023.05.31 13:19:48 +03'00'	Gamybos padalinys Nr.2 Įrenginys Nr.1
Tikrino	TPG inžinierius	A. Banevičius	Arūnas Banevičius	Digitally signed by Arūnas Banevičius Date: 2023.05.31 14:14:42 +03'00'	