


TVIRTINU:

Technologijos direktorius

_____L.Čiapas

2018 m. ____ mėn. ____ d.

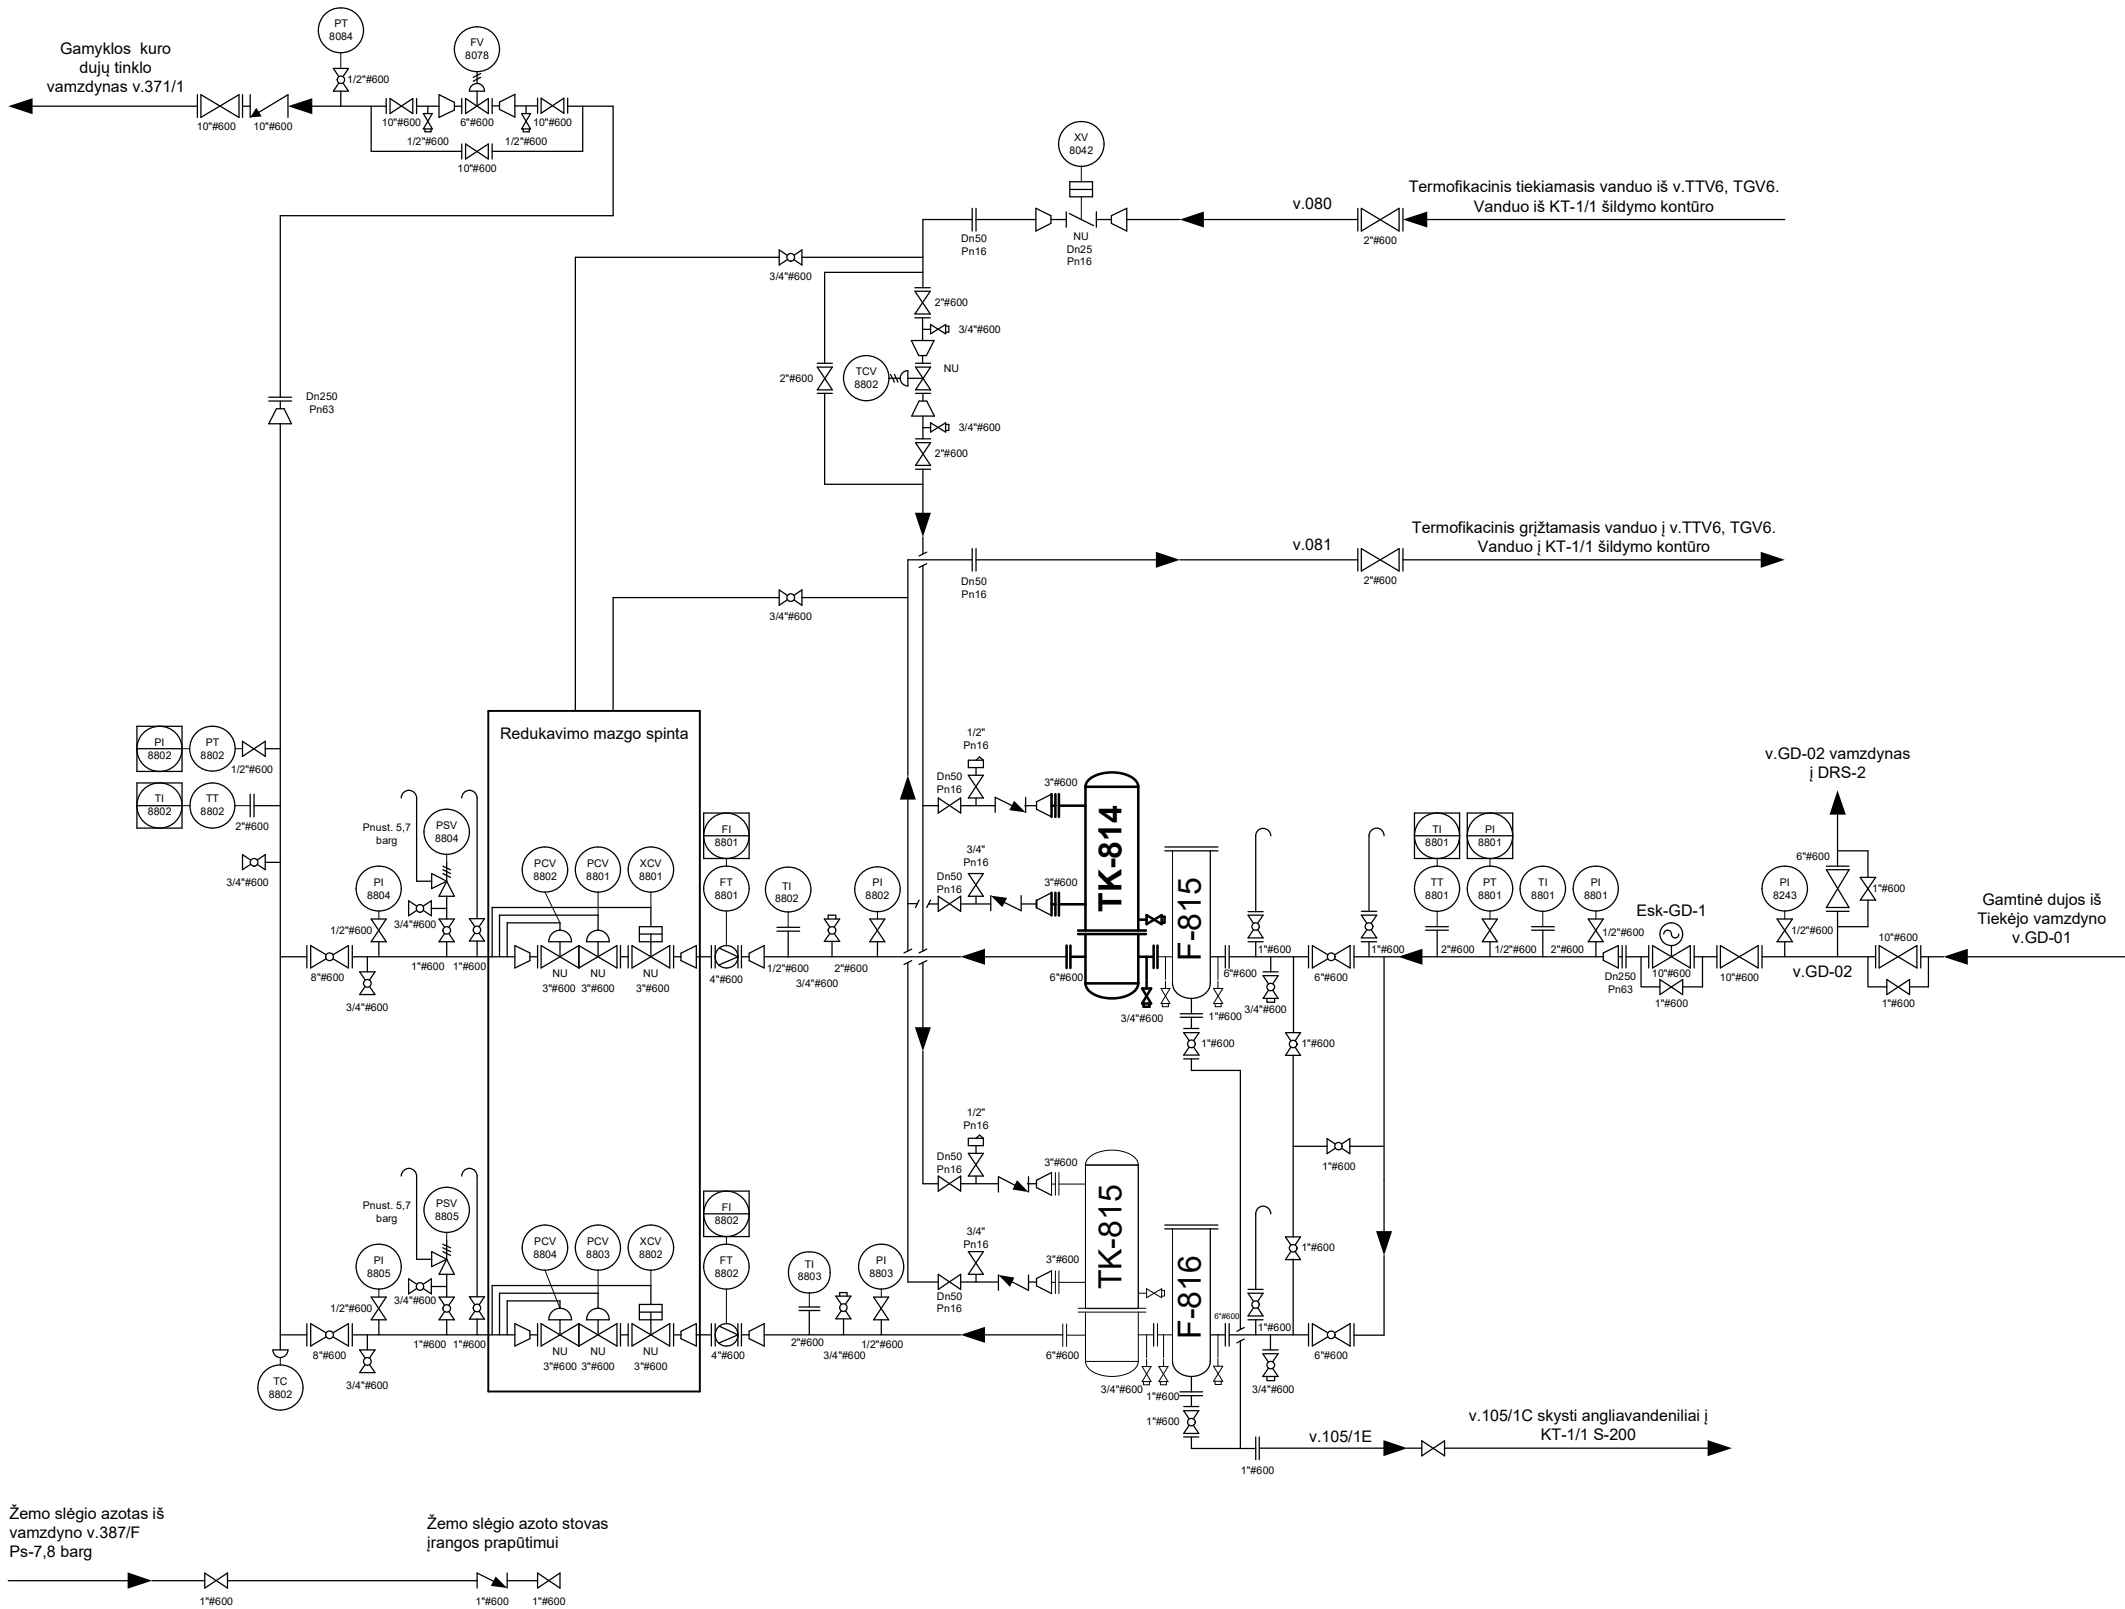

Technologinis procesas	Gamtinės dujos į kuro dujų tinklą
Darbinės terpės pavadinimas	Gamtinės dujos
Darbinė temperatūra, °C	-10 ÷ +50 °C
Darbinis slėgis, barg	16 ÷ 36 barg
Didžiausia leidžiama temperatūra Ts, °C	-10 ÷ +120 °C
Didžiausias leidžiamas slėgis Ps, barg	78 barg
Slėgio šaltinių pavadinimai, technoliniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	Gamtinės dujos iš tiekėjo vamzdinio GD-01, max. 40bar
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg - priešslėgis, barg	Nėra
Pastabos:	Nėra

			Parašas	Data	Šilumokaičio TK-814 pajungimo schema
Suderino	GP-2 viršininko pavad.	A.Girdvainis			
Braižė	GP-2 VGĮ virš.	A.Žukauskas			Gamybos padalinys Nr.2 VGĮ įrenginys (S-800)
Tikrino	TPG vyr. inžinierius	K.Ševeliovas			

