

Korpusas

Registracijos Nr.: 58-17

Terpė - Alyva

Tpr - 80°C


Td - 55°C

Ppr - ATM(0) bar

Pd - ATM(0) bar

Ph - Vandens užpylimu bar

Alyvos užpylimas

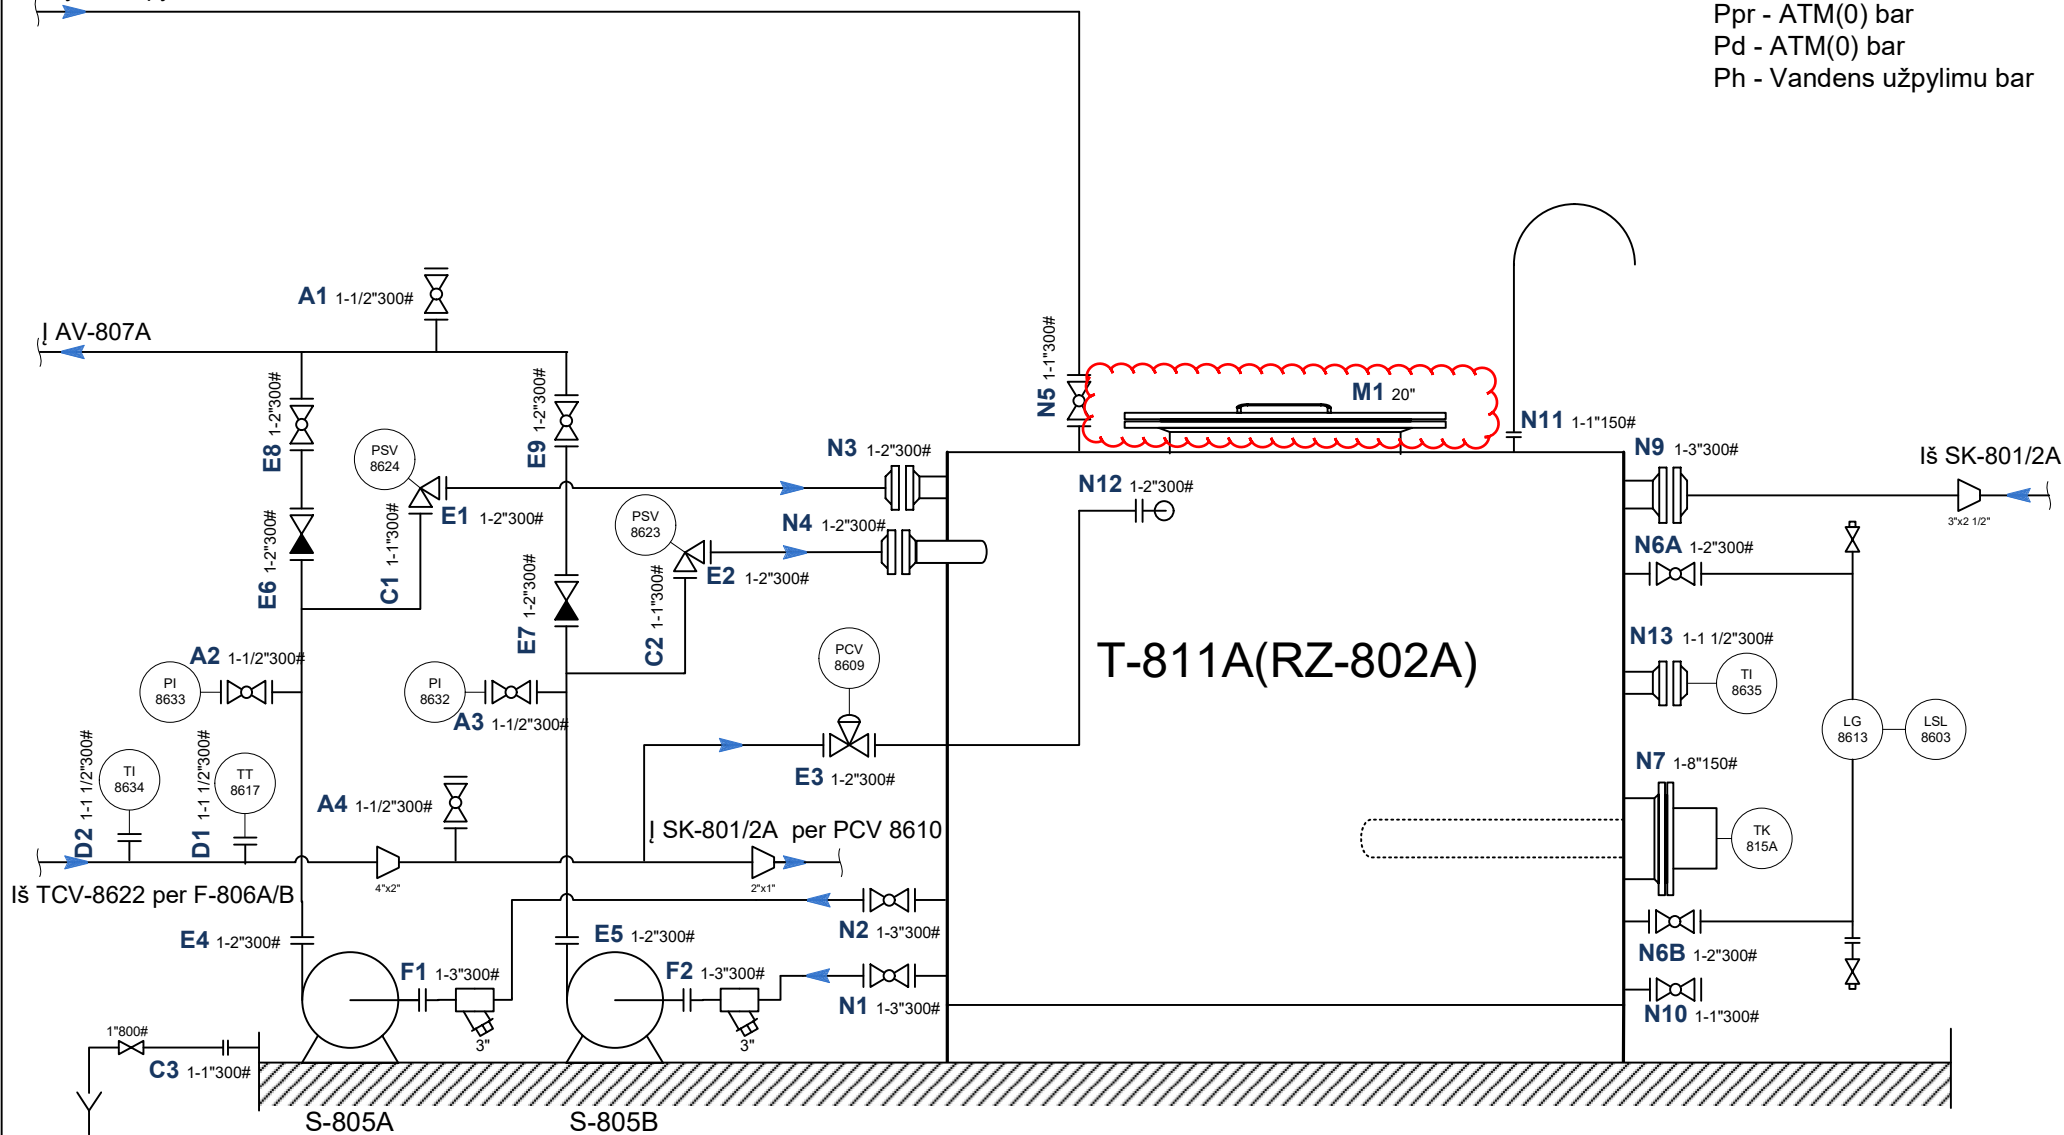

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP2	S-800	T-811A(RZ-802A)