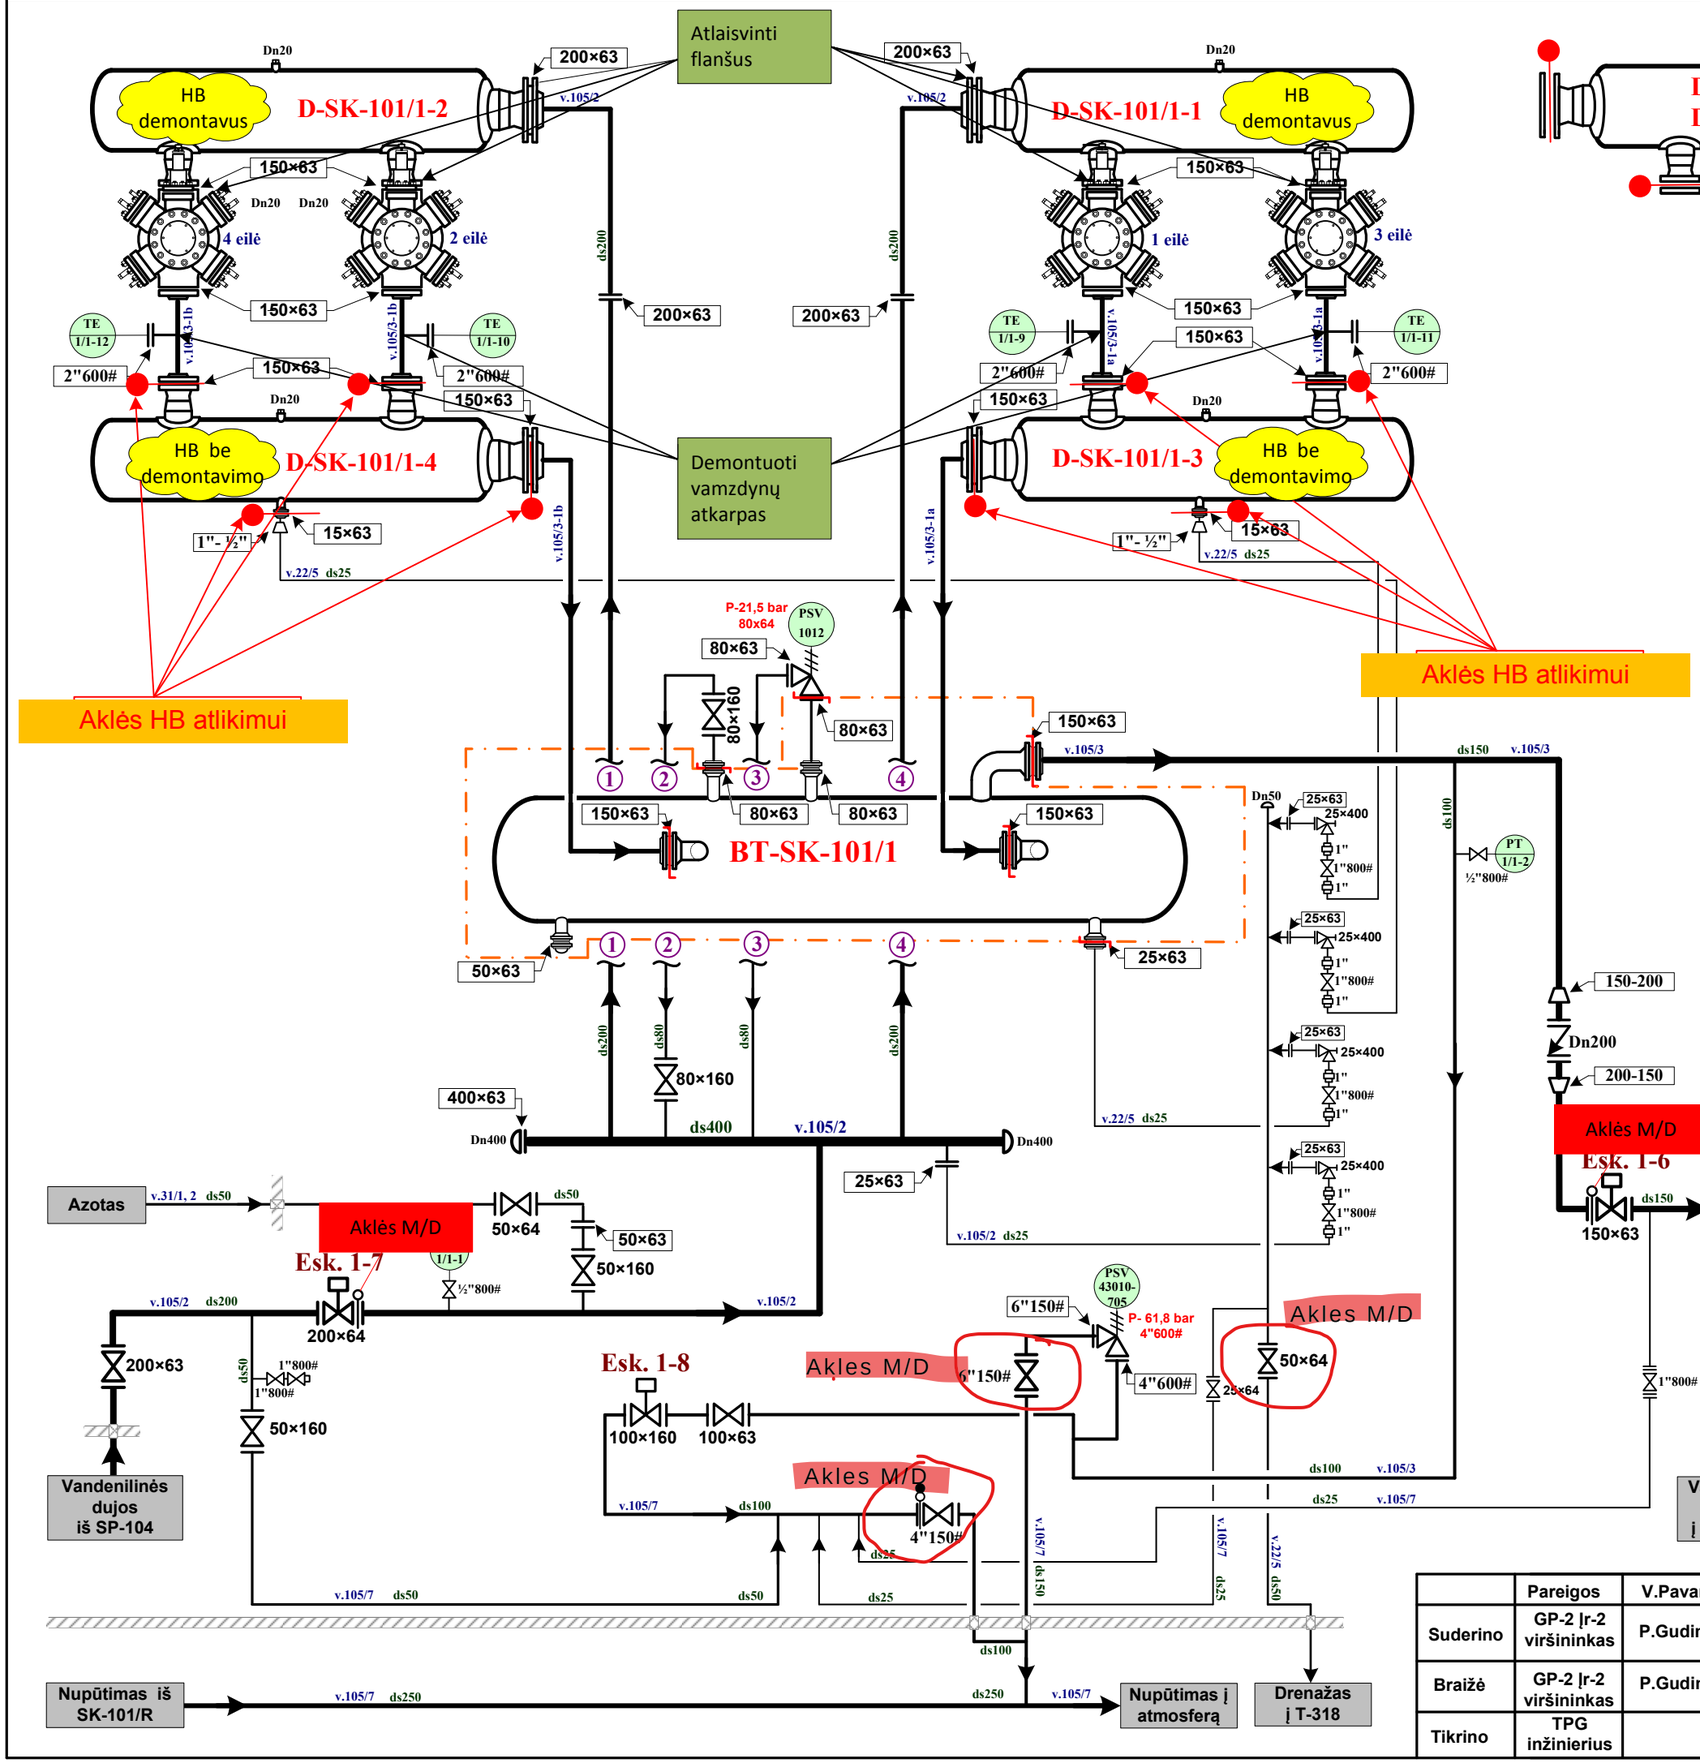

TVIRTINU:

Technologijos ir investicijų direktoriaus pavaduotojas

_____L. Čiapas

2016 m. _____mėn. ____ d.

Technologinis procesas	Vakuuminio distiliato hidrovalymas
Darbinės terpės pavadinimas	Vandenilinės dujos, H_2S
Darbinė temperatūra , °C	76
Darbinis slėgis , barg	57
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	100
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	63
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	Stūmoklinis kompresorius: SK-101/ 1, 2, R; P - 61,8 SK-101/ A, B; P - 63,5 Azotas P - 61,8
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg - priešslėgis, barg	Apsauginis vožtuvas Nr.43010-705 38NC13-16C 4"600# v. 105/3 61,8 0
Pastabos:	1. - - - - - - indo ribos

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
Suderino	GP-2 Įr-2 viršininkas	P.Gudinas			**Buferinės talpos BT-SK-101/1 pajungimo schema**
Braižė	GP-2 Įr-2 viršininkas	P.Gudinas			**Gamybos padalinys Nr.2 Įrenginys Nr.2**
Tikrino	TPG inžinierius				