


Elektros kabelių linijų numerio kodavimo sistema

Taikymas. Kodavimo sistema taikoma elektrotechninės dalies projekte numatomiems kabeliams.

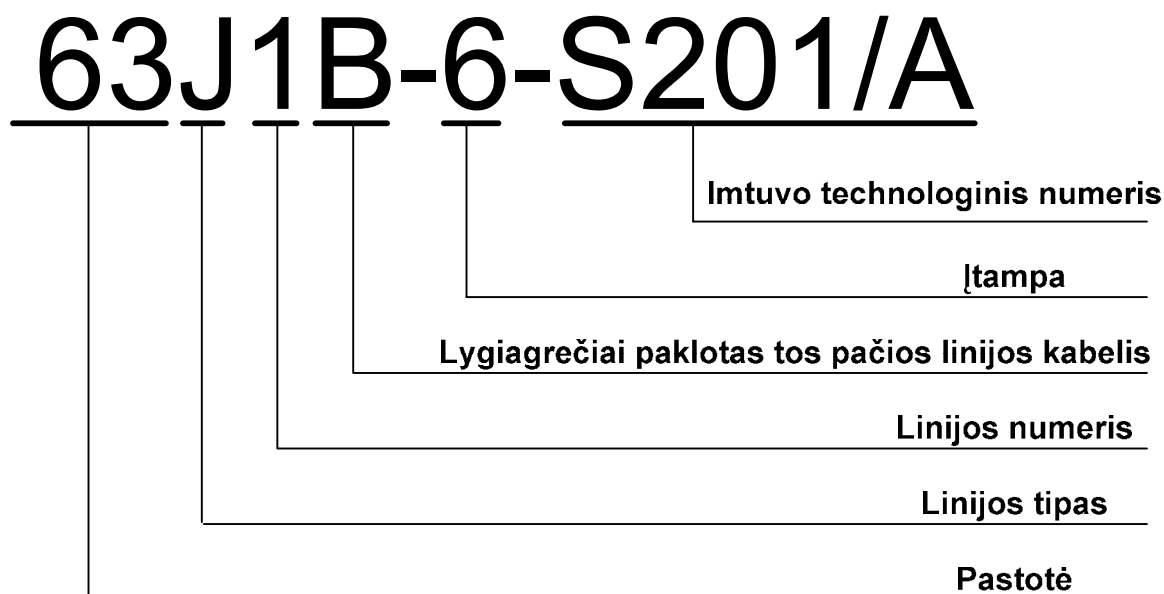

Pastotė. Nurodomas pastotės, iš kurios maitinamas įrenginys numeris. Pavyzdyje skaičius 63 nurodo, kad siurblys maitinamas iš pastotės TPP-63

Išimtys:

- CTP – CTP 110/6 “Anapolė”
- TP – TP 110/6 “Juodeikiai”
- ME – Mažeikių elektrinės pastotė.
- PP1 – PP-1
- PP2 – PP-2
- PP3 – PP-3

Linijos tipas. Nurodomas linijos tipas:

- J – jėgos, galios linija
- V – valdymo ar signalizacijos linija

Linijos numeris. Į imtuvą esančių to pačio tipo linijų skaičius.

Lygiagrečiai paklotas tos pačios linijos kabelis. Rašomas jei kabelinė linija sudaryta iš daugiau negu vieno, lygiagrečiai klojamo, kabelio. (A, B, C ...)

Įtampa.

- 10 – 10 kV linija
- 6 – 6 kV linija
- 1 – iki 1 kV linija

Imtuvo technologinis numeris. Nurodomas imtuvo technologinis numeris arba elektros tiekimo schemoje naudojamas numeris (pvz. JVS-3, TP-82.). Derinama su UŽSAKOVU.