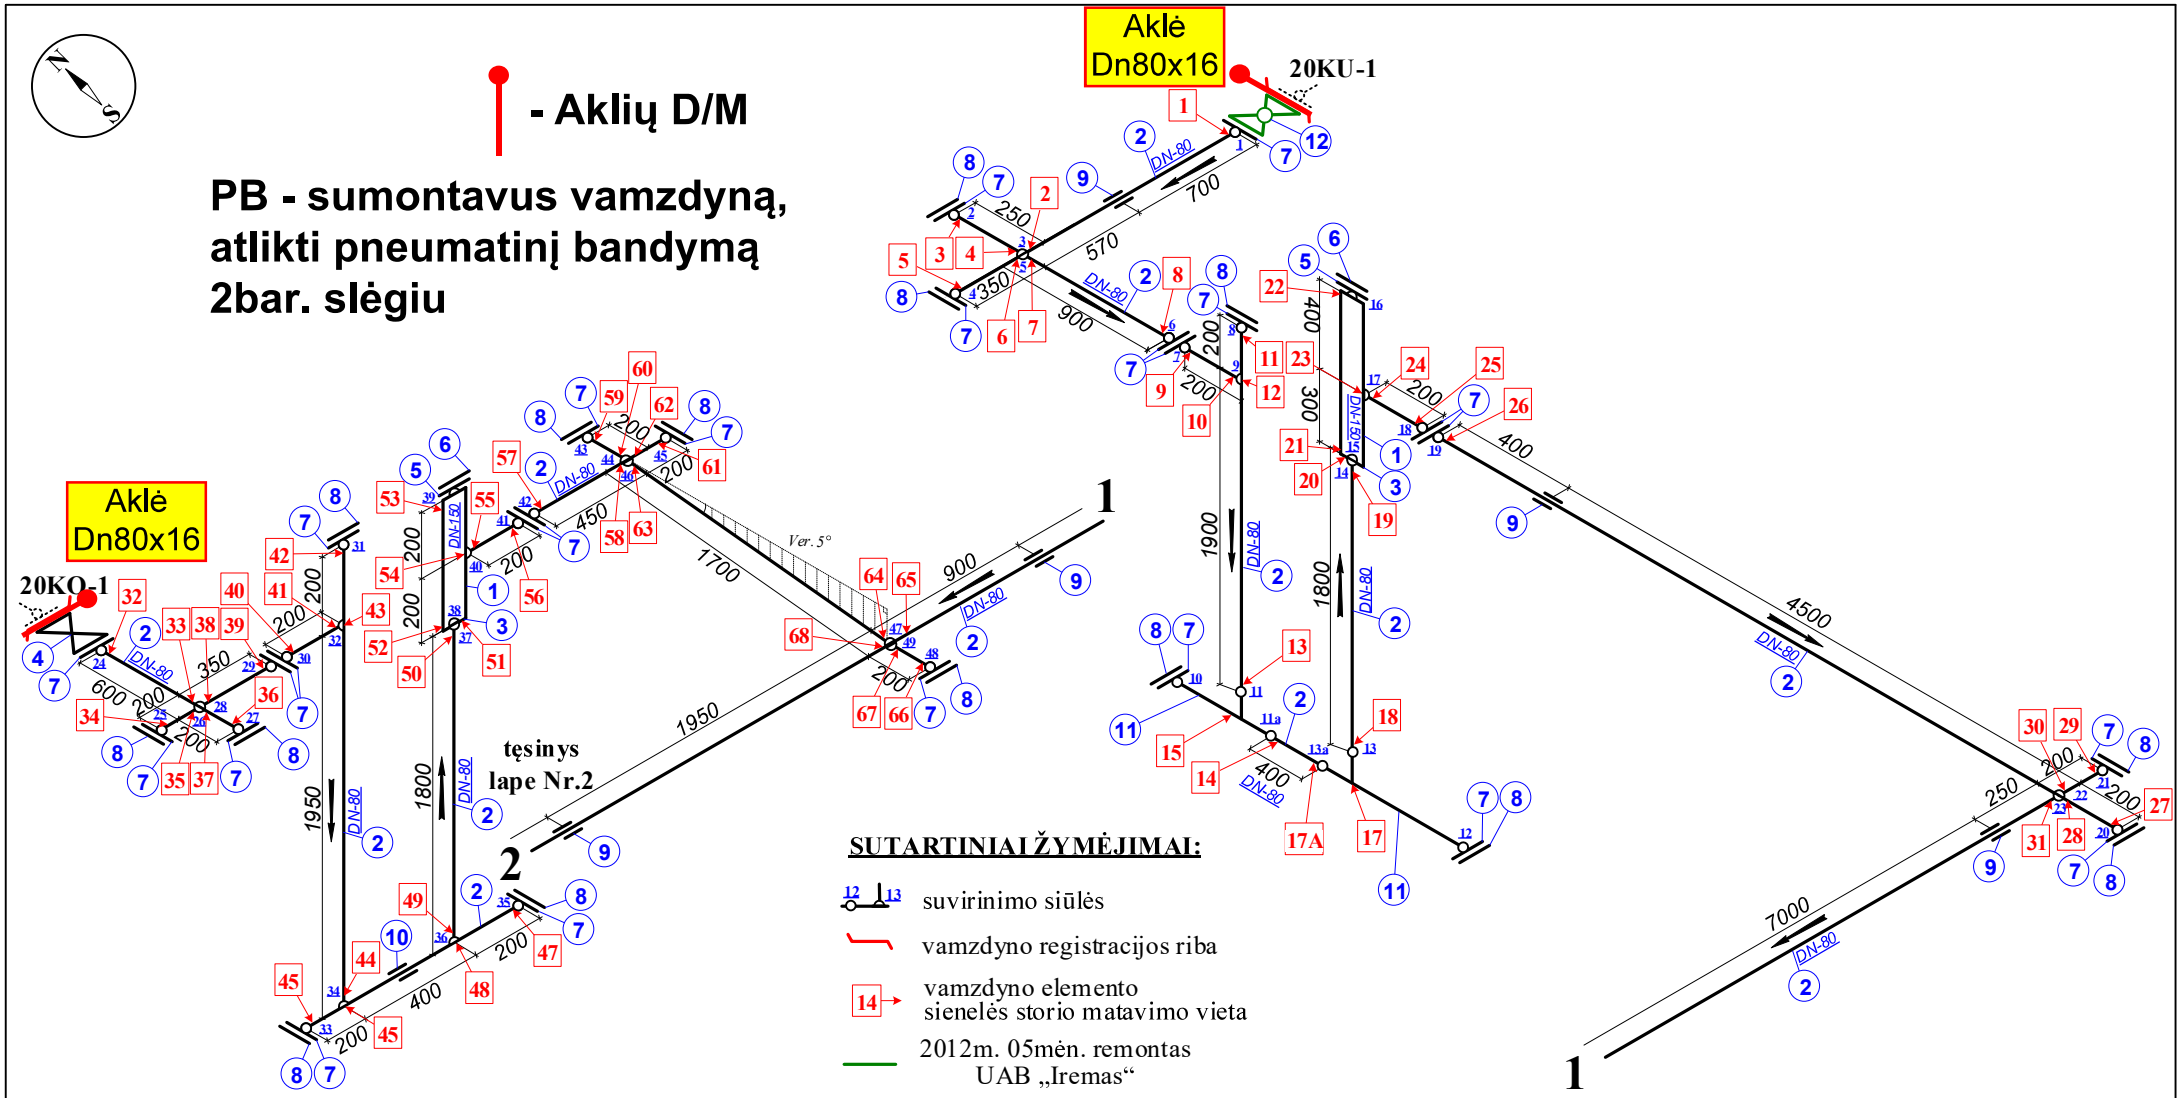

Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)	Аб-II	Parameters	Oper. presure	bar	0,3	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/	Baras:/ Section:/		TPS Service Center
				PED Group	1		Design presure		0,3	L-20-13-1	GP-3 SGĮ		
Projekto numeris				Material	20		Test presure		2	iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2	Lapas Page	Lapų Pages	
	Data	Vardas, Pavardė	Parašas	Insulation	taip		Oper. Temp.	ºC	160				
Tikrino				PWHT	-		Design Temp.		160		1	3	ORLEN Lietuva
Braižė		Antanas Meldaikis		Heating	taip		Test Temp.						

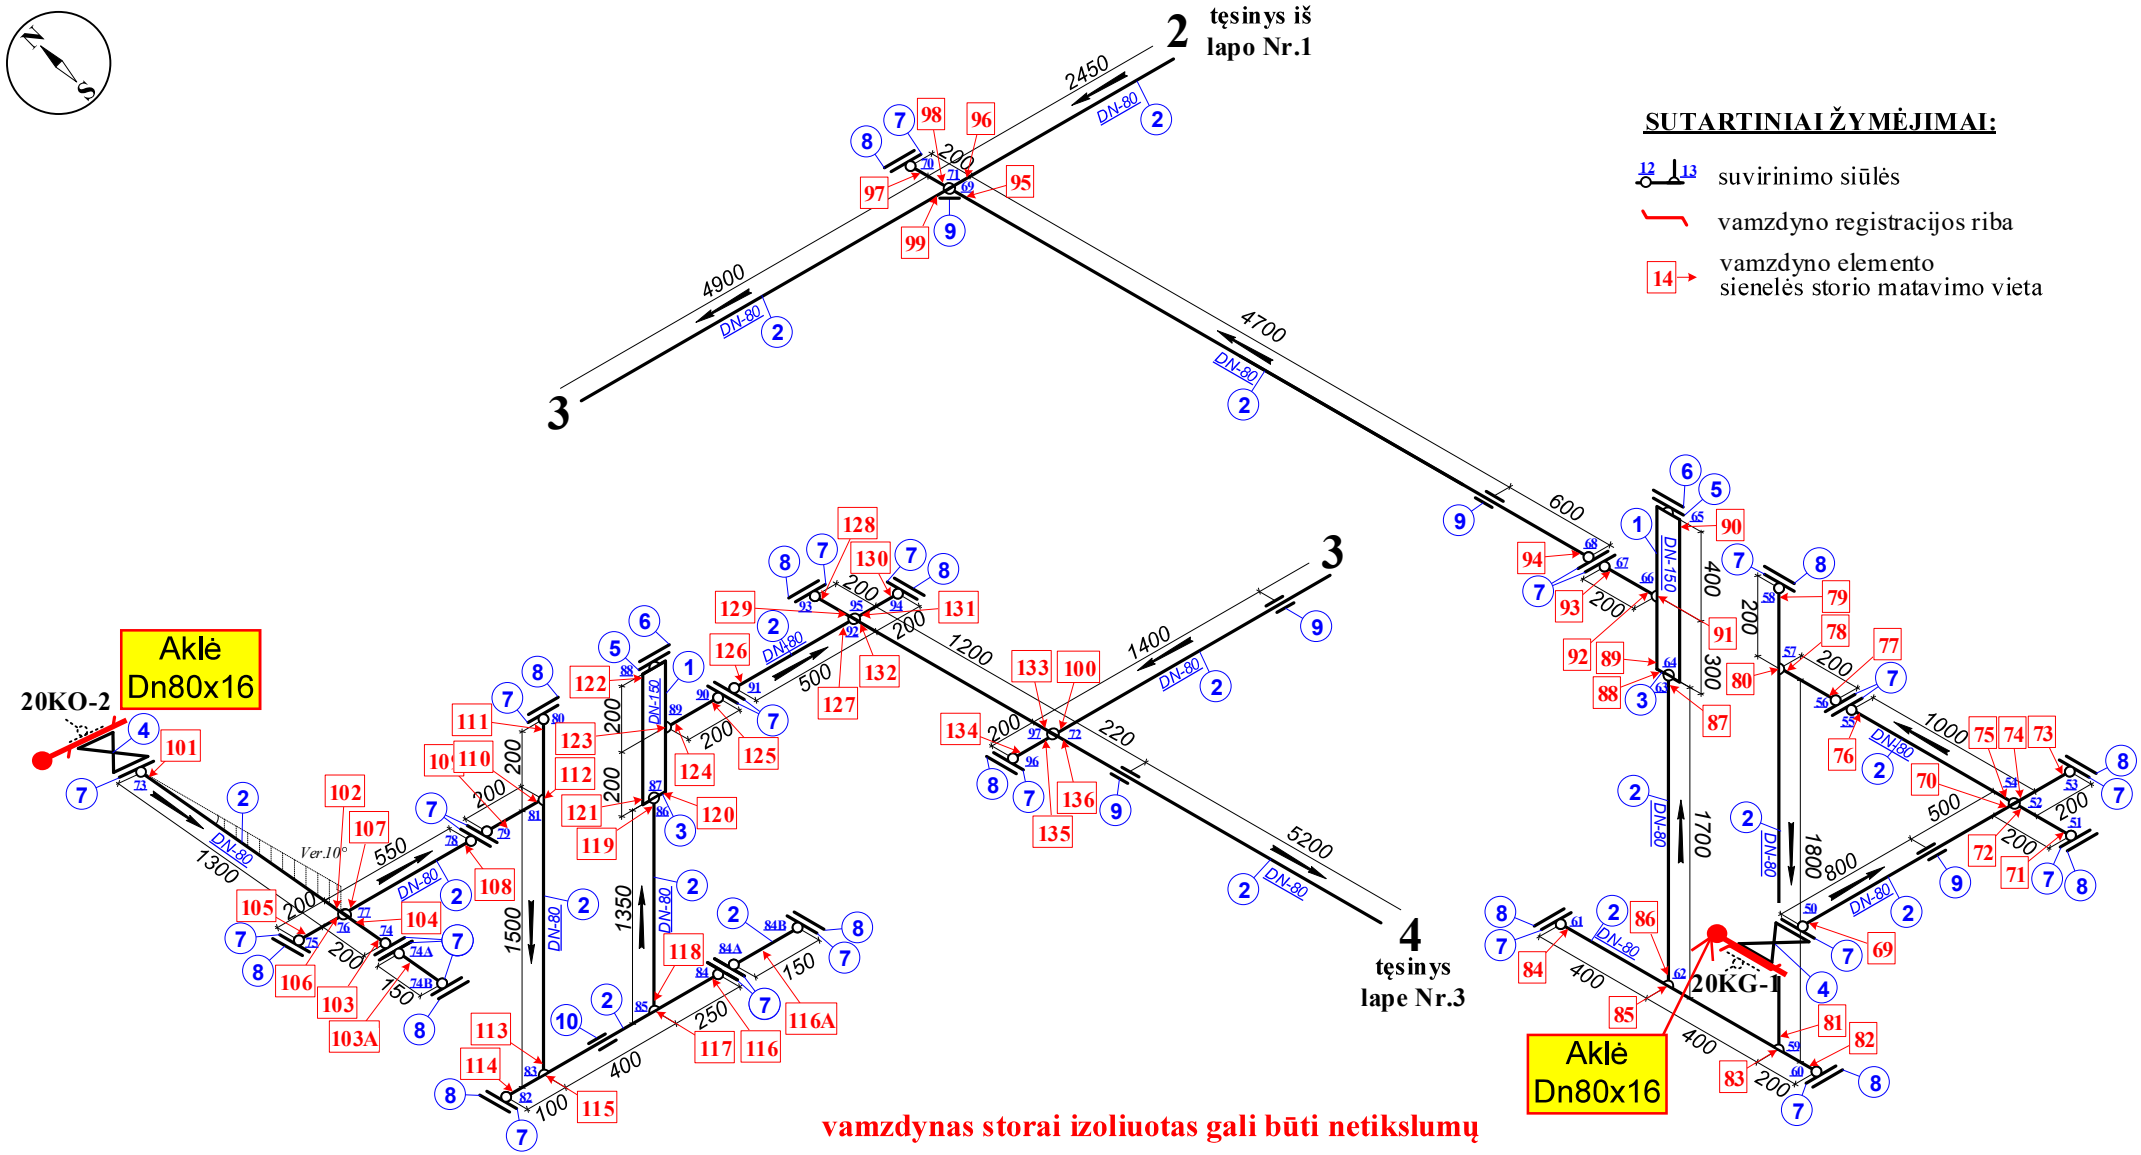

Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)	Аб-II	Parameters	Oper. presure	bar	0,3	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ L-20-13-1	Baras:/ Section:/ GP-3 SGĮ
				PED Group	1		Design presure		0,3		
Projekto numeris				Material	20		Test presure		2	iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2	Lapas Page: 2 / Lapų Pages: 3
	Data	Vardas, Pavardė	Parašas	Insulation	taip		Oper. Temp.	ºC	160		
Tikrino				PWHT	-		Design Temp.		160		
Braižė		Antanas Meldaikis		Heating	taip		Test Temp.				

TPS Service Center

ORLEN Lietuva

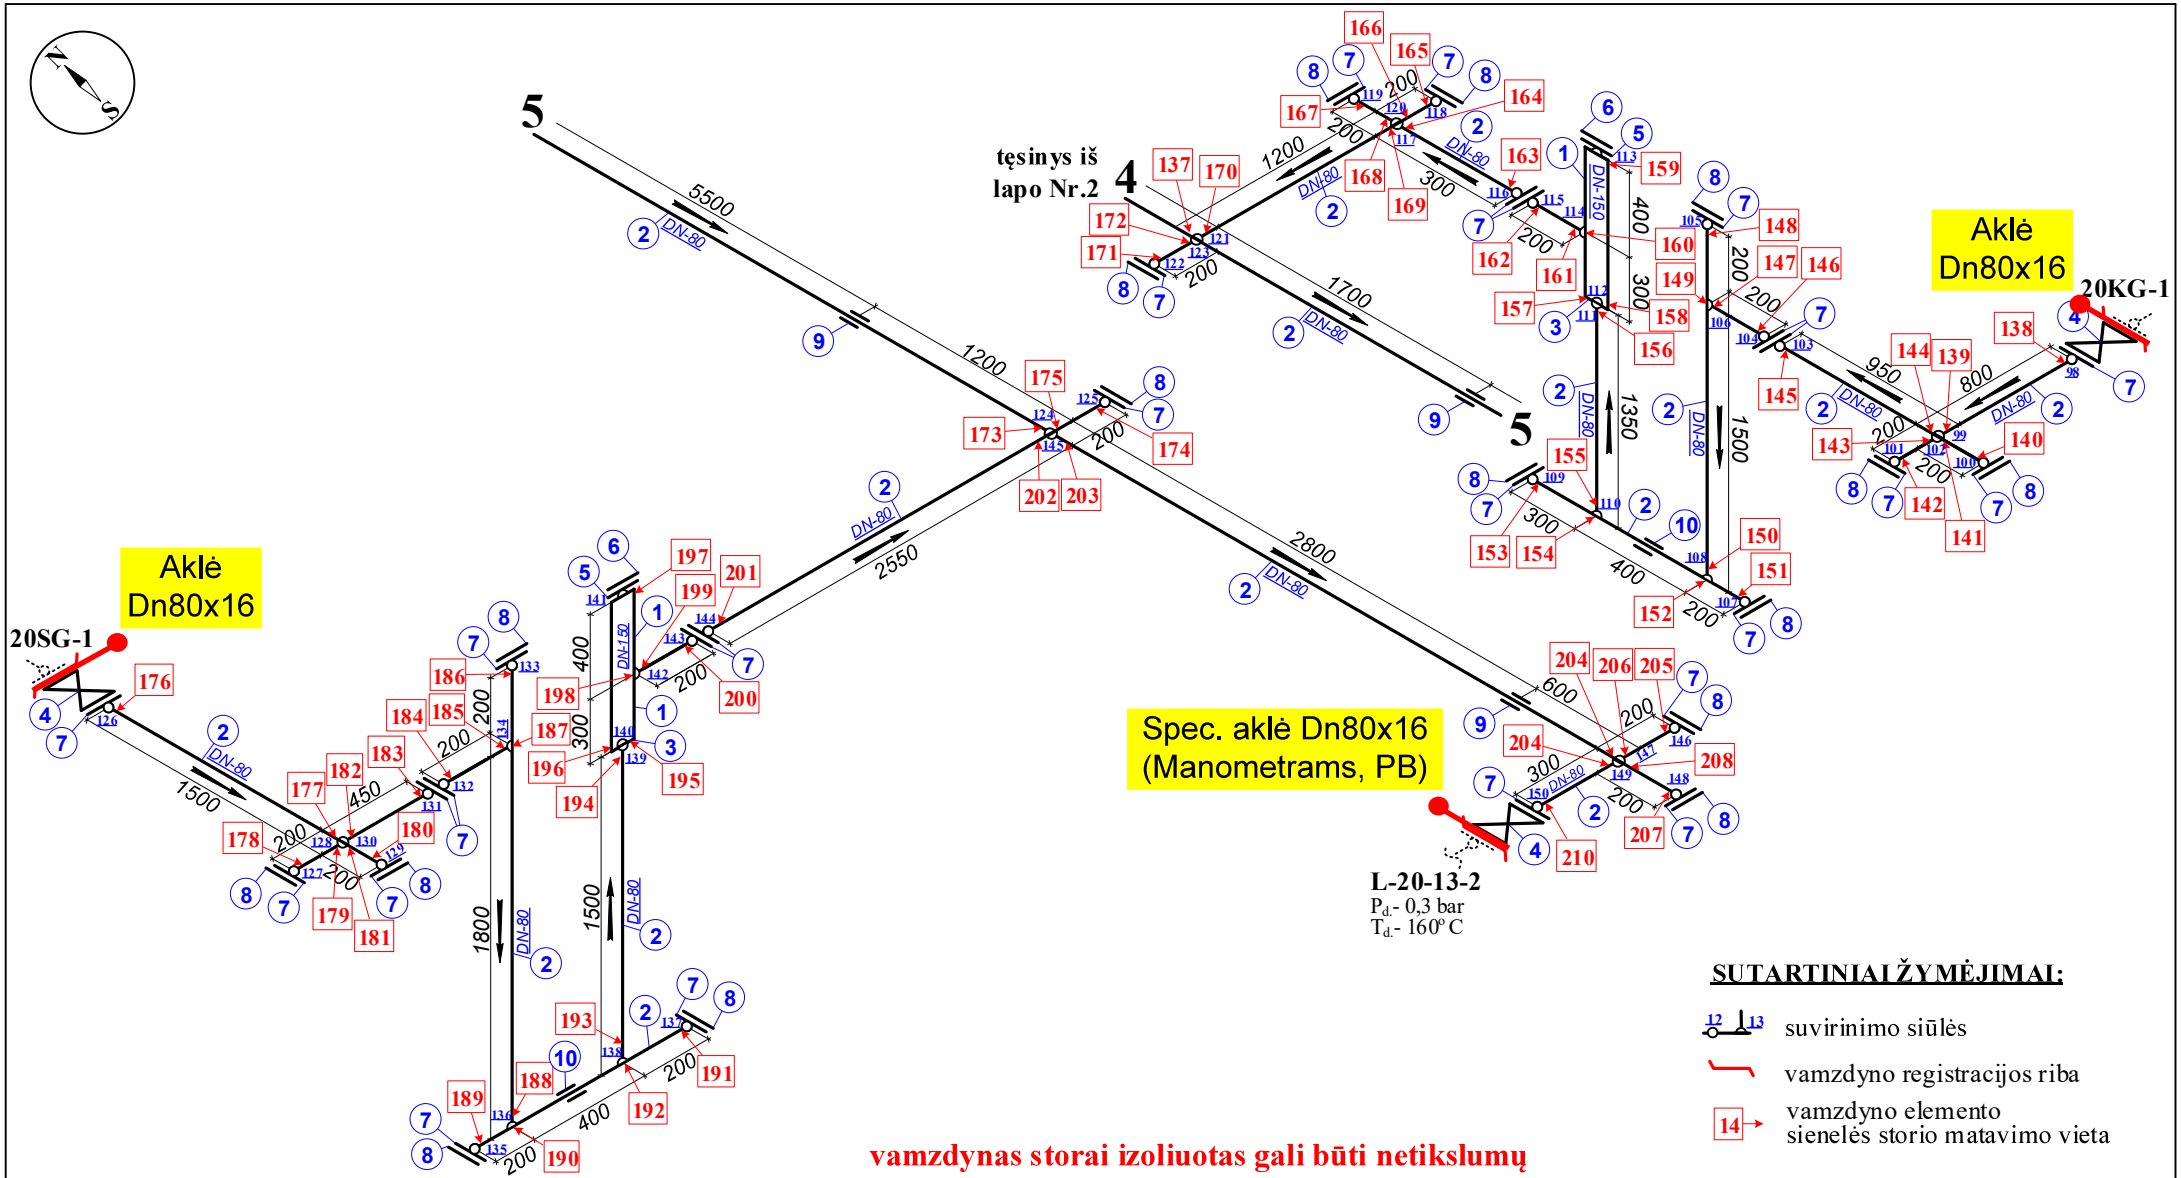

Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)	Aб-II	Parameters	Oper. presure	bar	0,3	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/	Baras:/ Section:/	TPS Service Center
				PED Group	1		Design presure		0,3	L-20-13-1	GP-3 SGĮ	
Projekto numeris				Material	20		Test presure		2	iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2	Lapas Page: 3 / Lapų Pages: 3	ORLEN Lietuva
	Data	Vardas, Pavardė	Parašas	Insulation	taip		Oper. Temp.	°C	160			
Tikrino				PWHT	-		Design Temp.		160			
Braižė		Antanas Meldaikis		Heating	taip		Test Temp.					