

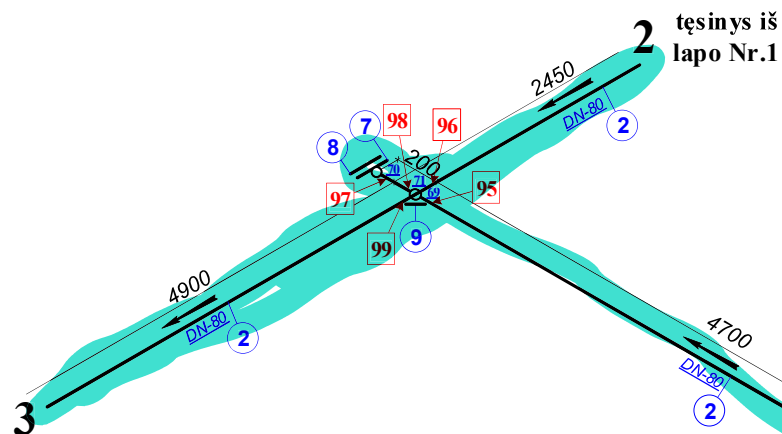
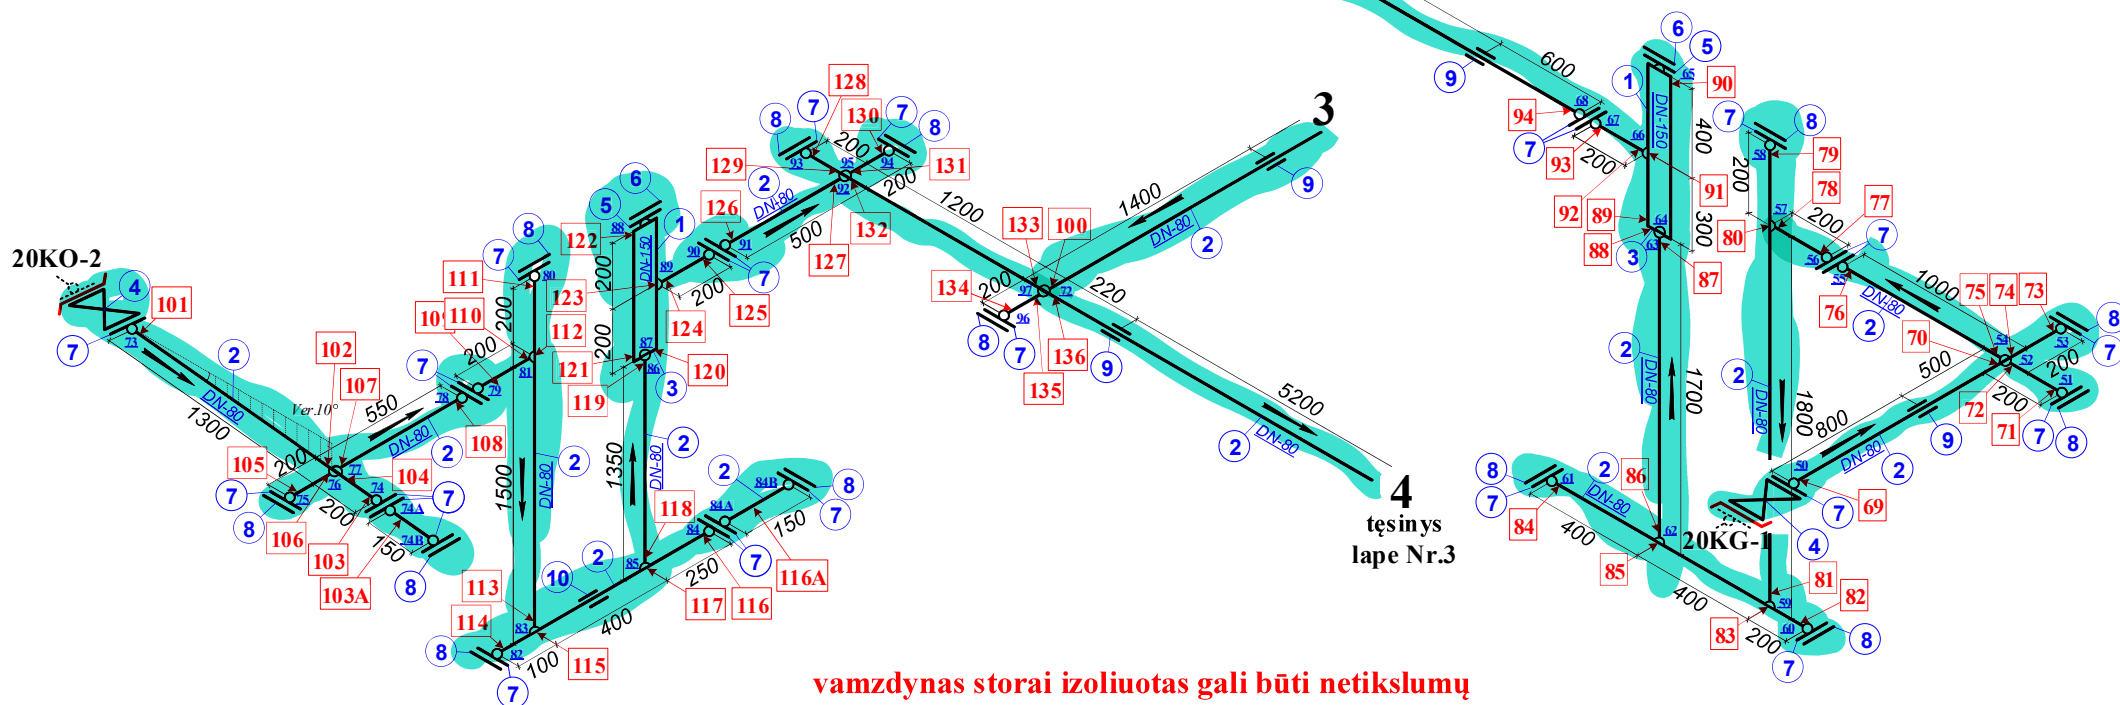


Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)		A6-II		Parameters	Oper. pressure		bar	0,3		Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/		Baras:/ Section:/			
				PED Group		1			Design pressure			0,3		L-20-13-1		GP-3 SGI			
Projekto numeris				Material		20			Test pressure			2		iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2		Lapas Page			
Data		Vardas, Pavardė		Parašas		Insulation			taip		Oper. Temp.		°C			160			
Tikrino						PWHT			-		Design Temp.					160			
Braižė		Antanas Meldaikis				Heating			taip		Test Temp.							1	
																			





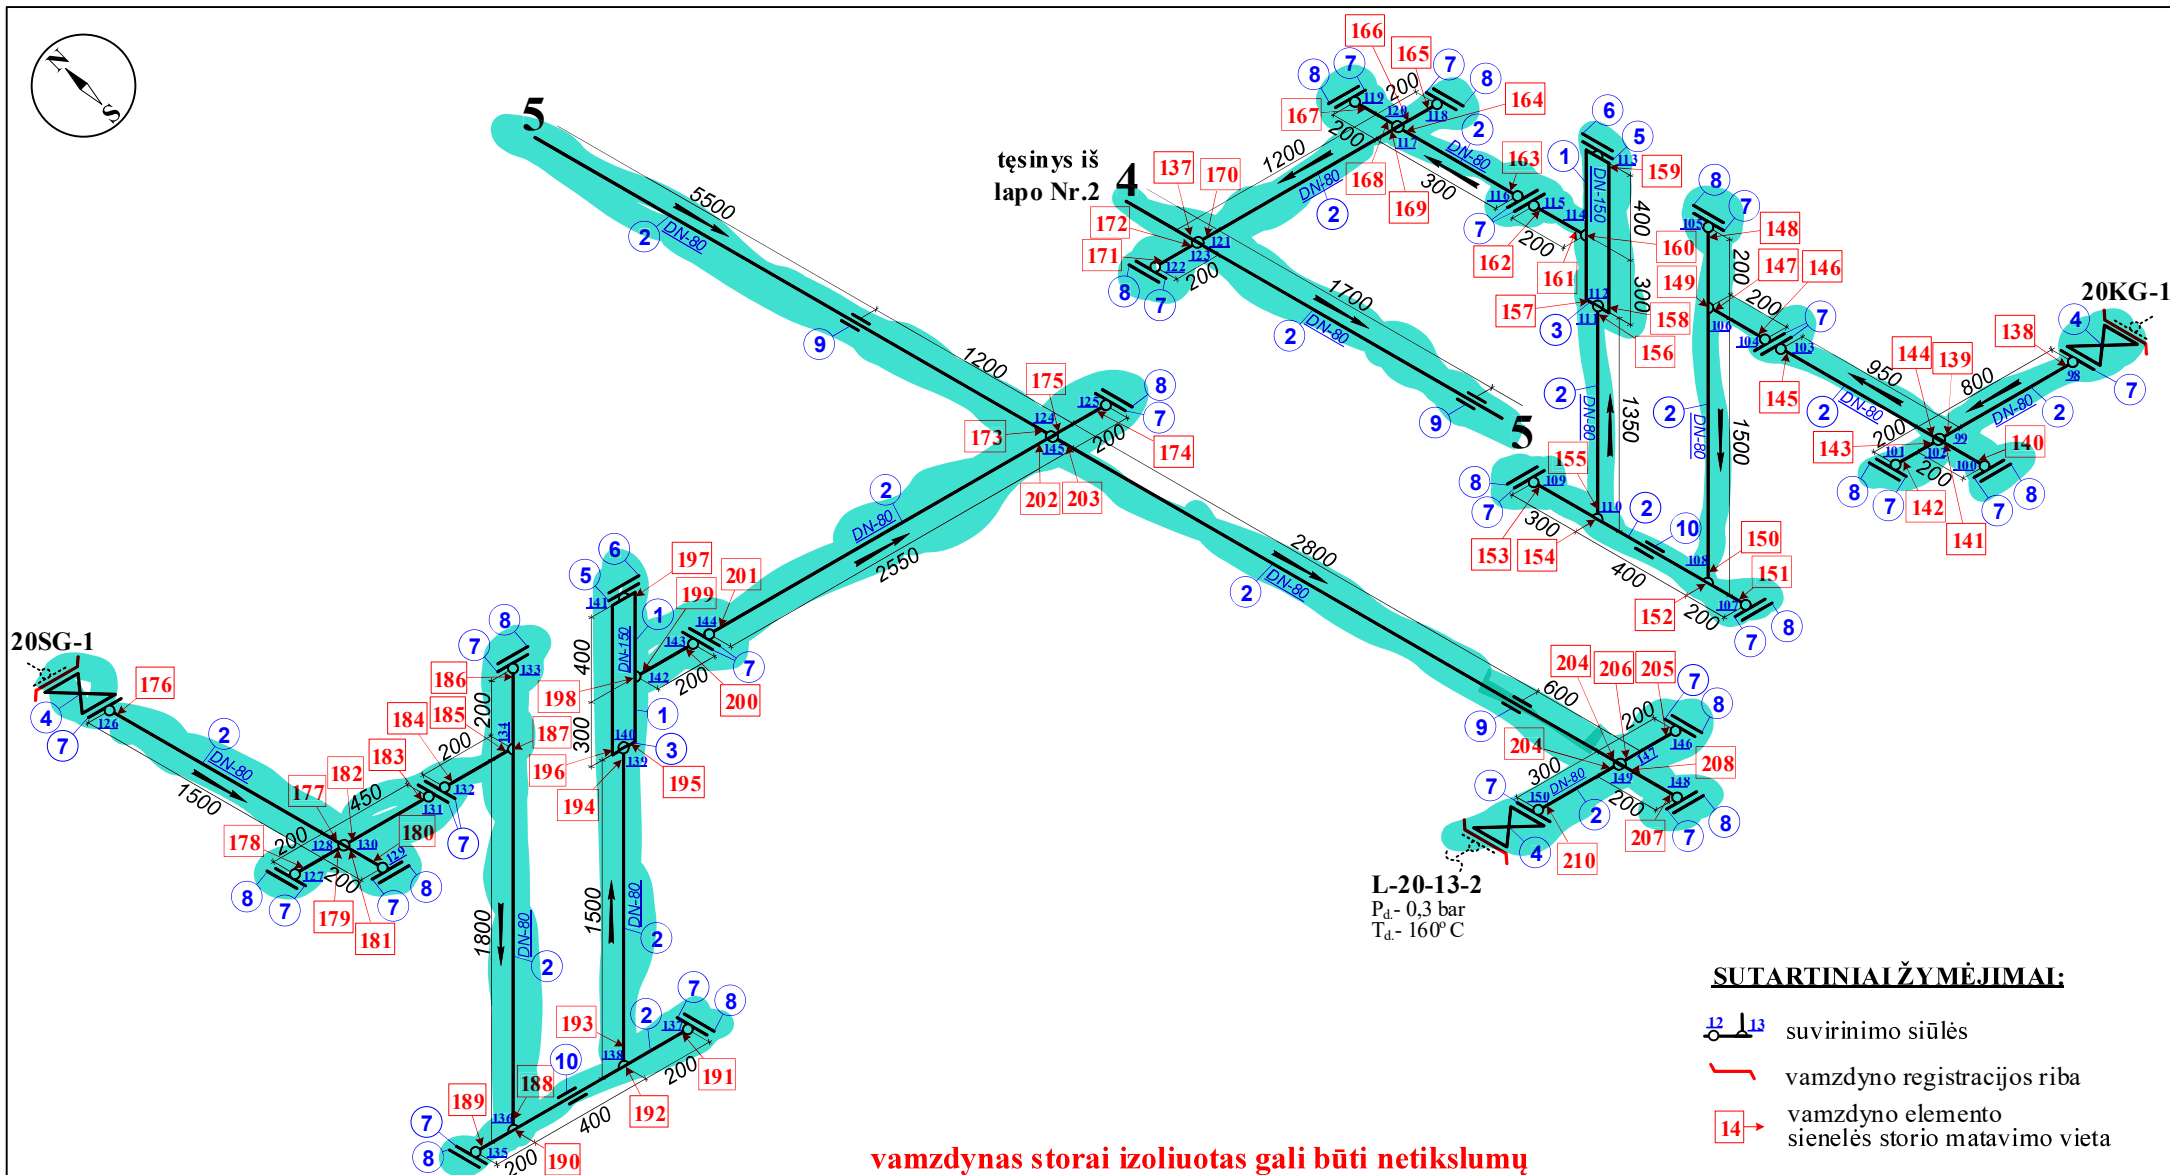
### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- suvirinimo siūlės
- vamzdyno registracijos riba
- vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta






**vamzdynas storai izoliuotas gali būti netikslumų**


Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)		A6-II	Parameters	Oper. pressure	bar	0,3	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/		Baras:/ Section:/			
				PED Group		1		Design pressure		0,3	L-20-13-1		GP-3 SGI			
Projekto numeris				Material		20		Test pressure		2	iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2		Lapas	Lapų		
	Data	Vardas, Pavardė	Parašas	Insulation	taip	Oper. Temp.		°C	160	Page			Pages			
Tikrino				PWHT	-	Design Temp.			160							
Braižė		Antanas Meldaikis		Heating	taip	Test Temp.				2			3			
																



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  suvirinimo siūlės
-  vamzdyno registracijos riba
-  vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta

**vamzdynas storai izoliuotas gali būti netikslumų**

Oper. medium (terpė)		skysta siera		GOST Category (BM-4)		A6-II		Parameters	Oper. pressure		bar	0,3		Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/		Baras:/ Section:/								
				PED Group		1			Design pressure			0,3		L-20-13-1		GP-3 SGI								
Projekto numeris				Material		20			Test pressure			2		iš pirmo sieros bloko aparatų 20KU-1; 20KO-1; 20KG-1; 20KO-2; 20SG-1; iki vamzdyno L-20-13-2										
	Data	Vardas, Pavardė		Parašas		Insulation			taip		Oper. Temp.		°C							160		Lapas	Lapų	
Tikrino						PWHT			-		Design Temp.									160		Page	Pages	
Braižė		Antanas Meldaikis				Heating			taip		Test Temp.					3	3	