
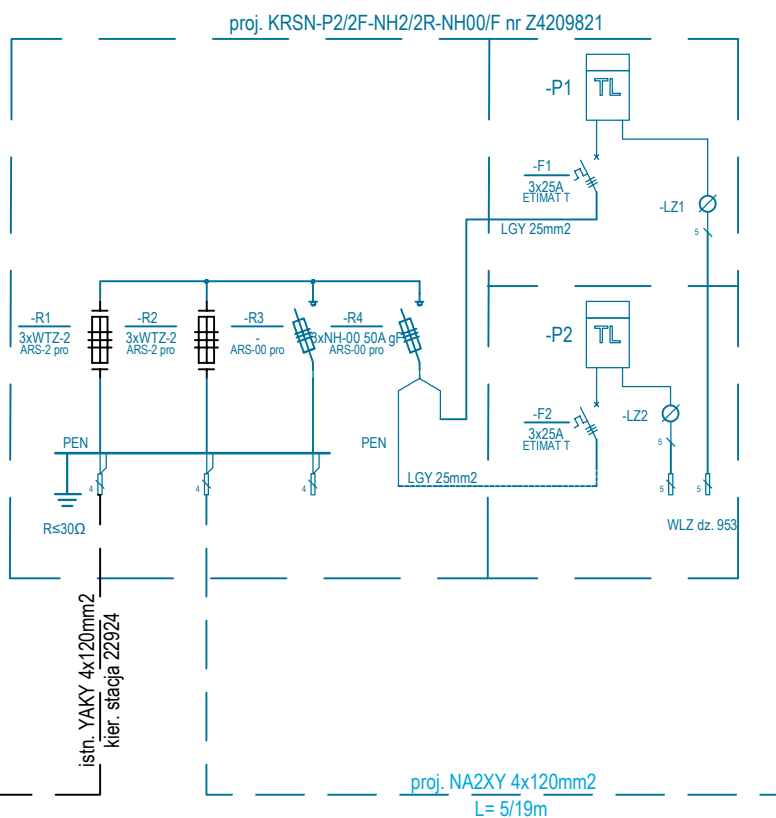


# Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

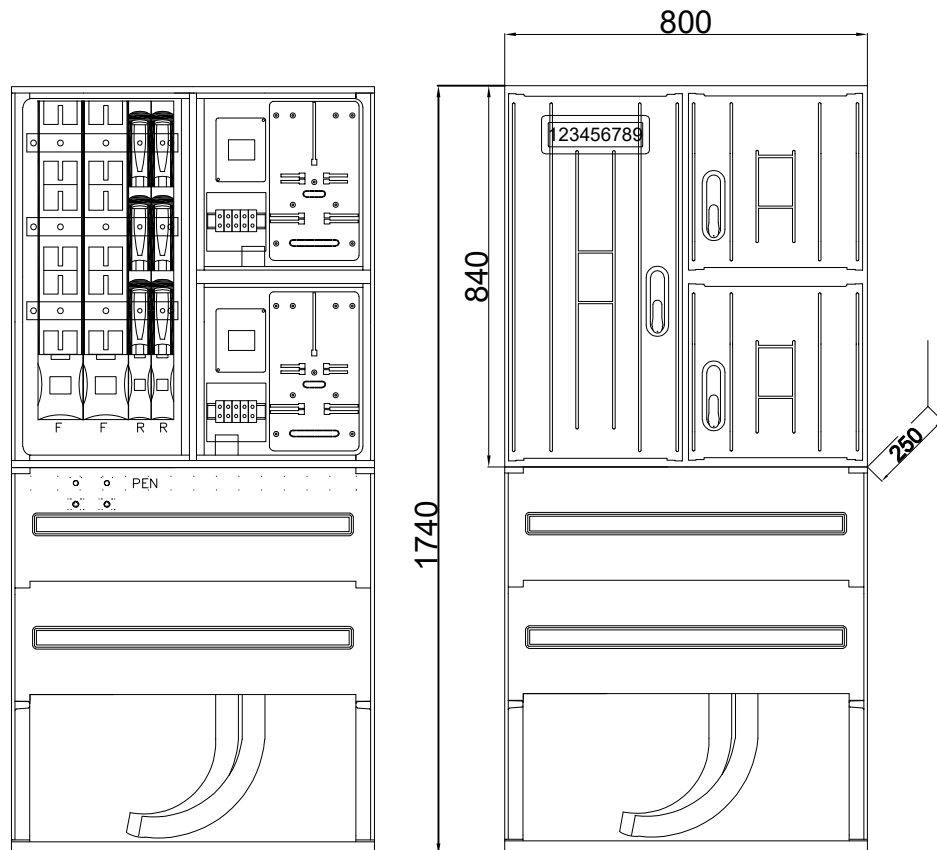

istn. słup nn nr II/1 <sup>RK-10</sup><sub>ZN-10</sub>  
zas. ST 22924 obw. 2  
Linia napowietrzna: AL 4x50mm<sup>2</sup>  
-Istn. kabel YAKY 4x120mm<sup>2</sup> należy zdemontować ze słupa i wprowadzić do projektowanego złącza Z4209821  
- Projektowany kabel ułożyć na słupie w rurze osłonowej typu BE75 na wysokości - 2,5m i w ziemi 0,5m  
- Projektowane ograniczniki przepięć BOP-R 0.5/10 R<=10Ω

	Rysował: mgr inż. Mateusz Kurzaj		
Temat: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA	Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlkp. ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wlkp.		
Opiek: Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m-ci Czarnylas ul. Jagodowa dz. 953 gm. Przygodzice stacja 22924 obw. 02	Skala -      Data: IX.2025r.      Rys. 2		