


proj. P1-RS/LZV/LZR/F
dz. 76/3
Z4408828



proj. przyłącze kablowe
NN4-44065/01
NA2XY 4x35 SE
dl. 152 (174) m

Usługi Projektowe Krzysztof Chudy Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrażew			
Projektant :	mgr inż. Łukasz Muszyński		Branża: Elektryczna
Asystent projektanta :	mgr inż. Krzysztof Chudy		Data: 2025
Obiekt:	Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN - schemat		Skala 1: 500
	Cerekwica Nowa dz.76/3, 76/2 OBI/44/2500879		Nr rysunku
Inwestor:	ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu		1

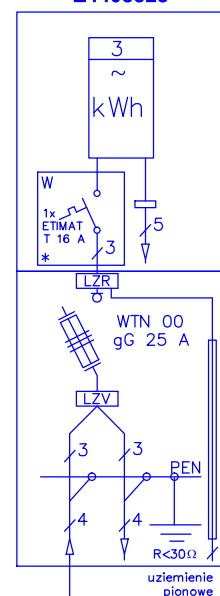

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (62) 747 41 02; 740 80 02
tel./fax (62) 747 31 02

www.jaraczewo.eu
ug@jaraczewo.eu

Jaraczewo, dnia 17.06.2025 r.

P.7230.39.2025

Usługi Projektowe Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrażew
Pełnomocnik
ENERGA-OPRATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.05.2025 r.) wyrażam zgodę na lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia w pasie drogowym drogi zlokalizowanej w m. Cerekwica Nowa (dz. nr ewid. 115, obręb Cerekwica) do zasilania dz. nr 76/3, obręb Cerekwica zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym na następujących warunkach:

1. Linię kablową niskiego napięcia należy ułożyć:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi układania kabli elektroenergetycznych na głębokości min. 1,0 m mierząc od rzędnej niwelety drogi do górnej krawędzi rury osłonowej lub kabla, nad kablem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą,

- przejścia pod nawierzchniami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości min. 1,0 m.

2. Przy wykopach zaplanować należy całkowitą wymianę gruntów.

3. Grunt w miejscach wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.

4. Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

5. Należy zachować odstęp komór przeciskowych min. 1,0 m od krawędzi jezdni.

6. Należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi głębokości i odległości od innych obiektów

zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

7. W przypadku wystąpienia kolizji linii kablowej niskiego napięcia z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Po wykonaniu robót zajmowany teren, a zwłaszcza zajęty pod komory przeciskowe, należy przywrócić do stanu pierwotnego tj. odtworzyć na całej długości i szerokości, dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót i uzyskać bezusterkowy protokół odbioru pasa drogowego.
9. Jeżeli w ciągu 5 lat od daty odbioru zajętego pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, zarządca drogi powiadomi o tym zajmującego pas drogowy oraz określi termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarządca drogi wykona niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Karol Banaszak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) Adresat:
- 2) a/a.

DECYZJA Nr A-D.7130.2.39.2025.KL
Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Przewodniczący: Mariusz Stolecki

Członkowie: Katarzyna Szymkowiak
Jan Szczerbań

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 30 maja 2025 roku przez:

Usługi Projektowe Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrażew
w imieniu inwestora: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
oddział w Kaliszu

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4207 P w miejscowości Cerekwica Nowa (działka 92) przyłącza kablowego nN do zasilania działki o numerze ewidencyjnym 76/3

zezwała

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4207 P w miejscowości Cerekwica Nowa (działka 92) przyłącza kablowego nN do zasilania działki o numerze ewidencyjnym 76/3

Przy zachowaniu poniższych warunków:

- Lokalizacja jak na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji z uwzględnieniem poniższych warunków.
- **Nie zezwala się na jakiegokolwiek prace w jezdni drogi powiatowej, prace wykonać w sposób nienaruszający konstrukcji jezdni.**
- **Przejsie pod utwardzonymi powierzchniami wykonać należy metodą przewiertu w rurze osłonowej bądź przecisku sterowanego.**
- Przyłącze kablowe nN ułożyć na głębokości minimum 1 metra, w połowie wykopu zlokalizować taśmę ostrzegawczą.
- Przy wykopach zaplanować należy całkowitą wymianę gruntów.
- Grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
- Wszelkie kolizje z innymi liniami bądź sieciami należy uzgodnić z ich właścicielami.
- Za skutki wynikłe z lokalizacji przyłącza kablowego nN w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych Zarząd Powiatu nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia bądź obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

- W przypadku zniszczenia rowu przydrożnego znajdującego się w pasie drogi powiatowej należy dokonać jego odtworzenia.
- Przy ewentualnych uszkodzeniach podbudowy jezdni drogi powiatowej należy dokonać odtworzenia zgodnie z istniejącą konstrukcją.
- W ewentualnych miejscach uszkodzeń nawierzchni jezdni należy dokonać jej odtworzenia do stanu przed przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypełnić należy nowymi prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.
- Po zakończeniu prac związanych z lokalizacją przyłącza kablowego nN wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o posadowieniu przyłącza zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami branżowymi.
- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajęty odcinek drogi powiatowej.
- Pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego.
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Prace w całości wykona Inwestor na koszt własny.
- Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej decyzji należy zawiadomić zarządcę drogi (pisemnie lub telefonicznie – numer 698-266-198), który będzie prowadził nadzór przy wykonywaniu robót w pasie drogowym.
- Warunki nie zwalniają z obowiązku spełnienia innych wymogów wynikających z odrębnych przepisów.
- Uzgodnienie traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr LVIII/339/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym oraz opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia. Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, iż nie będzie można jej zaskarżyć.

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe Krzysztof Chudy, ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrażew,
2. a/a.

Z up. Zarządu Powiatu
Jarocińskiego

Wiesław Ratajczak
Kierownik Referatu