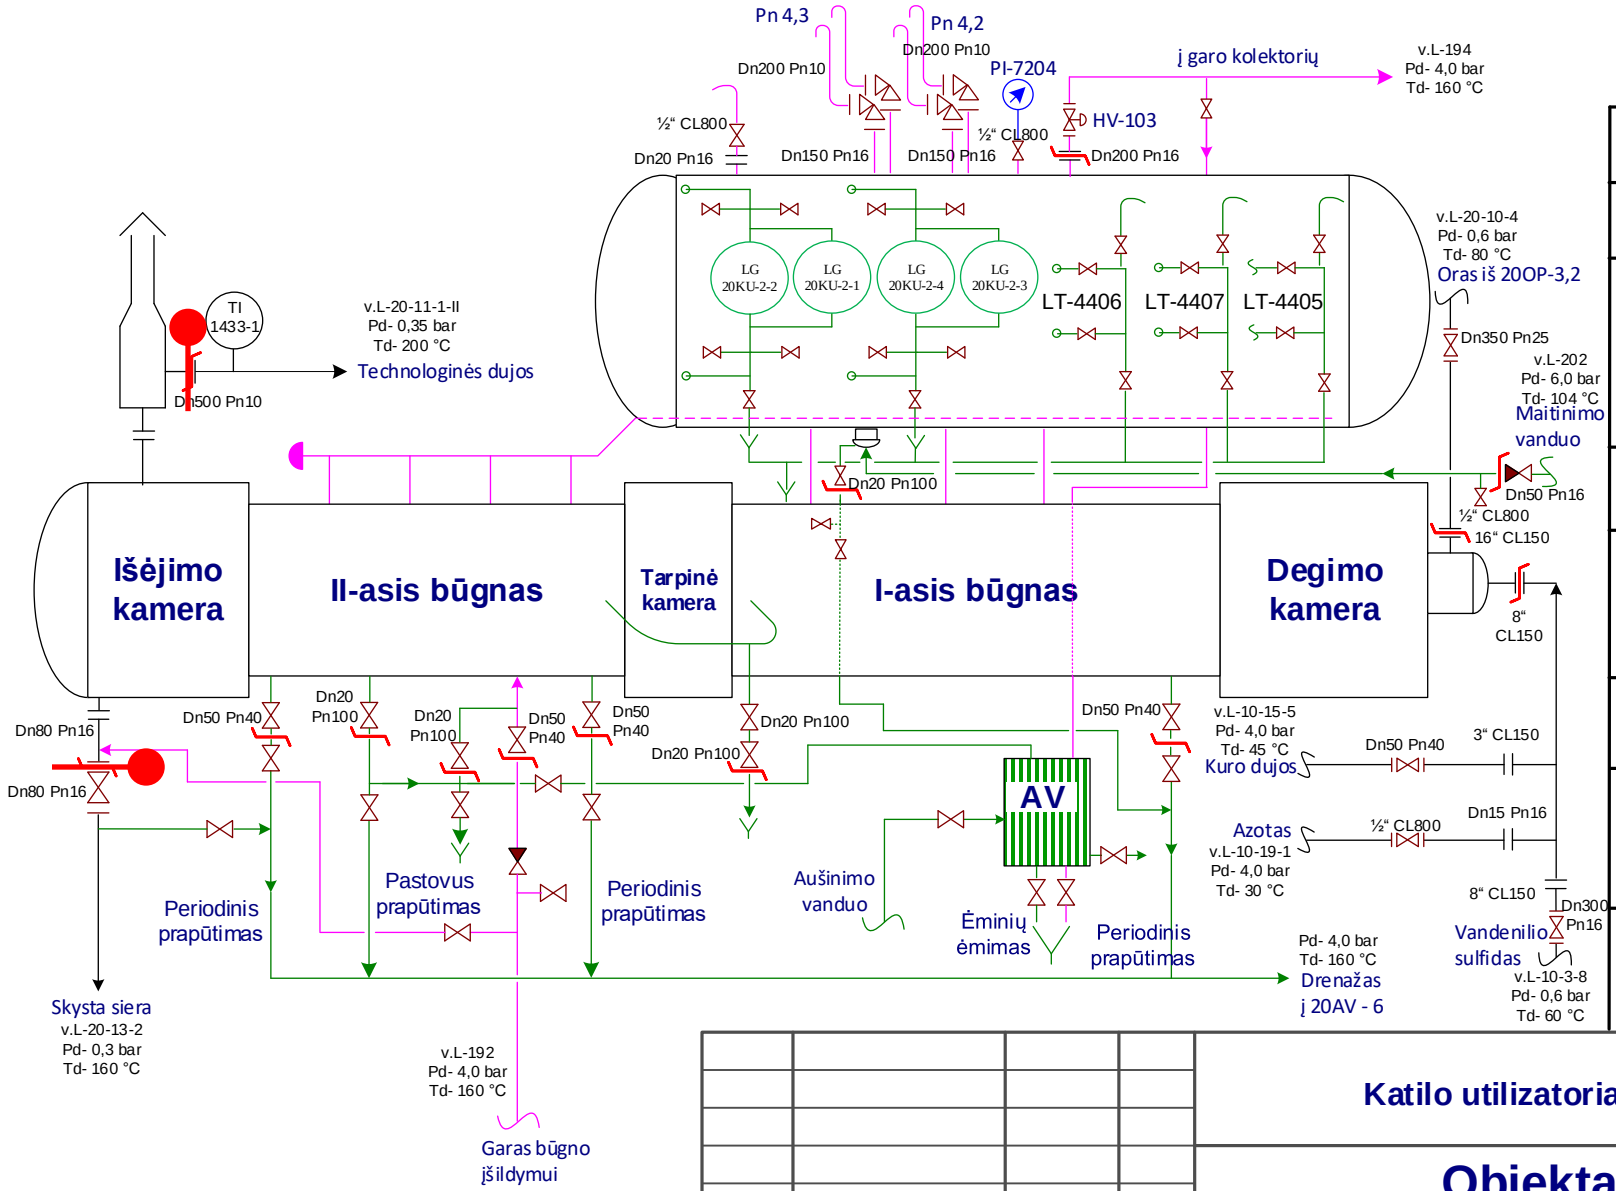

Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Vanduo - garas	Technologinės dujos
Darbinė temperatūra, °C	151	Degimo kameroje 1300 Išėjimo kameroje 160
Darbinis slėgis, bar	4,0	0,2
Didžiausia leidžiama temperatūra Ts, °C	250	Futeruotės 1600 Vamzdelių sienelės 250
Didžiausias leidžiamas slėgis Ps, bar	4,0 HB – 6,0	1,0
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maks. slėgis, bar	20S-1, 20S-2 P – 12,0	20OP-3, 20OP-2 P – 0,6
Pastabos:	1. ∫ vamzdynų ribos.	

			Katilo utilizatoriaus pajungimo schema
			Objektas tit. 672-20
Tvirtino			**Techninis Nr.20KU-2** **Inventorinis Nr. 313599**
Suderino			**Stadija** | **Lapas** | **Lapų** 1 | 1
Tikrino			**S C H E M A**
Braižė			GP-3 SGĮ-2