

Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
		PED Category	I-III		Design pressure	32			
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.		Lapas
Codes	PD 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.	60			Page
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.	120			Lapų
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.	10÷40			Pages




Revizuojaama armatūra



tęsinys iš
lapo Nr.1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- 12 13 suvirinimo siūlės
- vamzdyno registracijos riba
- patikrinta suvirinimo siūlė
- 14→ vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta
- 2008m. 03mėn. rekonstrukcija UAB „VARIMONTA“
- 114 suv. siūlės numeris
- 14:3 suvirintojų kleimai

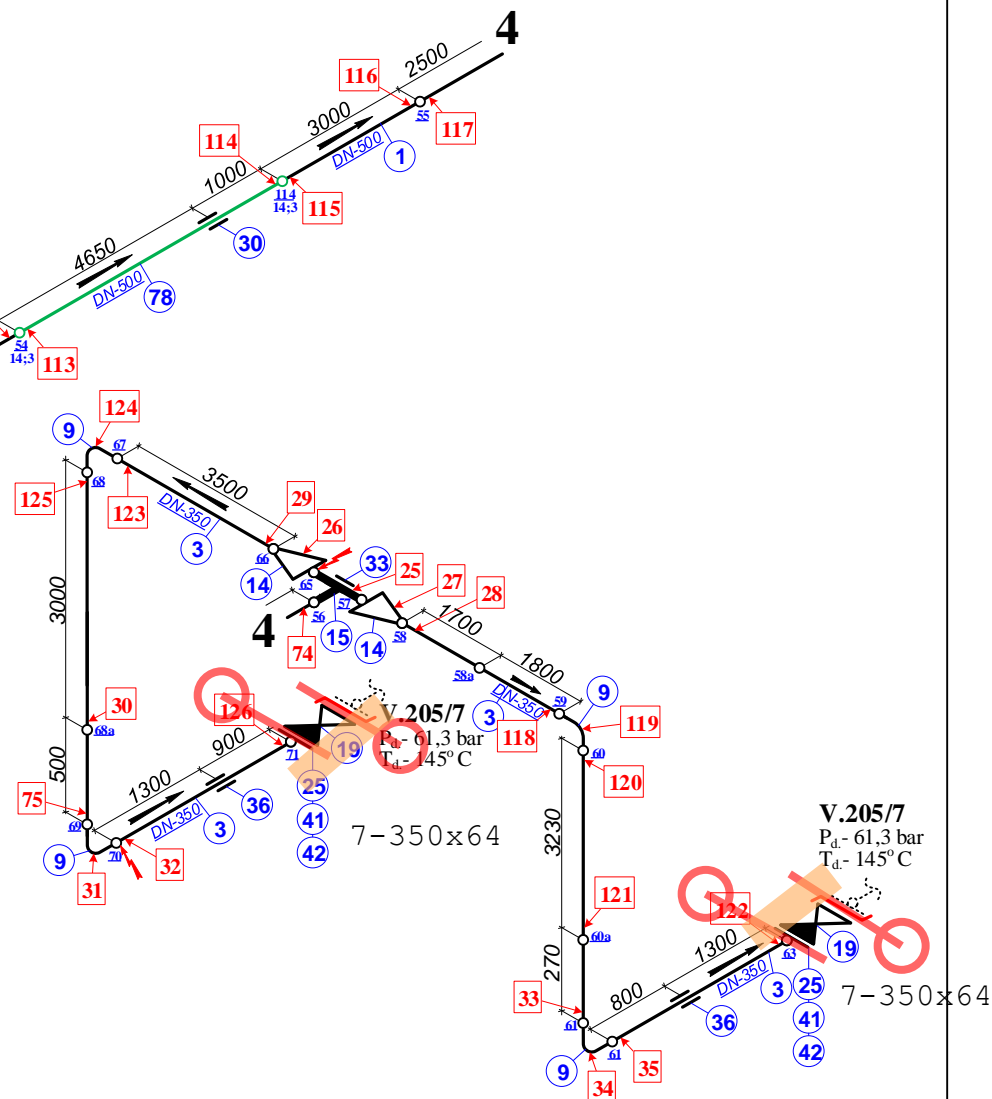


Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)		
		PED Category	1-III		Design pressure		32				
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure		46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages	
Codes	РД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.	°C	60				
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120				
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40				

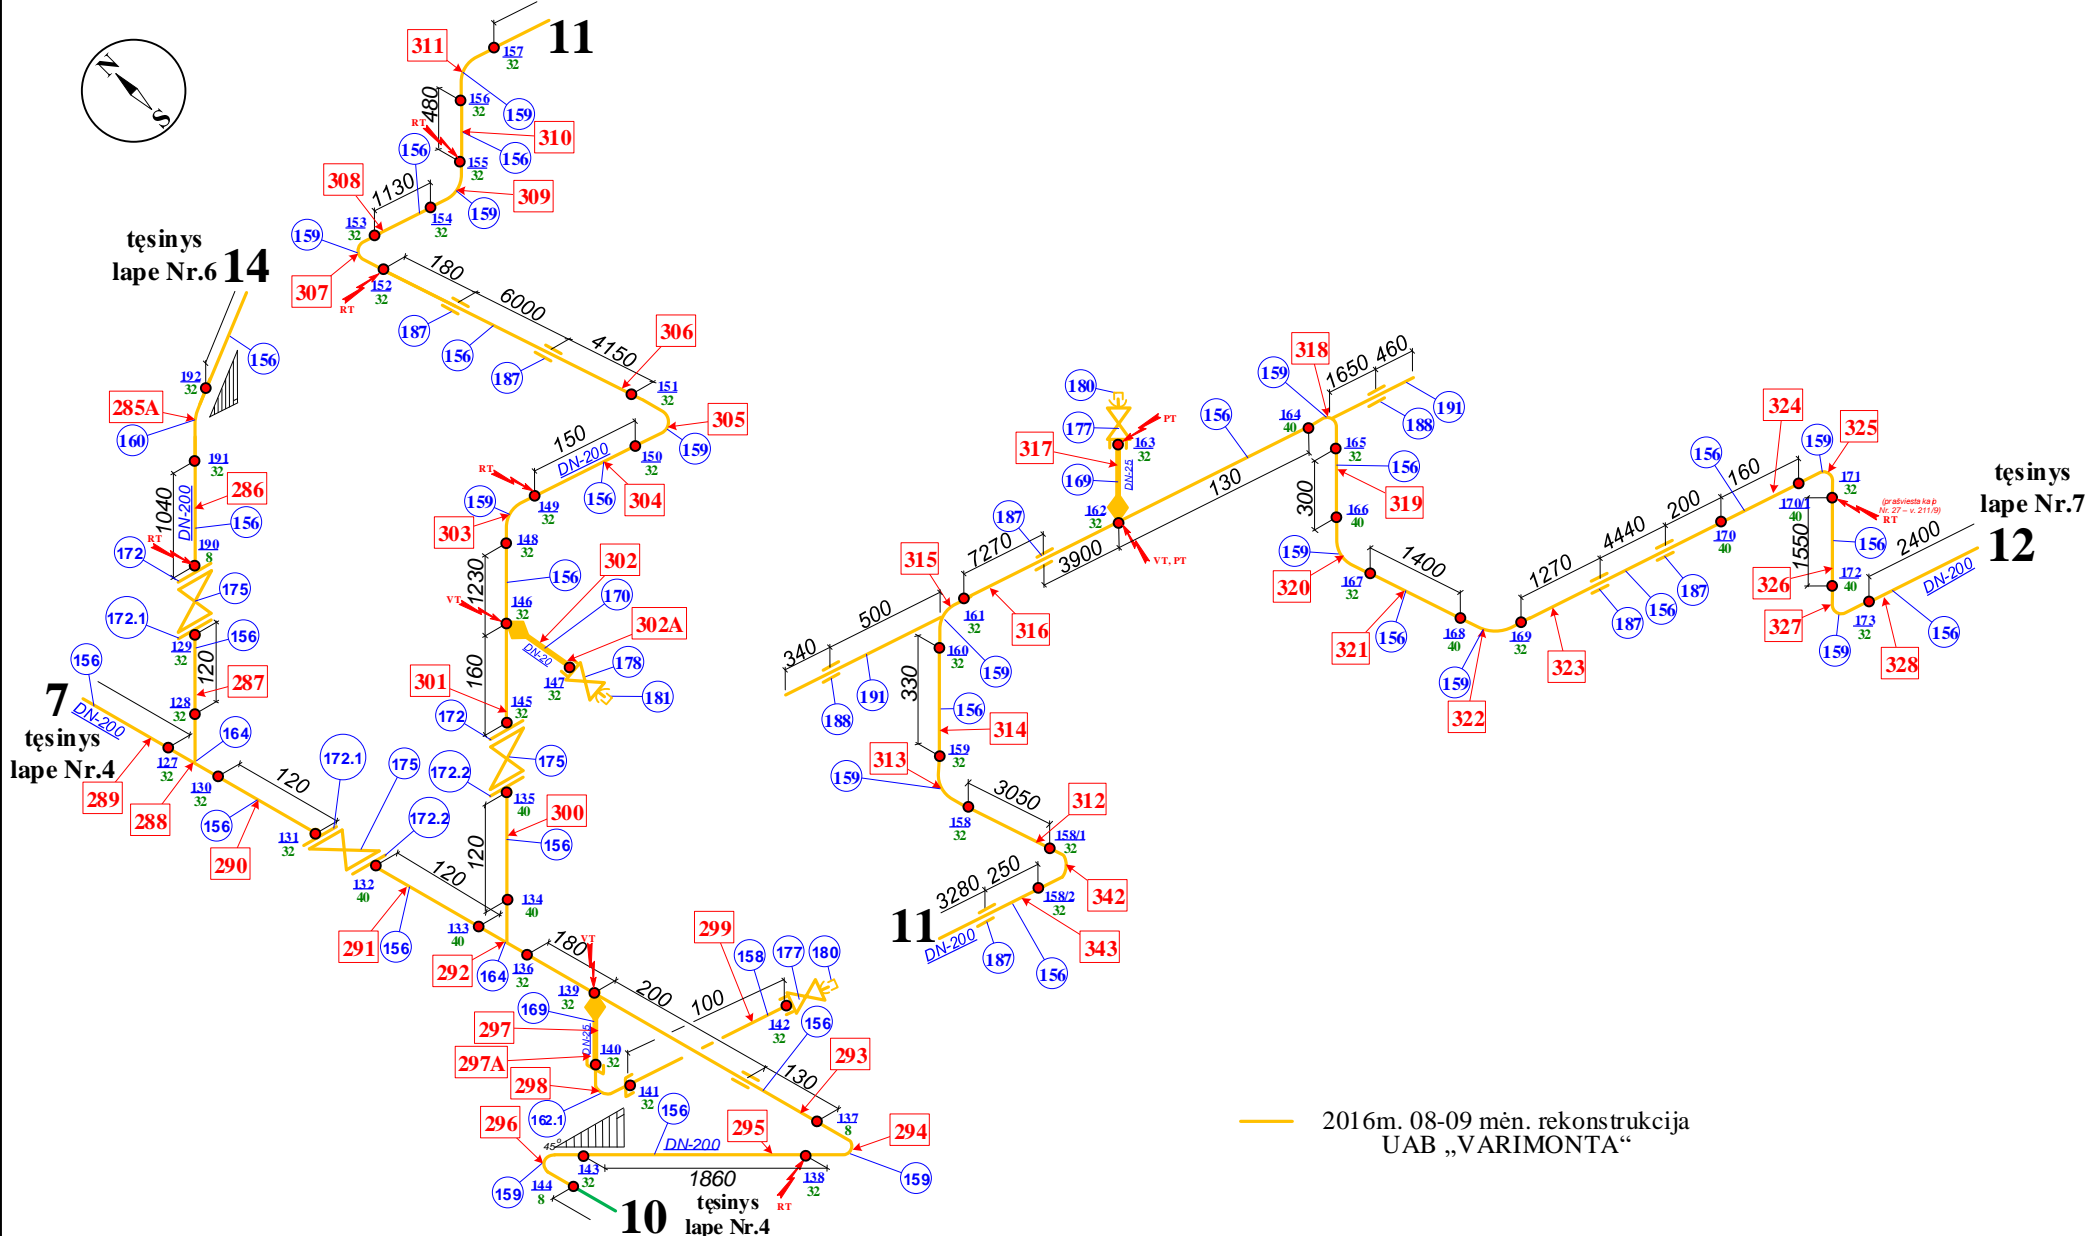

— 2016m. 08-09 mėn. rekonstrukcija
UAB „VARIMONTA“

Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. presure	bar	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)		
		PED Category	I-III		Design presure		32				
Test medium	vanduo	Material	20		Test presure		46				
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.	°C	60	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages	
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120		5	7	
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40				

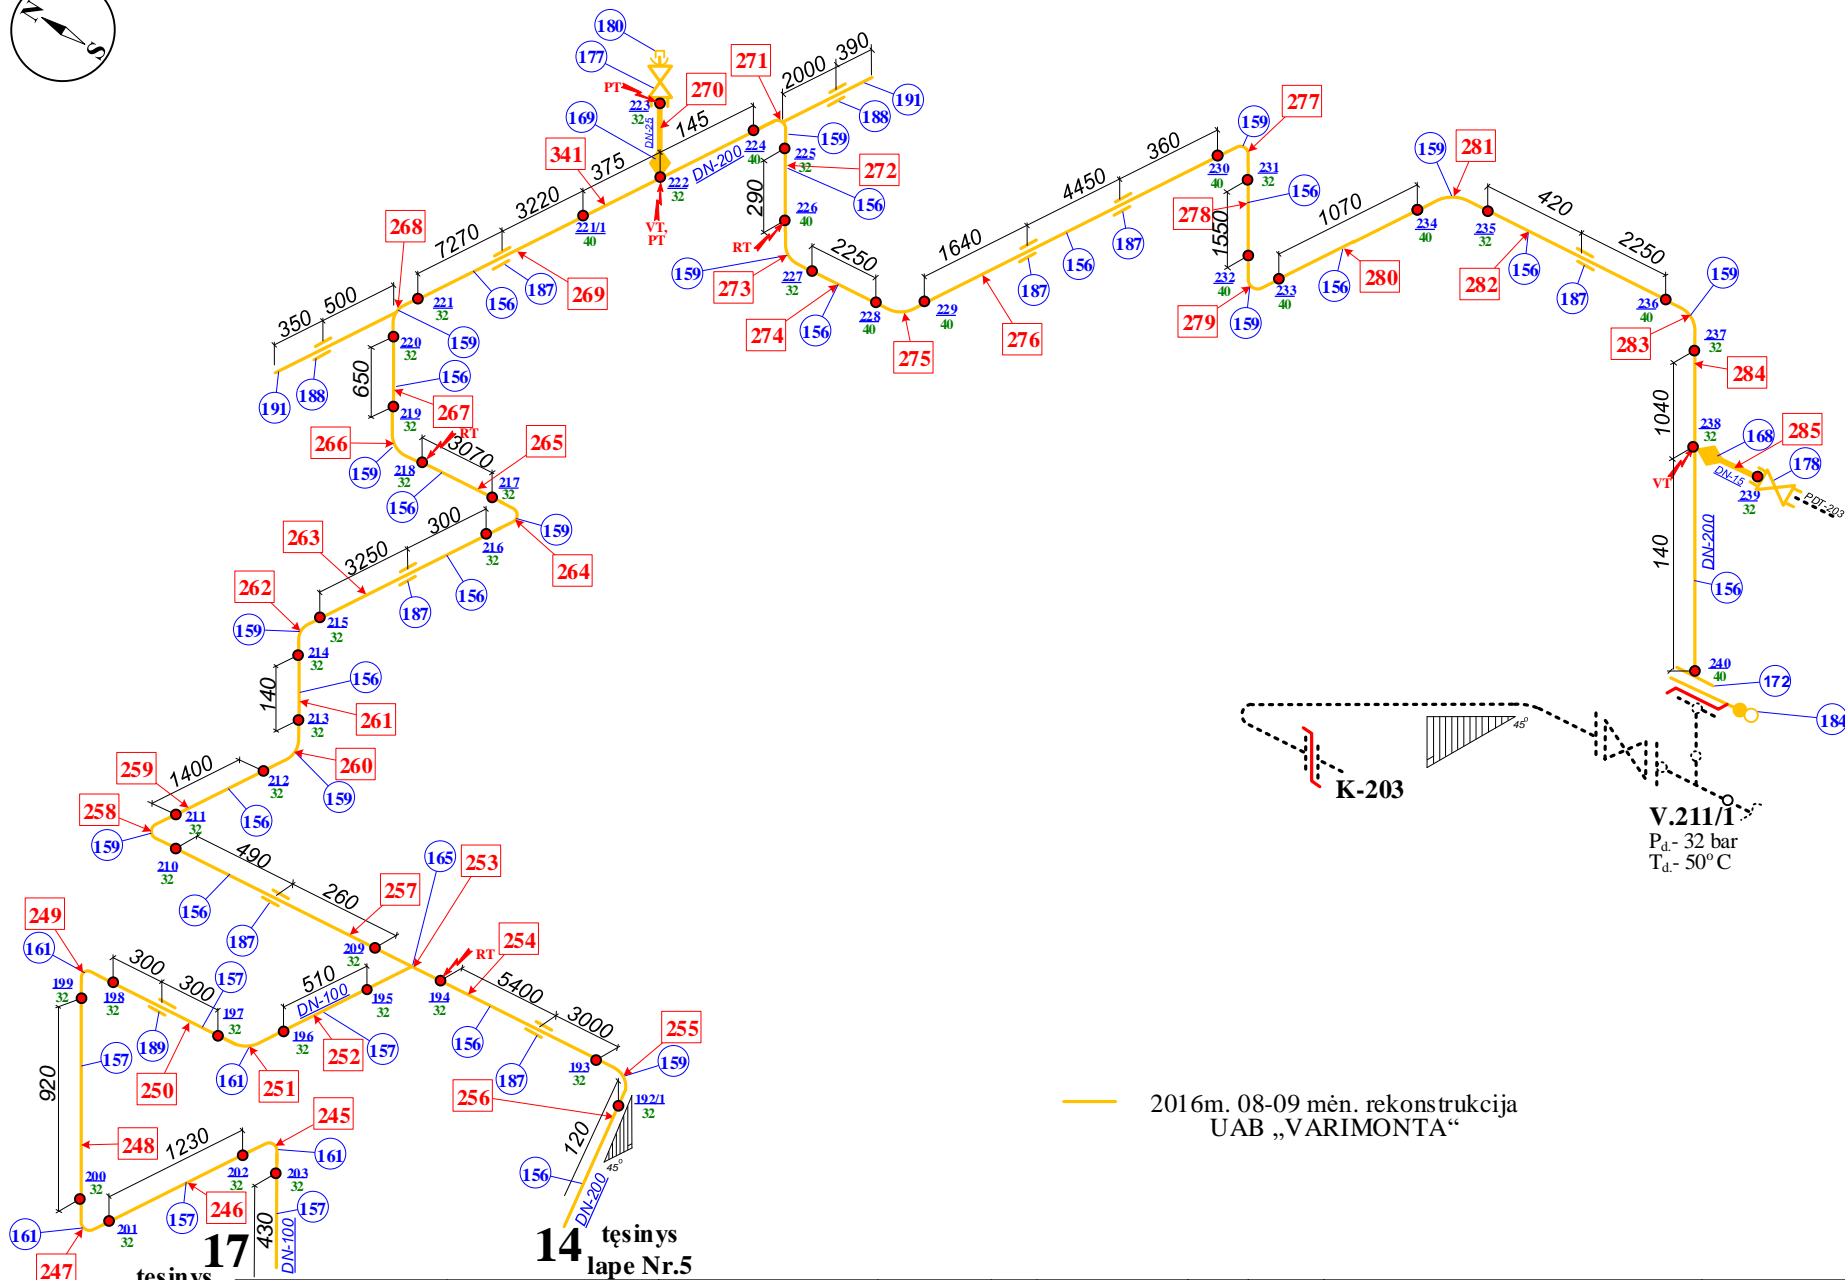


— 2016m. 08-09 mėn. rekonstrukcija
UAB „VARIMONTA“

17
tęsinys
lape Nr.3

14
tęsinys
lape Nr.5

Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdinas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
		PED Category	I-III		Design pressure		32			
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.		60		6	7
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120			
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40			



Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Бa-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras./ Section./ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)		
		PED Category	1-III		Test pressure		32				
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages		
Codes	PД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.	60					
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.	120					
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.	10÷40			7	7	