


- 0 - Vamzdžio numeris.
- ↓ - Temperatūros matavimo daviklis
- - Vamzdis ataklintas.

Braižė		R.Skarulis			23-01-17	ŠE katilo K-2, konvektyvinio garo pekaitintojo КПП-I vamzdžių schema.	Lapas
Vadovas		K.Ševeliovas					14
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data			

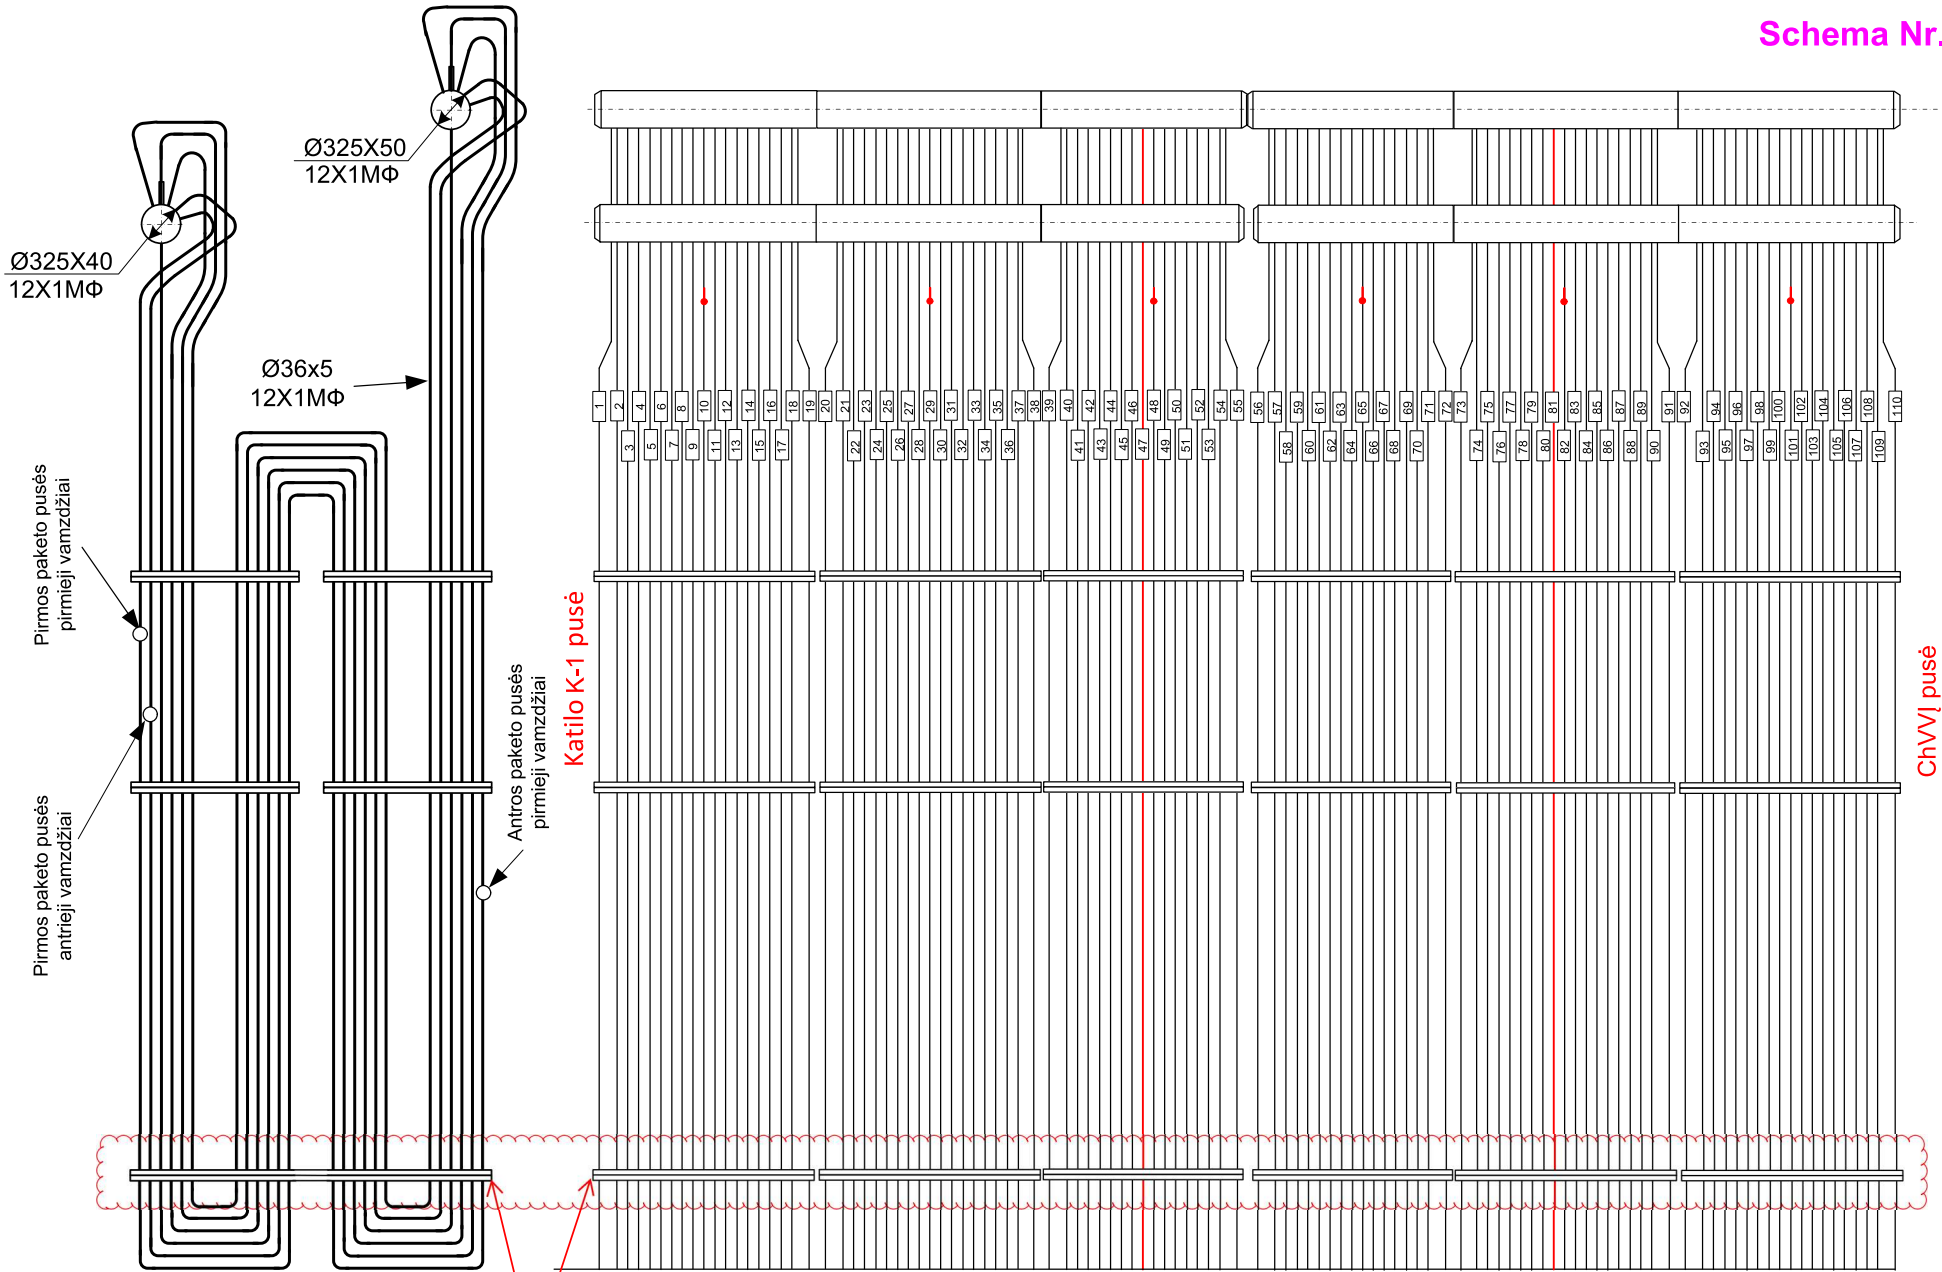


- 0 - Vamzdžio numeris.
- Ataklintas vamzdelis
- ↓ - Temperatūros matavimo daviklis

Demontuoti sudegusias ir pakeisti naujomis apatinės K-1 KGP-3 distancionavimo juostas ("šukas") ir jų tarpusavio surišimo juostas

aižė	R.Skarulis	23-01-17
adovas	K.Ševeliovas	
k. Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
		Data

ŠE katilo K-1 konvektyvinio garo pakeitintojo KPP-III vamzdžių schema.

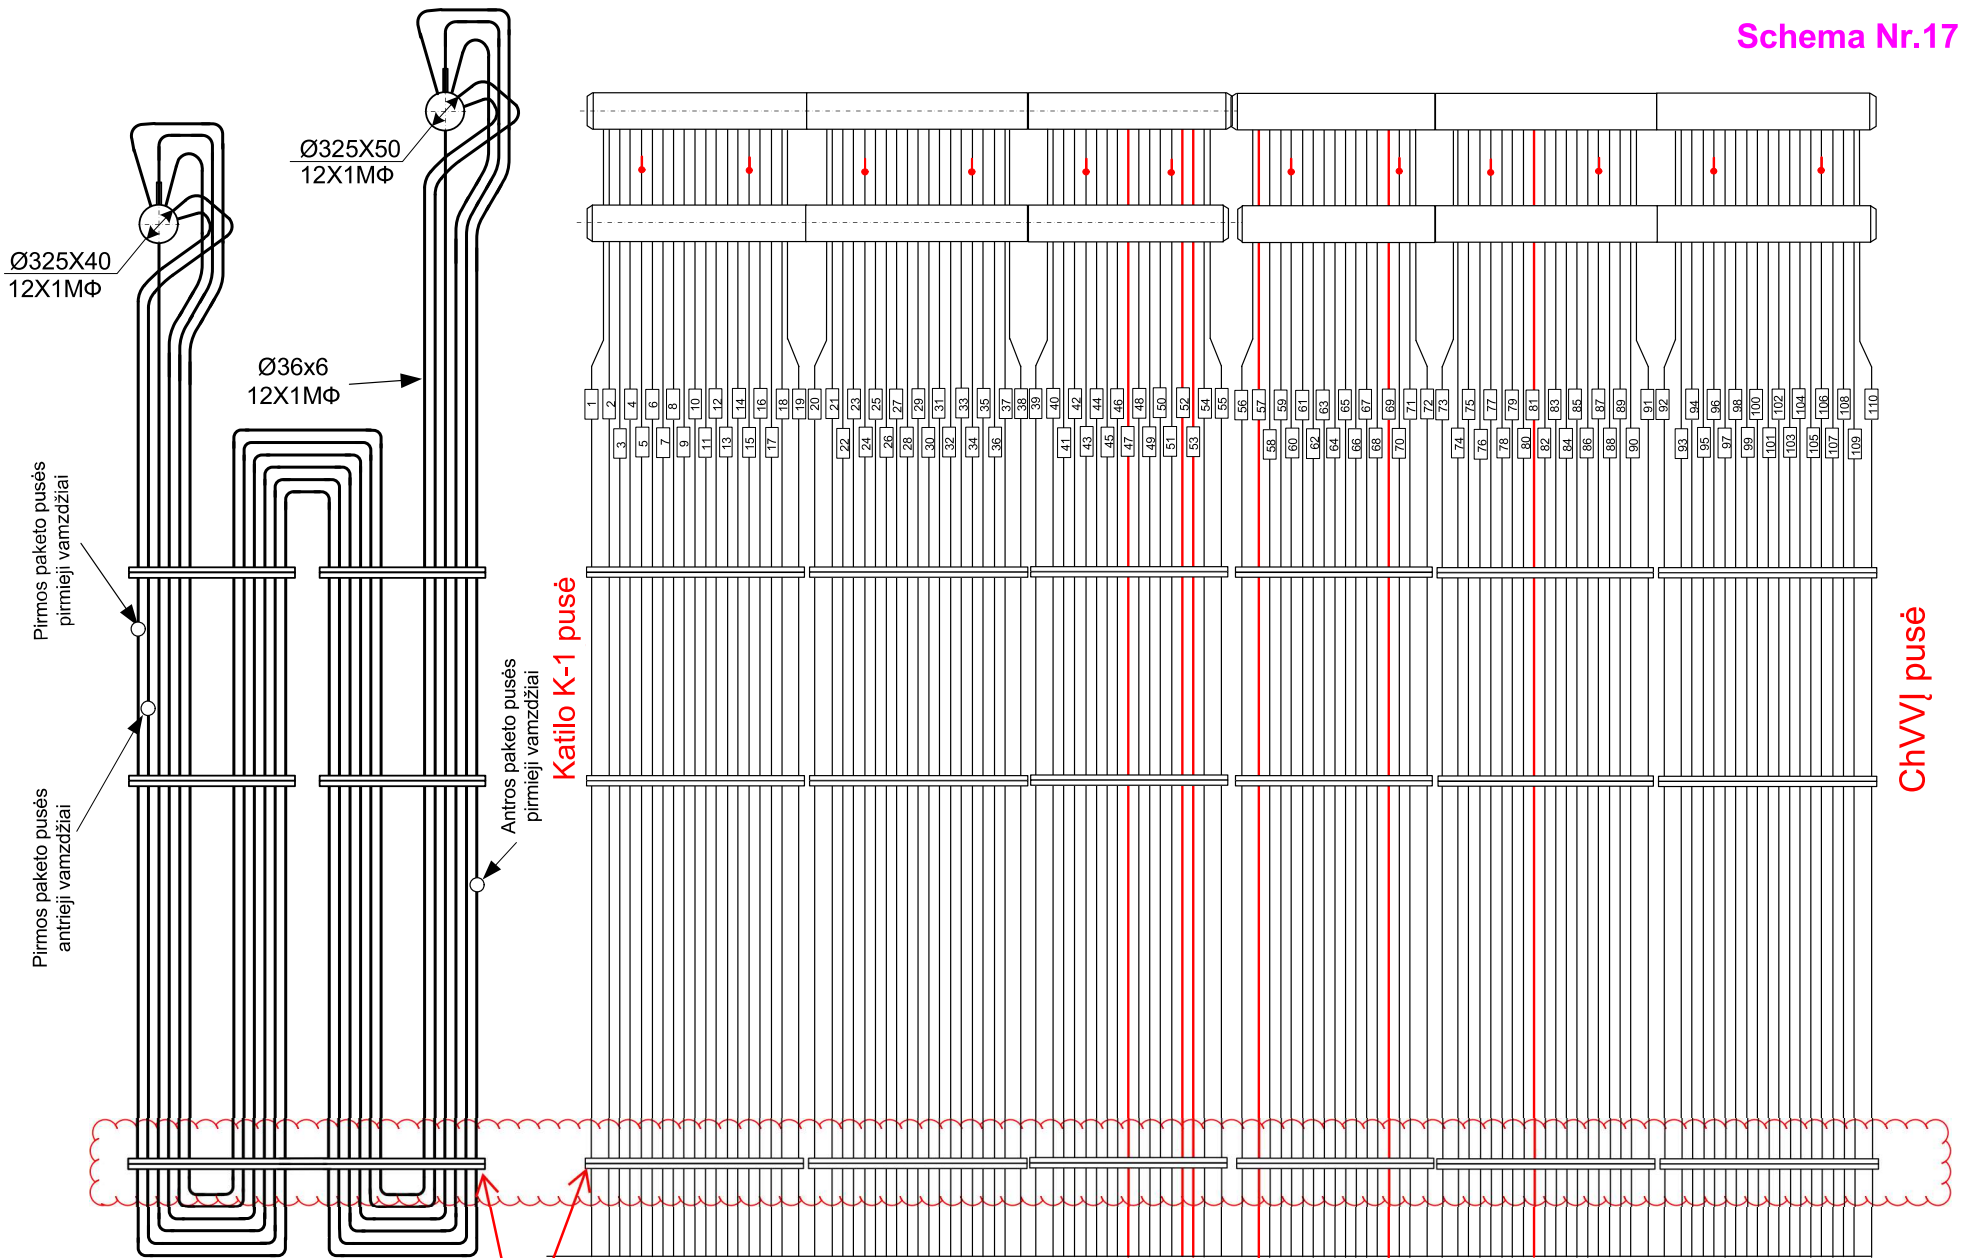

- 0 - Vamzdžio numeris.
- Ataklintas vamzdelis
- ↓ - Temperatūros matavimo daviklis

Demontuoti sudegusias ir pakeisti naujomis apatines K-1 KGP-4 distancionavimo juostas ("šukas") ir jų tarpusavio surišimo juostas

Skarulis		23-01-17
Ševeliovas		
Dokumento Nr.	Parašas	Data

ŠE katilo K-1 konvektyvinio garo pakeitintojo КПП-IV vamzdžių schema.