

Korpusas A pusė

Registracijos Nr.: SI-01-08901

Terpė - MEA

Tpr - 80°C

Td - 80°C

Ppr - 10 bar

Pd - 5,64 bar

Ph - 14,3 bar

Korpusas B pusė

Registracijos Nr.: SI-01-08901

Terpė - Vanduo


Tpr - 80°C

Td - 80°C

Ppr - 10 bar

Pd - 5 bar

Ph - 14,3 bar

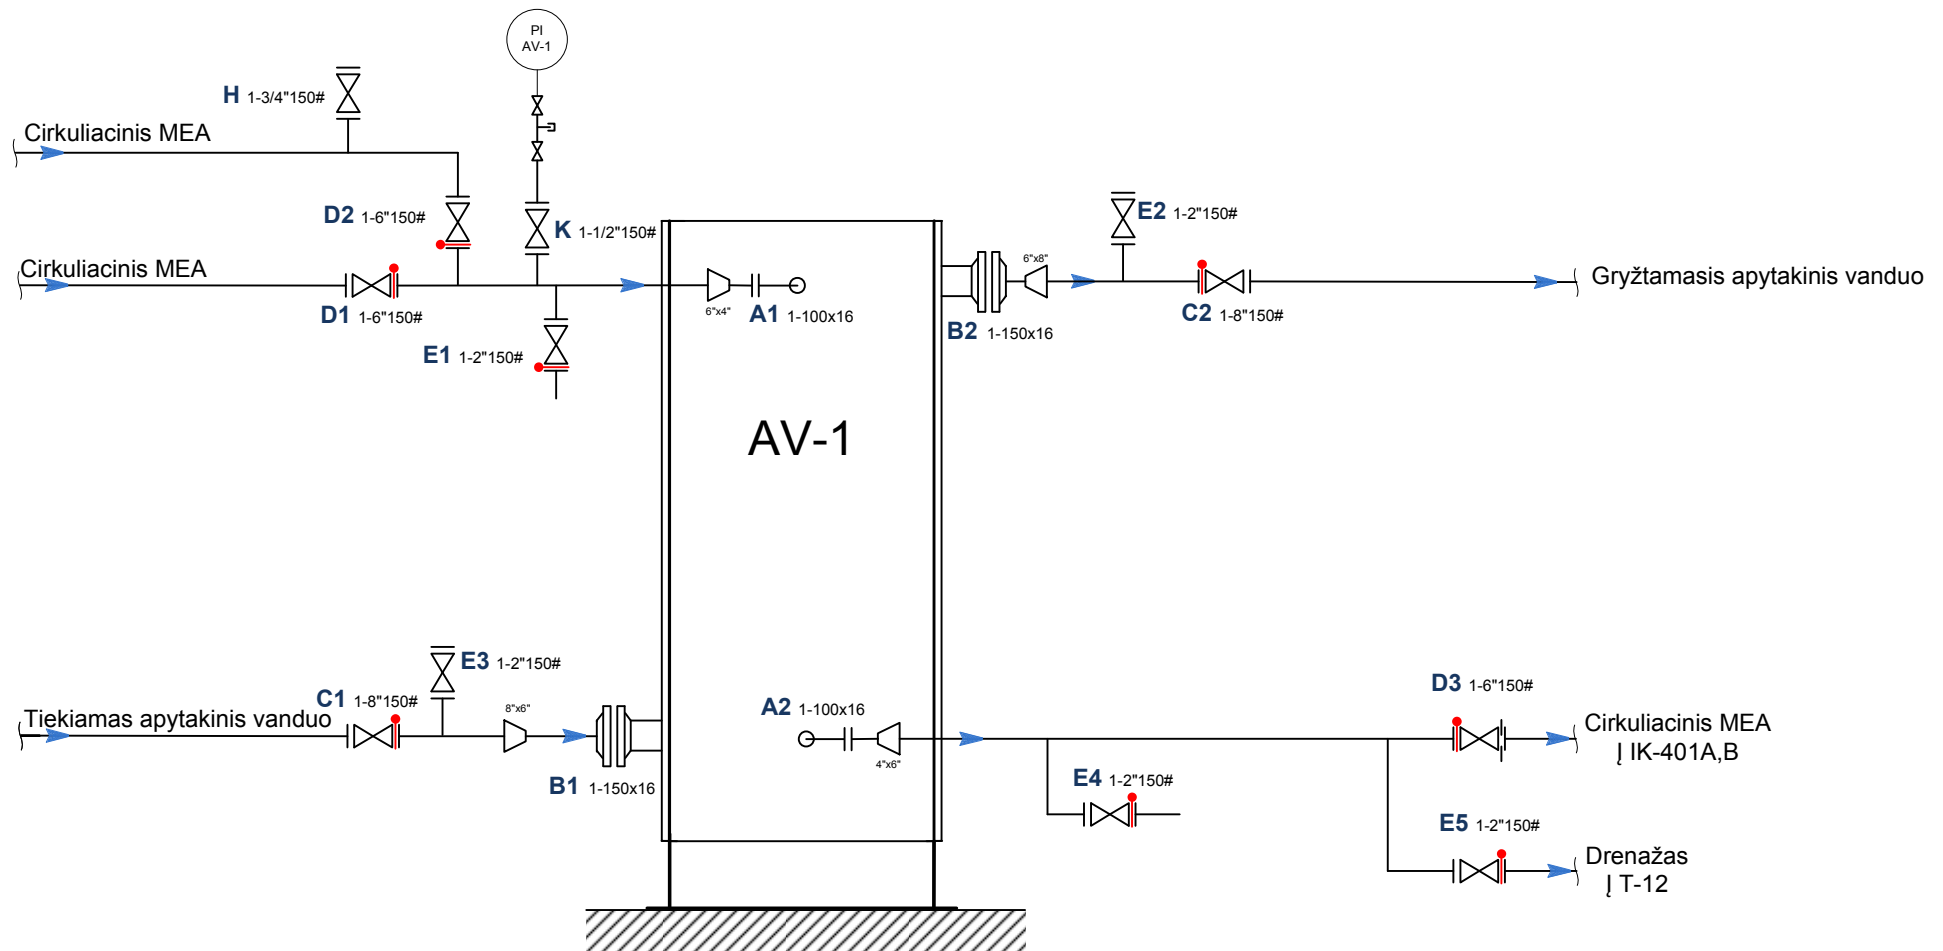

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP2	F.Ū.	AV-1