

Korpusas

Registracijos Nr.: SI-01-08902

Terpė - Fakelinės dujos+vanduo+MEA+angliavandeniliai


Tpr - -45/+80°C

Td - 45°C

Ppr - 8 bar

Pd - 5 bar

Ph - 11,5 bar

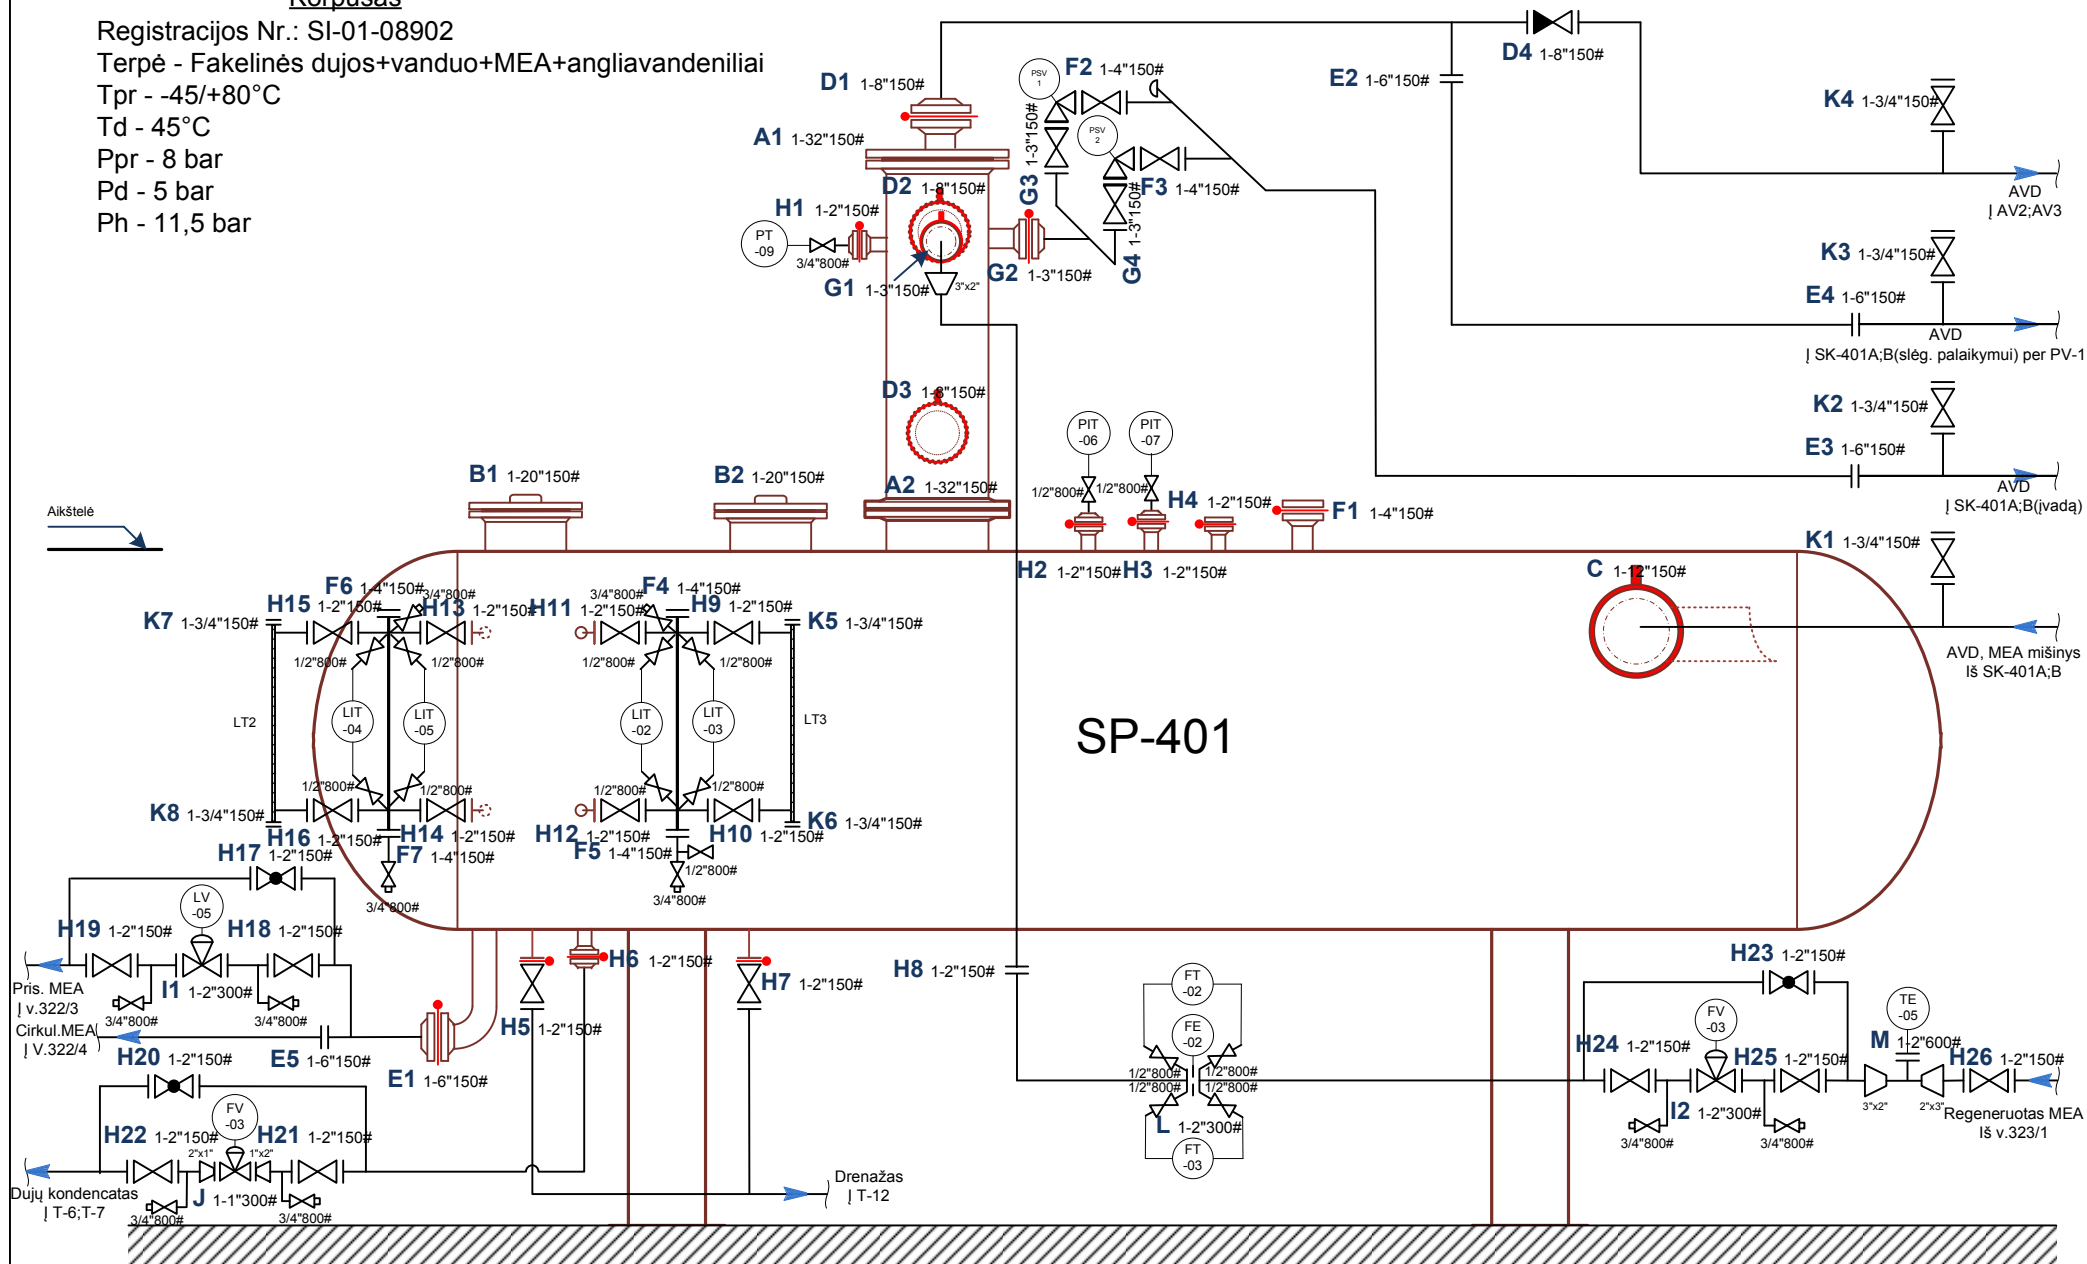

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP2	FŪ	SP-401