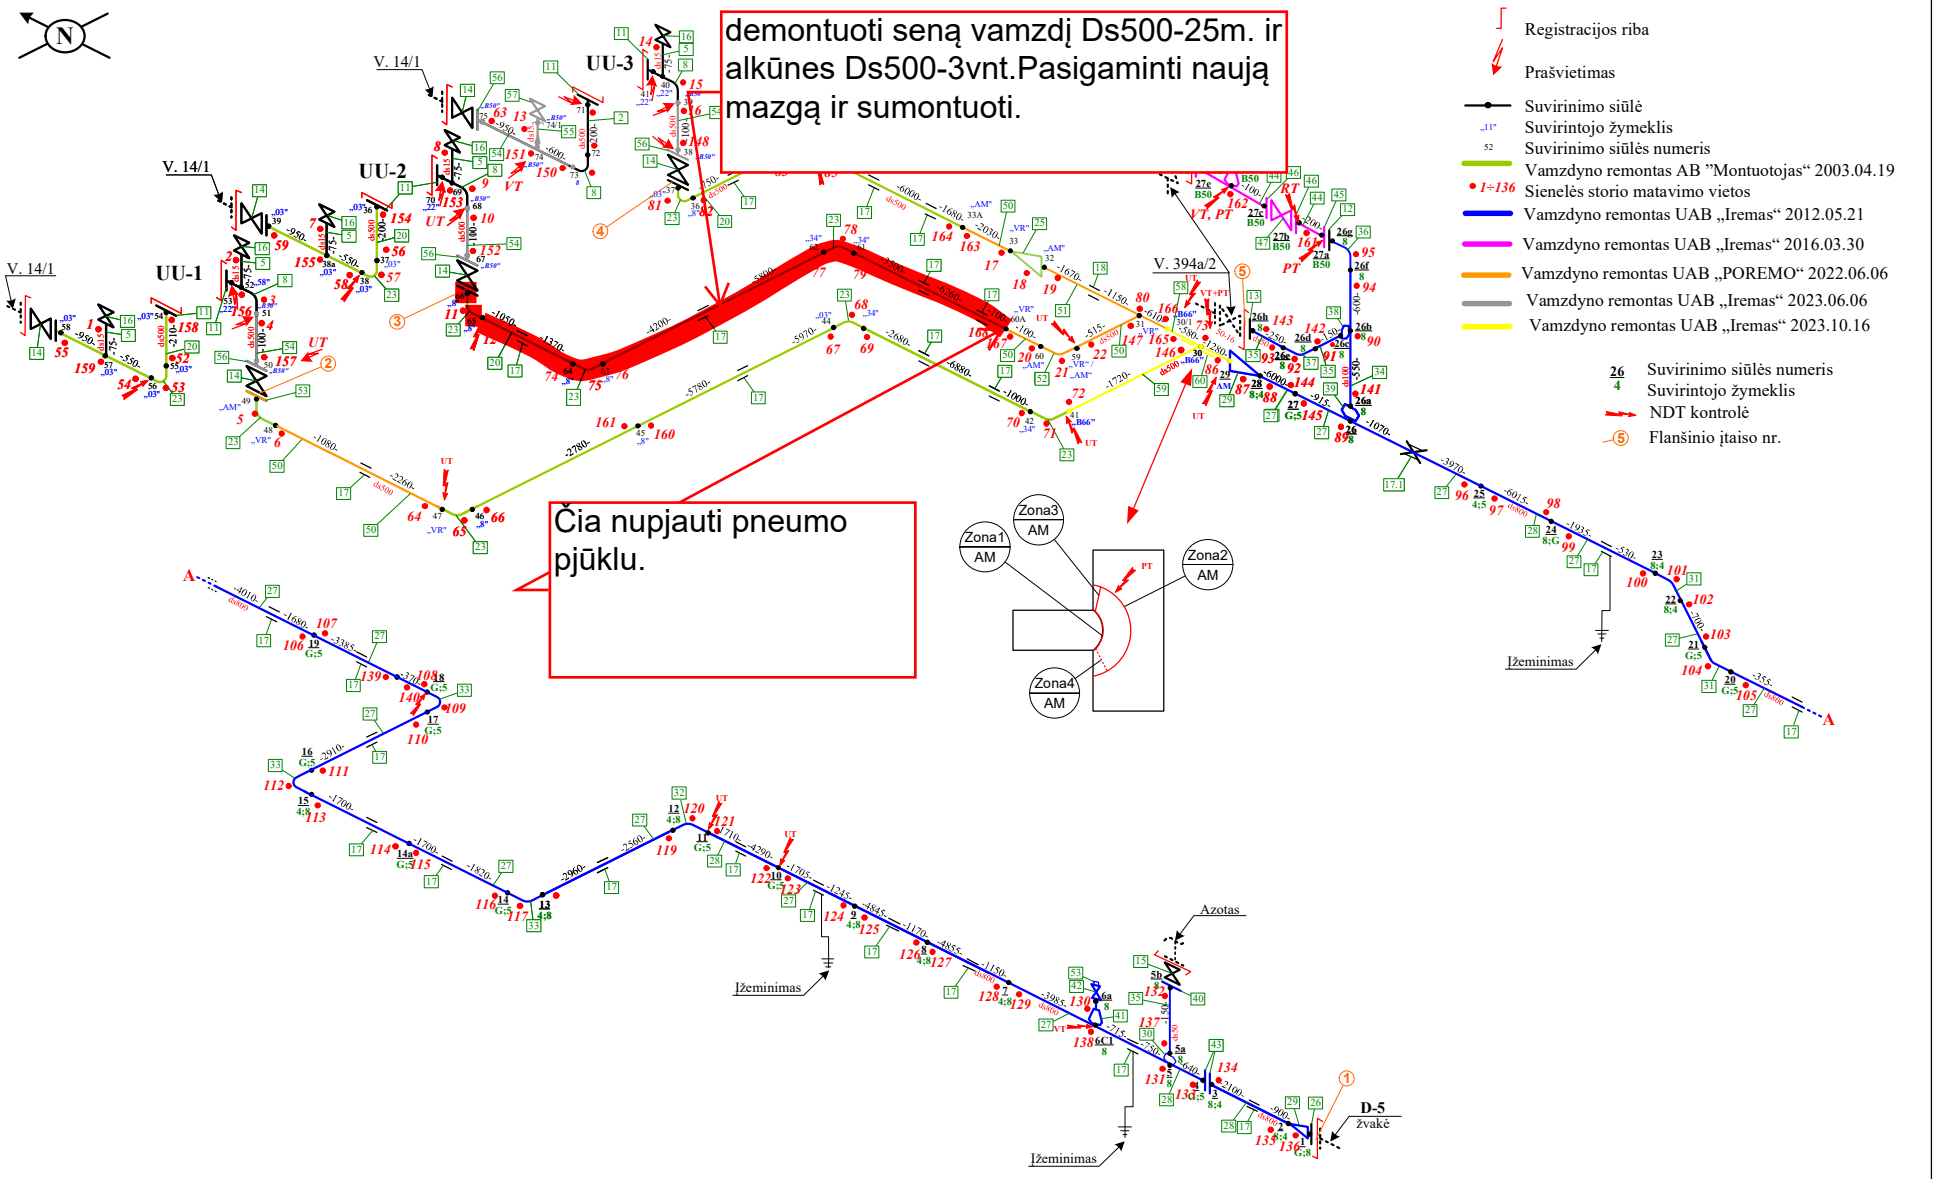

Oper. medium	AVD (fakelinės dujos)	GOST Category (BM-4)	Ba-II	Parameters	Oper. presure	bar	0,25	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ 394a	Baras:/ Section:/ GP-3, FŪ
		PED Category			Design presure		0,1		
Test medium		Material	20		Test presure		0,4		
Codes	-	Insulation	Taip		Oper. Temp.	°C	50	Nuo V. 14/1(S-200) per UU-1,2,3 į žvakę D-5	Lapas Page 1 / Lapų Pages 1
Tikrino	-	PWHT	Ne		Design Temp.		35		
Braižė		Heating	Ne		Test Temp.				