


KR-70112

TE pusė

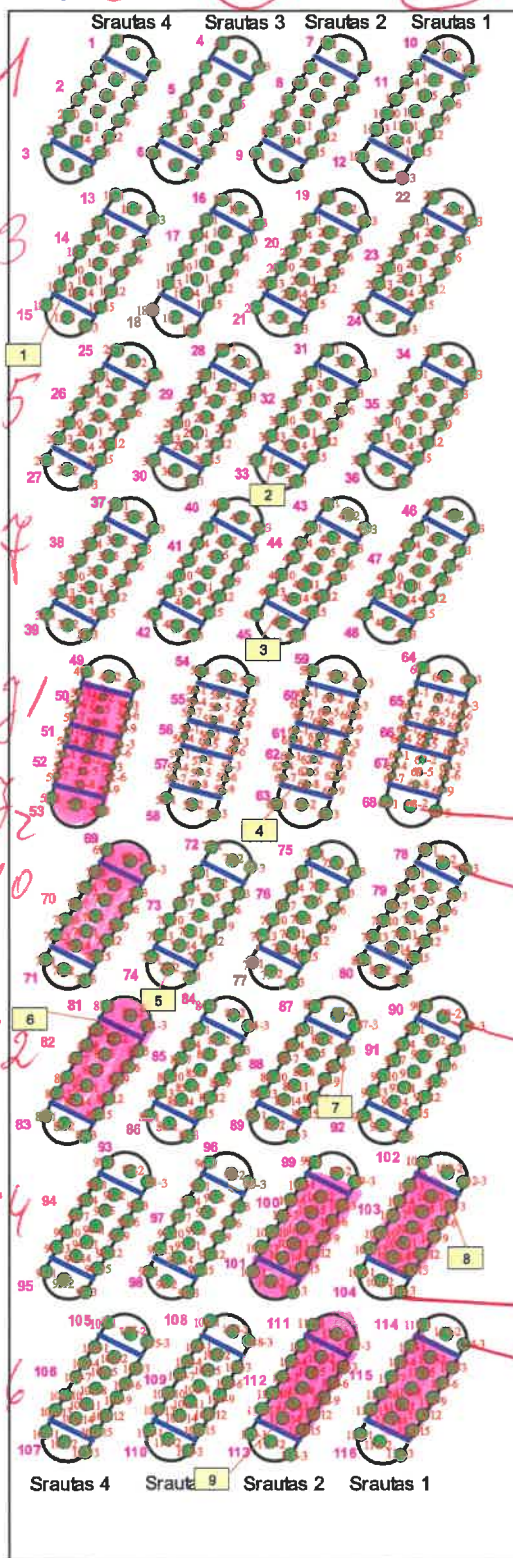

PRODUKTO VAMZDINIO GYVATUKO BROKAVIMO STORIS
Vamzdis 4" SCH. 120 (Ø114,3x11,13) - 4,0 mm. Pilnas P5 (15X5M)
Vamzdis Ø114x11 15X5M brokavimo storis - 4,0 mm.
Alkūnė Ø114,3x11 - 5,0 mm. Pilnas X1CrMo5 (15X5M)


GARO PERKAITINTUVAS

GARO PERKAITINTOJO BROKAVIMO STORIS
Vamzdis Ø89x6 - 4,0 mm. Pilnas 15X5M
Alkūnė Ø89x6-5,0 mm. Pilnas 15X5M-Y

Schema Nr.2

Vamzdinas 619/2A

OP pusė

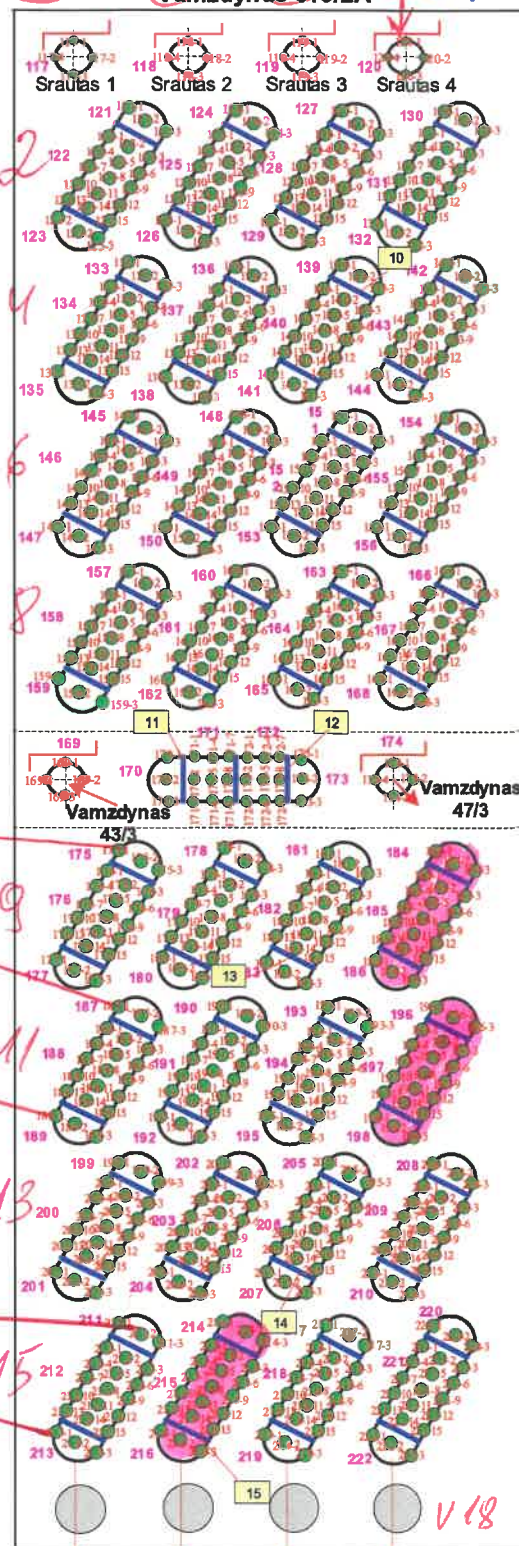

Konvekcijos vamzdinio gyvatuks apatiniai vamzdžiai
(I schema Nr.3)

Pastaba:

- suvirinimo sujungimas.
- sienelės storio matavimo vieta.
- mazgo numeris
- pozicijos numeris korozinėje kortelėje
- HT kietumo matavimo vieta (15 vnt.)

PAKEISTI GYVATUKO ELEMENTUS

Viso suvirinimo sujungimų konvekciniame dalyje - 147 vnt.
Viso matuojamų taškų konvekciniame dalyje - 1512 vnt.

Braižė	R.Skarulis		25-12-19
Vadovas	K.Ševeliovas		
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas

KT-1/1 KR-701/2 konvekcijos vamzdinio gyvatuks
elementų kietumo, sienelės storio matavimo ir
korozinės kortelės pildymo schema.

Lapas
2