





į atmosfera


— 2001.03.30 Remontas (RMC )  
— 2022.08.11 Remontas (NAFTO Sp.zo.o LT Division)


Žymėjimai :	Reikšmės:
15	Vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta
15	Pozicijos numeris
	Registracijos riba
	Patikrintas suvirinimo sujungimas
5	Vamzdyno tęsinys
30/B15	Suvirintas sujungimas / Suvirintojo žymeklis
21	Srieginis sujungimas


Terpė		Perkaitintas garas		Kategorija (RD 38.13.004-86)		B6-II		Parametrai	P darbinis	bar	11	V - 47/3	Gamybinis padalinys, sekcija: GP - 2 , S - 001/2		
		-		Grup. - Kat. (LST EN 13480-1)		2 - I			P max		16				
Projekto numeris		-		Plienas		20			H.b. P		36,8				
	Data	Vardas, pavardė	Parašas	Izoliacija	Taip	T darbinė	°C		420						
Tikrino				Terminis apdirbimas	Ne	T max			420	1	6				
Braižė	2014.02.21	A. Lukošius		Apšildymas	Ne	H.b. T			-						



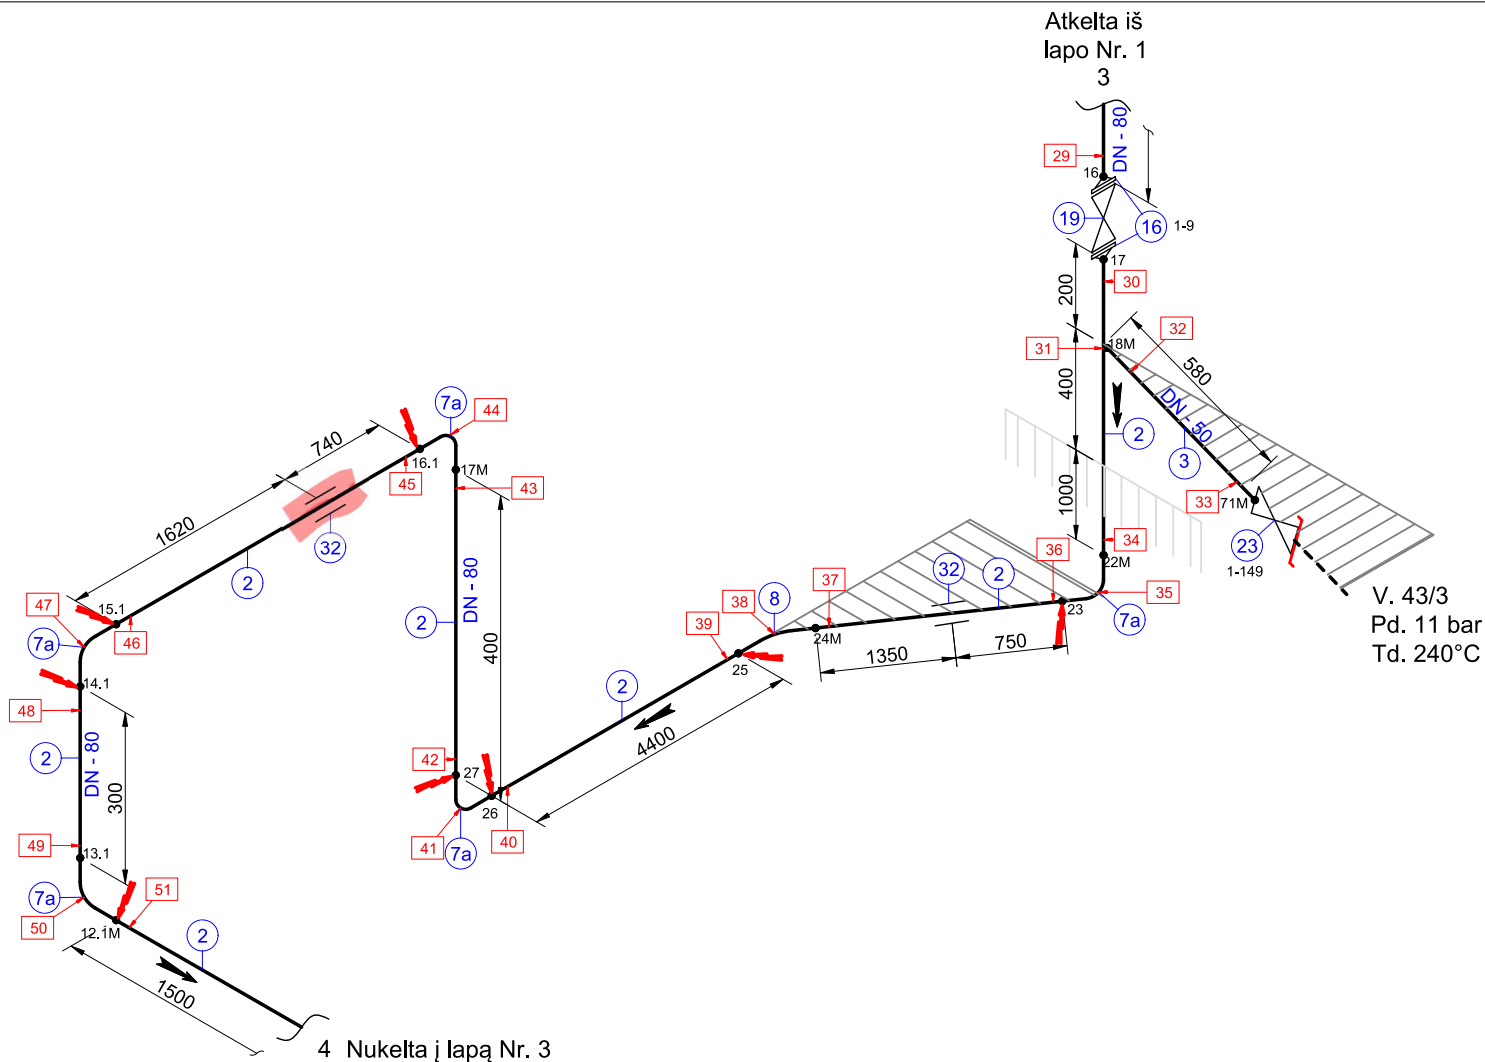



Terpė		Perkaitintas garas		Kategorija (RD 38.13.004-86)		B6-II		Parametrai	P darbinis		bar	11		V - 47/3		Gamybinis padalinys, sekcija: GP - 2 , S - 001/2				
		-		Grup. - Kat. (LST EN 13480-1)		2 - I			P max			16								
Projekto numeris		-		Plienas		20			H.b. P			36,8								
	Data	Vardas, pavardė	Parašas	Izoliacija	Taip				T darbinė		°C	420		Ribos: Garas iš KR-701/1,2 perkaitintųjų į K-701 ir K-702		Lapas			Lapų	
Tikrino				Terminis apdirbimas	Ne				T max			420								
Braižė	2014.02.21	A. Lukošius		Apšildymas	Ne				H.b. T			-								


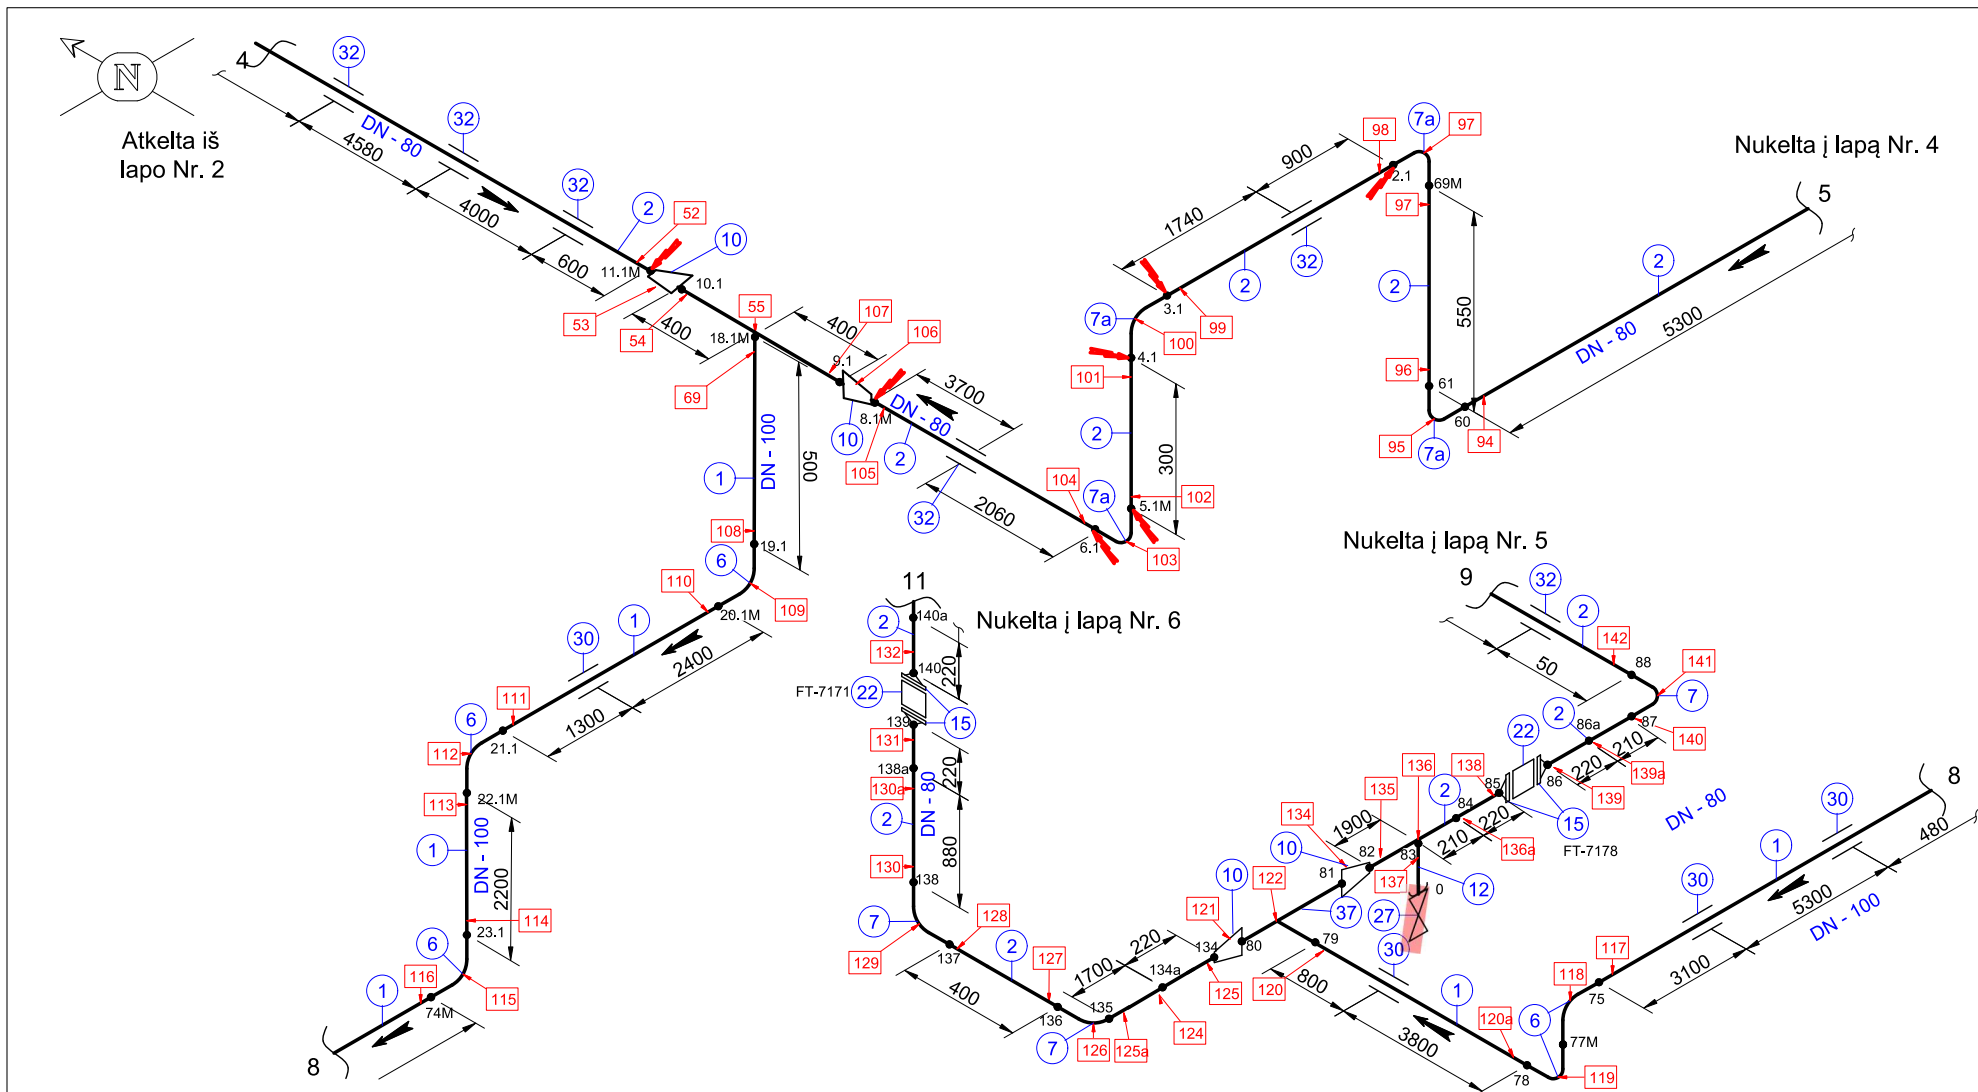




Terpė		Perkaitintas garas		Kategorija (RD 38.13.004-86)	B6-II	Parametrai	P darbinis	bar	11	V - 47/3	Gamybinis padalinys, sekcija: GP - 2 , S - 001/2			
		-		Grup. - Kat. (LST EN 13480-1)	2 - I		P max		16		Ribos: Garas iš KR-701/1,2 perkaitintojų į K-701 ir K-702	Lapas	Lapų	
Projekto numeris		-		Plienai	20		H.b. P	36,8						
	Data	Vardas, pavardė	Parašas	Izoliacija	Taip		T darbinė	420	3	6				
Tikrino				Terminis apdirbimas	Ne		T max	420						
Braižė	2014.02.21	A. Lukošius		Apšildymas	Ne		H.b. T	-						
														





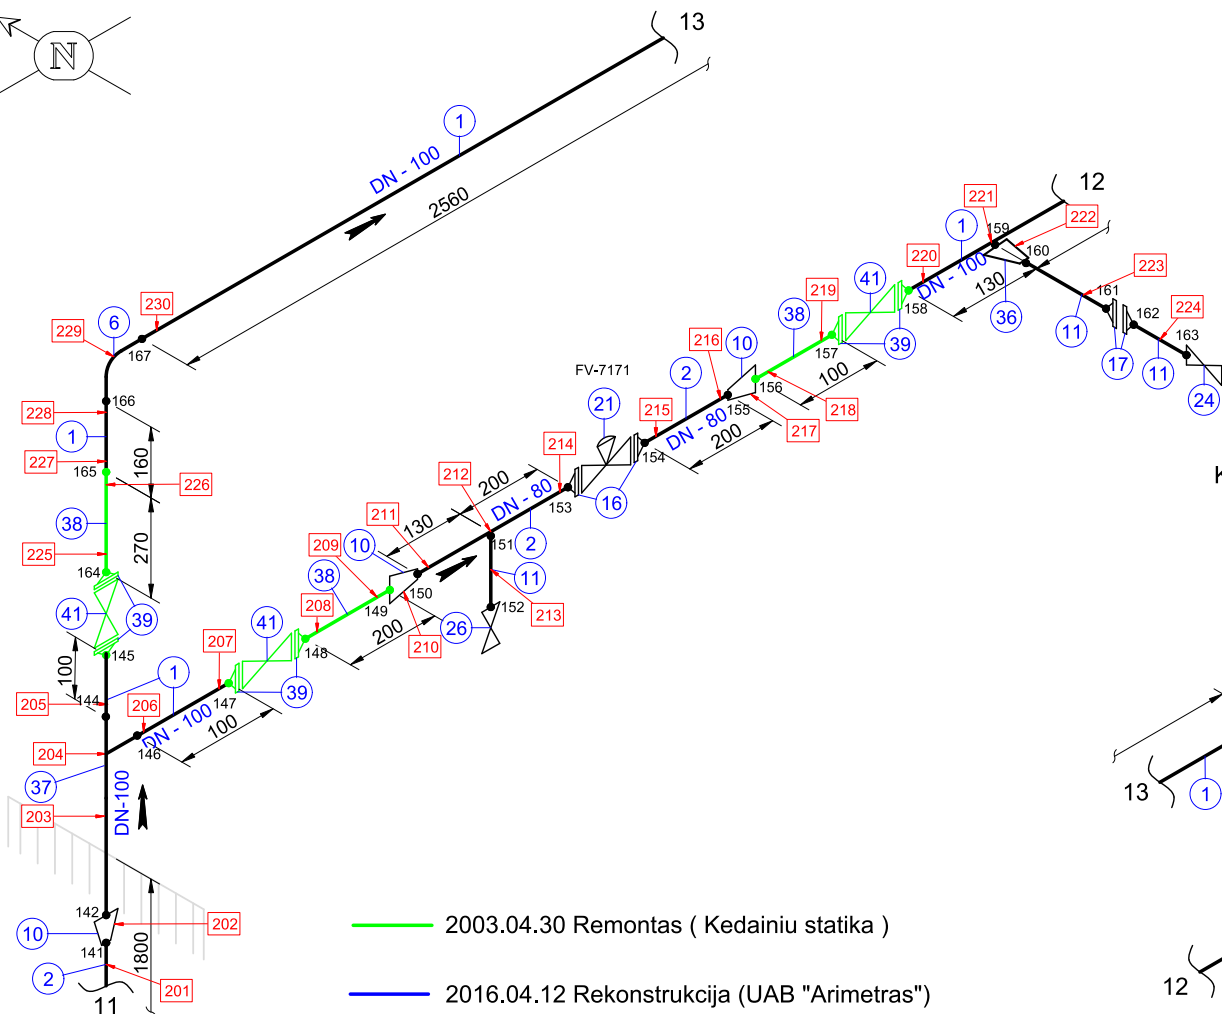



2003.04.30 Remontas ( Kedainiu statika )

2016.04.12 Rekonstrukcija (UAB "Arimetras")

Suvirintojas: N.Dargenavičius "36", suv.siūlės Nr.AR1÷AR8.

Atkelta iš  
lapo Nr. 3

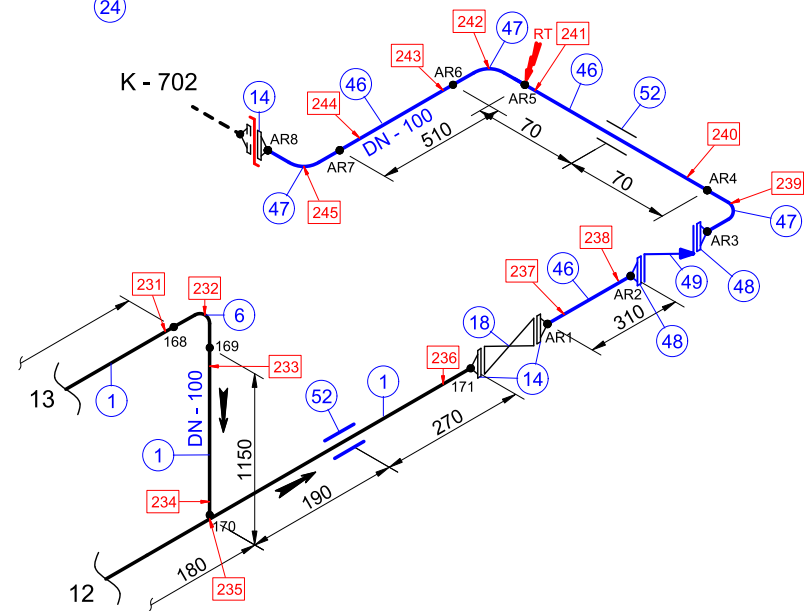

Terpė		Perkaitintas garas		Kategorija (RD 38.13.004-86)		B6-II		Parametrai	P darbinis		bar	11		V - 47/3		Gamybinis padalinys, sekcija: GP - 2 , S - 001/2									
		-		Grup. - Kat. (LST EN 13480-1)		2 - I			P max			16													
Projekto numeris		-		Plienas		20			H.b. P			36,8													
		Data		Vardas, pavardė		Parašas			Izoliacija		Taip		T darbinė		°C	420		Ribos: Garas iš KR-701/1,2 perkaitintojų į K-701 ir K-702			Lapas		Lapų		
Tikrino						Terminis apdirbimas			Ne		T max		420												
Braižė		2014.02.21		A. Lukošius		Apšildymas			Ne		H.b. T		-												
																		6		6		