# Š31-04
# n.31/1




| |
|---|
| Šynelės 230V AC |
| QF išjungtas nuo apsaugų |
| Neutrali šynelė |
| XP1 jungties ir valdymo įtampos kontrolė |
| Avarinis automatinio jungiklio išsijunimas |

X1:

| | | |
|---|---|---|
| ŠS(ŠIS)/X1:1 | 1 | XP1:1/X1:1 |
| | 2 | XP1:4/X1:2 |
| KLV:21/X1:3 | 3 | KH-1-3/X1:3 |
| KLV:22/X1:4 | 4 | KH-1-5/X1:4 |
| HL-1-X1/X1:5 | 5 | |
| KLV-A1/X1:6 | 6 | XP1:5/X1:6 |
| | 7 | HL-1-X2/X1:7 |
| N/X1:8 | 8 | KLV-A2/X1:8 |
| KH-1-A1/X1:9 | 9 | XP1:3/X1:9 |
| | 10 | KH-1-6/X1:10 |
| ŠZP(ŠĮZP)/X1:11 | 11 | |
| | 12 | XP1:2/X1:12 |

# Š53-04
# n.101/1

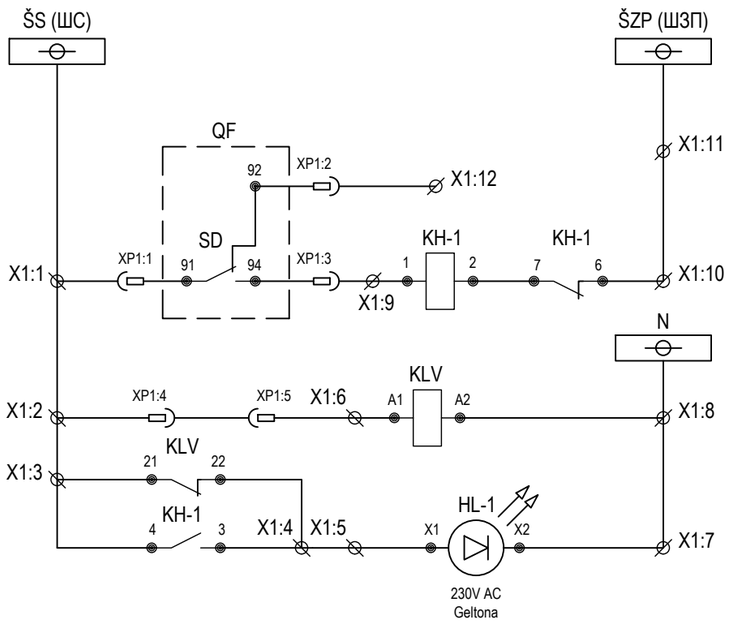


| |
|---|
| Šynelės 230V AC |
| QF išjungtas nuo apsaugų |
| Neutrali šynelė |
| XP1 jungties ir valdymo įtampos kontrolė |
| Avarinis automatinio jungiklio išsijunimas |

X1:

| | | |
|---|---|---|
| ŠS(ŠIS)/X1:1 | 1 | XP1:1/X1:1 |
| | 2 | XP1:4/X1:2 |
| KLV:21/X1:3 | 3 | KH-1-3/X1:3 |
| KLV:22/X1:4 | 4 | KH-1-5/X1:4 |
| HL-1-X1/X1:5 | 5 | |
| KLV-A1/X1:6 | 6 | XP1:5/X1:6 |
| | 7 | HL-1-X2/X1:7 |
| N/X1:8 | 8 | KLV-A2/X1:8 |
| KH-1-A1/X1:9 | 9 | XP1:3/X1:9 |
| | 10 | KH-1-6/X1:10 |
| ŠZP(ŠĮZP)/X1:11 | 11 | |
| | 12 | XP1:2/X1:12 |

SUDERINTA
Elektros ir automatikos skyrius
Techninės kontrolės ir analizės grupė
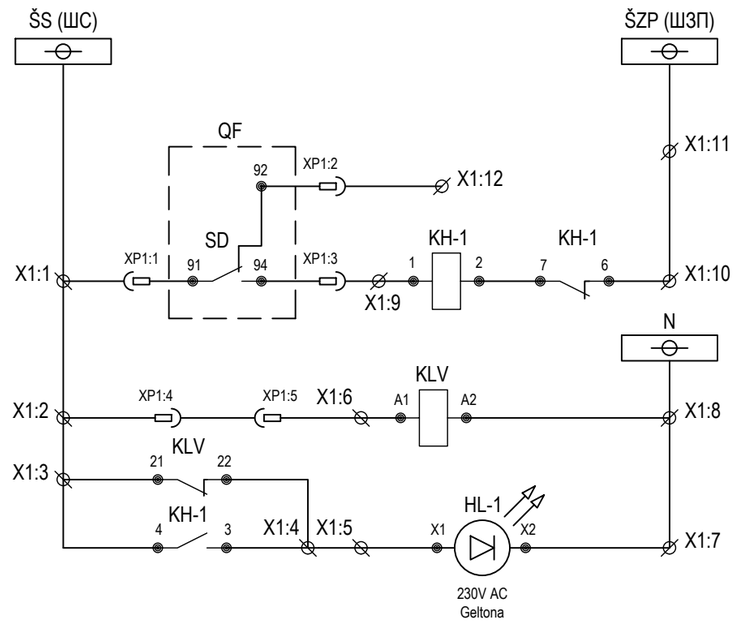
| Laida | Data | Keitimų pavadinimas (priežastis) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | 2026.02 | Vykdymui |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atestato Nr. | ORLEN SERVICE LIETUVA | UAB "ORLEN Service Lietuva"<br>Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r.<br>Tel.: (8~443) 92826<br>Faks.: (8~443) 92701 | | | 875-50 ŠILUMINĖS ELKTRINĖS BENDRASTOTINIŲ ĮRENGINIŲ AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SITEMOS ATNAUJUINIMAS |
| 33444 | PDV | K.Martinaitis | | 2026.02 | 875-00 Šiluminė elektrinė |
| | Inž. | G.Tupikas | | 2026.02 | Š53-04 n.101, Š-31-04 n31, Principinė schema |
| Etapas | AB "ORLEN LIETUVA" | | | | Mastelis \| Lapas 1 \| Lapų 1 \| Laida 0 |
| TDP | Užsakovo Nr. OLP02829 | | | | OLP02829-272572/701-875-00-TDP-E -PS01 |