


TP-34 US-6kV

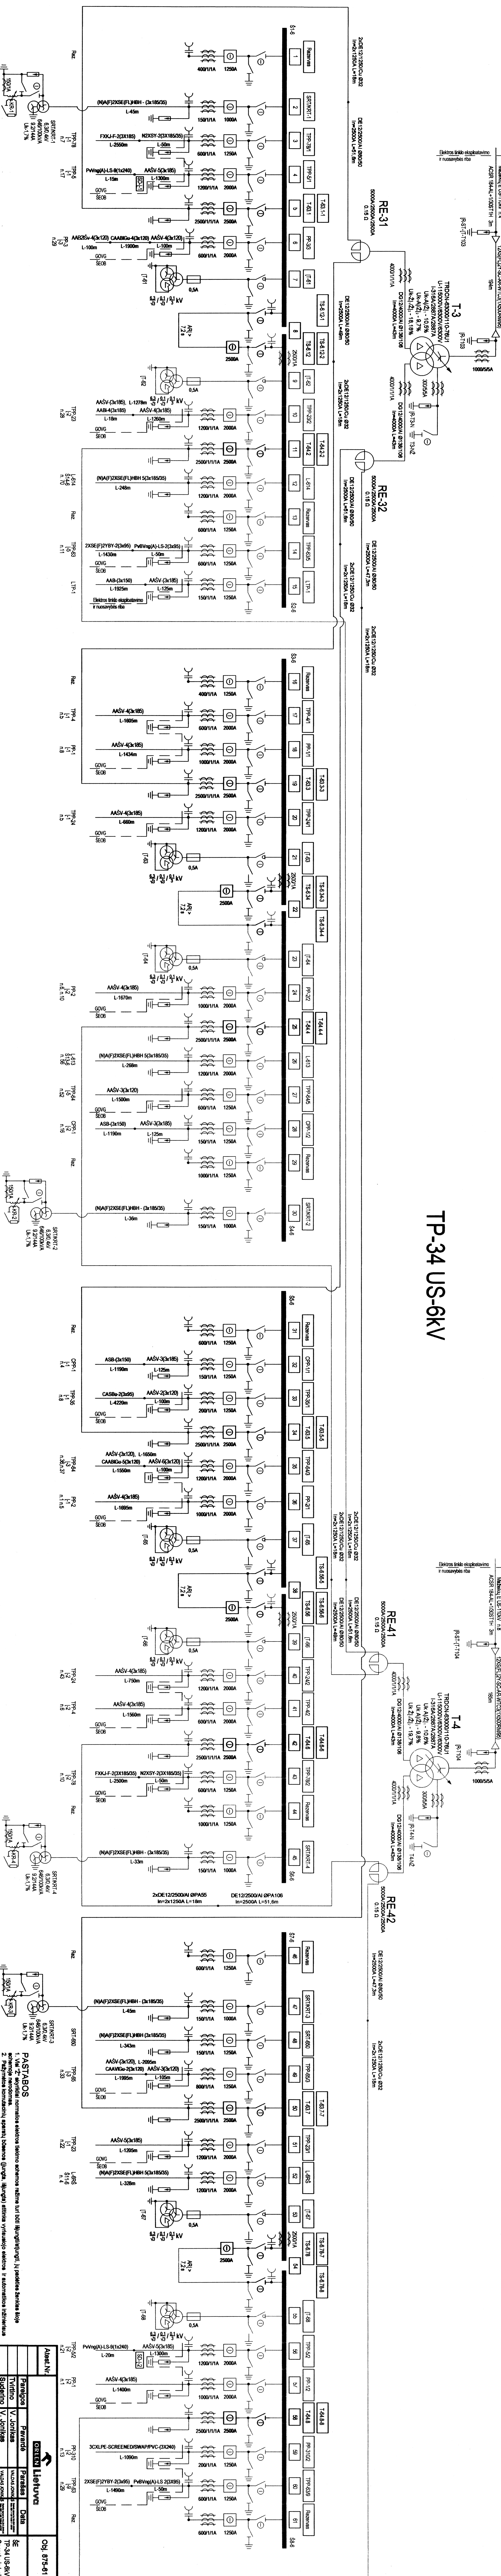

Jelena Michiriova
Techninės kontrolės
analizės grupės
inžinierė

2021-11-16
Nr. 21-282

PASTABOS	
1.	Atliktas elektros tinklo patikrinimas ir patikrinimas pagal šiuos duomenis.
2.	Pagrindinis komutacinis aparatas (jungtis, išjungtas) atitinka elektros tinklo reikalavimus.
3.	GOV - Gamintojas pateiktas įrenginio vadovų grupė, vykdanči atitinkamus produktų gamybos reikalavimus.
4.	Elektrinis įrenginys operatyviai priklauso darbuotojams.
5.	SEOB - Šiluminės elektros operatyvinis darbas, vykdomas šiluminės elektros įrenginio operatyviai priklauso darbuotojams.

1	2021.11.09	Schemos patikrinimas
0	2021.10.05	Vykdyti
Laida		Kelting pavadinimas (grafikas)

Obj. 875-61	SE
TP-34 US-6kV	Operatyvinė elektros schema
166451720-E-3707-VS	Lapai Lapų
1	1

PASTABOS	
1.	Atliktas elektros tinklo patikrinimas ir patikrinimas pagal šiuos duomenis.
2.	Pagrindinis komutacinis aparatas (jungtis, išjungtas) atitinka elektros tinklo reikalavimus.
3.	GOV - Gamintojas pateiktas įrenginio vadovų grupė, vykdanči atitinkamus produktų gamybos reikalavimus.
4.	Elektrinis įrenginys operatyviai priklauso darbuotojams.
5.	SEOB - Šiluminės elektros operatyvinis darbas, vykdomas šiluminės elektros įrenginio operatyviai priklauso darbuotojams.

1	2021.11.09	Schemos patikrinimas
0	2021.10.05	Vykdyti
Laida		Kelting pavadinimas (grafikas)