

E

D

C

B

A


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TPP-5

US-6kV

1. SEKCIJA Neeksploatojamas


2. SEKCIJA Neeksploatojamas

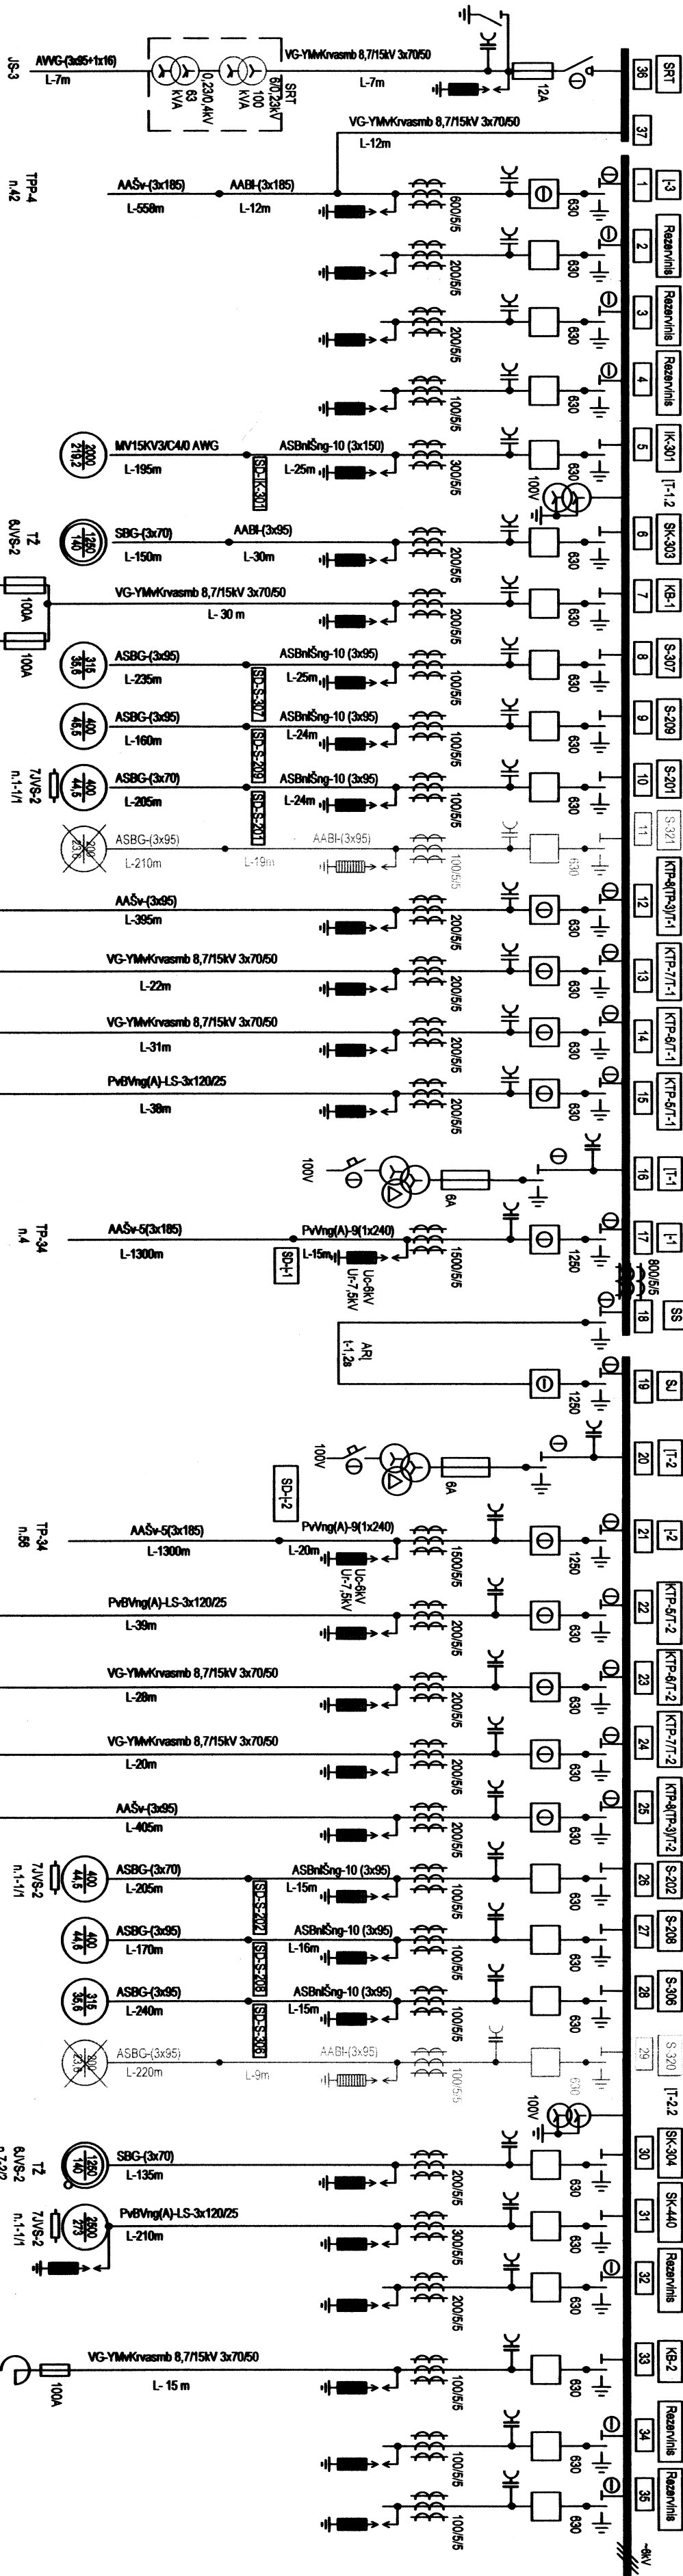

ORLEN Lietuva
Elektros ir automašīnas sistēmas
SCHEMA REGISTRUOTA
2024-11-05 Nr. 41-81

PASTABA: Sužmērtos komutatoru aparātu būsēnos (lūgta, lūgta) atbilsta
vyr. enerģētiskajam pārvaldi "Dā naftas produktu pārdošanas normalas elektroenerģijas tīklošanas shēmas".

№	Datums	Notikums
8	2021.10.28	Schémas patikrināšanas
7	2021.05.10	Schémas patikrināšanas
6	2021.01.25	Schémas patikrināšanas
5	2019.12.11	Schémas patikrināšanas
4	2019.01.08	Schémas patikrināšanas
1	Data	Keitlīnu pavadīšanas (priežastis)

Aizēst. Nr.				Obj. 140-10			
<div><div>ORLEN</div><div> ORLEN Lietuva</div></div>							
Pareļos	Pavards	Parāšas	Data	TTP-5 US-6V Operatīvāne elektrāne schēma		Laida	
Tvīrtino	A. Jukāns	Audrius Jukāns					
Sudēfno	A. Priāļsūktis	ARTURAS JUKĀNS PRIEKŠSUKTIS	2024-11-05 14:00:00 2024-11-05 14:00:00				
Tikrino	A. Briļška	ARTURAS BRIĻŠKA	2024-11-05 14:00:00 2024-11-05 14:00:00				
Braižē	A. Briļška	ARTURAS BRIĻŠKA	2024-11-05 14:00:00 2024-11-05 14:00:00				
Vykdytojas AB "ORLEN Lietuva"				166451720-E-1768-VS			
				Lapaē		Lapu	
				1		1	

12TPP5_6kV.dwg