

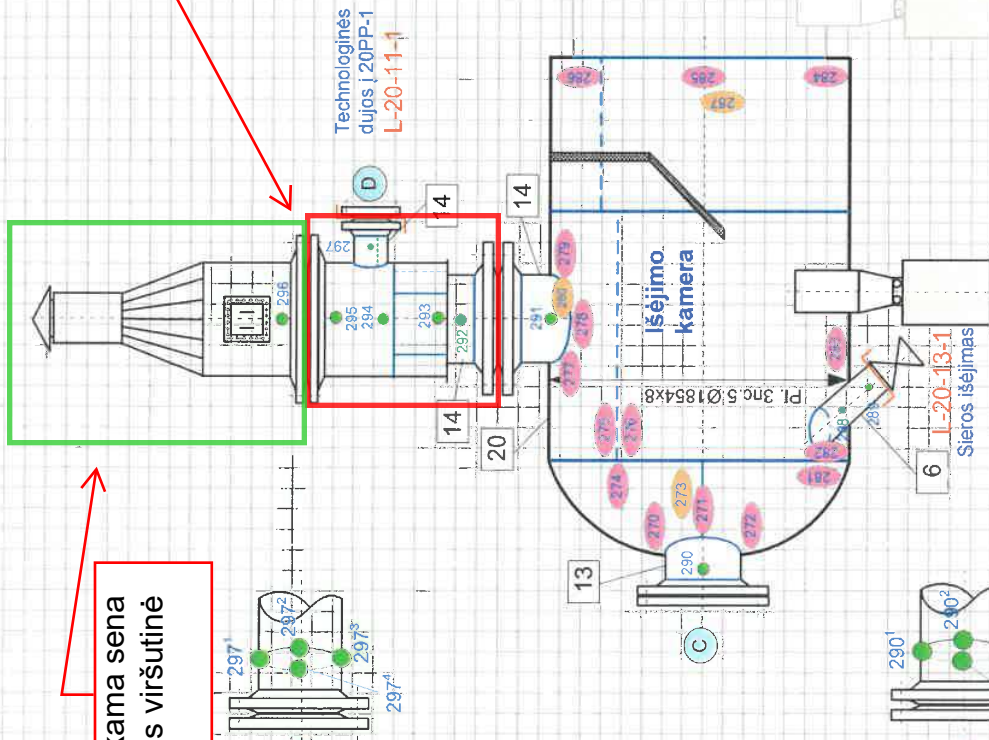


Paliekama sena
žvakės viršutinė
dalis

Žvakės korpuso
gamyba (ribos
apibrėžtos
raudona spalva).



Technologinės
dujos L-20-11-1

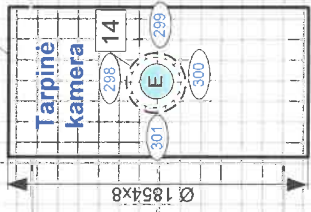

Sutartiniai žymėjimai:

- 000 - Korpuso sienelės storio matavimo vieta ne matomoje pusėje;
- 001 - Korpuso sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- 002 - Korpuso sienelės storio matavimo vieta iš vidinės pusės pusėje;
- 003 - Atvamzdžio sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- 004 - Pozicija pagal specifikaciją;
- 005 - Atvamzdžio matuojamas keturiuose taškuose kas 90°;
- 006 - Registracijos riba;

Poz.Nr.	Matmuo	Pieno markė	Brokavimo storis
6	Ø 89x8 0	Plenas 20	2.5 mm
13	Ø 480x8	Plenas 3nc.5	4.0 mm
14	Ø 530x8	Plenas 3nc.5	4.0 mm
20	Ø 185x10	Plenas 3nc.5	5.0 mm

Viso matuojamų taškų schemoje – 66 vnt.

Braiže	R.Skarulis	24-07-22	GP-3, Sieros Nr.2, III-jo bloko katilo-utilizatoriaus 20KU.2 išėjimo ir tarpinės kamery	sienelės storio matavimo schema:	Lapas 8
Vadovas	K.Ševeliovas				
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data	