


Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2601335

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukl. pom.
1				P/26/019662	17-04-2026	P/26/019662	26-03-2026	V	budynek mieszkalny - jednorodzinny	0010-90/9	12.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośredni

Stacja transf.
KRÓLIKOWO [Os-0905]

Tr. 160 kVA



obwód nr 02
K-K ŚWIĘTAJNY

lin. SZ-51
125 A GG
wymiana na
125A gF

istn. AsXSn 4 x 70 mm²
L=519m

istn. 13/O-10,5/15
+oprawa ośw. ulicznego

proj. SZ 100.3
WT-0080A gF

istn. AsXSn 4 x 70 mm²
L=40m

istn. 14/K-10,5/10
+oprawa ośw. ulicznego



proj. ASA 500-1080-F2-K+P

proj. NA2XY-O (YAKXS) 4 x 120 mm² L = 87/110 m

proj. NA2XY-O (YAKXS) 4 x 120 mm² L = 51/66 m

proj. ZKP1 typu P2-RuLZV/LZR/F

Z6403326

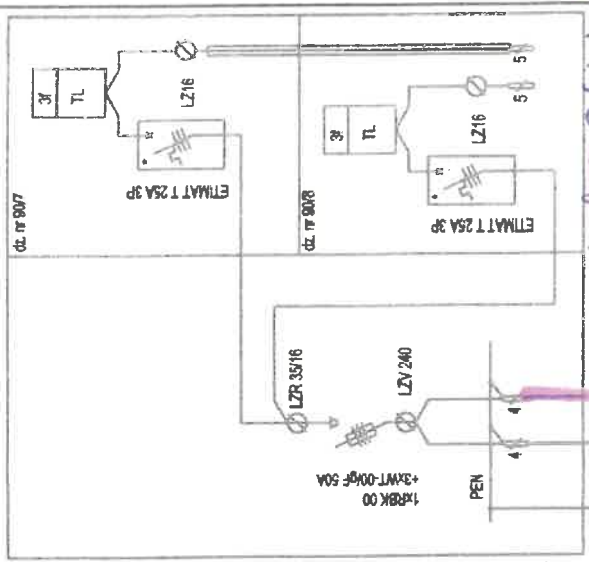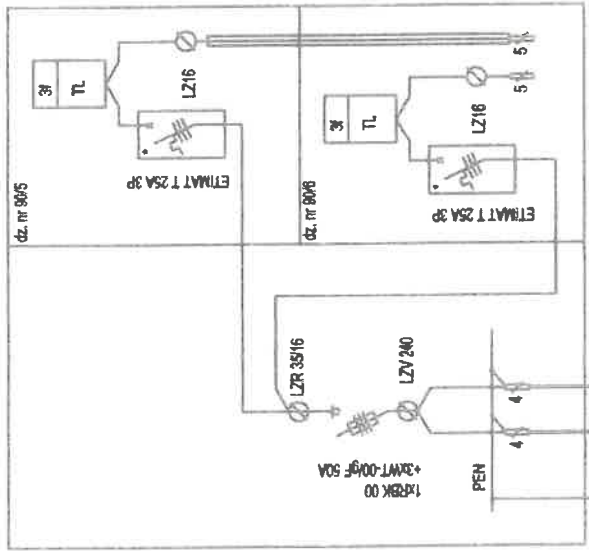

Wykazanie pomiaru rozładunku:
1. Ciężar masy całego
Wypróżnienie nie używane
1. Ciężar masy całego
1. Ciężar masy całego
1. Ciężar masy całego

prof. kabin 9.6.2020
2. (WPKS) 12.2.2020
projekt z projektu re-

01-04-2022

7170/29662

26.03.2020

Technik Wiodący
ds. Przyłączeń

Sebastian Pose



P126/99662 - zasilenie developme
moc 12,5kW zob. 3x25A

Badawca linii kablowej 04kV z 1st. ZRP oii. 60m
(proj. 4ALXS kt 20mm², P2-Rs/LZV/LZR/F)

26.03.2028
Technik Wiodący
ds. Przyłączeń
Sebastian Pose

05-0905 TR 160W
Osw 02 sz-51 gF/3x1
AsXSn kt 10mm²/570m
sz-160.3 zob. 3x25A
AsXSn kt 10mm²/40m
11127m² 1.01170m² 1176