



## PROJEKT TECHNICZNY

Zlecenie nr: **OBI/52/2503389**

Umowa nr: **ZN/112/5252MZI/2026/2503389/1**

Obiekt: **Przyłącze kablowe 0,4 kV**

Działki nr: **dz.nr 570 obręb Kołomąt jednostka ewidencyjna gmina Czaplinek  
Powiat Drawsko Pomorskie**

Temat: **Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego  
dz. nr 570 w m. Kołomąt , obręb Kołomąt**

Inwestor: **ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie  
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin,**

Biuro projektowe: **MIKRA-PROJEKTY Krzysztof Kania.**

Projektant: **mgr inż. Krzysztof Kania**  
uprawnienia:

mgr inż. Krzysztof Kania  
A. projektant i wykonawca, a także kierownik  
i kierownik zespołu projektowego i wykonawcy  
w specjalności inżynierskiej z zakresu inżynierii  
i projektowania i wykonawstwa w dziedzinie inżynierii  
i projektowania i wykonawstwa w dziedzinie inżynierii (9)

**EGZ. Nr 1**

**Białogard, marzec 2026 r.**

## **BURMISTRZ CZAPLINKA**

I.7021.10.2026

**Energa Operator S.A.**  
**oddział w Koszalinie**  
**ul. Morska 10**  
**75-950 Koszalin**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16.02.2026 r. dot. uzgodnienia budowy przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV realizowanej przez Energa Operator S.A. oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin informuję, że wyrażam zgodę na budowę przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV w pasie drogi wewnętrznej oznaczonej działką nr 570 obręb 0142 Kołomąt wg. załącznika graficznego.

Na mocy niniejszego pisma stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.).

Jednocześnie informuję, że przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca robót jest zobowiązany złożyć wniosek do Burmistrza Czaplinka o zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń związanych z uzbrojeniem terenu.

  
**Z up. Burmistrza Czaplinka**  
**Dariusz Sapiński**  
**Kierownik Referatu Inwestycji**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Koszalin, 06 marca 2026r.

ZArch.K.5183.144.2026.MJ

MIKRA-PROJEKTY  
Krzysztof Kania  
ul. Truskawkowa 6  
78-200 Białogard

**Dotyczy: budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku na dz. 2/44, na działce nr 570 obręb 0142 Kołomąt, gmina Czaplinek.**

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 lutego 2026r. (wpłynęło: 20.02.2026r.) w sprawie zaopiniowania projektowanej budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku na dz. 2/44, na działce nr 570 obręb 0142 Kołomąt, gmina Czaplinek, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref ochrony konserwatorskiej;
- 2/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);
- 3/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeologicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaleceń.

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie

*mgr Grzegorz Plechota*


Otrzymują:

1. MIKRA-PROJEKTY Krzysztof Kania  
ul. Truskawkowa 6  
78-200 Białogard
2. a/a


Sprawę prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Józefowska  
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin  
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283  
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: [koszalin@wkz.szczecin.pl](mailto:koszalin@wkz.szczecin.pl)



Stacja Transformatorowa 15/0,4 kV  
"Czaplinek Akacyjowa " nr 20963  
Transformator 160 kVA

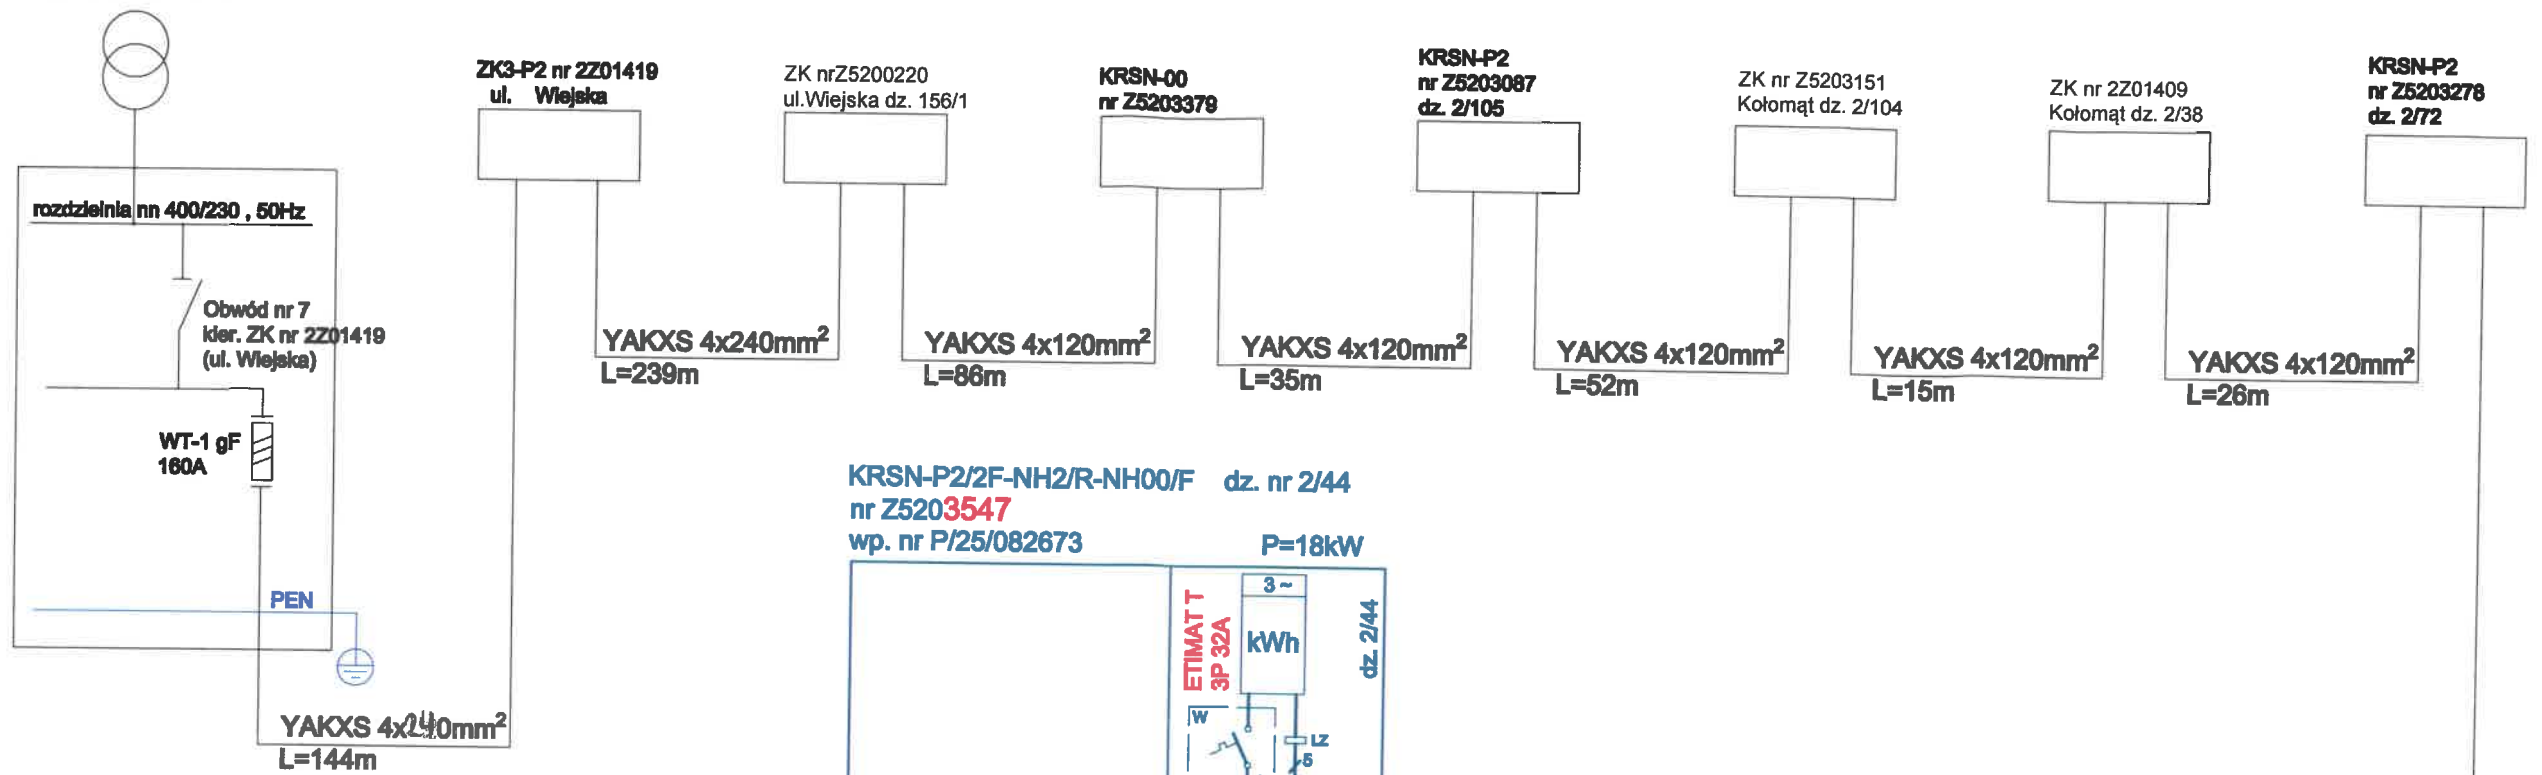

Złącze nr Z5202826  
KRSN-00/4R-NH2/F

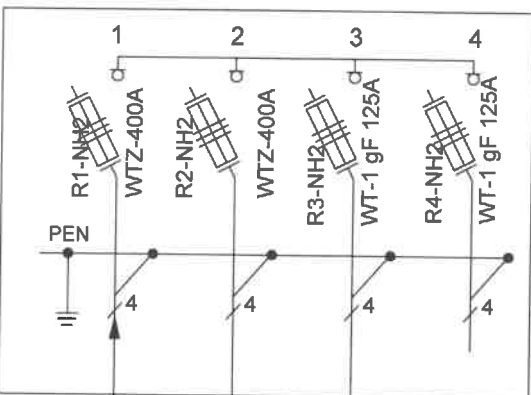

kier. Złącze nr Z5202827


kier. Złącze nr Z201406

Istniejący kabel YAKY4x120mm²  
we wskazanym miejscu odkopać,  
przeciąć i podłączyć z projektowanym  
kablem

**OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ**  
w sieci 0,4kV - samoczynne wyłączenie zasilania

- Uwaga:**
1. Rezystancja uziemienia złącza kablowego nie może przekraczać wartości 5 Ω.
  2. Projektowany kabel układać linią falistą na głębokości 70 cm linią falistą na 10 cm podsypce z piasku. Ułożony kabel zasypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego, następnie przykryć folią koloru niebieskiego.

Złącze nr Z5203279, dz. 2/46  
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F

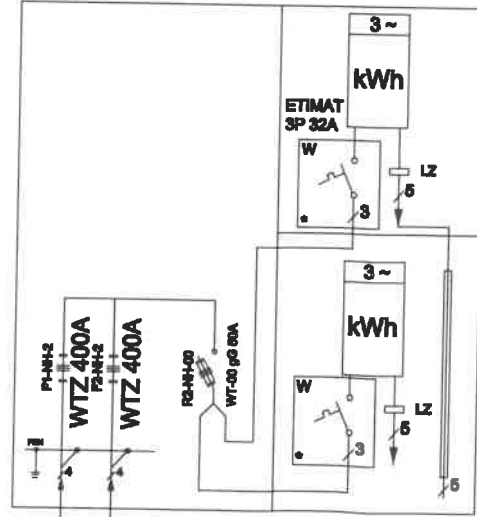

ZK nr Z201407  
dz. 2/32

mgr inż. Krzysztof Kania  
Pracownia budowlana do projektowania  
i wykonania robót budowlanych, w tym  
projektowania i wykonania instalacji  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid. ZAP 0225/PWOE/09

ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji Drawsko Pomorskie				
Biuro projektowe MIKRA-PROJEKTY Krzysztof Kania 78-200 Białogard ul. Truskawkowa 6				
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kania	ZAP/0225/PWOE/09	03-2026	
				nr zlecenia
				OBI-52-2503389
skala	Opis rysunku Schemat ideowy zasilania w zakresie przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV w m-ści Kołomąt dz. 2/44 gmina zapiek			
autor				nr rysunku E-02