 <div>ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock</div>	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		STRONA 1/3
	NAZWA ELEMENTU Pokrywa studzienki nazbiornikowej żelbetowa 1400		NR KATALOGOWY TP/11
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstępiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.			

OPIS:

Pokrywa studzienki nazbiornikowej, najazdowa, z wieńcem żelbetowym:

- wymiary: 2245 x 1585 mm lub 1585 x 1585 mm
- wąż: stalowy na siłownikach 1400 x 740 mm lub 920 x 920 mm.
- wąż stalowy bez siłowników (wersja nienajazdowa) 1400 x 740 mm lub 920 x 920 mm.

Montowana konstrukcją żelbetową w nawierzchni, połączona teleskopowo ze studzienką stalową – nie przenosi obciążeń bezpośrednio na studzienkę.

Wąż stalowy otwierany na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, z teleskopami.

Rygiel zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem.

UWAGA– zakaz stosowania elementów mających styczność z paliwem wykonanych z miedzi lub stopów miedzi; dotyczy instalacji (orurowania), połączeń instalacji, zaworów, elementów mocujących (śruby) i innych urządzeń technicznych (zm. 16 lipiec 2015)

LOKALIZACJA:

na studziencie nazbiornikowej, podjazd stacji.

WYMAGANIA ODBIOROWE:

1. aprobata techniczna
2. protokół odbioru

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--



ORLEN S.A.

ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Pokrywa studzienki nadziornikowej
żelbetowa z włazem stalowym

STRONA


2/3

NR KATALOGOWY

TP/11

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek bez pisemnej zgody

ORLEN S.A.

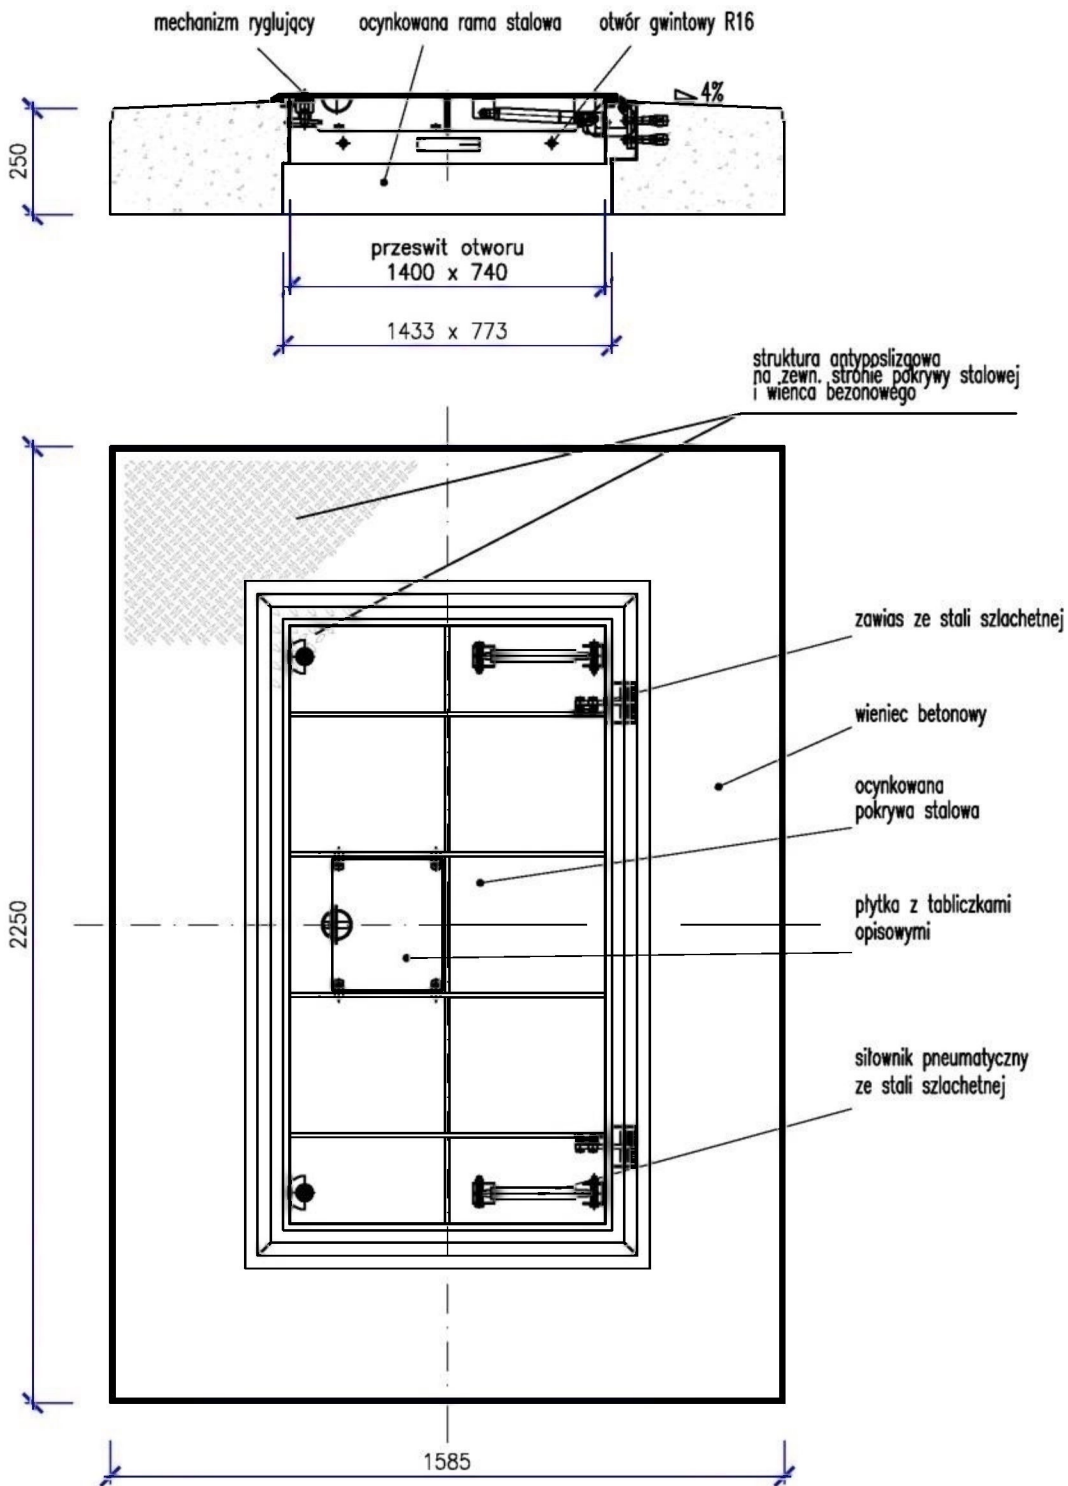

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]