



ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

1/3

NAZWA ELEMENTU

**Odprowadzenie ścieków z urządzeń
na wyspie i kąciku**

NR KATALOGOWY

WT/29


Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

Opis: odpływ higieniczny z syfonem wykonany z rur PCV kanalizacyjnych oraz kształtek Ø50mm.


Odpływ musi zapewniać :

- stabilne mocowanie odpływu oraz węży odpływowych ekspresu.
- odseparowanie węży odpływowych ekspresu od elementów odpływu (dla zachowania bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego, węże odpływowe nie mogą mieć kontaktu z elementami odpływu).

Kąciki kawowe :

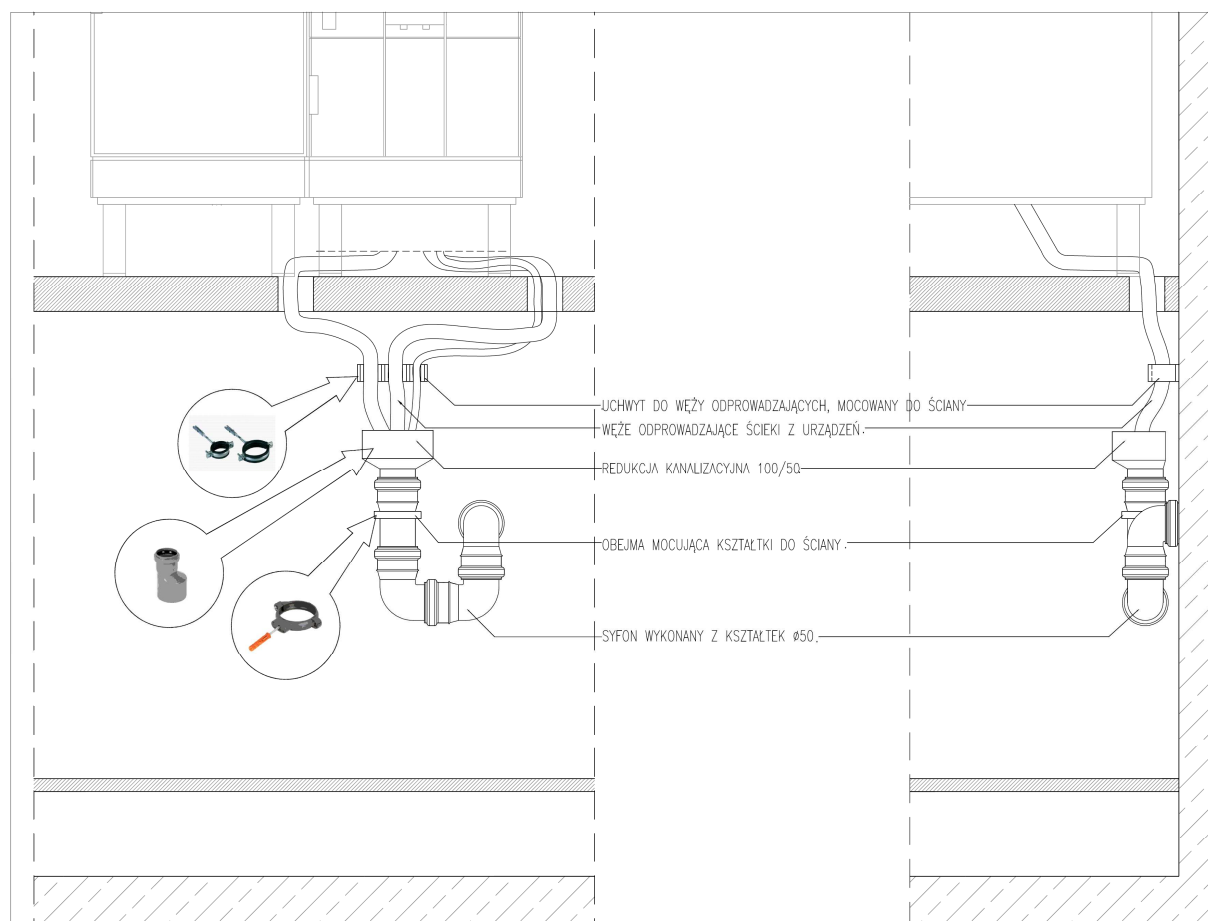


Schemat odprowadzenia ścieków z urządzeń kącika kawowego – 2 ekspresy.

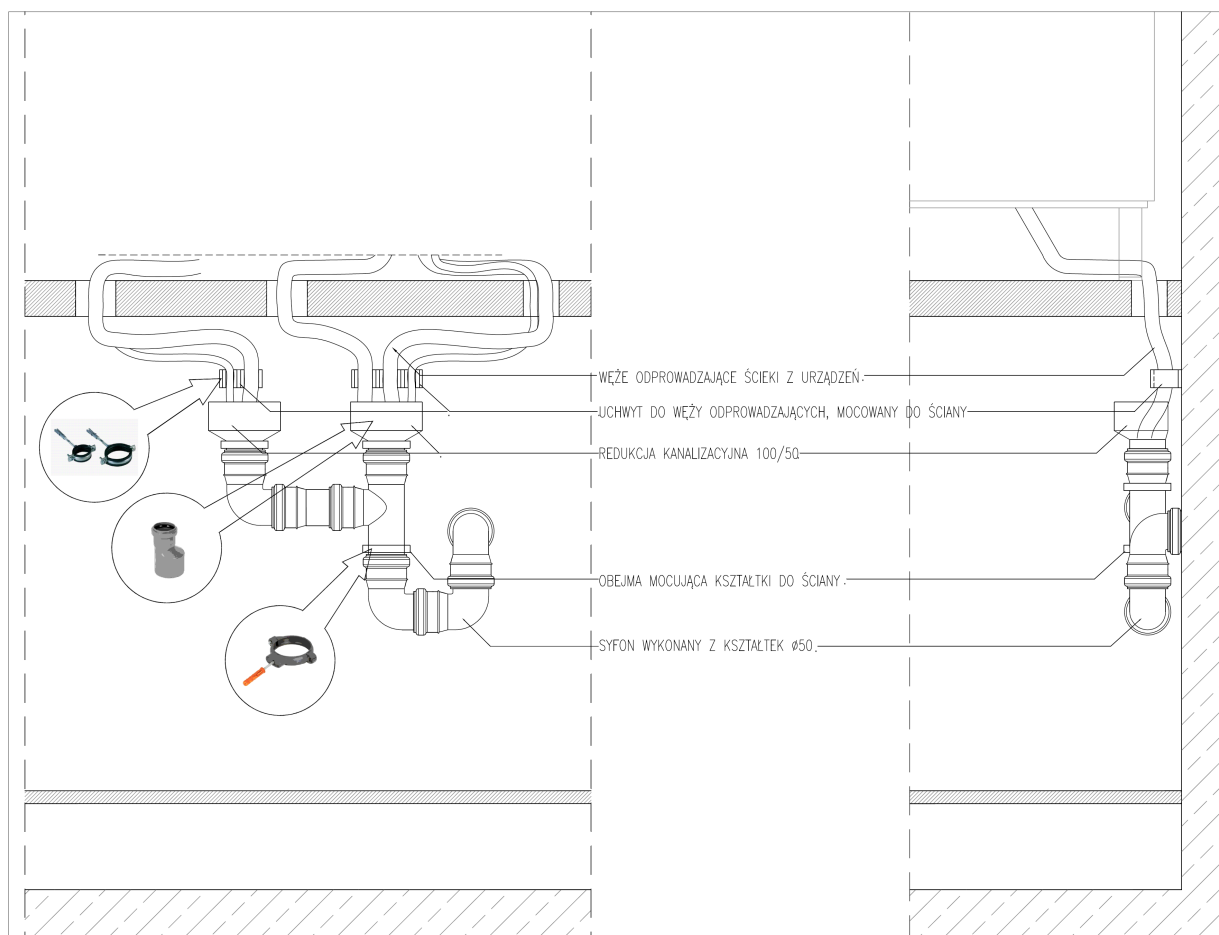


Schemat odprowadzenia ścieków z urządzeń kącika kawowego – 2 ekspresy.

Wyspy kawowe :

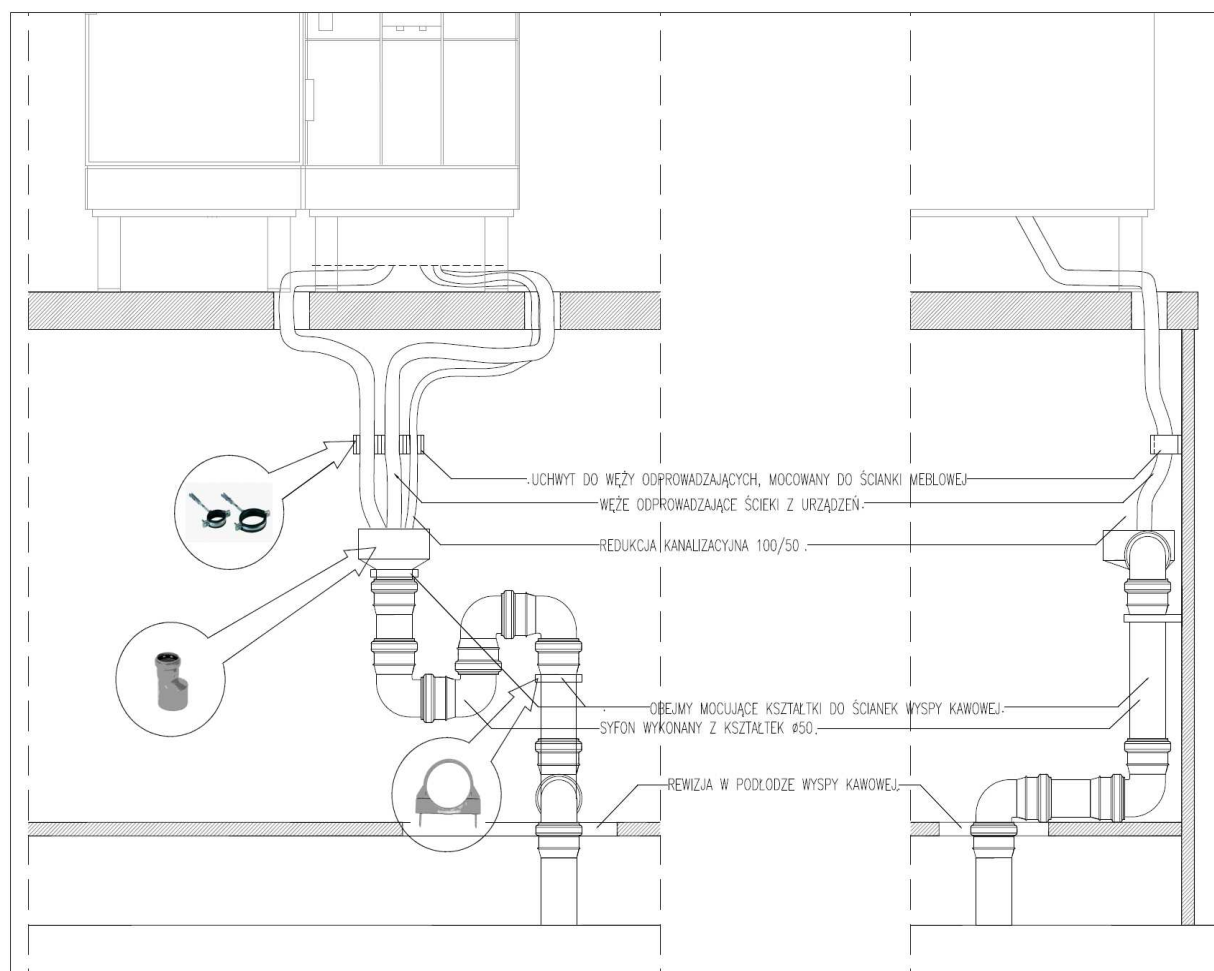

Schemat odprowadzenia ścieków z urządzeń wyspy kawowej – 1 ekspres.

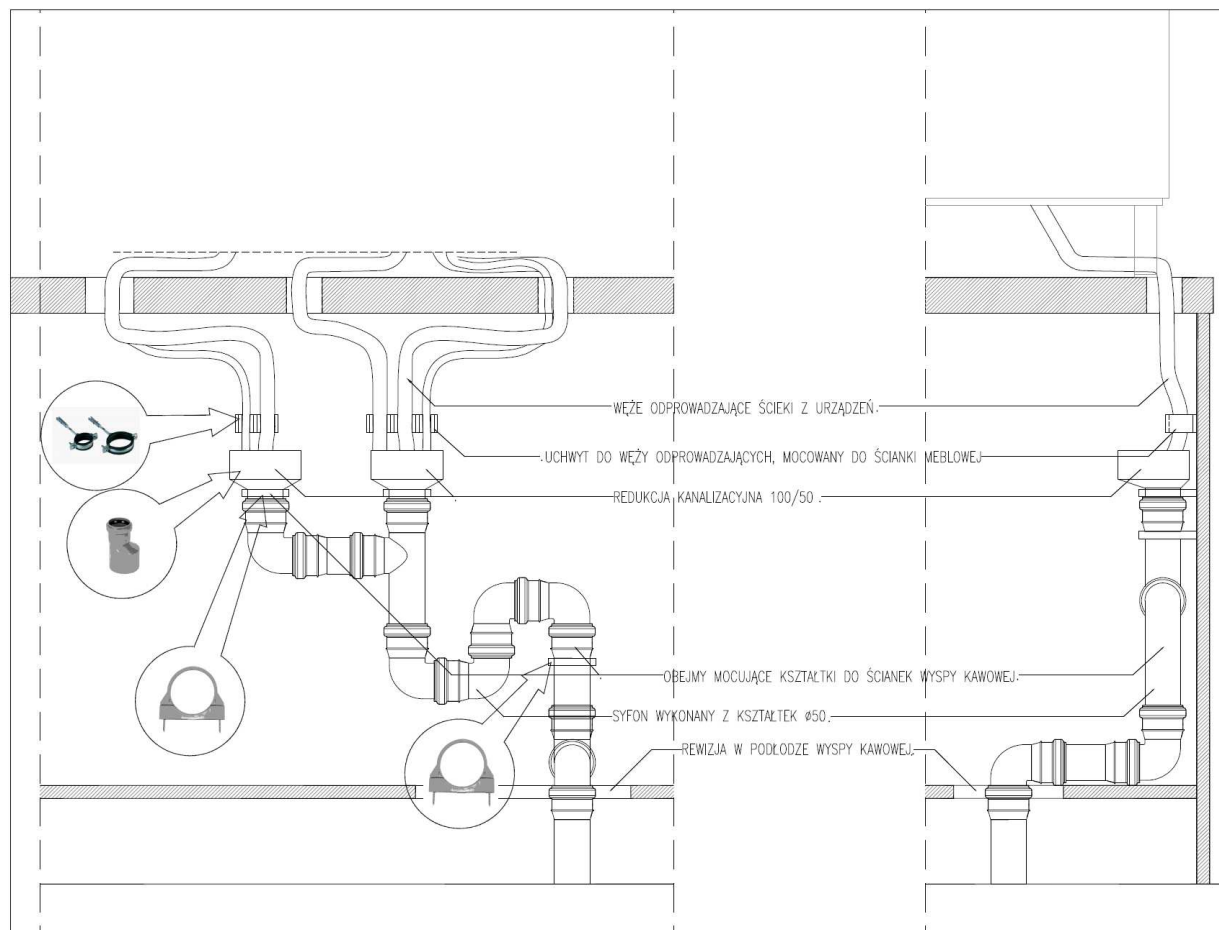

Schemat odprowadzenia ścieków z urządzeń wyspy kawowej – 2 ekspresy.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--