
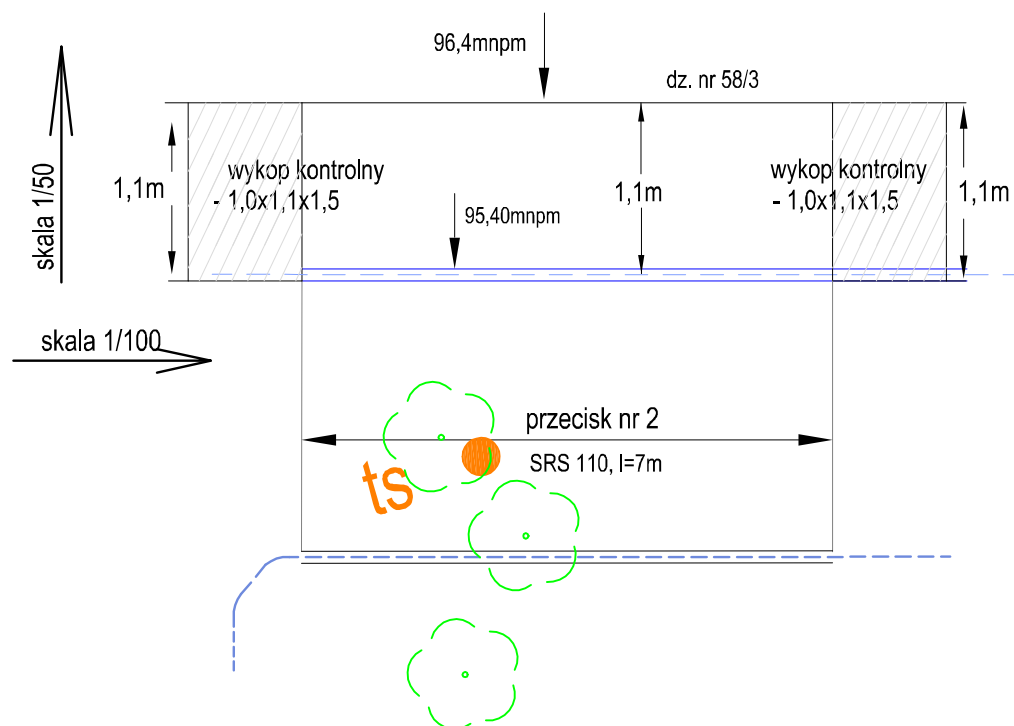


Istn. rzędne - podano na rys.

Rurę SRS ułożyć metodą przecisku  
 Wymiary proj. urządzeń podano w "m"  
 Wymiary odległości oraz rzędne posadowienia podano w "m".

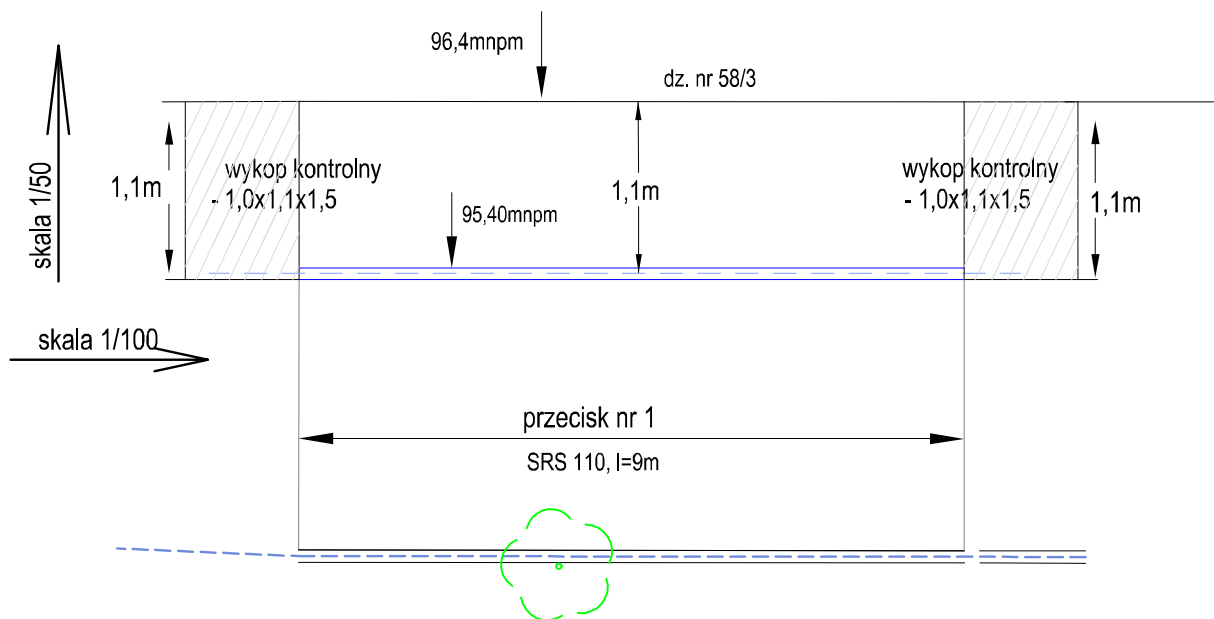

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "EWA" Tadeusz Płodzik, ul. Jana Pawła II 3,  
 11-130 Orneta NIP: 582 115 47 35, REGON 362825964, e-mail: tadplo@wp.pl, tel.: 728562293

Temat	OB1/22/2502926_ Przyłącze kablowe nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, Szymbory dz. nr 47/4 obręb 0025 Szymbory.				
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk				
Lokalizacja	Godkowo, dz. nr 58/1, 58/3, 141/1 obręb 0006 Godkowo, dz. nr 47/4 obręb 0025 Szymbory				
Nazwa rys.	Profil poprzeczny przecisku				
Projektant	mgr inż. Tadeusz Płodzik	WAM/0133/PWOE/17 Warm.Maz.lzba Inż. Bud.nr WAM/IE/0011/18		Data	kwi-26
				Skala	1/100, 1/50
				nr rys.	E-3