


Korpuso gaubto, paskirstymo kameros ir plaukiojančios galvutės demontažo/montažo schema

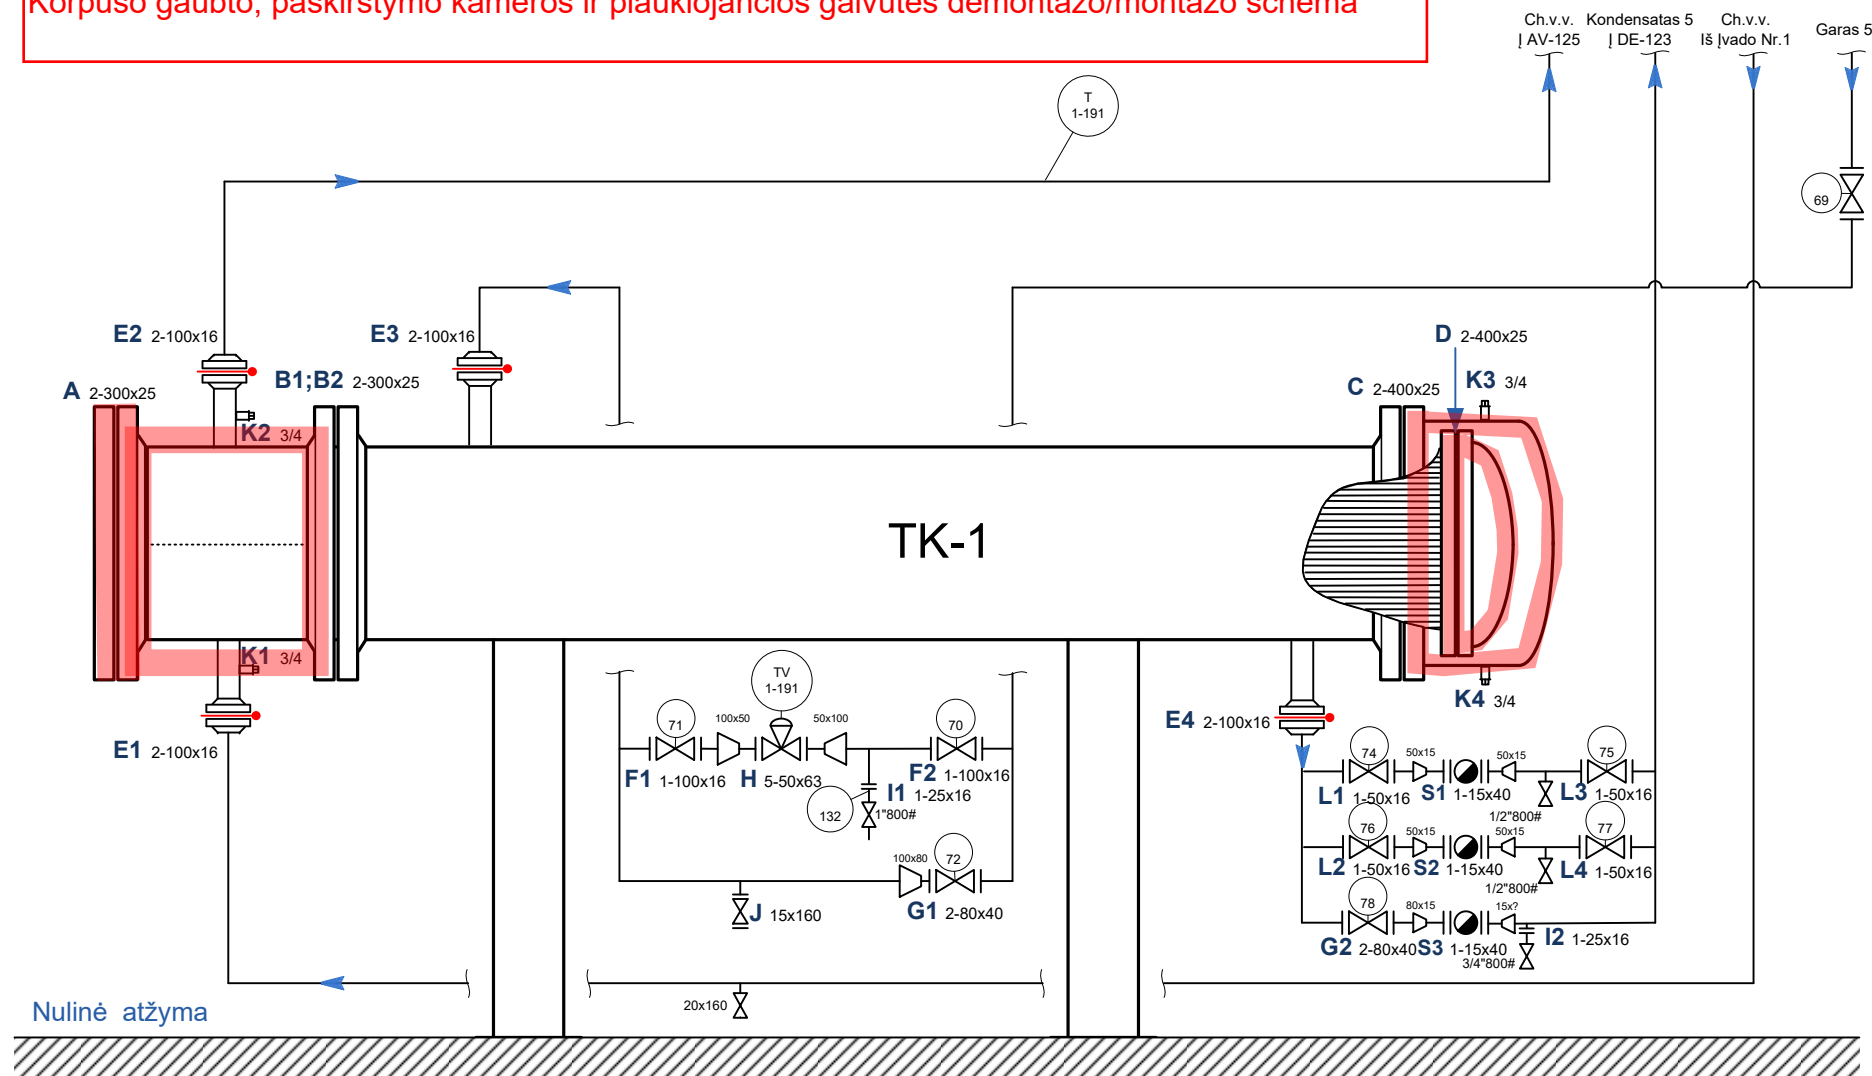

Nulinė atžyma

Korpusas

Inventorinis Nr.: 2201
 Registracijos Nr.: 1-201
 Terpė - Garas 5
 Tpr - 200°C
 Td - 180°C
 Ppr - 8 bar
 Pd - 5 bar
 Ph - 10 bar

Vamzdeliai

Inventorinis Nr.: 2201
 Registracijos Nr.: 1-201
 Terpė - Chemiškai valytas vanduo
 Tpr - 100°C
 Td - 90°C
 Ppr - 10 bar
 Pd - 8 bar
 Ph - 12,5 bar

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP1	LK-1 (katilinė)	TK-1