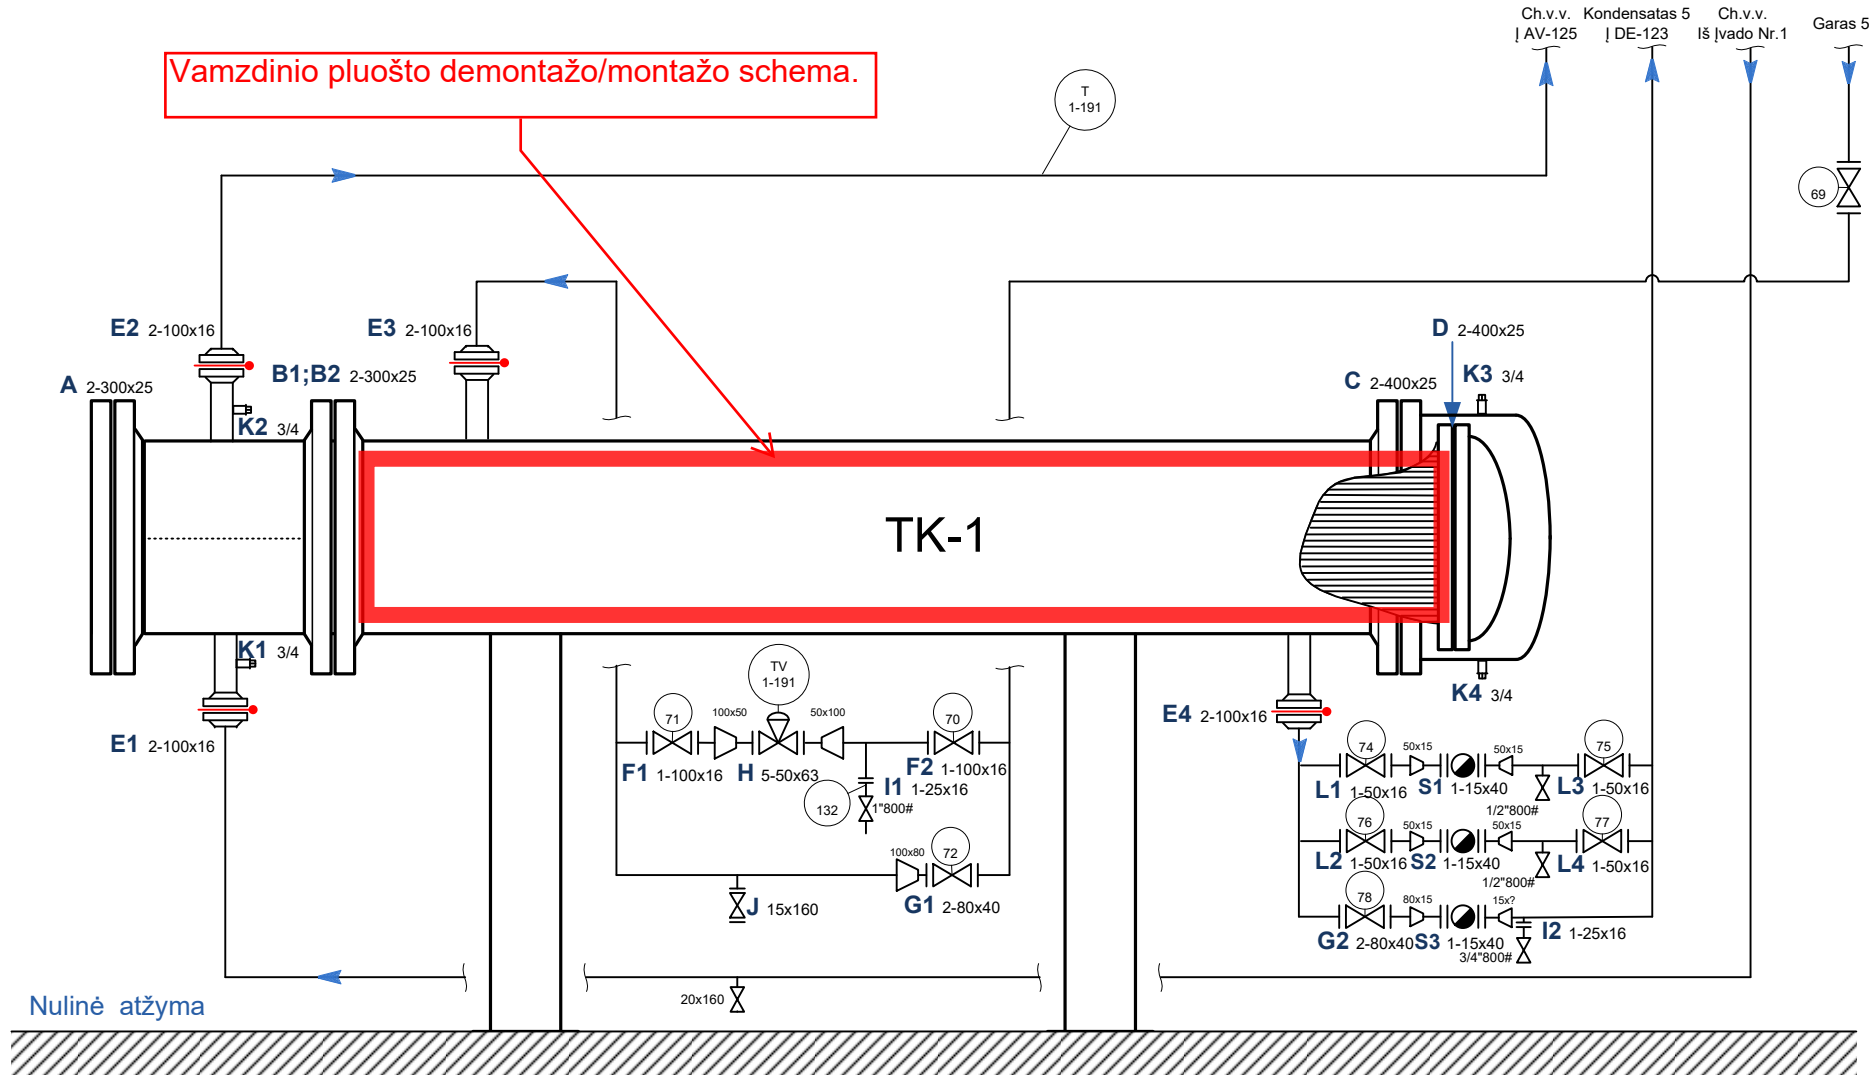

Korpusas
Inventorinis Nr.: 2201
Registracijos Nr.: 1-201
Terpė - Garas 5
Tpr - 200°C
Td - 180°C
Ppr - 8 bar
Pd - 5 bar
Ph - 10 bar

Vamzdeliai
Inventorinis Nr.: 2201
Registracijos Nr.: 1-201
Terpė - Chemiškai valytas vanduo
Tpr - 100°C
Td - 90°C
Ppr - 10 bar
Pd - 8 bar
Ph - 12,5 bar

Cechas	Sekcija	Aparato technolog. Nr.
GP1	LK-1 (katilinė)	TK-1