rodzaj wyrobu	okno aluminiowe	witryna aluminiowa
symbol	O1	Al1
schemat 1:100		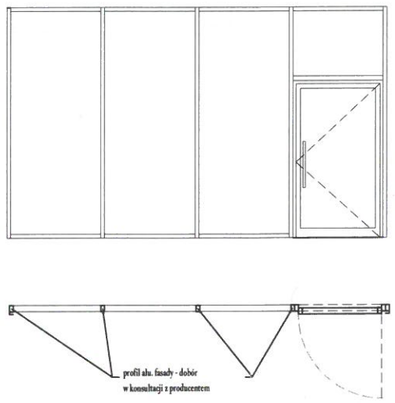
wymiary [cm]	100x120	500x300
ilość ogółem	1	1
kolor	RAL 7022	RAL 7022
uwagi	- Profil ościeżnicowy okien ciepły, skrzydła z profilu aluminiowego, ciepłego. Maksymalna szerokość profili aluminiowych 75 mm. - Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkową oraz utratę koloru i połysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. - Szkło: ze szkła zespolonego antyrefleksyjnego klasy P4 bialego dwuwarstwowe Wyposażenie okna: - zamek rozwierno-uchylny obwiedniowy - klamka na wysokości nie większej niż 180 cm nad posadzką	- kolor RAL 7022. - konstrukcja z profili aluminiowych z przekładką termiczną - konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepłej na pełnej wysokości ściany. Szerokość słupów i rygli fasady 50 mm. Maksymalna głębokość słupów fasady = 180 mm od wewnętrznej krawędzi słupa do zewnętrznej krawędzi klipsa. Takie same profilowje słupów i rygli fasady. - wypełnianie fasady ze szkła zespolonego białego thermoflissi oraz w panie witryny powyżej 300 cm z wypełnieniem niepraszczo-czynym. - zewnętrzna tafla ze szkła bezpiecznego klasy P 4. - drzwi manualne z samozamykaczem np. firmy GEZE model TS 5000 wraz z szyną T-STOP. Skrzydła drzwi z profili ciepłych, uklonne podwojnie, szkłem zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1). - Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkową, oraz na utratę koloru i połysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. - Wytrzymałość połączenia paskow poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/ 10 cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300 kG/ 10 cm. - Montaż słupow do konstrukcji ściany za pośrednictwem **kotew .** **– wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi nie mogą być większe niż wartości U(max) wynoszące od 1 stycznia 2021 r. przy ti : 16 st. C = 0.9 [W/(m2 K)], przy ti < 16 st. C = 1.4 [W/(m2 K)]**

rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne
symbol	Dz1
schemat 1:100	
wymiary w świetle So	120
otworu [cm] Ho	210
wymiary w świetle S	100
ościeżnicy [cm] H	205
ościeżnica	stalowa systemowa
kierunek otwierania	L / P
ilość sztuk	- / 1
ilość ogółem	1
kolor	RAL 7022
uwagi	Kolor profili i wypełnień drzwi zewnętrznych: RAL 7022, kolor okuć: RAL 7022. **– drzwi manualne z samozamykaczem np. firmy GEZE model TS 5000 wraz z szyną T-STOP. Skrzydła drzwi z Pa, uklonne podwojnie, szkłem zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1).** **Wypełnienie:** **1/ szkło zespolone antyrefleksyjne klasy P4** **Skład konstrukcyjny stopów aluminium zgodny z normą EZ 573 cz. 3 i 4. Właściwości mechaniczne zgodne z no cz. 2.** **Przekładki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.** **Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV.** **Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkową, oraz na utr wyglądu zgodnie z wymaganiami Qualicoat.** **Wytrzymałość połączenia pasków poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/10 cm. ść na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300 kG/ 10 cm.**

rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne
symbol	Dz2
schemat 1:100	
wymiary w świetle So	140
otworu [cm] Ho	210
wymiary w świetle S	120
ościeżnicy [cm] H	205
ościeżnica	stalowa systemowa
kierunek otwierania	L / P
ilość sztuk	- / 1
ilość ogółem	1
kolor	RAL 7022
uwagi	Kolor profili i wypełnień drzwi zewnętrznych: RAL 7022, kolor okuć: RAL 7022. Profil ościeżnicowy drzwi i okien zewnętrznych ciepły, rama okienna naświetla w systemie witrynowym. Skrzydła z profilu aluminiowego, ciepłego. Maksymalna szerokość profili aluminiowych: 78 mm, identyczna dla profilu ościeżnicowego i okiennego. Wypełnienie: 1/ drzwi pełne wewnętrzne i zewnętrzne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) Nawiewniki: systemowe o wydajności 250 m3 /h lub otwory wentylacyjne o średnicy 30 mm, skrobane kabinierami z aluminium. Skład konstrukcyjny stopów aluminium zgodny z normą EZ 573 cz. 3 i 4. Właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 cz. 2. Przekładki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV. Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozję nitkową, oraz na utratę koloru i połysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymałość połączenia pasków poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kG/10 cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300 kG/ 10 cm. Próg drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokości 25 mm. Na progu drzwiowym uskok poszkli. Drzwi wewnętrzne w skrytce sklepu bezprogowe. Montaż ościeżnicy do ściany zewnętrznej kotwierzowo*, na pośrednictwem profilu zetowego, dla zapewnienie dilewowania wewnętrznej płaszczyzny ościeżnicy z płaszczyzną zewnętrzną ściany. Wyposażenie w akcesoria drzwi: 1/ Samozamykacz z blokadą, montowany od wewnątrz. 2/ Zawiasy skrzydła –3 szt. giermapółkowe z obciążeniem 80 kg. np. Dr Hann. 3/ Klamki np. Hacfele (nr 962.92.740) z eksydowanego aluminium lub inne o tym samym kształcie lub podobnym np. Hacfele ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o takim samym kształcie. 4/ Dwa zamki na wkładki patentowe, antyprzewiercowione z kluczami frezowanymi. Ilość oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3szt. 5/ Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną.

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 85 740 39 77

rodzaj wyrobu	drzwi aluminiowe wewnętrzne	
symbol	D1	D2
schemat 1:100		
wymiary w świetle So	111	111
otworu [cm] Ho	211	205
wymiary w świetle S	90	90
ościeżnicy [cm] H	200	200
ościeżnica	aluminiowa systemowa	aluminiowa systemowa
kierunek otwierania	L / P	L / P
liczba sztuk	1 / -	- / 1
liczba ogółem	1	1
kolor	RAL 7022	
uwagi	Drzwi pełne: z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) Lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022 Okucia i ościeżnice w kolorze RAL 7022 Samozamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka WC lub zaplecza. 3 zawiasy giermapółkowe z obciążeniem 80kg. Podkręt np. Hacfele dwustronny ze stali kwasoodpornej i 30mm ø. 125cm montowany na wysokości 26,5 od posadzki - stal nierdzewna szczotkowana. Otwory wentylacyjne o średnicy 30mm obrobione kabinierem z aluminium. Zamek rolkowy z funkcją zamknięcia WC - chrom. W drzwiach aluminiowych prowadzących bezpośrednio do toalet, pomieszczenia prysznica, POZD (w zależności od programu stacji) - rozeta okrągła z zamknięciem i indykatorem wolne/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi wykończone frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szerokości 10 cm na pełnej wysokości skrzydła drzwiowego. Na panie od strony zewnętrznej zamakowanie zgodne z przeznaczeniem lub funkcją pomieszczenia - frezowane piktogramy, pojedynczo lub w zestawie w zależności od programu stacji	
	Wypełnienie - skrzydło ze szkła pojedynczego hartowanego, grafitowego 40%, hartowanego o grubości 6 mm w formie lustra weneckiego przezziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. Wyposażone w samozamykacz.	**Wypełnienie - skrzydło ze szkła pojedynczego hartowanego, grafitowego 40%, hartowanego o grubości 6 mm w formie lustra weneckiego przezziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. Wyposażone w samozamykacz.**
lokalizacja	zaplecze od strony sali sprzedaży	z sali sprzedaży do toalety klientów

rodzaj wyrobu	drzwi wewnątrzlokalowe drewniane		
symbol	D3	D4	D5
schemat 1:100			
wymiary w świetle So	100	100	90
otworu [cm] Ho	205	205	205
wymiary w świetle S	90	90	80
ościeżnicy [cm] H	200	200	200
ościeżnica	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022
kierunek otwierania	L / P	L / P	L / P
liczba sztuk	1 / 1	1 / -	- / 1
liczba ogółem	2	1	1
kolor	RAL 7022 = Porta Antracyt	RAL 7022 = Porta Antracyt	RAL 7022 = Porta Antracyt
uwagi	Drzwi wewnętrzne drewniane, skrzydła pełne, ościeżnice stalowe regulowane, wypełnienie prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Niedopuszczalne są skrzydła drzwiowe wykonane z płyty paździerzowej, pilśniowej, styropianowej lub kartonu komórkowego. Wszystkie drzwi zaplecza wykończone okleiną HPL. Okleina HPL ze względu na właściwości i odporność na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudników. Drzwi pomieszczeń zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiadająca kolorowi Porta Antracyt, ościeżnice stalowe w kolorze RAL 7022.		
	Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, opcjonalnie samozamykacz	Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias,samozamykacz, otwory wentylacyjne.	Skrzydło płaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias,samozamykacz, otwory wentylacyjne.
lokalizacja	pom. socjalne, biuro kierownika, szatnie personelu, magazyn	toaleta pracowników	toaleta pracowników

rodzaj wyrobu	roleta
symbol	R1
schemat 1:100	
szerokość [cm]	zgodnie z rzutem przekroju
liczba sztuk	1
kolor	aluminium anodowane, matowe
uwagi	materiał - aluminium anodowane, matowe, systemowe otwory wentylacyjne w powierzchni zgodnie z normą, zamek blokujący roletę w pozycji opuszczonej, z kasetą od strony wewnętrznej, zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic, w standardzie samo zwijacz.
lokalizacja	aneks porządkowy, magazyn przemysłowy

	DUT DZIAŁ STANDARYZACJI STACJI PALIW
INWESTOR:	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul.Chemików 7, 09-411 Płock
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	JRKMO ul.Kazimierza Wielkiego 87c
TEMAT:	BUDOWA STACJI PALIW PKN ORLEN STANDARD MIKRO PREMIUM
LOKALIZACJA:	dz.nr 1741/2, obr. 0034 Tykocin jedn.ewid.200212_4 Białystok
OBIRKT:	PAWILON MIKRO
RYSUNEK:	ZESTAWIENIA ŚLUSARKI
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. JAROSŁAW SOLARZ upr. proj. nr ewid. 215 / 2001 spec. architektoniczna
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. WIKTOR KIELAN upr. proj. nr ewid. 52 / 2000 spec. architektoniczna
SKALA: 1:50	DATA: 27.06.2022
NR RYSUNKU: A-P-09	FORMAT: A3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PKN ORLEN S.A. ZABRONIONE
COPYRIGHT BY PKN ORLEN S.A. REPRODUCTION WITHOUT PERMISSION IS PROHIBITED