


žr. lapą Nr.2

Vietoje kito rangovo demontuotų vamzdžio Ds200 ričių ,
kurių ilgis 2000mm, sumontuoti Pigging įrangos
pajungimus KR-102 išėjime prie flanšų 8" class 900
RTJ/Instead of another contractor's dismantled Ds200
pipe coils, 2000 mm long, install Pigging equipment
connections at the KR-102 outlet to flanges 8" class 900
RTJ



Oper. medium	VD ir vak. distiliato mišinys	GOST Category (BM-4)	Ba I (1-III)	Parameters	Oper. pressure	bar	61	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.1-102/4	Baras:/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.2 (S-100)		
		PED Category	--		Desing pressure		64				
Test medium	vanduo	Material	15x5M;P5		Test pressure	151	Iš krosnies KR-101 į reaktorių R-101/2.			Lapas	Lapų
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	YES		Oper. Temp.	420				Page	Pages
Calc. No.	---	PWHT	YES		Desing Temp.	430				1	2
---	---	Heating	NO		Test Temp.	10÷40					

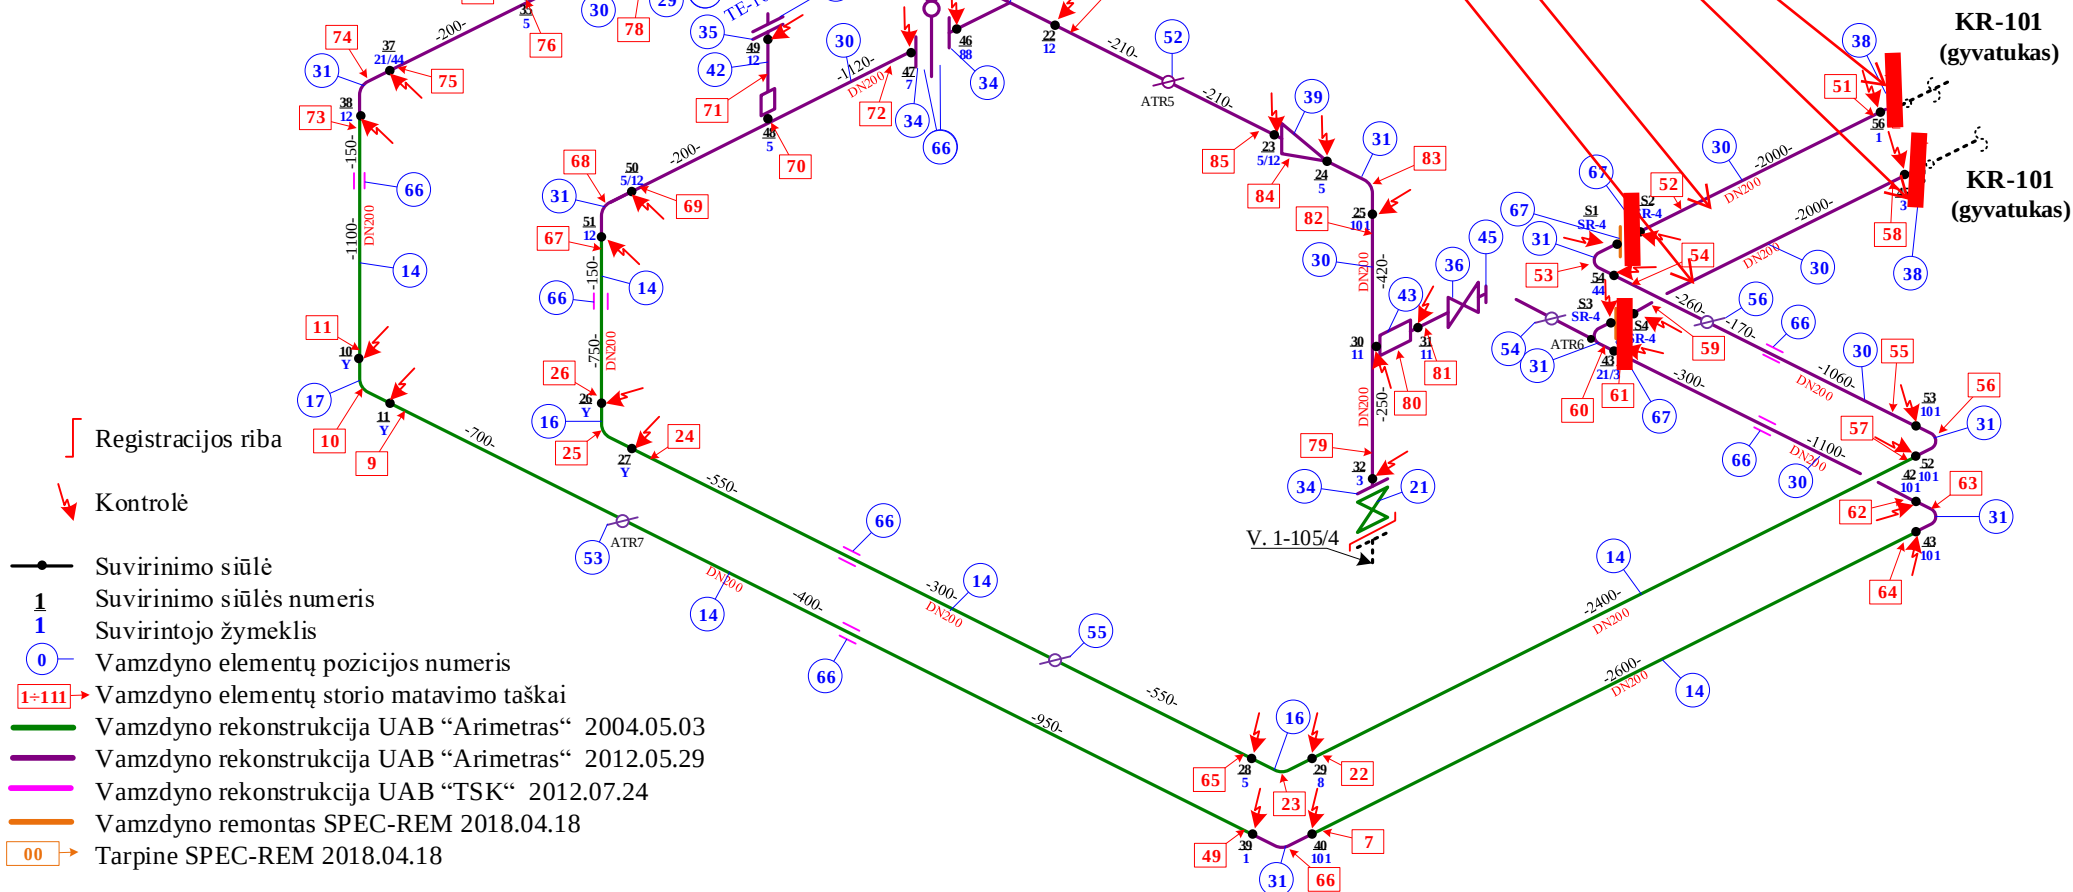