


Instead of the dismantled Ds150 coil, with a length of 880, installed pigging equipment connections in the KR-102 inlet pipes 6" class 300 RTJ/Vietoje kito rangovo demontuotos Ds150 ritės , kurios ilgis 880 mm sumontuoti pigging įrangos pajungimui antgalius KR-102 įėjimo atvamzdžiuose 6" class 300 RTJ

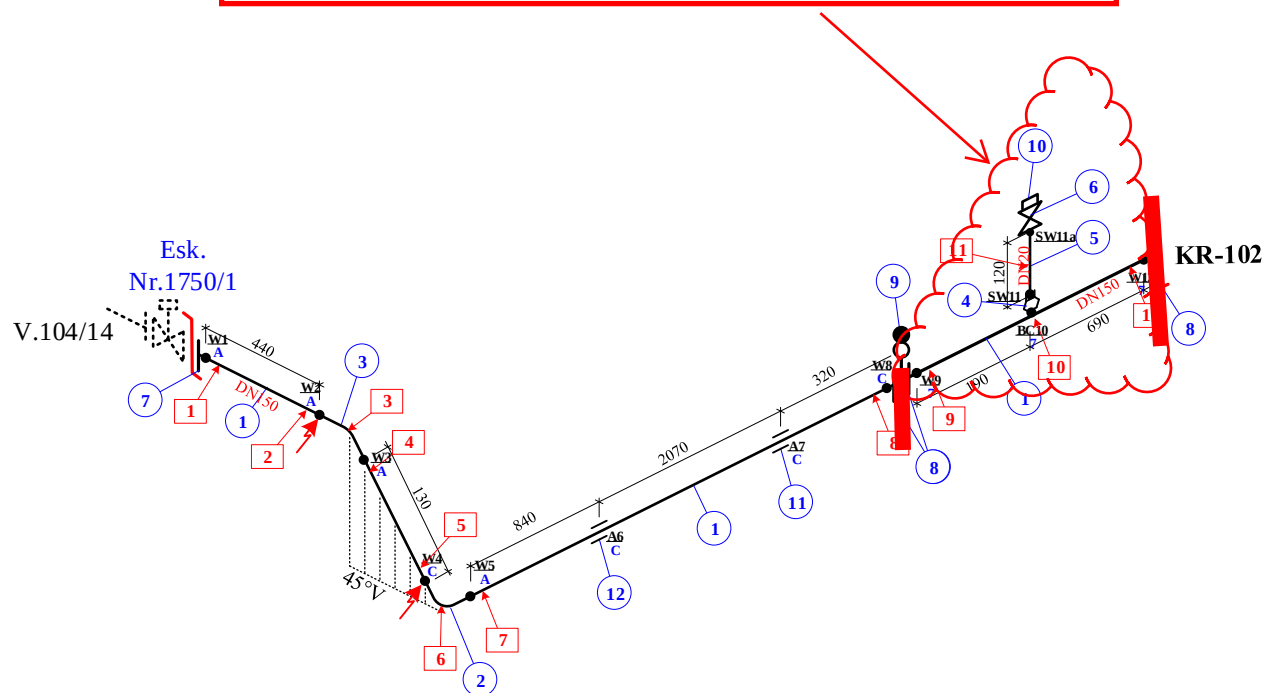

Registracijos riba

Kontrolė

Suvirinimo siūlė

1 Suvirinimo siūlės numeris

1 Suvirintojo žymeklis

0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris

0 Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

Oper. medium	Vakuuminis distilijatas	GOST Category (BM-4)	-	Parameters	Oper. pressure	bar	8	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.104/15-1	Baras:/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.2 (S-100)		
		PED Category	1-II		Desing pressure		18				
Test medium	vanduo	Material	A335 P5		Test pressure	33,7	Nuo V.104/14 (SP-101) Esk Nr.1750-1 iki KR-102	Lapas Page	Lapų Pages		
Codes	ASME B31.3	Insulation	YES		Oper. Temp.	315		1	1		
Calc. No.	---	PWHT	YES		Design Temp.	390					
---	---	Heating	NO		Test Temp.	10÷40					