



KRISPLAN

Krzysztof Cybulski

KRISPLAN Krzysztof Cybulski

99-210 Uniejów ul. Dąbska 64

NIP: 828-142-05-01

e-mail: biuro@krisplan.pl

PROJEKT TECHNICZNY

(KW04599/25, OBI 46/2501142)

Egzemplarz nr

Zadanie Inwestycyjne:

**Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej
stacji ładowania w m. Uniejów, ul.
Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów**

Obiekt:

Sieć elektroenergetyczna 0,4kV

Adres obiektu:

**Gmina Uniejów, działki nr 1419/6, 1419/7,
1419/8, 1477, 1612 obręb 0001**

Inwestor:

**ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w
Gdańsku**
*ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk*

Projektant:


.....
mgr inż. Paweł Szewczyk

*Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych*
nr ewid.: LOD/2703/PWOE/15

Uniejów, kwiecień 2026r.

 KRISPLAN Krzysztof Cybulski	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 26
--	---	------------------------	-------------------

9. Decyzje administracyjne

**Burmistrz Miasta
Uniejów**

DG.7230.72.2025

WPŁYNEŁO 21.11.2025

Uniejów, dnia 18.11.2025 r.

ZEZWOLENIE

Decyzja jest prawomocna
z dniem 08.12.2025 r.
podpis

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153); oraz art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), i § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 15.10.2025 r. (data wpływu 17.10.2025 r.) i uzupełnienia z dnia 27.10.2025 r. złożonego przez:

P. Patrycję Kucharską – Górską, reprezentującą firmę KRISPLAN Krzysztof Cybulski, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów, działającą z upoważnienia Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, na podstawie pełnomocnictwa nr 8/2025 z dnia 09 stycznia 2025 r.

Wyraża się zgodę na umieszczenie i pozostawienie w drodze gminnej nr 111353 E – ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie nr ewid. gr. 1477 obręb 1 m. Uniejów, projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN typu NA2XY 4x240 mm² do zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania zlokalizowanej przy ul. Bł. Bogumiła 41 m. Uniejów, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na kserokopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszego zezwolenia (legz.)

na niżej wymienionych warunkach:

1. Projektowaną elektroenergetyczną linię kablową nN w pasie drogowym drogi gminnej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszania warstw drogi sytuując komory robocze w pasie zieleni oraz na działkach do których wykonywane jest przedmiotowe przyłącze. Po skończonych pracach należy uporządkować teren robót wraz z zieleniem.
2. Zabrania się naruszania konstrukcji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni drogi gminnej, a także składowania materiałów w pasie drogowym drogi.
3. Wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym w poboczu o nawierzchni nieutwardzonej np., w celu wykonania komór roboczych należy wykonać metodą wykopu otwartego. Po wykonanych robotach należy odtworzyć pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności poprzez:
 - a) zasypanie wykopu i zagęszczenie warstwami;
 - b) wyprofilowanie pasa zieleni;
 - c) uprządkowanie terenu.

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 27
---	---	--------------------	---------------

4. Prowadzący roboty jest zobowiązany przywrócić działkę do stanu pełnej użyteczności.

5. Po wykonanych pracach, na dzień spisywania protokołu odbioru wykonawca przedstawi **szkice prac geodezyjnych z zaznaczonymi głębokościami posadowionych urządzeń**. Inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac należy dostarczyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru pasa drogowego oraz w wersji elektronicznej (pdf. i dwg.) **przesłać na adres urząd@uniejow.pl**

6. Właściciel umieszczonej w pasie drogowym elektroenergetycznej linii kablowej nN, zobowiązany jest do jej przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagała jej przełożenia.

7. Zgoda na lokalizację w/w urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem dróg gminnych, wydawana jest na okres 10 lat od daty jego umieszczenia, potwierdzona przez zarządcę drogi protokołem odbioru pasa drogowego. Po tym okresie właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego usunięcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu pełnej użyteczności lub wystąpienia do zarządcy drogi z nowym wnioskiem o przedłużenie terminu przedmiotowej lokalizacji urządzenia w pasie drogi gminnej.

8. Za umieszczoną w pasie drogowym infrastrukturę – elektroenergetyczną linię kablową będzie pobierana coroczna opłata, od daty jego umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy przyłącza i rocznej stawki za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

9. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robót lub inwestor.

10. Utrzymanie elektroenergetycznej linii kablowej należy do jego posiadacza.

11. W przypadku ewentualnych zapadnięć w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robót, uszkodzone elementy pasa drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora.

12. Wszelkie zmiany i odstępstwa będące podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi.

13. Wydane przez zarządcę drogi uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418), do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Mając na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględnia ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 28
---	---	------------------------	-------------------

2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. **Złożenie wniosku celem uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym**, w którym zostaną określone warunki zajęcia, a o którego niezbędne jest przedłożenie:
 - 1) szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 - 2) zatwierdzonego przez Starostę Poddębickiego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

O pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą, należy się zwrócić do tut. Urzędu, w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót.

Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889)

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



BURMISTRZ
Józef Kačzmarek

Otrzymują:

1. KRISPLAN Krzysztof Cybulski, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów
2. a/a

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 29
---	---	------------------------	-------------------

**BURMISTRZ MIASTA
UNIEJÓW**

DG.7230.73.2025

WPLYNEŁO 21.11.2025

Uniejów, dnia 18.11.2025 r.

Decyzja jest prawomocna

z dniem 08.12.2025r.

podpis

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153); oraz art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), i § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 15.10.2025 r. (data wpływu 17.10.2025 r.) i uzupełnienia z dnia 27.10.2025 r. złożonego przez:

P. Patrycję Kucharską – Górską, reprezentującą firmę KRISPLAN Krzysztof Cybulski, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów, działającą z upoważnienia Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, na podstawie pełnomocnictwa nr 8/2025 z dnia 09 stycznia 2025 r.

Wyraża się zgodę na umieszczenie i pozostawienie w drodze gminnej nr 111353 E – ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie nr ewid. gr. 1419/7 i dz. nr 1612 obręb 1 m. Uniejów (chodnik), projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN typu NA2XY 4x240 mm² do zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania zlokalizowanej przy ul. Bł. Bogumiła 41 m. Uniejów, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na kserokopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszego zezwolenia (1egz.)

na niżej wymienionych warunkach:

1. Projektowaną elektroenergetyczną linię kablową nN w pasie drogowym drogi gminnej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszania warstw drogi sytuując komory robocze w pasie zieleni oraz na działkach do których wykonywane jest przedmiotowe przyłącze. Po skończonych pracach należy uporządkować teren robót wraz z zielenicem.

2. Zabrania się naruszania konstrukcji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni drogi gminnej, a także składowania materiałów w pasie drogowym drogi.

3. Wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym w poboczu o nawierzchni nieutwardzonej np., w celu wykonania komór roboczych należy wykonać metodą wykopu otwartego. Po wykonanych robotach należy odtworzyć pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności poprzez:

- zasypanie wykopu i zagęszczenie warstwami;
- wyprofilowanie pasa zieleni;
- uprządkowanie terenu.

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 30
---	---	--------------------	---------------

4. Prowadzący roboty jest zobowiązany przywrócić działkę do stanu pełnej użyteczności.

5. Po wykonanych pracach, na dzień spisywania protokołu odbioru wykonawca przedstawi **szkice prac geodezyjnych z zaznaczonymi głębokościami posadowionych urządzeń. Inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac należy dostarczyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru pasa drogowego oraz w wersji elektronicznej (pdf. i dwg.) przesłać na adres urząd@uniejow.pl**

6. Właściciel umieszczonej w pasie drogowym elektroenergetycznej linii kablowej nN, zobowiązany jest do jej przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagała jej przełożenia.

7. Zgoda na lokalizację w/w urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem dróg gminnych, wydawana jest na okres 10 lat od daty jego umieszczenia, potwierdzona przez zarządcę drogi protokołem odbioru pasa drogowego. Po tym okresie właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego usunięcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu pełnej użyteczności lub wystąpienia do zarządcy drogi z nowym wnioskiem o przedłużenie terminu przedmiotowej lokalizacji urządzenia w pasie drogi gminnej.

8. Za umieszczoną w pasie drogowym infrastrukturę – elektroenergetyczną linię kablową będzie pobierana coroczna opłata, od daty jego umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy przyłącza i rocznej stawki za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

9. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robót lub inwestor.

10. Utrzymanie elektroenergetycznej linii kablowej należy do jego posiadacza.

11. W przypadku ewentualnych zapadnięć w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robót, uszkodzone elementy pasa drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora.

12. Wszelkie zmiany i odstępstwa będące podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi.

13. Wydane przez zarządcę drogi uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418), do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Mając na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględni ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 31
---	---	------------------------	-------------------

2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. **Złożenie wniosku celem uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym**, w którym zostaną określone warunki zajęcia, a o którego niezbędne jest przedłożenie:
 - 1) szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 - 2) zatwierdzonego przez Starostę Poddębickiego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

O pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą, należy się zwrócić do tut. Urzędu, w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót.

Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889)

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

Otrzymują:

1. KRISPLAN Krzysztof Cybulski, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów
2. a/a

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów	Projekt nr: P48	Strona: 32
---	---	--------------------	---------------


Oznaczenie korespondencji ogólnego miary	cobielsi (dla α i π)		Data aktualizacji miary
	jednostka ewaluacyjna	identyfikator	
Chęć wielokrotności	nazwa	identyfikator	2000/Podział 18 PL-ENP2007-4H bneł
	Chęć wielokrotności	identyfikator	
Staw miary	nazwa	identyfikator	2000/Podział 18 PL-ENP2007-4H bneł
Wzrost (średnia regionalna)	nazwa	identyfikator	2000/Podział 18 PL-ENP2007-4H bneł
Oznaczenie i symbol/oznaczenie i symbol gminy			2000/Podział 18 PL-ENP2007-4H bneł
Kody nie jest identyczny w fazie danych ewaluacji gmin.			
Data aktualizacji miary			20.09.2025

Wymaganie niniejszej nazwy nie było poprzedzone oszacowaniami dotyczącymi ewentualnych skutków podatkowych obciążających gminy położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Przebieg dzieł, oraz konturów klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie danych ewidencyjnych gruntów i budynków.


UWAGA: Nie wykazuje się świadczeń w branie innych przewodów, o których brak informacji wynika z assestów historycznych lub z niedopięcia przepisów zgłoszenia do inwestycji. Za świadczenie w/w przewodów wykonawca ma nie ponosi odpowiedzialności! (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984, Dz. U. z 2017 r., poz. 1409)

Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOSAT"
Praga 87, 89-200 Podgórze
REGON 140592246, NIP: 823118957
wprowadza zmiany



mgr inż. Piotr Brąnowski
tel. nr 22981, tel. 791 610 620
geodeta uprawniony

<i>Podkreślam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku pracy gdańskich / katowickich, których realizaty zawiera opisy, te listy i ich zapisy w formie wyodrębnionej, jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karną za działanie wbrew obowiązkom</i>	<i>identyfikator zgłoszenia pryncypalnym</i>	GN 6840.1904.3025
	<i>Opis treści zgłoszenia, który otrzymał zgłoszenie</i>	<i>Stawka Podpisu</i>
<i>Wykazanie pryncypalnym</i>	<i>W opisie zgłoszenia dokumentu</i>	Franciszek (Młody) Gdańszczanin / Katowickich "GOSIA"
	<i>zawołanie (opis) pryncypalnym wywołanie</i>	Próbki wywołania (GN 6840.1904.3025_1) z dnia 08.10.2025r.
<i>Imię (nazwisko) oraz nazwa (nazwa) firmy</i>		
mgr inż. Piotr Banaśowski Nr uprawnień 1234567		

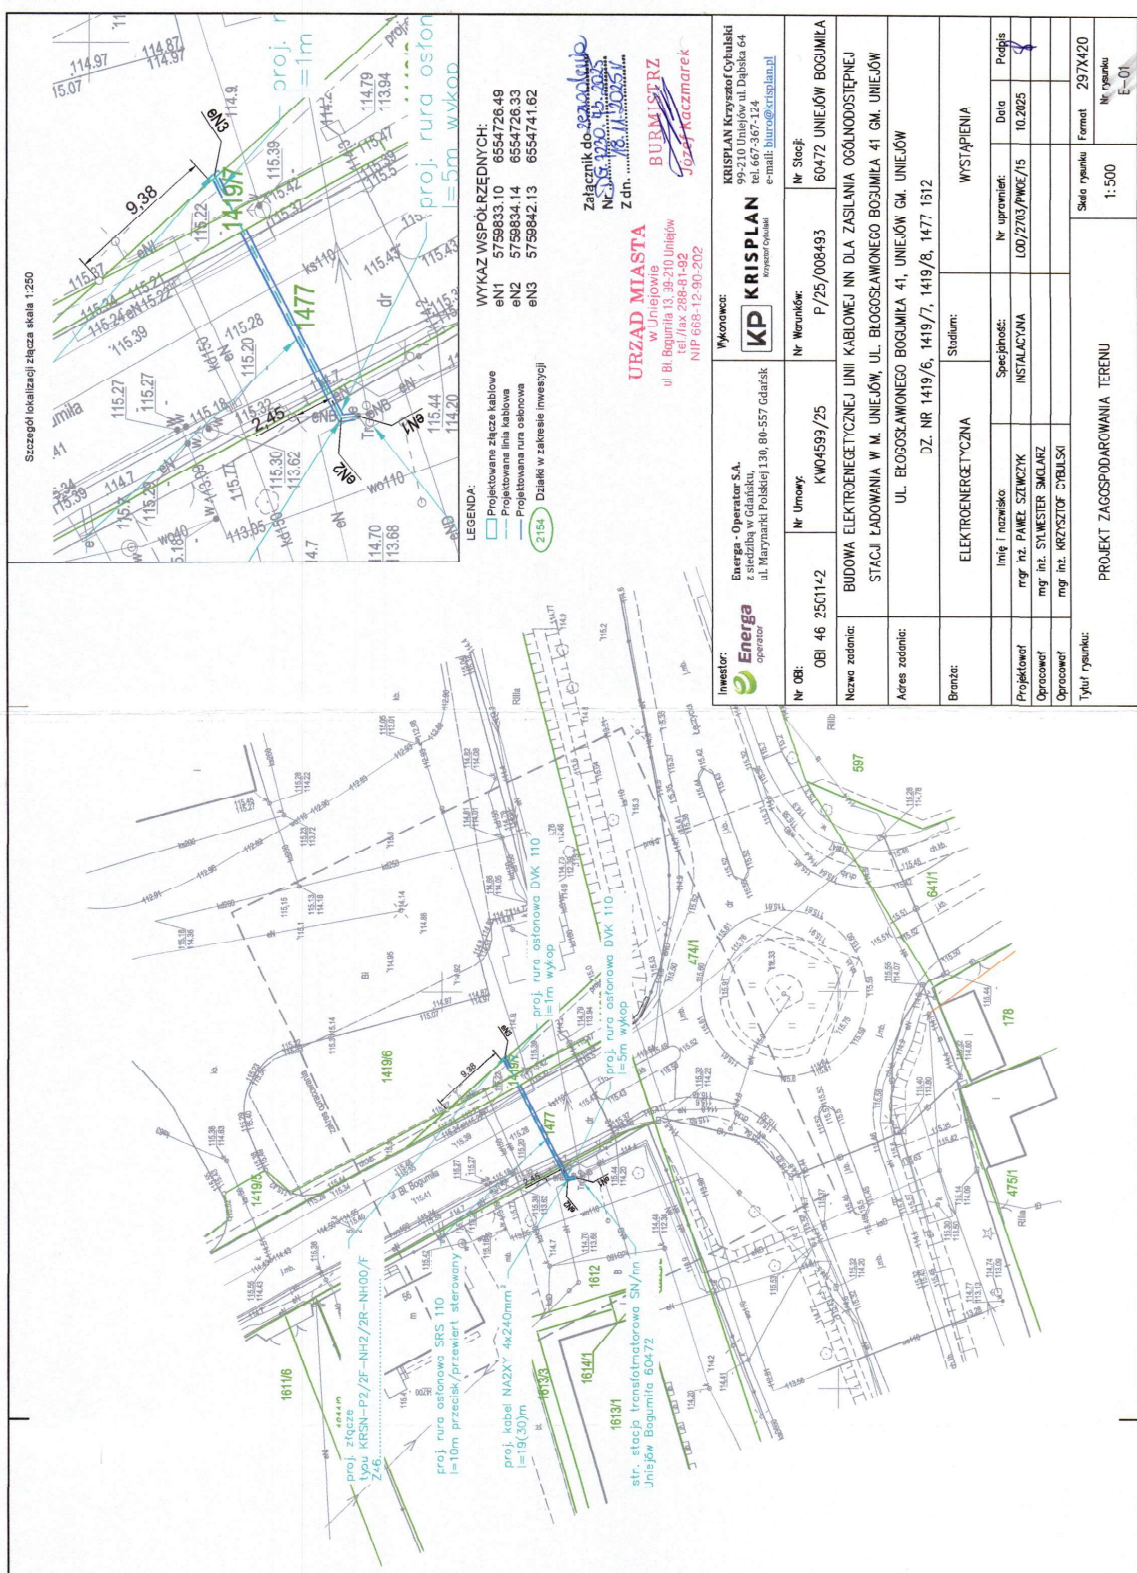



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Łódź, 21-05-2026 r.

WUOZ-ZA.5161.92.2026.JSW

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust.1, pkt 3, art. 31 ust.1a pkt 1 i 2, art. 36 ust.1, pkt 5, ust. 3, ust. 7, w związku z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zmianami; dalej: u.o.z.o.z.) i z § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 22 sierpnia 2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81; dalej: Rozporządzenie), art. 10 § 1, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zmianami; dalej: K.p.a.)

Po rozpatrzeniu wniosku: Energa Operator, Ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pani Patrycja Kucharska-Górska z dnia 03.02.2026 r. (data wpływu 03.02.2026 r., data wezwania 09.02.2026 r., data uzupełnienia 26.02.2026 r., 05.03.2026 r., data zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego 08.04.2026 r.)

o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych i badań archeologicznych w formie nadzoru związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów”, na działkach nr ew.: 1419/6, 1419/7, 1419/8, 1477, 1612, obręb 0001 Uniejów, gm. loco, pow. poddębicki, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z załącznikiem), zgodnie z załącznikiem graficznym.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwala:

- Energa Operator, Ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk

- na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z inwestycją pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów”, na działkach nr ew.: 1419/6, 1419/7, 1419/8, 1477, 1612, obręb 0001 Uniejów, gm. loco, pow. poddębicki, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z załącznikiem), zgodnie z załącznikiem graficznym.

- zakres i sposób prowadzenia:

1. **wykopaliskowe badania archeologiczne** wyprzedzające realizację inwestycji na działkach nr ew. 1612, 1477 obręb 0001 Uniejów, gm. loco, pow. poddębicki, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z załącznikiem), współrzędne od eN1 do eN10 w miejscu kolizji inwestycji ze stanowiskiem archeologicznym 62-45/176. Badania muszą być prowadzone zgodnie ze „Standardami badań archeologicznych. Cz. 2. Badania inwazyjne lądowe” opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 r. i ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz.pl lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Narodowego pismem Generalnego Konserwatora Zabytków znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 8 stycznia 2020 r., przy odpowiednich warunkach pogodowych (wykluczone jest np. prowadzenie badań przy ujemnych temperaturach). W przypadku zarejestrowania zabytków archeologicznych, obszar badań będzie należało poszerzyć (w granicach inwestycji), aż do osiągnięcia warstw jałowych kulturowo (o takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować ŁWKZ w celu podjęcia przez niego decyzji o zakresie niezbędnego poszerzenia). W przeciwnym wypadku, po dokonaniu odbioru przez pracownika WUOZ w Łodzi, wszystkie prace ziemne w obrębie wnioskowanej inwestycji należy prowadzić przy stałej obecności archeologa prowadzącego nadzór archeologiczny.

2. badania w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na działce ew. nr.: 1419/6, 1419/7, 1419/8, obręb 0001 Uniejów, gm. loco, pow. poddębicki, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z załącznikiem), współrzędne od eN11 do eN22. Nadzór archeologiczny jest prowadzony do momentu zarejestrowania substancji zabytkowej. W przypadku natrafienia na nią należy wstrzymać prace i zawiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace ziemne muszą być prowadzone w sposób umożliwiający obserwację.

- termin ważności pozwolenia: 20.05.2028 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach:

Art. 36 ust. 3 u.o.z.o.z. oraz § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia

- Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ust. 1 u.o.z.o.z.;
- Należy przekazać Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imię nazwisko i adres osoby kierującej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz jej oświadczenie o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych;
- Kierownika badań archeologicznych można zmienić, zawiadamiając o tej zmianie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych i załączając imię nazwisko i adres nowej osoby kierującej badaniami, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz jej oświadczeniem o przyjęciu przez nią obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;
- Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, w celu dokonania ich odbioru;
- Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydaniem pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań; W przypadku natrafienia na substancję zabytkową należy wstrzymać prace budowlane i zawiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
- Należy prowadzić dokumentację przebiegu badań archeologicznych oraz opracować wyniki tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazać ją wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;

- Należy prowadzić inwentaryzację polową pozyskanych zabytków i ich dokumentację i przekazać ją Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych;
- Należy w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych przekazać zabytki do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (pismo MHMZW 601.88.2025 z dnia 30.12.2025 r.) Zabytki przekazywane są po oczyszczeniu i wstępnej konserwacji, w pudełkach z drewna lub kartonach z grubej tektury z pokrywkami. Wraz z nimi przekazuje się dokumentację, w szczególności inwentarz zabytków, inwentarz fotografii, sprawozdanie (w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej). Przekazanie zabytków następuje w obecności upoważnionego pracownika WUOZ w Łodzi. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda wówczas decyzję przekazującą te zabytki w depozyt wspomnianej jednostce muzealnej;
- Należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych oraz uzupełnić karty KEZAL stanowiska archeologicznego 62-45/176 i przekazać ŁWKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia. (Kartę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, w kolorze na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m². Wersja elektroniczna sprawozdania oraz karty w formacie PDF powinny być załączone do dokumentacji papierowej). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), „Standardami badań archeologicznych. Cz. 1. Badania nieinwazyjne lądowe” opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 r. i ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem Generalnego Konserwatora Zabytków znak DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 8 stycznia 2020 r.
- Należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazać sprawozdanie Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia;
- Należy opracować sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazać go Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
- Należy opracować wyniki badań archeologicznych i przekazać je Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia;
- Należy uporządkować teren po zakończeniu badań archeologicznych.

U z a s a d n i e

Energia Operator, Ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pani Patrycja Kucharska-Górska, pismem z dnia 03.02.2026 r. (data wpływu 03.02.2026 r., data wezwania 09.02.2026 r., data uzupełnienia 26.02.2026 r., 05.03.2026 r., data zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego 08.04.2026 r.) wystąpiła do tutejszego urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych i badań archeologicznych w formie nadzoru, związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów”, na działkach nr ew.: 1419/6, 1419/7, 1419/8, 1477, 1612, obręb 0001 Uniejów, gm. loco, pow. poddębicki, woj. łódzkie (współrzędne geodezyjne dla punktów załamania obszaru prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z załącznikiem), zgodnie z załącznikiem graficznym.

Częściowo inwestycję zaplanowano na obszarze stanowiska archeologicznego nr AZP 62-45/176, określonego jako cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu, ślad osadniczy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz miasto datowane od okresu wczesnego średniowiecza do okresu nowożytnego. Pozostała część inwestycji znajduje się w bezpośredniej bliskości tegoż stanowiska. Zgodnie z art. 31 ust. 1a u.o.z.o.z. podczas prowadzenia robót budowlanych na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, należy przeprowadzić badania archeologiczne. Zabytki archeologiczne są dobrem nieodnawialnym, dlatego ich ochrona polega przede wszystkim na ograniczeniu wszelkich ingerencji w strukturę gruntu na ich terenie. Jeśli jednak ze względów inwestycyjnych zniszczenie części lub całości stanowiska jest niemożliwe do uniknięcia,

przeprowadzenie metodycznie poprawnych badań archeologicznych jest jedynym sposobem pozwalającym na ocalenie zabytku – przez ocalenie należy w tym przypadku rozumieć jego rozpoznanie i zadokumentowanie. Pozwolenie jest zgodne z opinią WUOZ-ZA.5152.439.2025.IW z dnia 03.11.2025 r.

Termin ważności pozwolenia wyznaczono z urzędu. Przed upływem terminu ważności pozwolenia możliwe jest jednak jego przedłużenie za zgodą stron postępowania na podstawie art. 155 K.p.a. (przedłużenie to może dotyczyć całości lub części inwestycji).

Pismem z dnia 08.04.2026 r. zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału w sprawie wydania wnioskowanego pozwolenia. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia strony nie skorzystały z przysługującego im prawa do zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia do nich uwag, a tym samym nie stwierdzono przeciwwskazań do wydania decyzji. Termin ważności pozwolenia wyznaczono zgodnie wnioskiem. Przed upływem terminu ważności pozwolenia możliwe jest jednak jego przedłużenie za zgodą stron postępowania na podstawie art. 155 K.p.a. (przedłużenie to może dotyczyć całości lub części inwestycji).

W związku z powyższym zgodnie z art. 31 ust. 1a u.o.z.o.z., art. 10 § 1, art. 104 K.p.a. należy orzec jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa);
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art.162 § 1 pkt 2 Kpa);
3. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art.162 § 2 Kpa);
4. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a pozwolenie cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 u.o.z.o.z.);
5. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500000 zł (art. 107d ust. 2 u.o.z.o.z.);
6. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 pkt 2 Kpa);
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa)
8. Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczności posiadania innych zezwoleń wymaganych prawem.

Anna Michalak

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Załącznik:

1. Mapa topograficzna z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych oraz współrzędne geodezyjne punktów załamania miejsca prowadzenia badań archeologicznych.

Otrzymują:

1. Pani Patrycja Kucharska-Górska – pełnomocnik ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
2. Frapo-Inwest Sp. z o.o.
3. Pan Zbigniew Jankowski
4. Pan Jerzy Jankowski
5. Miasto Uniejów
6. Aa

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154)

Sprawę prowadzi: Jakub Sobko – Inspektor Wydział Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Tel. (42) 6358014

Szkic orientacyjny

sporządzony na podstawie:

Wizualizacja kartograficzna BDOT10k

M-34-2-B-a-1



lokalizacja inwestycji

1 : 10 000

1 cm - 100 m

200 400 600 800 1000

Urząd Ochrony Zabytków
w Łodzi

załącznik do decyzji znak

Wzrost 5 161. 97. 24. 42

Współrzędne

1. eN1 5759833.33 6554726.66
2. eN2 5759833.27 6554726.26
3. eN3 5759834.26 6554726.11
4. eN4 5759834.84 6554727.22
5. eN5 5759835.09 6554727.08
6. eN6 5759836.05 6554728.84
7. eN7 5759835.17 6554729.32
8. eN8 5759834.21 6554727.56
9. eN9 5759834.49 6554727.41
10. eN10 5759834.03 6554726.55
11. eN11 5759840.75 6554737.88
12. eN12 5759841.71 6554739.63
13. eN13 5759841.46 6554739.77
14. eN14 5759842.13 6554741.19
15. eN15 5759842.37 6554740.98
16. eN16 5759842.80 6554741.46
17. eN17 5759841.90 6554742.26
18. eN18 5759841.47 6554741.78
19. eN19 5759841.83 6554741.46
20. eN20 5759841.06 6554739.99
21. eN21 5759840.83 6554740.12
22. eN22 5759839.87 6554738.36

WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W ŁODZI
załącznik do decyzji znak

Wniosek 5161 92 2026. y s



PODPIS ZAUFANY

PATRYCJA
KUCHARSKA-GÓRSKA
03.02.2026 08:50:29 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Program badań archeologicznych

Nazwa inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w m. Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, gm. Uniejów

Adres: Uniejów, gm. Uniejów, pow. poddębicki, woj. łódzkie, dz. nr 1612, 1477, 1419/6, 1419/7, 1419/8 obr. 0001 Obręb 1

AZP 62-45/176

Cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu, ślad osadniczy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz miasto datowane od okresu wczesnego średniowiecza do okresu nowożytnego

Podstawy opracowania programu:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U.2022 r. poz 840.)
- Standardy metodyczne i dokumentacyjne prac wykopaliskowych i opracowań ich wyników. (NID, OODA)

Inwestycja: budowa/obiektu liniowego energetycznego niskiego napięcia

Zakres wytycznych – podział na dwa rodzaje badań: badania wykopaliskowe na terenie stanowiska archeologicznego, badania w formie nadzoru w strefie ochronnej stanowiska archeologicznego

Program badań

W zakresie prac inwestycyjnych projektuje się wykonanie wykopów otwartych w lokalizacji projektowanej linii kablowej o wymiarach 0,7m głębokości, 0,4m szerokości. W zakresie przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie przecisku pod istniejącą jezdnią. Dla potrzeb ich wykonania projektuje się wykonanie wykopów do komory startowej przecisku na początku i końcu przecisków o wymiarach 2m x 1m. Wykopy zostaną namierzone przez geodetę i dowiązane do państwowej osnowy sieci geodezyjnej.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, badania archeologiczne mogą być przeprowadzone przez uprawnionego archeologa.

W zakresie badań wykopaliskowych:

Eksploatacja obiektów wykonywana będzie w zakresie szerokości wykopu będącego podstawą inwestycji. Odhumusowanie oraz zdjęcie ewentualnie mogących wystąpić warstw nasypowych prowadzone będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparka z łyżką skarpową). Dalsza eksploatacja będzie prowadzona ręcznie, warstwami mechanicznymi o miąższości 20 cm, natomiast w przypadku obiektów archeologicznych warstwami o miąższości 10 cm. Profile wykopów będą czyszczone ręcznie. W przypadku natrafienia na pozostałości pradziejowego

osadnictwa lub relikty architektury, odkryte obiekty archeologiczne powinny zostać odczyszczane i zadokumentowane, natomiast zlokalizowane zabytki ruchome powinny zostać wydobyte oraz zinwentaryzowane. Na bieżąco w trakcie eksploracji po każdorazowym podczyszczeniu profili i wyznaczonych poziomów lub warstw wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna i rysunkowa w skali 1:20 lub w uzasadnionych przypadkach 1:10 oraz towarzysząca im dokumentacja opisowa. Do przeszukiwania poszczególnych nawarstwień oraz wypełnisk obiektów przewiduje się użycie wykrywaczy metali.

Wykopy w których na powierzchni lub po zdjęciu humusu odnotowana zostanie zarejestrowany materiał zabytkowy (tzw.: warstwa kulturowa) lub duża ilość obiektów z materiałem zabytkowym, zostaną wyeksplorowane do calca.




W sytuacji stwierdzenia śladów osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego lub nowożytnego kierujący badaniami zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, który to podejmie decyzję o dalszym procesie badań. Po zakończeniu badań archeologicznych odbioru końcowego prac powinien dokonać Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi. Teren po badaniach archeologicznych należy uporządkować lub zrekonstruować zgodnie z wytycznymi inwestora, np. do stanu pierwotnego w obrębie prowadzonych wykopów.

Sporządzone zostaną inwentarze planów, fotografii i jeśli zostaną pobrane to również próbek; Wskazane próbki zostaną następnie przekazane do dalszych specjalistycznych badań gabinetowych. Zabytki ruchome zostaną umyte, zinwentaryzowane i w razie konieczności zakonserwowane (głównie dotyczy to metali). Materiały zostaną przekazane do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, a odkryte znaleziska będą spełniały wymogi zawarte w *Wytycznych dotyczących przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych i dokumentacji z badań*, zgodnie z wymogami wiedzy i obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie badań w formie nadzoru archeologicznego:

W czasie trwania prac inwestycyjnych nieodłącznym elementem jest stała obecność archeologa w celu kontroli prac ziemnych, w tym kontrola zakresu używanego sprzętu budowlanego oraz robót wykonywanych przez pracowników fizycznych na obszarze inwestycji. Do jego zadań należy również sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru. W przypadku wystąpienia wziemnych obiektów archeologicznych prace zostaną wstrzymane a o zaistniałej sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiony Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Odkryte obiekty zostaną zadokumentowane fotograficznie, rysunkowo i opisowo. W przypadku natrafienia na relikty architektury, zostaną one zadokumentowane i zinwentaryzowane. Pozyskany materiał zabytkowy po konserwacji przekazany zostanie do właściwego muzeum. W razie potrzeby wykonane zostaną niezbędne analizy specjalistyczne. Rezultaty prac archeologicznych zostaną opublikowane.


Opracowała:.....

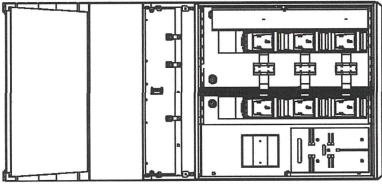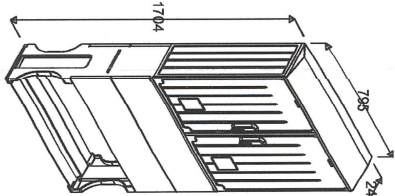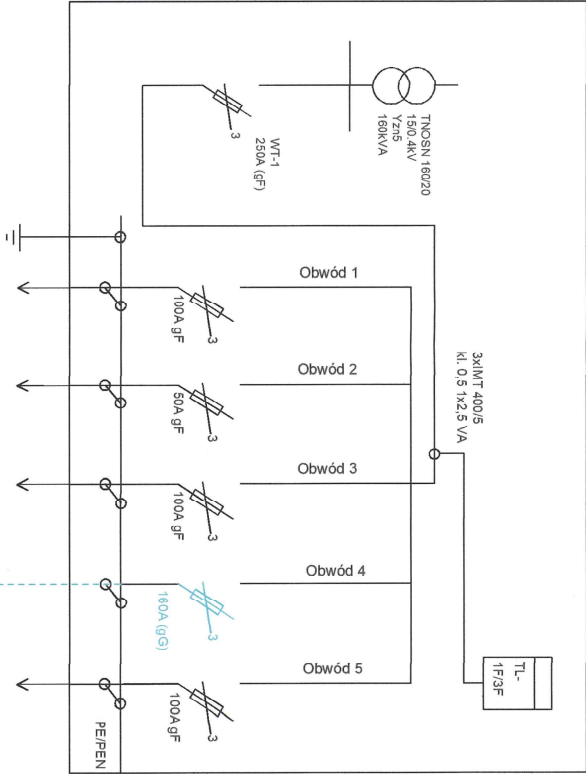

Projektowane złącze kablowe
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F

Z4610367

Projektowane złącze kablowe
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F
WP nr: P/25/008493, P=90kW
dz.1419/6

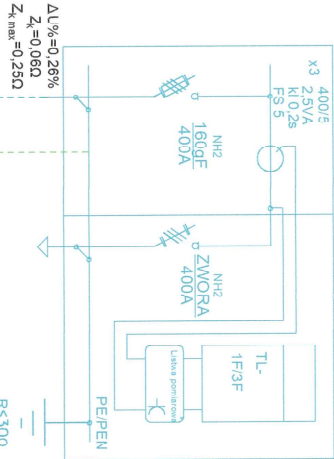

DVK 110 (wkop) SRS 110 (przewiert sterowany) DVK 110 (wkop) NA2XY 4x240 mm² L=19,90m

FeZn 25x4mm L=3m 16m

- LEGENDA:**
- Elementy istniejące
 - Elementy projektowane
 - Projektowana bednarka
 - Projektowany uziom pionowy
 - Projektowana rura osłonowa

- UWAGI:**
- Układ sieci TN-C
 - Wartość rezystancji uziemienia złącza nie może być większa niż 50 Ohm
 - Uziemienie wykonąć z bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 oraz prętów stalowych ocynkowanych
 - Po wykonaniu uzioru wykonąć pomiary rezystancji uziemiania. W przypadku zbyt wysokich wartości rezystancji wykonąć dodatkowe uzioru pionowe

Inwestor: Energa operator		Wykonawca: KRISPLAN Krzysztof Cybulski	
Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		KRISPLAN Krzysztof Cybulski 99-213 Uniejów ul. Dąbska 64 tel. 667-367-124 e-mail: biuro@krisplan.pl	
Nr OBI:	OBI 46 2501142	Nr Umowy:	KW04599/25
Nr OBI:		Nr Wzrostku:	P/25/008493
Nr OBI:		Nr Stacji:	60472 Uniejów Bogumiła
Nazwa zadania:	BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN DLA ZASILANIA OGÓLNOŚCIEPNEJ STACJI ŁADOWANIA W M. UNIEJÓW, UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 41 GM. UNIEJÓW		
Adres zadania:	UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 41, UNIEJÓW GM. UNIEJÓW DZ. NR 1419/6, 1419/7, 1419/8, 1477, 1612		
Brano:	ELEKTROENERGETYCZNA	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Projektant:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:
Projektant:	mgr inż. PAWEŁ SZEWCEW	Instalacyjna	L00/2703/PWOE/15
Opis:	mgr inż. SYLWESTER SMOULARZ		
Opis:	mgr inż. KRZYSZTOF CYBULSKI		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT SIECI		Sieda rysunku
			B.S.
			formet 297X420
			Nr rysunku
			E-02