


Przewody układać na podsypce płaskowej o grubości min. 20 cm na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

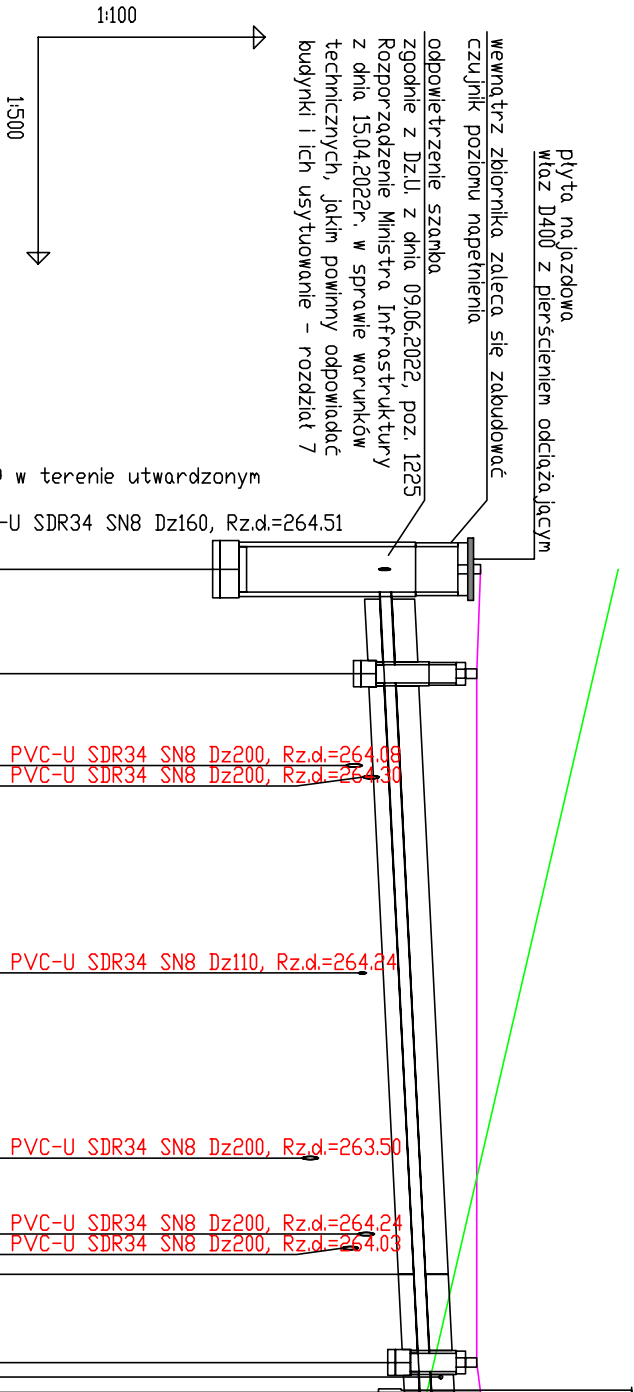

DZNAČENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

Zb
255.00 m n.p.m.
Zbiornik podziemny, Rz.d.=262.79 w terenie utwardzonym w kostce brukowej
Proj. włączenie do kanatu PVC-U SDR34 SN8 Dz160, Rz.d.=264.51

Studnia
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz200, Rz.d.=264.08
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz200, Rz.d.=264.30
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz110, Rz.d.=264.24
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz200, Rz.d.=263.50
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz200, Rz.d.=264.24
Skrzyżowanie z proj. kd DRLN PVC-U SDR34 SN8 Dz200, Rz.d.=264.03
Studnia
Proj. kabel energ.
Budynek

RZĘDNA TERENU PROJ.	265.85	265.80	265.80	265.80	265.85
RZĘDNA TERENU ISTN.	267.67	267.35	265.50	265.23	265.14
RZĘDNA DNA KANAKU	264.51	264.57	264.97	265.03	265.05
ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAKU	1.19	1.08	0.68	0.62	0.65
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU	1.34	1.23	0.83	0.77	0.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SDR34 SN8 Dz160	PVC-U SDR30 SN12 Dz160 L=39.5m	PVC-U SDR34 SN8 Dz160		
ODLEGŁOŚCI	0.0	7.0	46.5	52.5	54.5
		7.0	39.5	6.0	2.0

LEGENDA

- teren istniejący
- teren projektowany

UWAGI:

- Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz).
- Kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 i PVC-U SN12 (litych) z wydłużonym kielichem z atestem do stosowania na terenie szkód górniczych.
- W przypadku wypłyścia poniżej 1,0 m zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy zastosować dociążenie studni zgodnie z wymaganiami producenta.
- Przewody układać na podsypce płaskowej o grubości min. 20 cm na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
- Minimalne przykrycie przewodów kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,0 m.
- Przewody usytuowane powyżej należy ocieplić keramzytem lub żużlem.
- Rzędne wiazów dostosować do poziomu terenu.
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem.
- Profil rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania terenu, pozostałymi rysunkami oraz częścią opisową.
- Dokumentację projektową wszystkich branż traktować łącznie.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
- Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami.
- Rzędne terenu projektowanego przyjęto na podstawie otrzymanych danych od Inwestora.

Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY ul. Leśna 6 32-310 Chechło			
Temat proj.: Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze stacji paliw dla inwestycji: Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybucyjną wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej			
Temat rys.: Profil podłużny		1:100/500	
Imię i Nazwisko		podpis	
Projektował:		mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co	
		nr rys.: 03	
		nr proj.: P810/AD	
		data: 09.03.2026 r.	