



PRZEKRÓJ A-A

właz przejazdowy typu ciężkiego
klasy D norma PN-EN 124

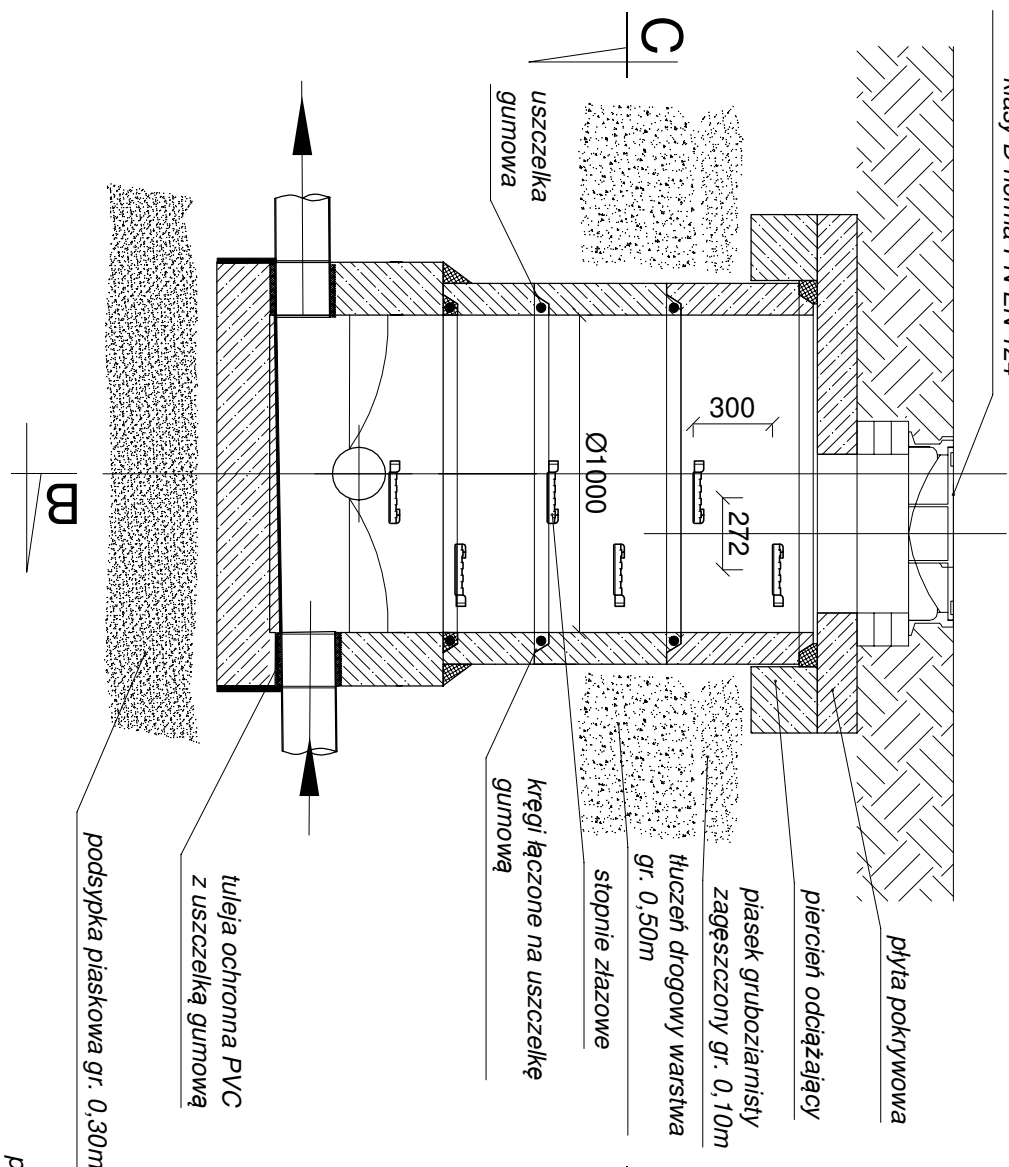


PRZEKRÓJ B-B

właz przejazdowy typu ciężkiego
klasy D norma PN-EN 124

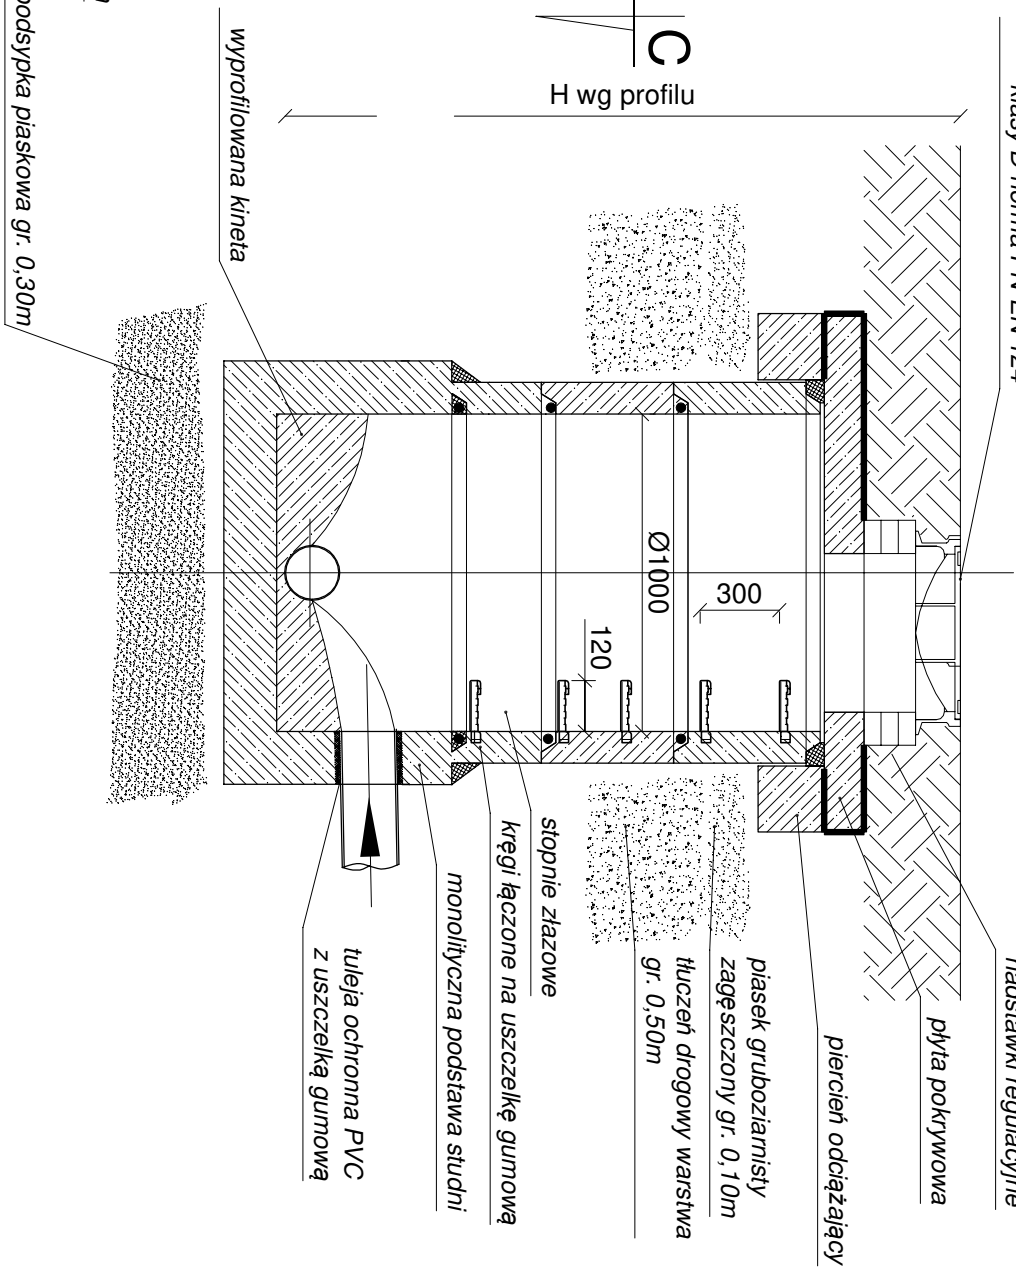

PRZEKRÓJ C-C

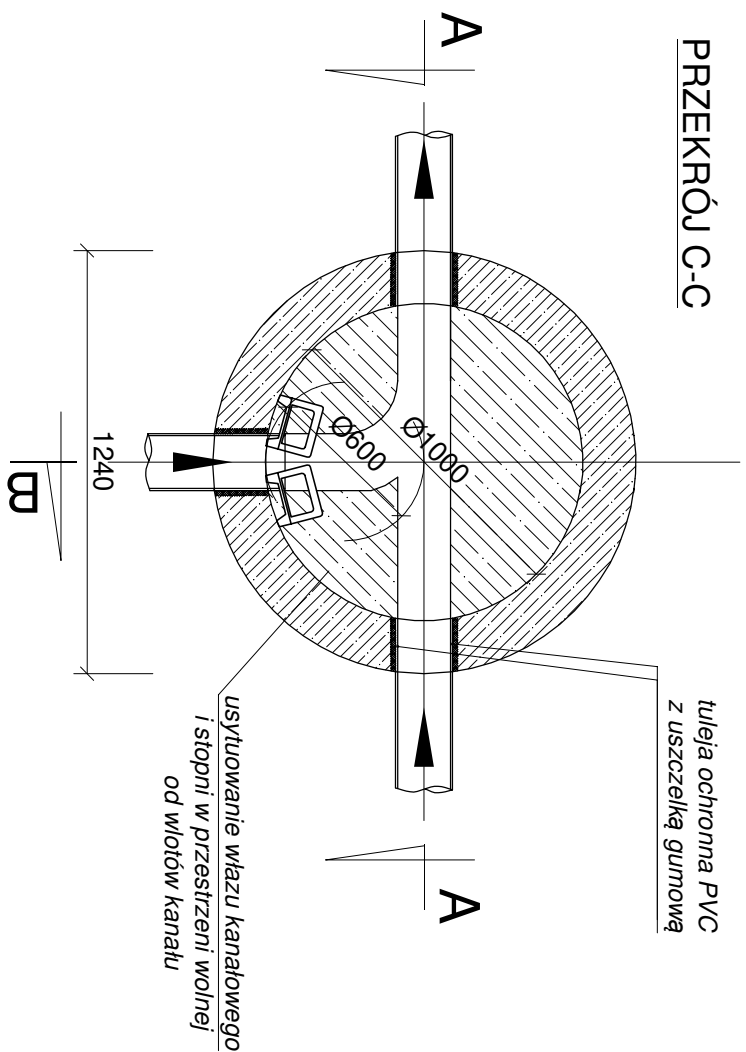

- Uwagi:**
1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1917 i być wykonane w klasie betonu C35/45.
 2. Przejścia kanałów przez studnie wykonąć jako szczelne.
 3. Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem ulic i chodników, w trawnikach właz posadowić min. 8 cm powyżej terenu.
 4. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewiyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem oraz tłucznem.
 5. Dokładna lokalizacja i typ studzienek wg części rysunkowej i profil.
 6. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne.
 7. Studnie przykryć płytą żelbetową pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 klasy D400

Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY ul. Leśna 6 32-310 Chechło		
Temat proj.: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej część wód deszczowych ze stacji paliw dla inwestycji: <i>Budowa stacji paliw płynnych i gazu LNG z wiatłą dystrybucyjną wraz z infrastrukturą techniczną, drogową i inżynierskimi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej</i>		
Temat rys.: Schemat studni betonowej		
Imię i Nazwisko		podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co	data: 04.03.2026 r.
Sprawił:	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co	nr proj.: P810/AD
		nr rys.: 04