



Numer R/26/022919

Miejscowość Lębork

Data 28-04-2026

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie


Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
 - Nazwa: kolizja sieci z drogą jezdnią w związku z przebudową drogi
 - Adres (Nr działki): Zakrzewo, ul. - gm. Linia , działka numer 144/9, 66/1
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Słup [nN] - ŻN 10 [109] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 - istniejące
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
 - istniejąca stacja transformatorowa T-974 Zakrzewo Wieś, obw. 100
 - 3.3. Urządzenia nn:
 - przestawienie słupa nr 109 w linii napowietrznej nn z przewieszeniem linii AsXS_n 4x50 mm², wprowadzeniem istniejącego kabla YAKXS 4x120 mm² oraz przełożeniem przyłącza napowietrznego AsXS_n 4x25 mm² na działce nr 66/1
 - 3.4. Demontaże:
 -
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 - dokumentacja projektowa przebudowy podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku
 - 4.2. Inne wymagania:
 - uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, na których będą zlokalizowane projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej (akt notarialny bez dalszych zobowiązań finansowych). Treść zapisów zakresu służebności, jaka powinna się pojawić w akcie notarialnym należy uzgodnić z Energa-Operator S.A. Uzyskane tytuły prawne do nieruchomości bezwzględnie należy wpisać do ksiąg wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.


Rompa Marek
OPRACOWAŁ
tel. 059 841 6324

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lęborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lębork

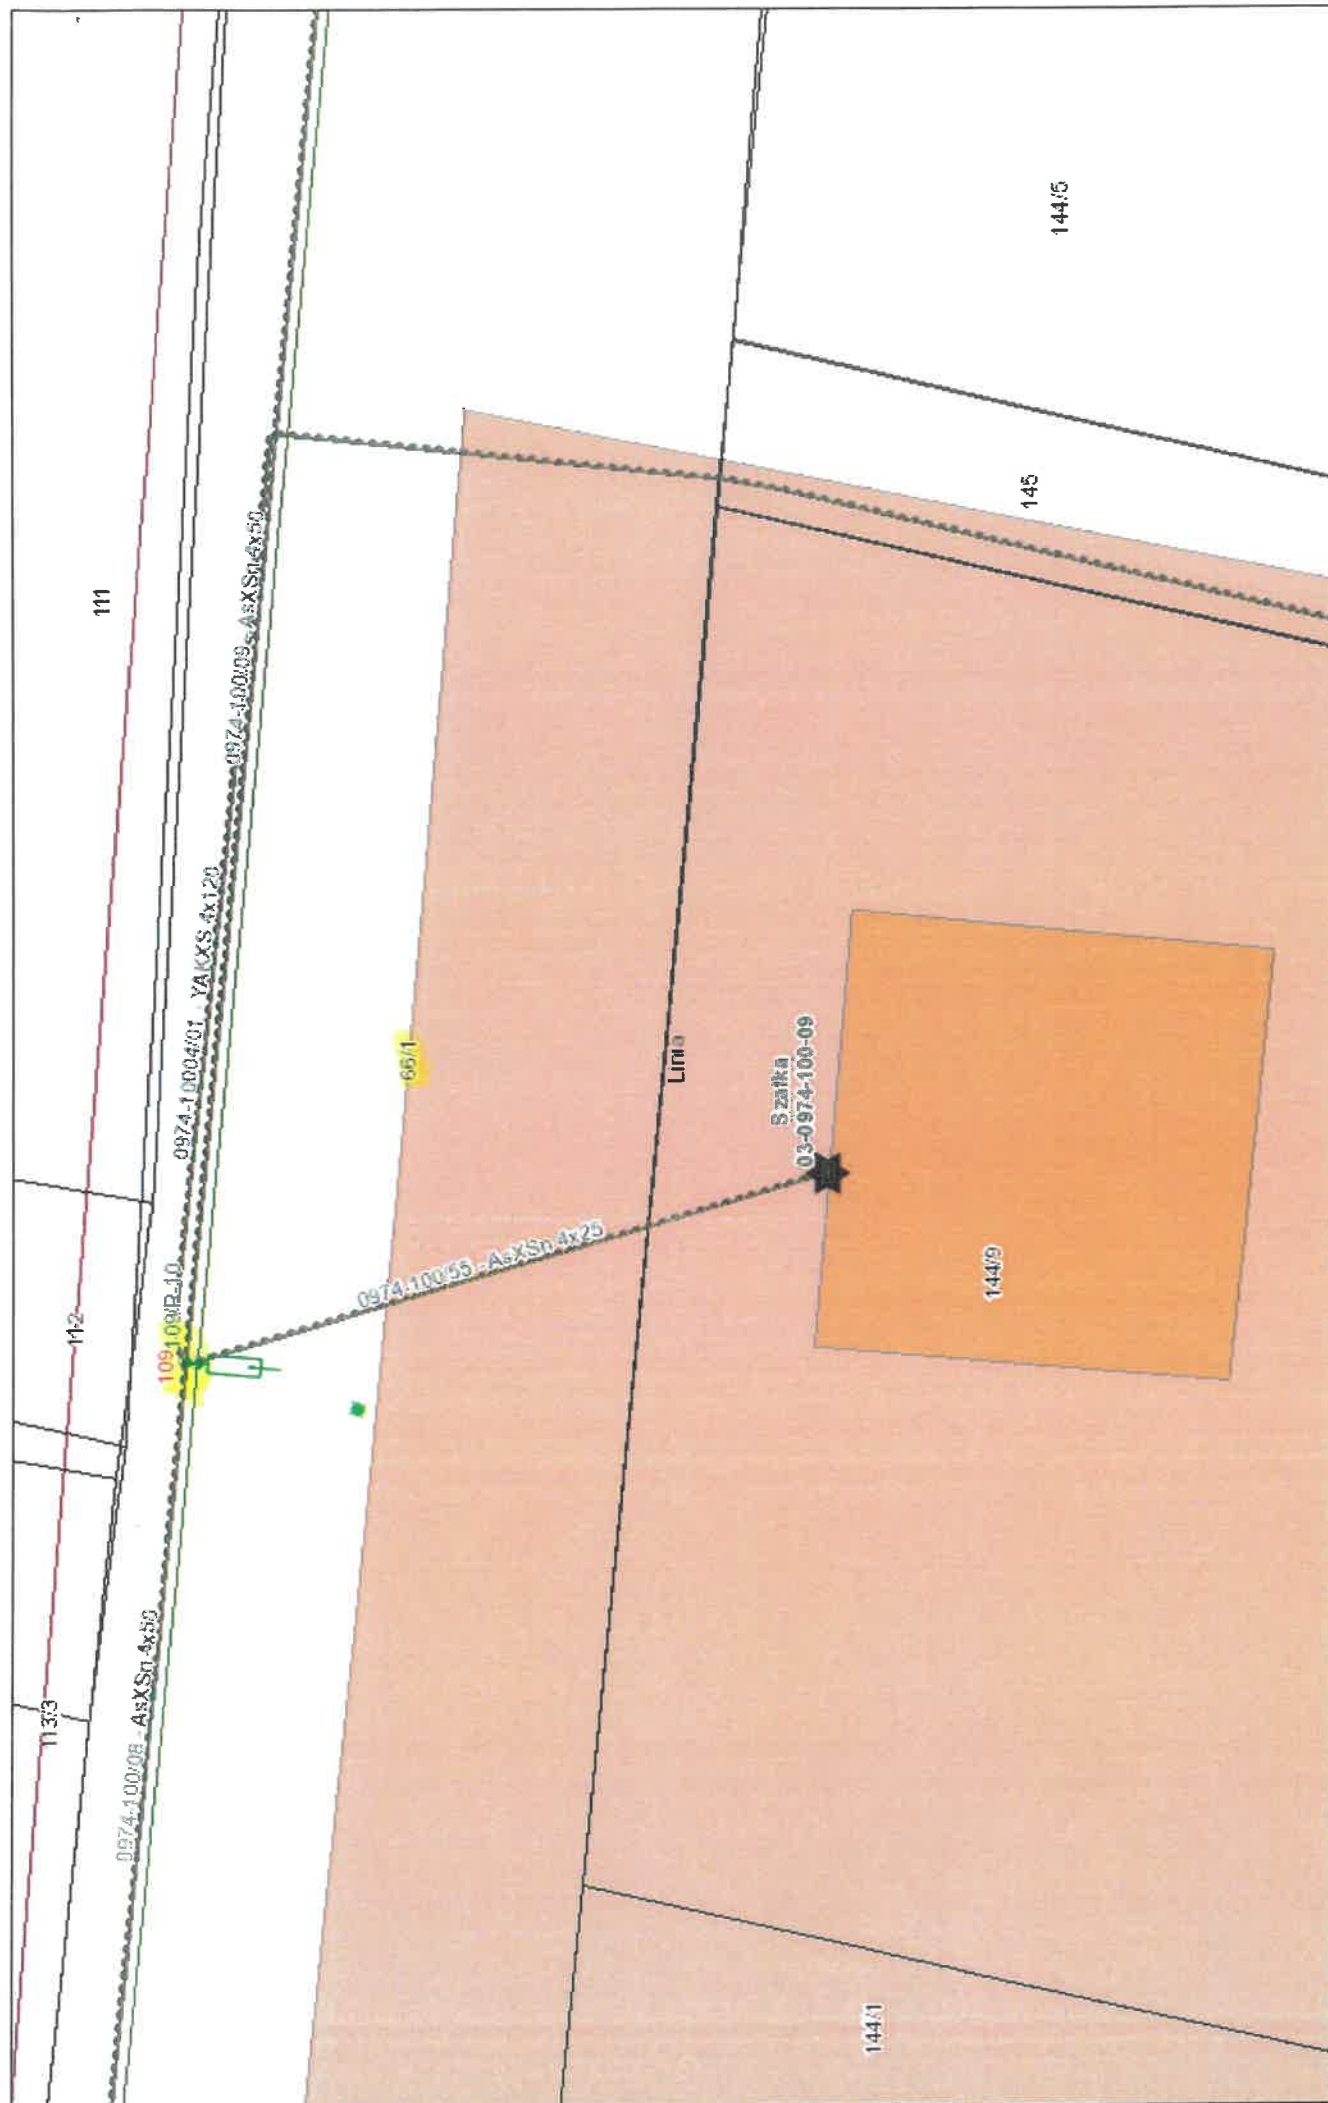

kwietnia 8, 2026

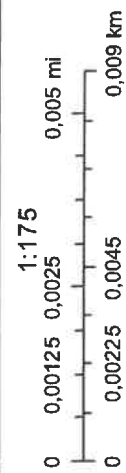

ist. słup ZN10x2 nr 109 T0974
do zastąpienia z wymianą na nowy P E10.5
linię 0974-100 AsXS_n 4x50 przewiesić,
linię kablową YAKXS 4x120 wprowadzić na nowy słup

zjazd zwykły klasa
km 7+431.30

zjazd zwykły klasy
km 7+455.35

zjazd zwykły klasy C2
km 7+430.96

zjazd zwykły klasy C2
km 7+417.43

zjazd zwykły klasy C2
km 7+404.23

Przełożenie przyłącza
AsXS_n 4x25 L=15 m

2xA110PS
L=4.0m

2xA110PS
L=5.0m

A110PS
L=5.0m

A110PS
L=5.0m

122 m²

144/1

