


- UWAGA:
- 1. Rzędne przyjąć zgodnie z profilami po weryfikacji rzędnych projektowanego terenu.
 - 2. Studnie wyposażać we włazy B125/D400 w zależności od lokalizacji.
 - 3. Studnie powinny być dostosowane do montażu w gruncie nawodnionym. Należy je zabezpieczyć przed wyporem płytą dociążającą trwale połączoną ze studzienką.

Studnia tworzywowa

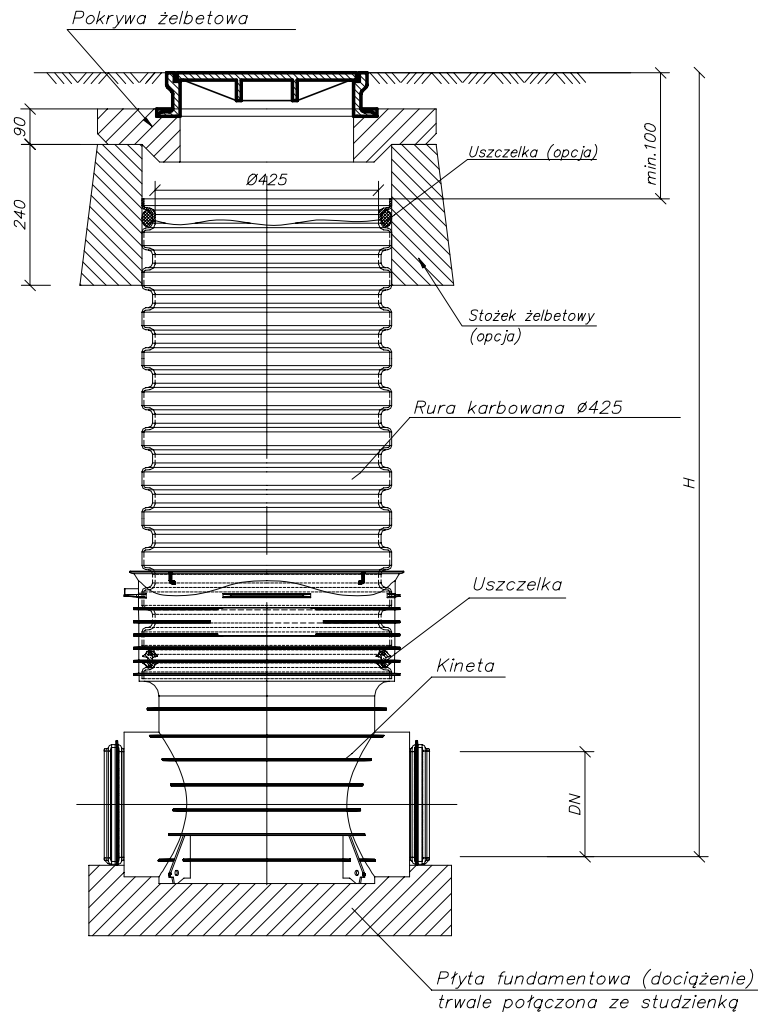

Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY
ul. Leśna 6
32-310 Chechło

Temat proj.: **Budowa kanalizacji deszczowej** odprowadzającej część wód deszczowych ze stacji paliw dla inwestycji:
Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej

Temat rys.: Schemat studni tworzywowej

Imię i Nazwisko		podpis	-
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: 04.03.2026 r.
			nr proj.: P810/AD
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 05