
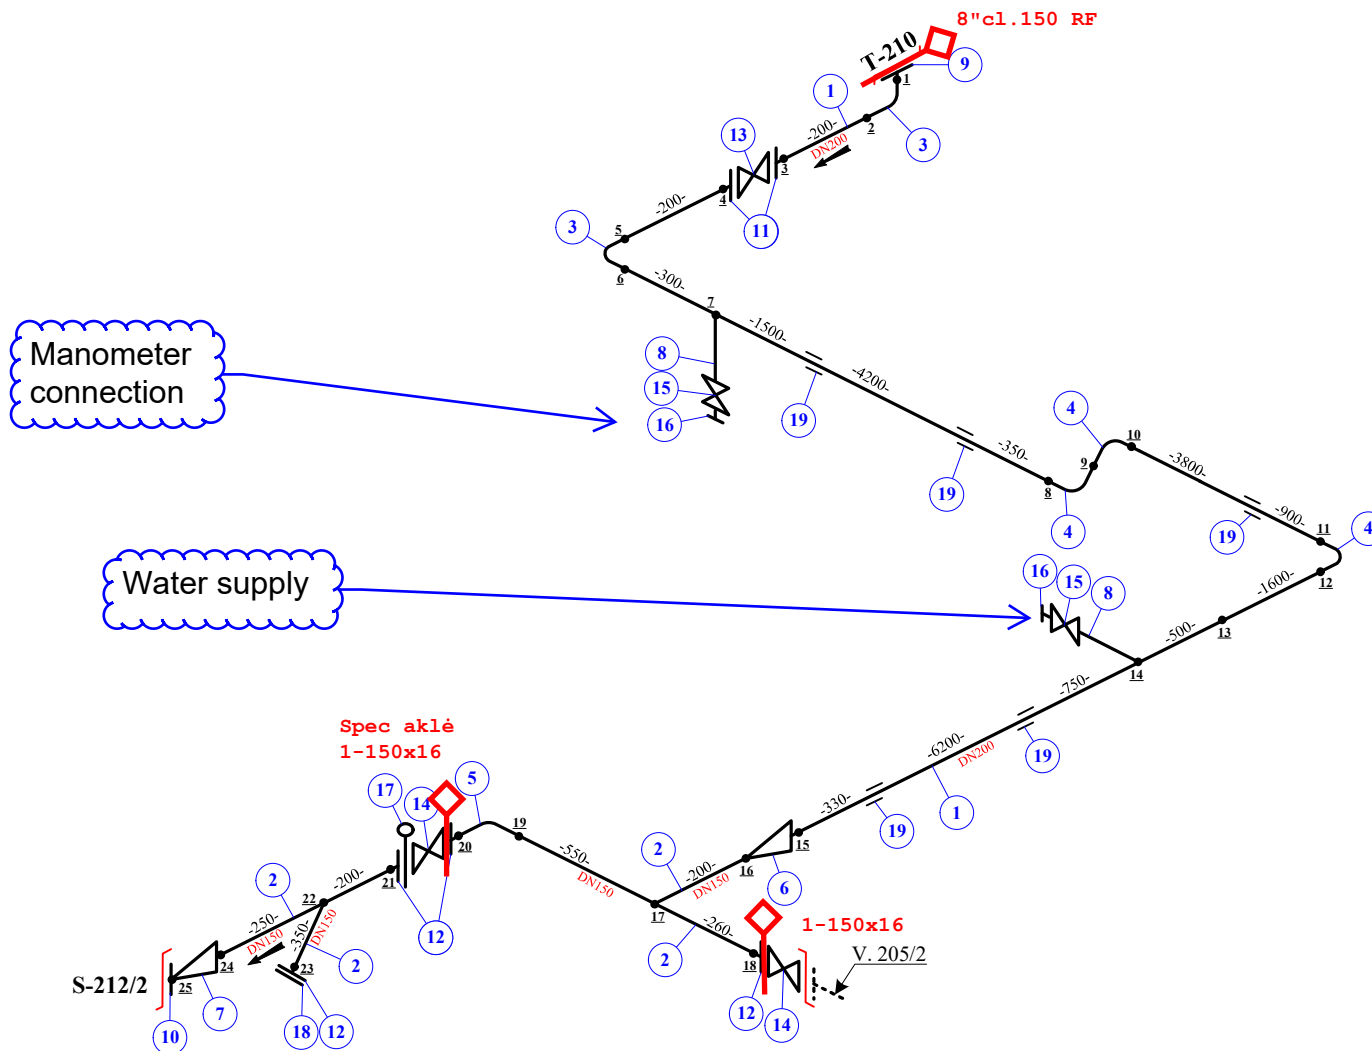




Registracijos riba

Kontrolė

Suvirinimo siūlė

1 Suvirinimo siūlės numeris

1 Suvirintojo žymeklis

0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris

Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

Oper. medium	Tech. kondensatas (išvalytas)	GOST Category (BM-4)	Ba V (1-I)	Parameters	Oper. pressure	bar	0,5	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr.:/ V.205/17	Baras./ Section./ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)			
		PED Category	--		Design pressure		16					
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure		23					
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	YES		Oper. Temp.	°C	60	Iš talpos T-210 ir V.205/2 į siurblių S212/2.			Lapas Page	Lapų Pages
Calc. No.	----	PWHT	NO		Design Temp.		--				1	1
----	----	Heating	YES		Test Temp.		10÷40					