

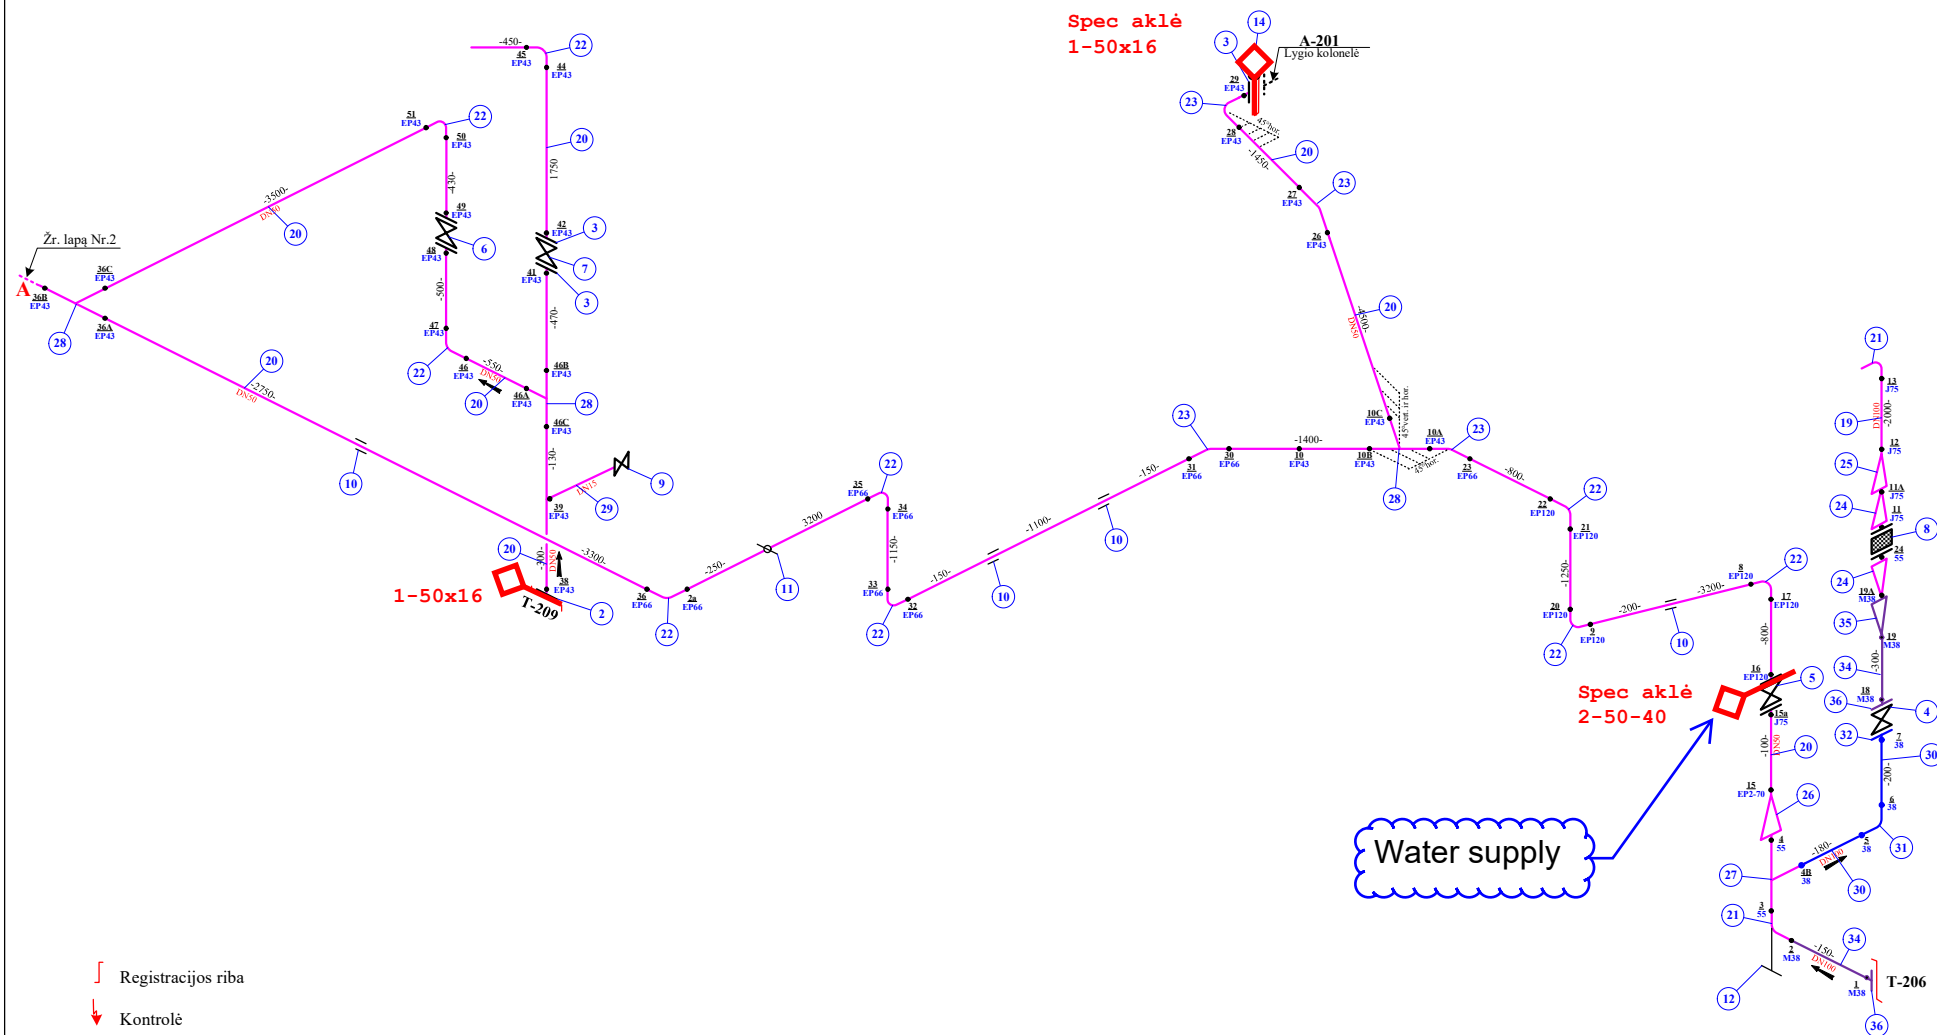




- Registracijos riba
- Kontrolė
- Suvirinimo siūlė
- Suvirinimo siūlės numeris
- Suvirintojo žymeklis
- Vamzdyno elementų pozicijos numeris
- Vamzdyno elementų storio matavimo taškai
- Vamzdyno remontas „Energomontaž“ 2007-11-13
- Vamzdyno remontas UAB „IREMAS“ 2020-05-20
- Vamzdyno remontas UAB „VITMARGA“ 2025-12-05

Oper. medium	AVD (riebios dujos)	GOST Category (BM-4)	Бa II (1-II)	Parameters	Oper. pressure	0,3	Vamzdynas Nr. /Pipe line Nr.:/ V.203/3	Baras/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)	
Test medium	vanduo	PED Category	--		Design pressure	1,0			
Codes	PД 38.13.004-86	Material	20		Test pressure	2,0			
Calc. No.	----	Insulation	YES		Oper. Temp.	35			
----	----	PWHT	NO		Desing Temp.	35	Iš talpų T-209, T-209 ir T-210 į V.14/1.	Lapas Page	Lapų Pages
		Heating	YES		Test Temp.	10÷40		1	2

Perpjauti vamzdyną, demontuoti likusia
dalį vamzdyno iki sklendės, po T-210
naujos sumontavimo, sumontuoti intarpus.

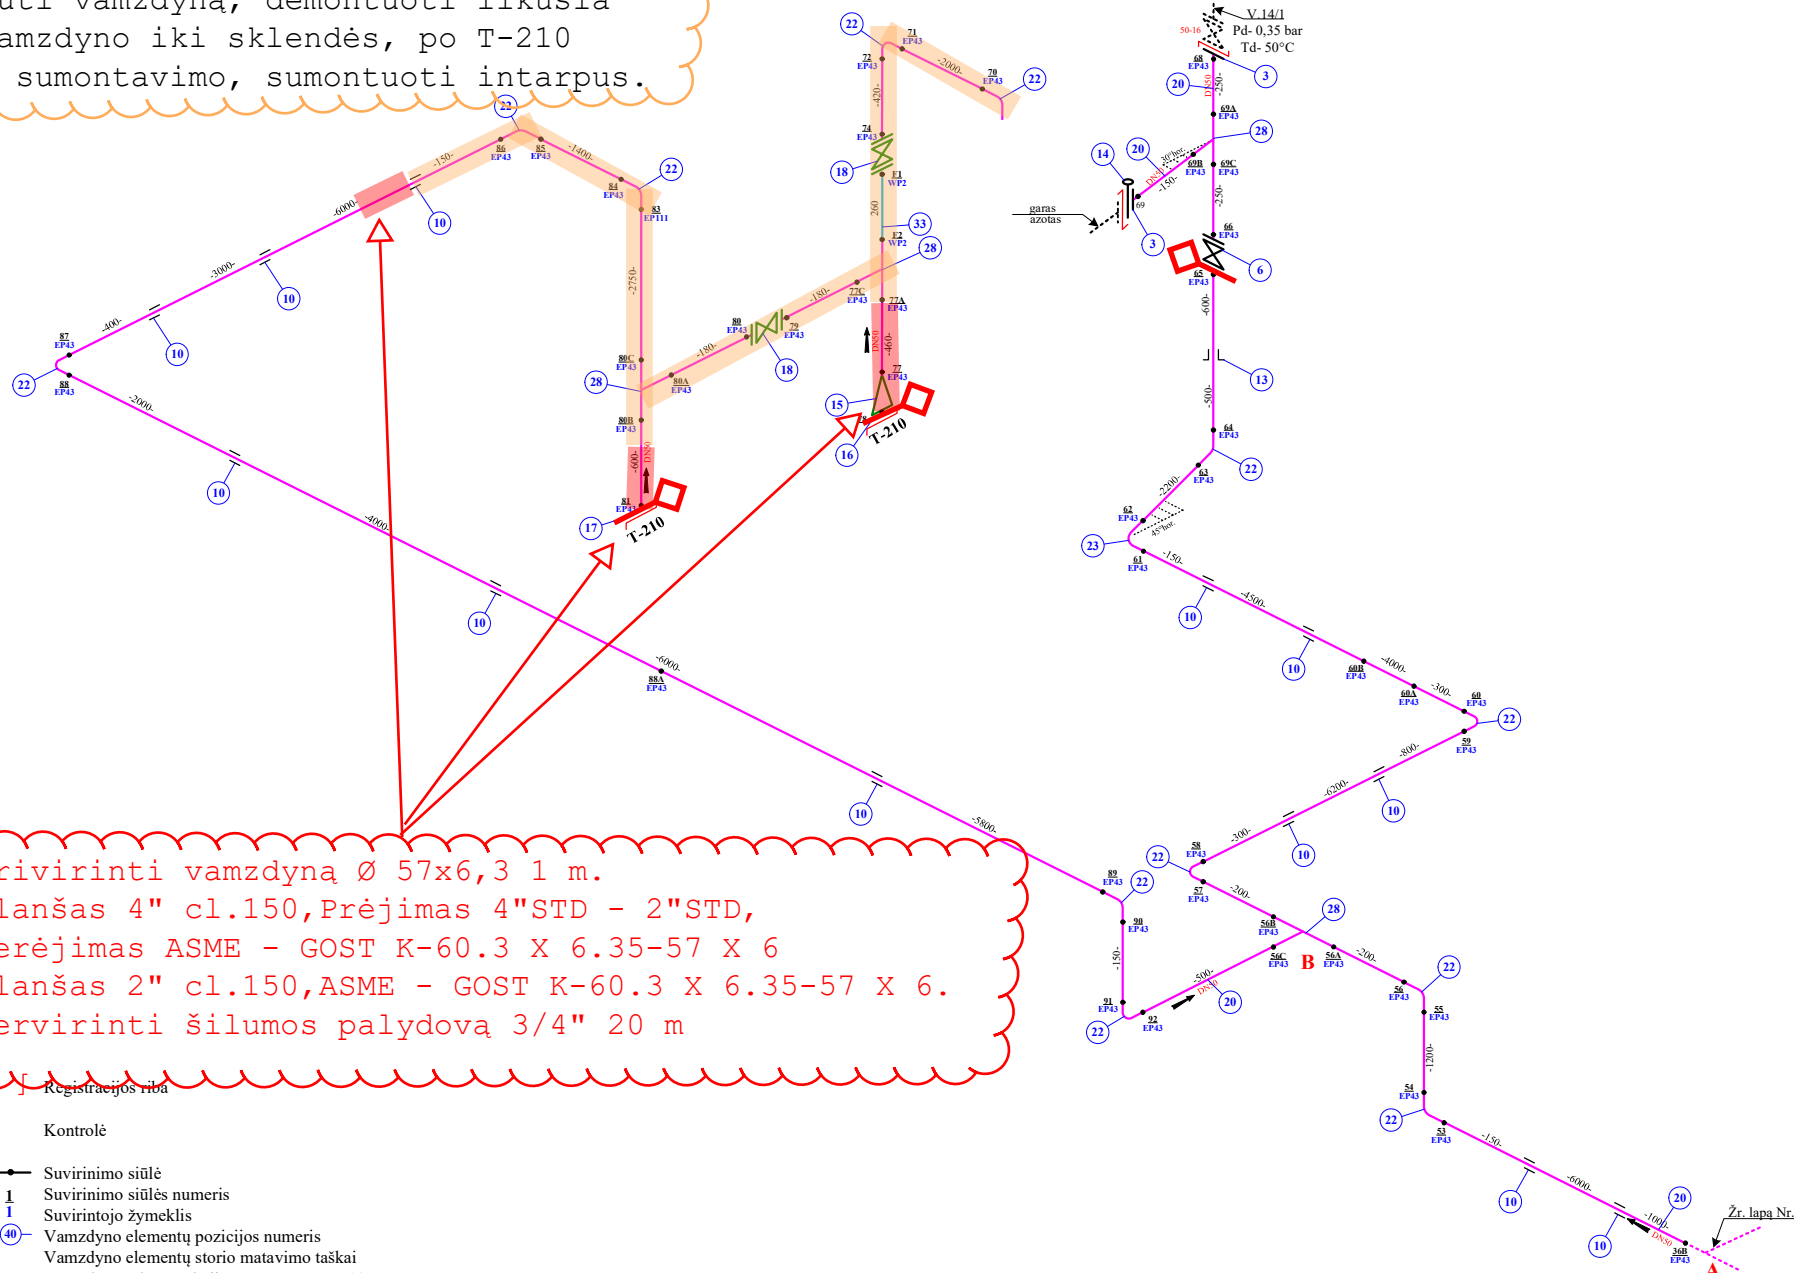

Privirinti vamzdyną Ø 57x6,3 1 m.
Flanšas 4" cl.150,Prėjimas 4"STD - 2"STD,
perėjimas ASME - GOST K-60.3 X 6.35-57 X 6
Flanšas 2" cl.150,ASME - GOST K-60.3 X 6.35-57 X 6.
Pervirinti šilumos palydovą 3/4" 20 m

Registrācijas rība

Kontrolè

- Suvirinimo siūlė
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- Suvirintojo žymeklis
- (40) Vamzdyno elementų pozicijos numeris
- Vamzdyno elementų storio matavimo taškai
- Vamzdyno rekonstrukcija „?????????“ 1997-?-??
- Vamzdyno remontas „Energomontaž“ 2007-11-13
- Vamzdyno remontas „Spec-Rem“ 2022-05-11

Oper. medium	AVD (riebios dujos)	GOST Category (BM-4)	Ба II (I-II)	Parameters	Oper. pressure		0,3	Vamzdymas Nr. /Pipe line Nr./ V.203/3	Baras:/ Section/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)		
		PED Category	--		Design pressure	bar	1,0				
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure		2,0				
Codes	РД 38.13.004-86	Insulation	YES		Oper. Temp.		35				
Calc. No.	----	PWHT	NO		Dising Temp.	°C	35				
----	----	Heating	YES		Test Temp.		10÷40				
							Is talpu T-209 , T-209 ir T-210 į V.14/1 .				
							Lapas Page	2	Lapas Page	2	