Suvirinimo siūlėm atlikti terminį apdirbimą.

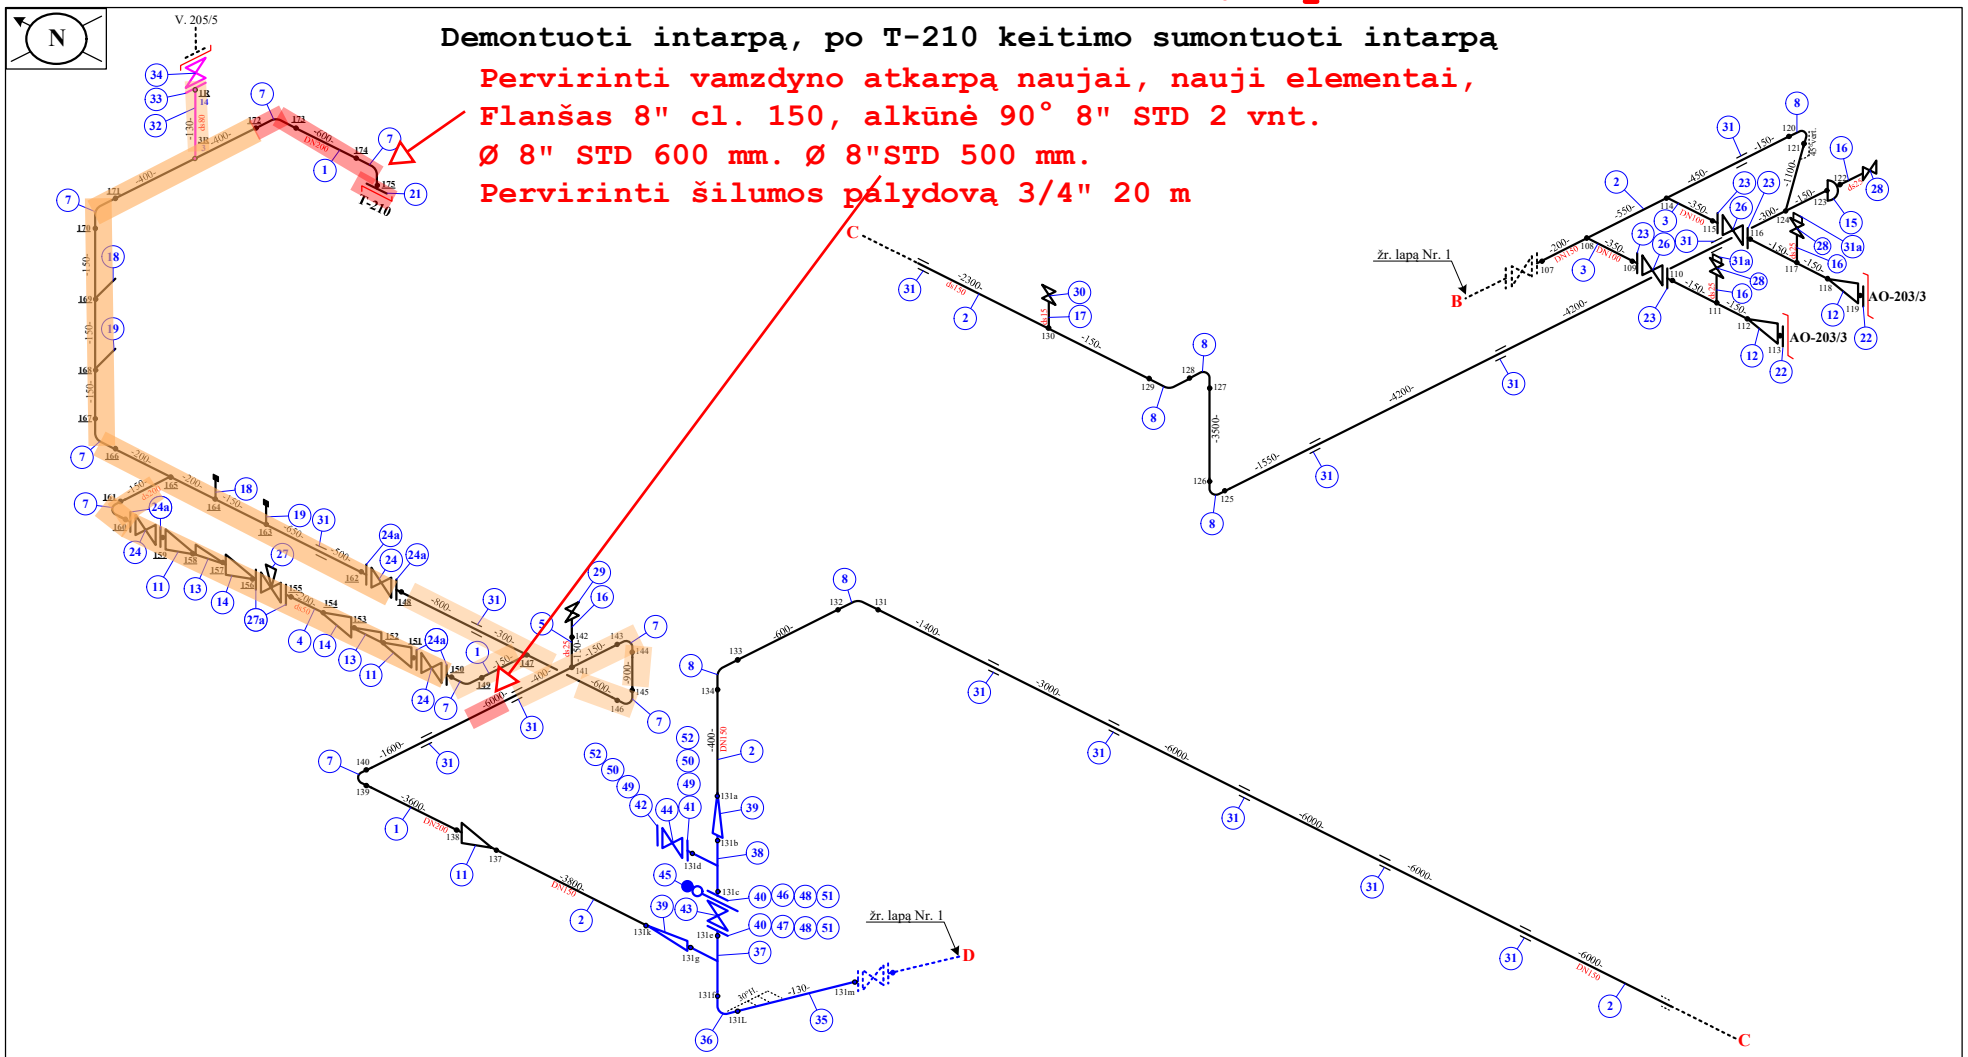

Registracijos riba

Kontrolė

Suvirinimo siūlė

1 Suvirinimo siūlės numeris

1 Suvirintojo žymeklis

0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris

Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

Vamzdyno rekonstrukcija UAB „CONCOR“ 2008-09-29

Vamzdyno rekonstrukcija UAB “TSK Colis” 2010-03-27

Oper. medium	Tech. Kondensatas H_2S-0 - NH_3 -0,1%	GOST Category (BM-4)	Ba IV (1-I)	Parameters	Oper. presure	bar	0,5	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.205/16	Baras:/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)	
		PED Category	--		Desing presure		16,0			
Test medium	vanduo	Material	20		Test presure		23,0	Iš šilumokaičio TK-206 per orinnį aušintuvą AO-203/2,3 ir V.205/5 į talpą T-210.	Lapas Page	Lapų Pages
Codes	РД 38.13.004-86	Insulation	YES		Oper. Temp.	°C	90			
Calc. No.	----	PWHT	YES		Desing Temp.		150		2	3
----	----	Heating	YES		Test Temp.		10÷40			