

Demontuoti interpa su sklendę, po T-210
naujos sumontavimo, pervirinti interpa.

Privirinti vamzdyną Ø 219x8 0,4 m.
Flanšas 8" cl.150 3 vnt.Sklende 8"cl.150 RF
Pervirinti šilumos palydovą 3/4" 8 m

Registracijos riba

Kontrolė


Suvirinimo siūlė

1 Suvirinimo siūlės numeris

1 Suvirintojo žymeklis

0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris

Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

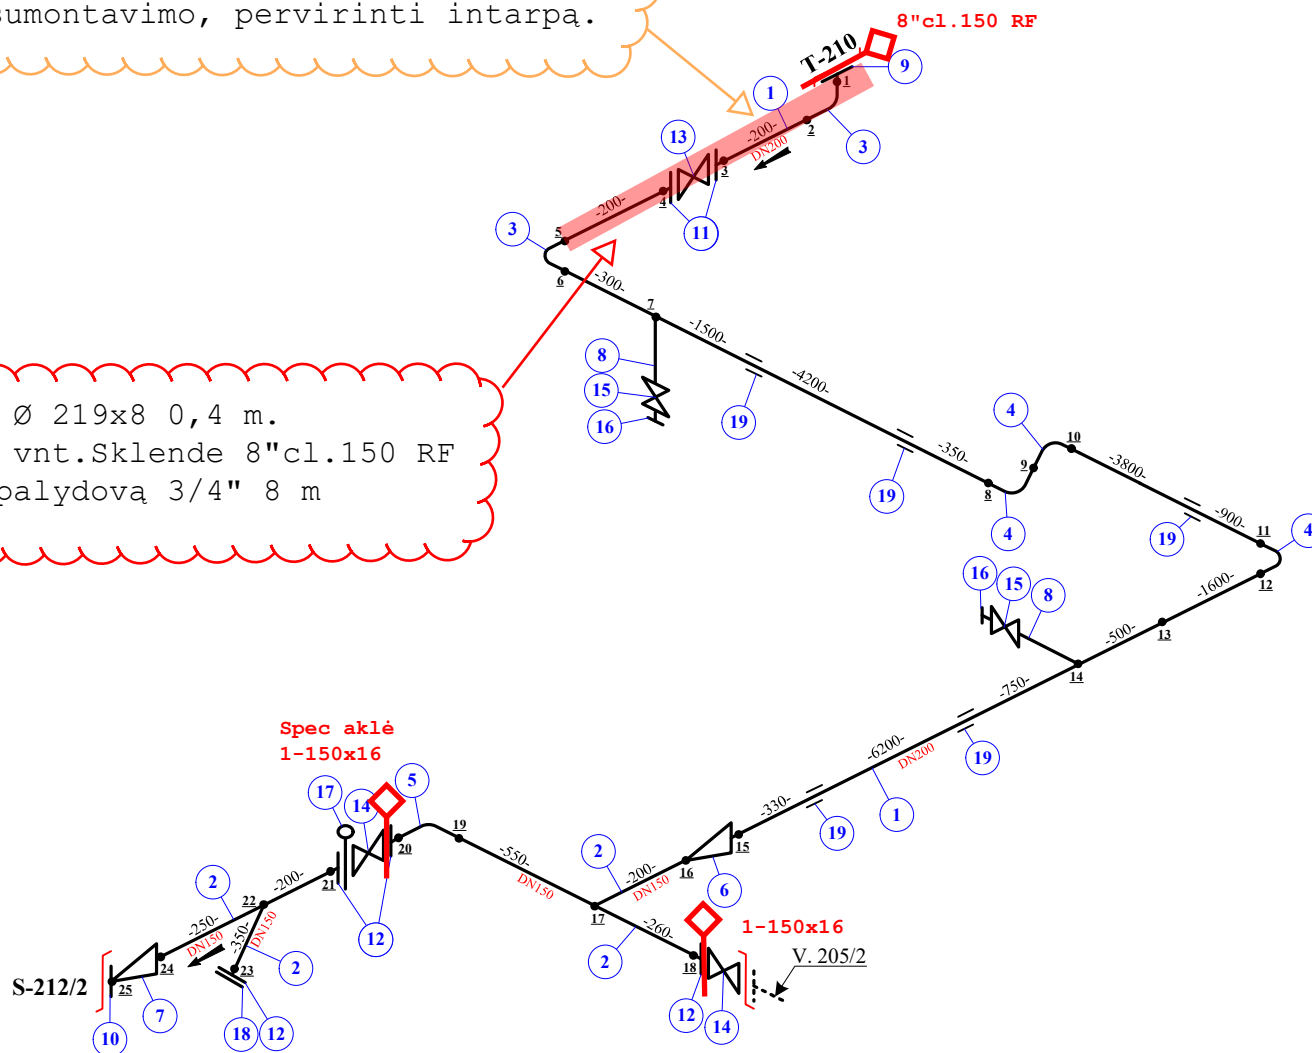

Oper. medium	Tech. kondensatas (išvalytas)	GOST Category (BM-4)	Ba V (1-I)	Parameters	Oper. presure	bar	0,5	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr./ V.205/17	Baras./ Section./ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)			
		PED Category	--		Design presure		16					
Test medium	vanduo	Material	20		Test presure		23					
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	YES		Oper. Temp.	°C	60	Iš talpos T-210 ir V.205/2 į siurblių S212/2.			Lapas Page	Lapų Pages
Calc. No.	----	PWHT	NO		Design Temp.		--					
----	----	Heating	YES		Test Temp.		10÷40				1	1