


Specyfikacja dla odmierzacza 1-produktowego HS


1 produkt szybko wydajny (High Speed), 120 l/min, wersja ssąca lub STP

Szczegóły podstawy

Prawa strona dystrybutora (PSD)


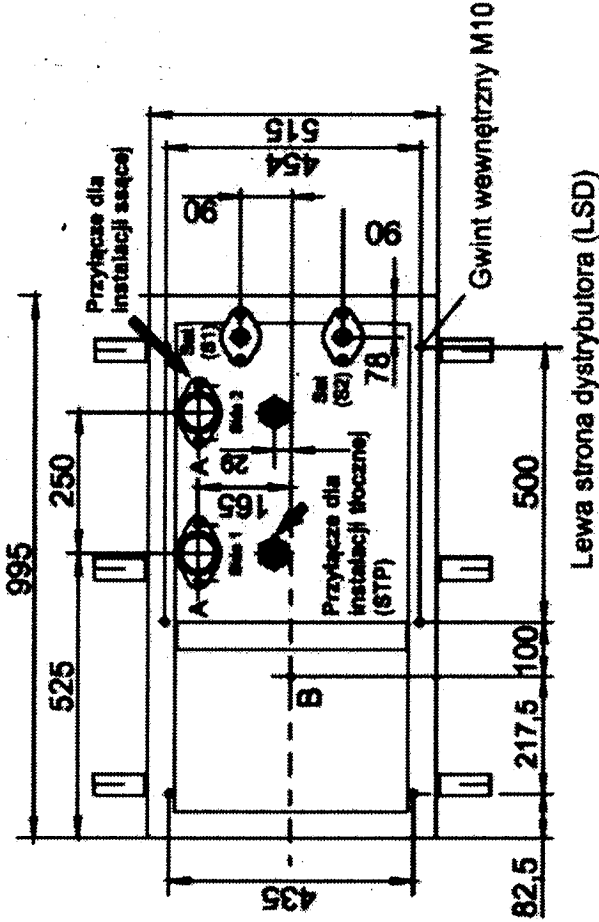


Opis symboli:
A - Produkt 1
B - Przebieg kablowe

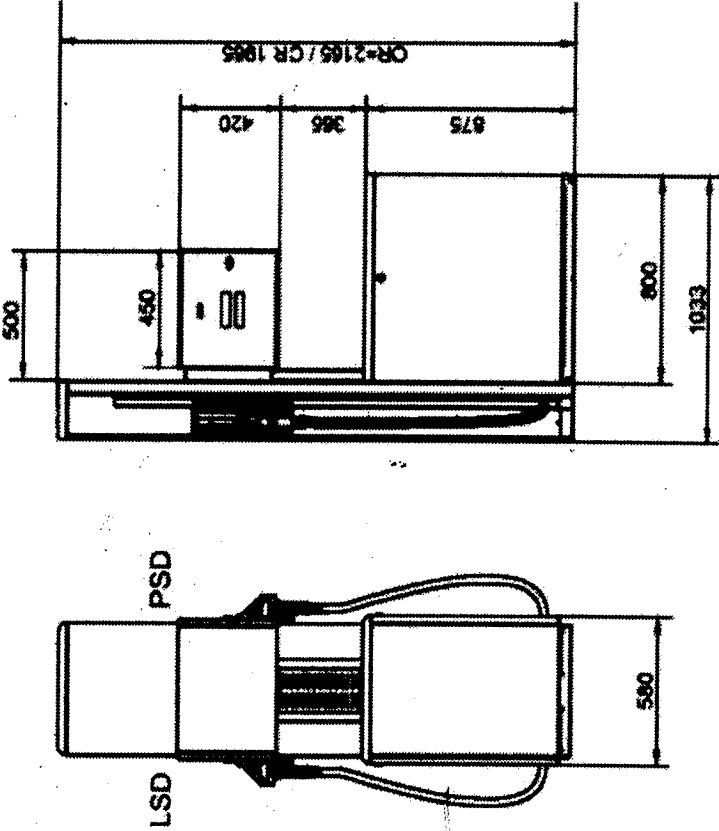

Konfiguracja modułu i maks. prąd znamionowy

Pompa ssąca
Zasilanie silnika, max prąd
Wersja 1-fazowa, 230V = Nie wys.
Wersja 3-fazowa, 230V = 14,0 A
Wersja 3-fazowa, 400V = 8,0 A
Zasilanie elektroniki, max. prąd
Wszystkie wersje = 3,0 A

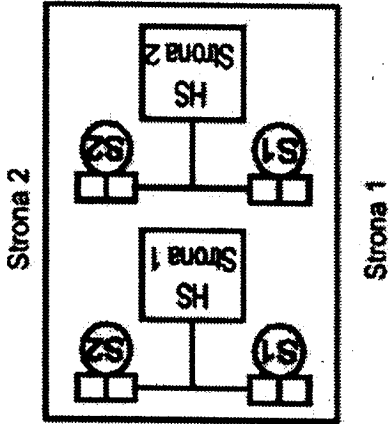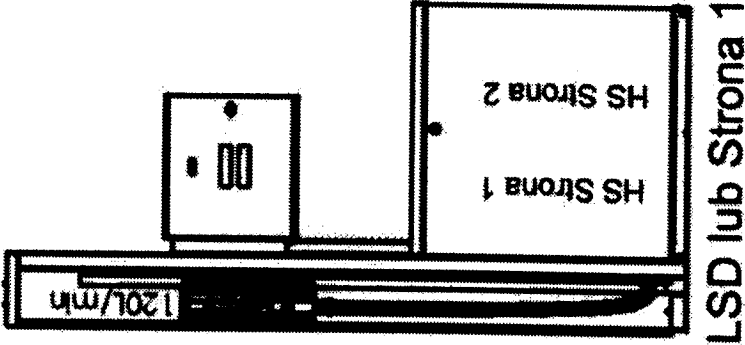

nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową, oraz pawilonu usługowo-handlowego z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej		
tytuł:	Czerwonka-Leszczyn, ul. Jesionka dz.nr: 400/14, 412/13, 250/13, 251/13, 252/13 jednostka ewidencyjna: 241201_4; Obręb 0003 DĘBIENSKO		
branża:	technologia paliwowa	faza:	Projekt techniczny
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogiński L.9146 / 95		
sprawdzający:			
opracował:			
skala:	data:	nr rys.	P-07