

 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW	STRONA 1/2
	NAZWA ELEMENTU Studzienka zlewowa podziemna	NR KATALOGOWY TP/15

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

- Studzienka zlewowa stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym i wewnętrznym wraz z pokrywą żelbetową z włazem stalowym na siłownikach.
- Z wykonanymi kompletnymi króćcami zlewowymi z armaturą (w zależności od przyjętego systemu rur zlewowych) i króćcem powrotu oparów z zabezpieczeniem przeciwogniowym i zaworem samozamykającym.
- Wykonana z przejściami stalowymi dla rurociągów paliwowych oraz przepustów elektrycznych (w zależności od zastosowanego systemu rur paliwowych).
- Górna część studzienki przystosowana do zamontowania pokrywy żelbetowej HSB 1050 x 1800 z włazem stalowym na siłownikach.
- Po zamontowaniu wymaga obciążenia górnej części pod wymiar zgodny z rzędnymi nawierzchni.
- Studzienka posiada odwodnienie z zaworem samozamykającym do spuszczenia ewentualnych rozlewów do separatora oleju.
- Odpływ ze studzienki połączyć z kanalizacją technologiczną
- Wyposażona z końcówką do podłączenia uziemienia otokowego.
- Studzienkę wyposażyć w stały podest roboczy do pracy w czasie łączenia króćców. Podest wykonać z profili stalowych, łącznie ze studnią wykonać jako trwałe zapobiegające iskrzeniu. Górna powierzchnia z blachy stalowej ryflowanej nierdzewnej lub czarnej. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie ocynkiem ogniowym. Opcjonalnie malować proszkowo w kolorze RAL7012.



UWAGA– zakaz stosowania elementów mających styczność z paliwem wykonanych z miedzi lub stopów miedzi; dotyczy instalacji (oruruowania), połączeń instalacji, zaworów, elementów mocujących (śruby) i innych urządzeń technicznych (zm. 16 lipiec 2015)

LOKALIZACJA:

Podjazd stacji – wyspa w obrębie nawierzchni szczelnej pod wiatą.

WYMAGANIA ODBIOROWE:

1. prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
2. szczelność połączenia studzienka – płyta żelbetowa
3. szczelność zaworu samozamykającego
4. szczelność przejść rurociągów przez ściany studzienki
5. aprobaty na zabezpieczenie przeciwogniowe
6. uzgodnienie BHP/ PIP w zakresie ergonomii pracy

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--



POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Studzienka zlewna podziemna
kompletna


STRONA

2/2

NR KATALOGOWY

TP/15

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

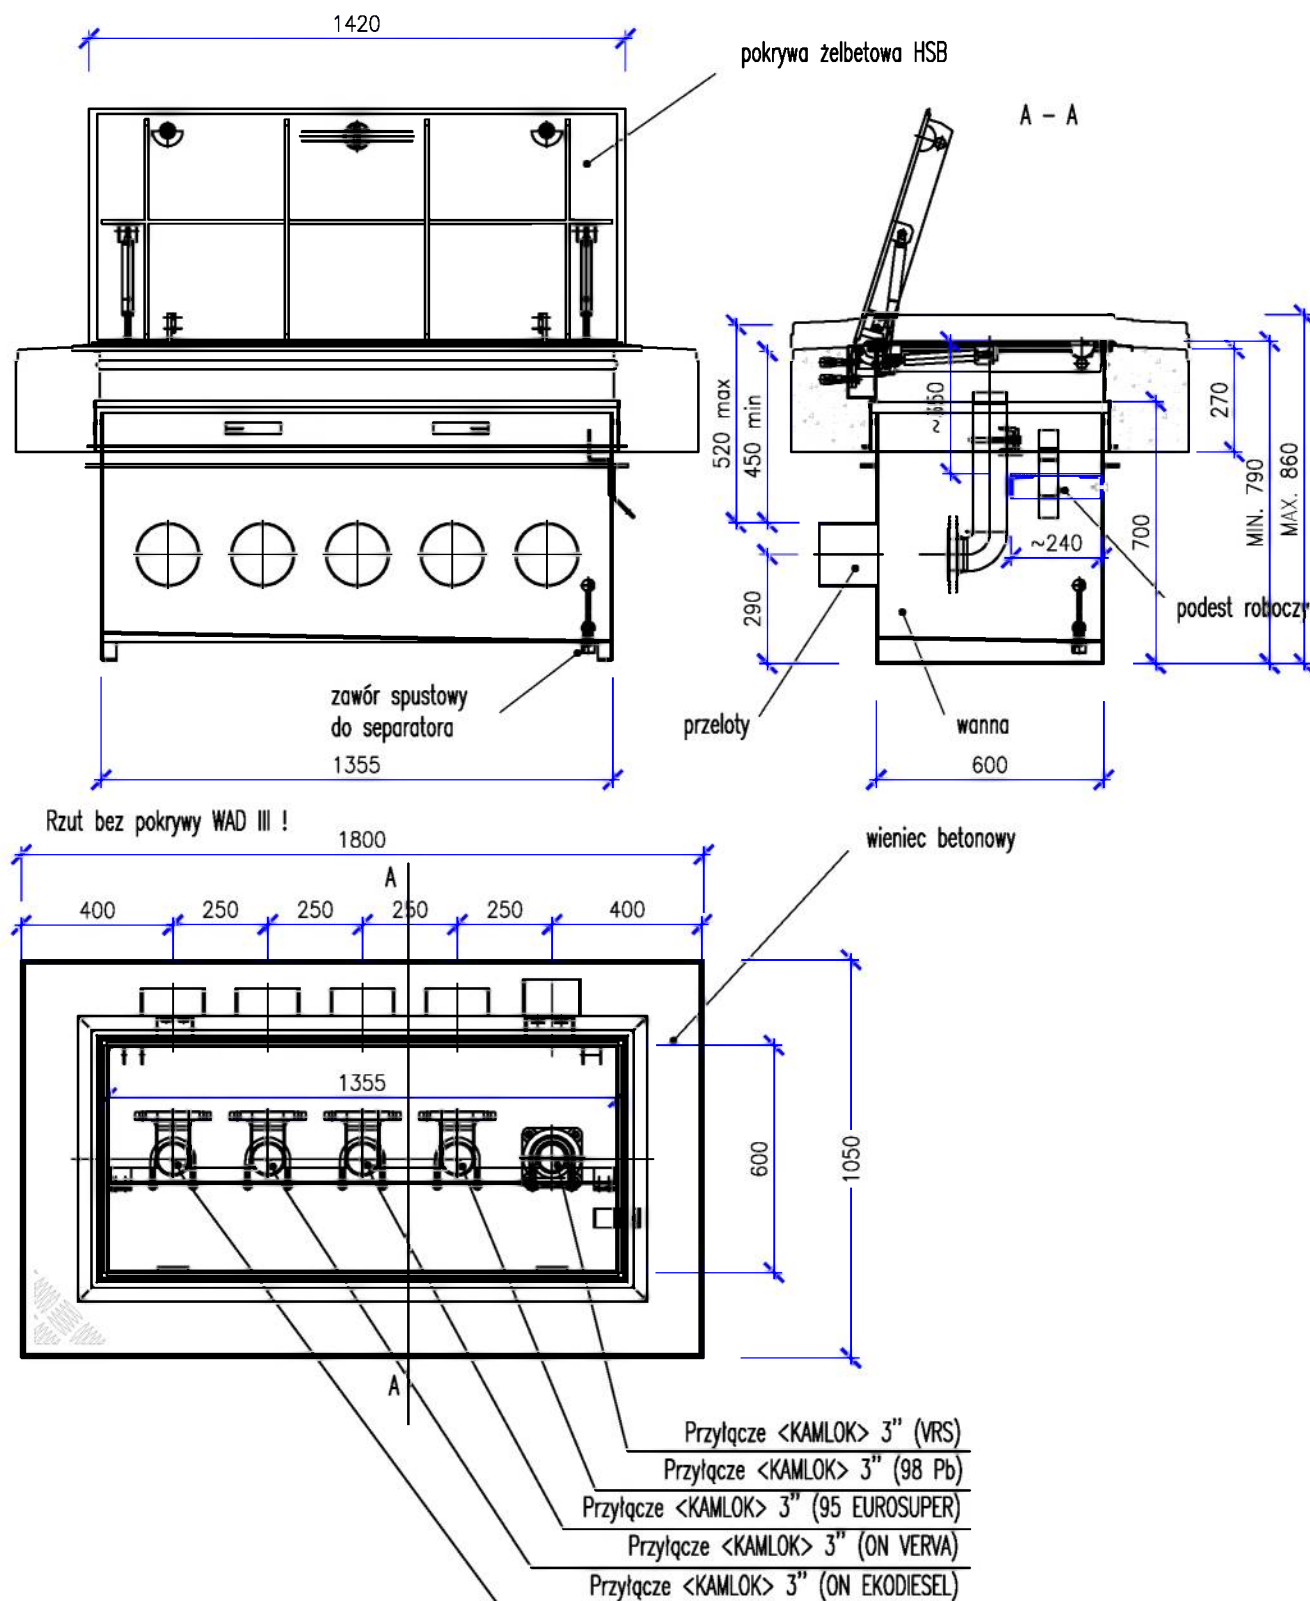

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]